


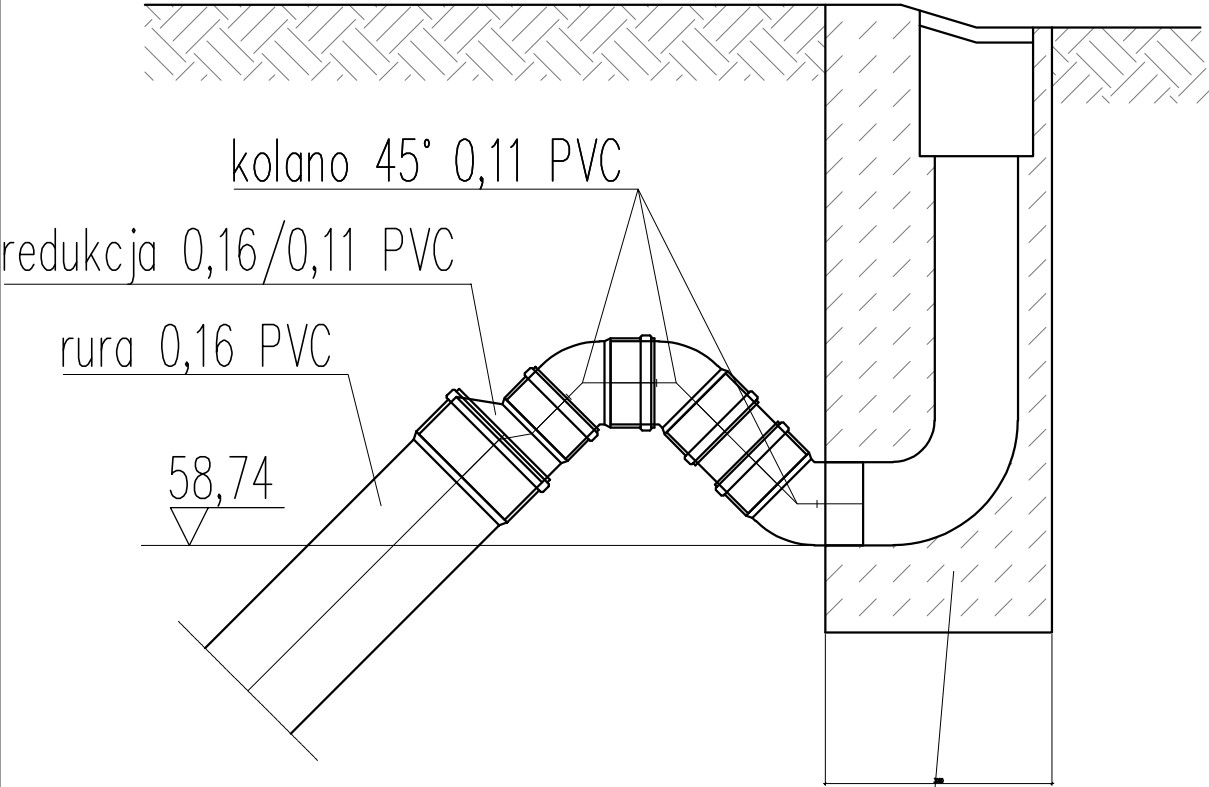

Studzienka odpływowa odwodnienia
korytowego tacy szczelnej
– prefabrykowany element betonowy
np. typu KSŚ prod. Beton–Bytom, Hoger

Nr rysunku : S - 10		Wewn. i zewn. instalacja gazu w bud. stacji paliw	Projektował : mgr inż. Marcin Długosz upr. bud. nr MAP/0460/PWOS/13 do projektowania i kierowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	Sprawdził : mgr inż. Wojciech Potoczek upr. bud. nr MAP/0468/PWOS/11 do projektowania i kierowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Skala b/s				
Data : X.2024				
Rysunek :				