



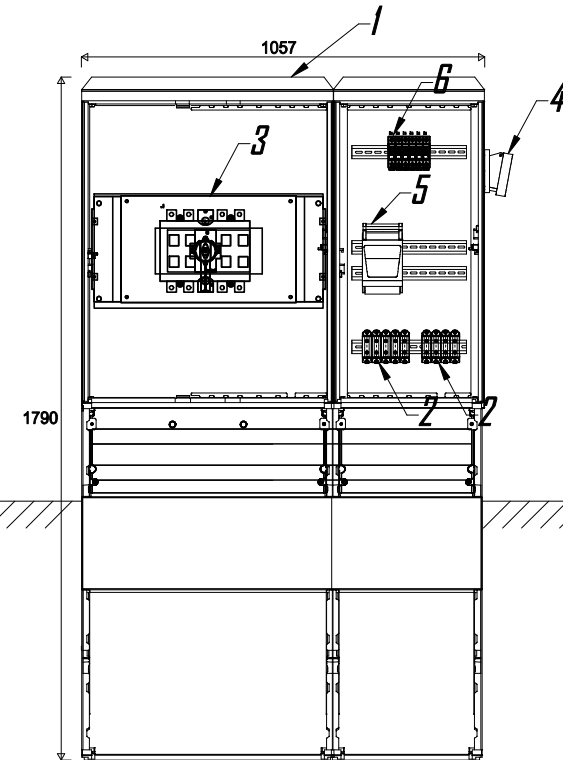

1. Obudowa z fundamentem i daszkiem skośnym, II klasa izolacji, IP54, IK10, drzwi zamykane na klucz, żebrowane drzwi i plecy, np. Emiter KSZ lub równoważna.
2. Zaciski uniwersalne Al/Cu 35-240mm².
3. Ręczny przełącznik zasilania I-O-II, 250A, 3P+N.
4. Wtyczka tablicowa skośna 125A, 5p, IP67.
5. Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy 160A, 3p z wkładkami bezpiecznikowymi gG 100A.
6. Wyłączniki instalacyjne nadprądowe B6, 1p, 10kA (zabezpieczenie lampek kontrolnych).
7. Lampki kontrolne LED 230V dla zasilania z sieci elektroenergetycznej.
8. Lampki kontrolne LED 230V dla zasilania z agregatu prądotwórczego.

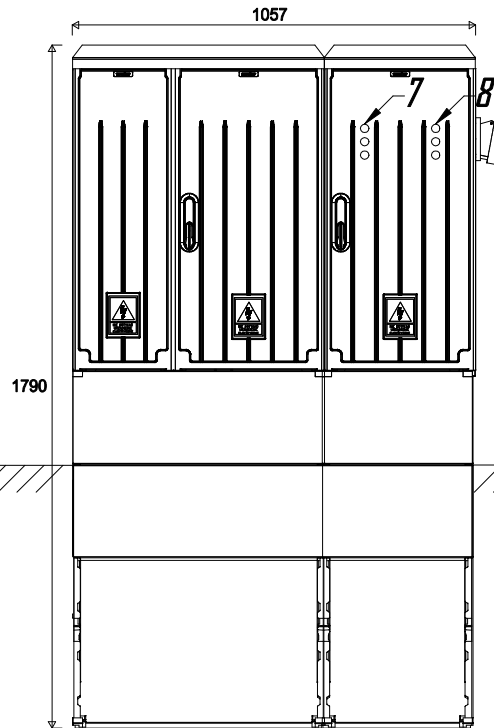

SelinAr

PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNIETRZ
ARCHITEKT EWA MIROWSKA

ul. E. Ch. Majzela 7/48, 91-439 Łódź, tel. 042 656 84 84

WIDOK ELEWACJI I WYPOSAŻENIA ZŁĄCZA ZSA

treść rys.

T3.6-13.00
nr rys. rev.

STACJA PALIW ORLEN S.A. NR 4207 AGATÓWKA, 37-464 AGATÓWKA, UL. CENTRALNA 38
DZ. NR 14/3/2, OBR. EW. 0007 PILCHÓW, JEDN. EW. 181806_2, ID. DZ. 181806_2000714/3/2

obiekt, lokalizacja

skala

ORLEN S.A., UL. CHEMIKÓW 7, 09-411 PŁOCK

PT
stadium

opracował

projektował

wykrył

ELEKTRYCZNA
branża

mgr inż. Jarosław Korczyński
upr. nr. LUB/0271/PWBE/16

mgr inż. Michał Kolasinski
upr. nr. LUB/0241/PWDE/12

04.03.2026
data