A - A

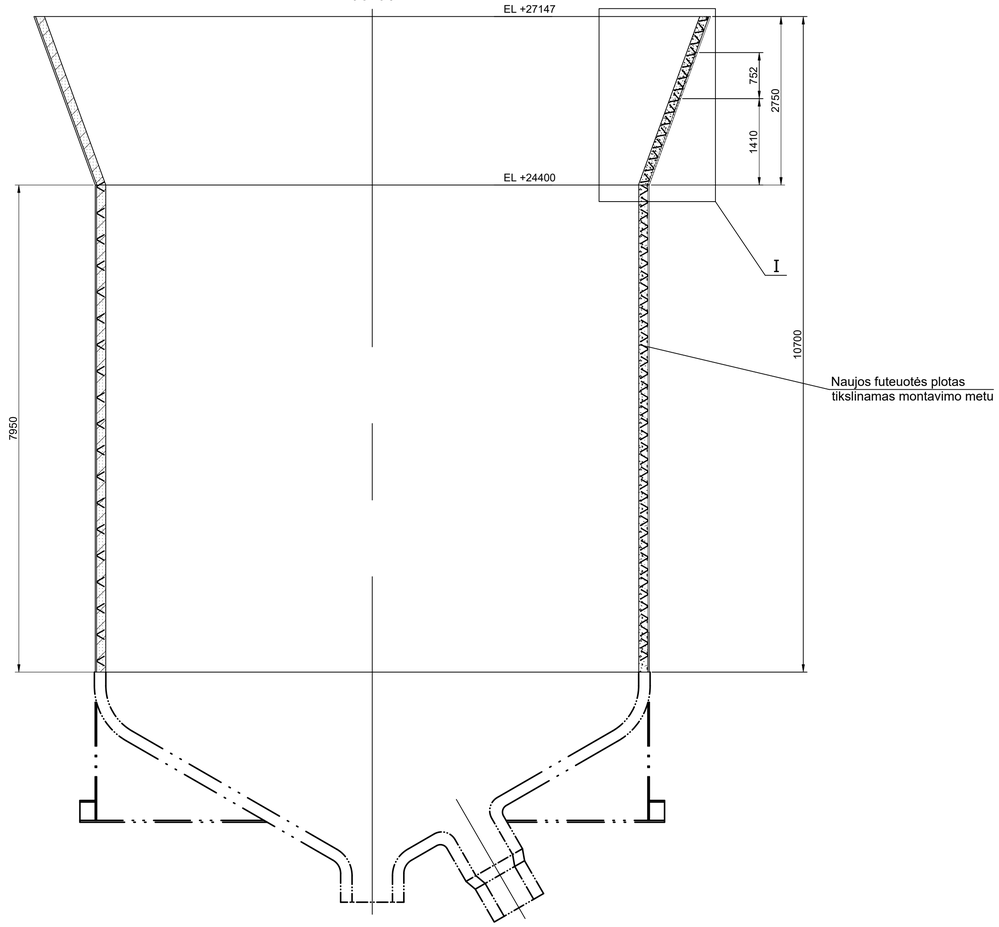

I (M1:20)

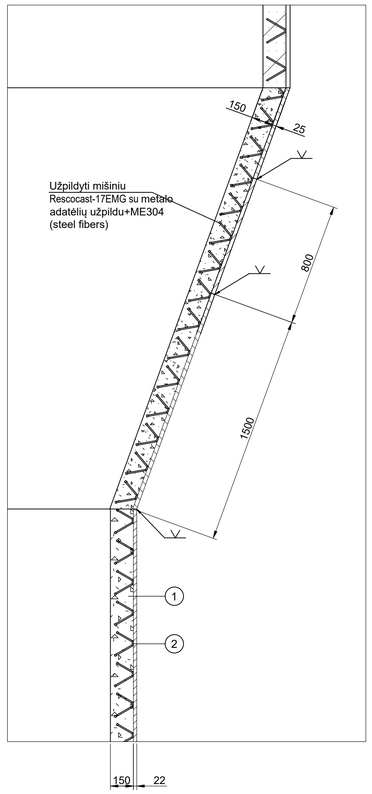

Ankerių išdėstymas

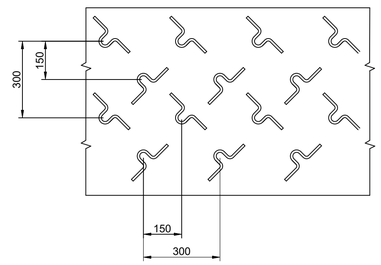

Ankeris (M1:10)



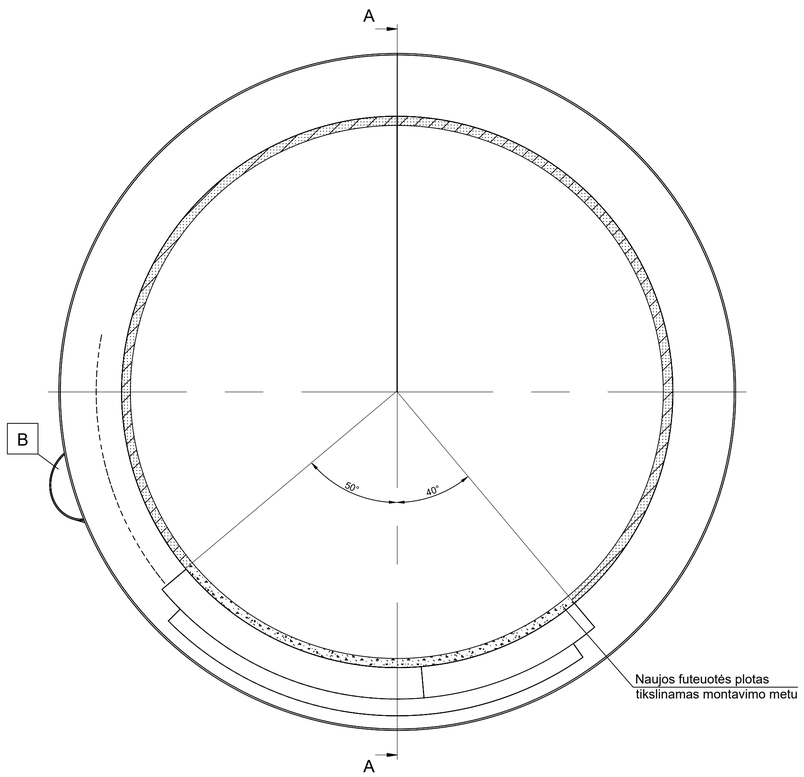

Futeruotės medžiagų kiekus tikslinti montavimo metu, pagal atskirai paruoštą futeruotės įrengimo technologiją. Ruošia rangovas atliekantis futeravimo darbus.

POZ	DYDIS	PAVADINIMAS, STANDARTAS	KIEKIS
2		Ankeris(V ANCHORS) Ø8 mm, ASTM A479 Type 304 with plastic caps acc.UOP SPEC. 3-24	1200 (l=125 mm)
1		Mišinys Resco-17EMG su metalo adatėlių užpildu+ME304 (steel fibers)	12 m³

Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)
0	2026.07.20	Statybai

ORLEN Lietuva
INVESTICIJŲ SKYRIAUS ROJEKTAVIMO GR.

OLP02925

430-10. S-200 reaktoriaus-regeneratoriaus R-202 korpuso remontas apkabos sumontuotos pagal projektą OLP02905 zonoje

Atest.Nr.	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data
39050	PV	D.Virkutis	SUDARĖ	
			PATIKRINO	
32173	PDV	A. Žukovas	PATVIRTINO	

430-10

Regeneratoriaus R-202.
Korpuso futeravimas

Mastelis		Lapas	1	Lapų	1	Laida	0

OLP02925-TDP-M-430-10-003