


# SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

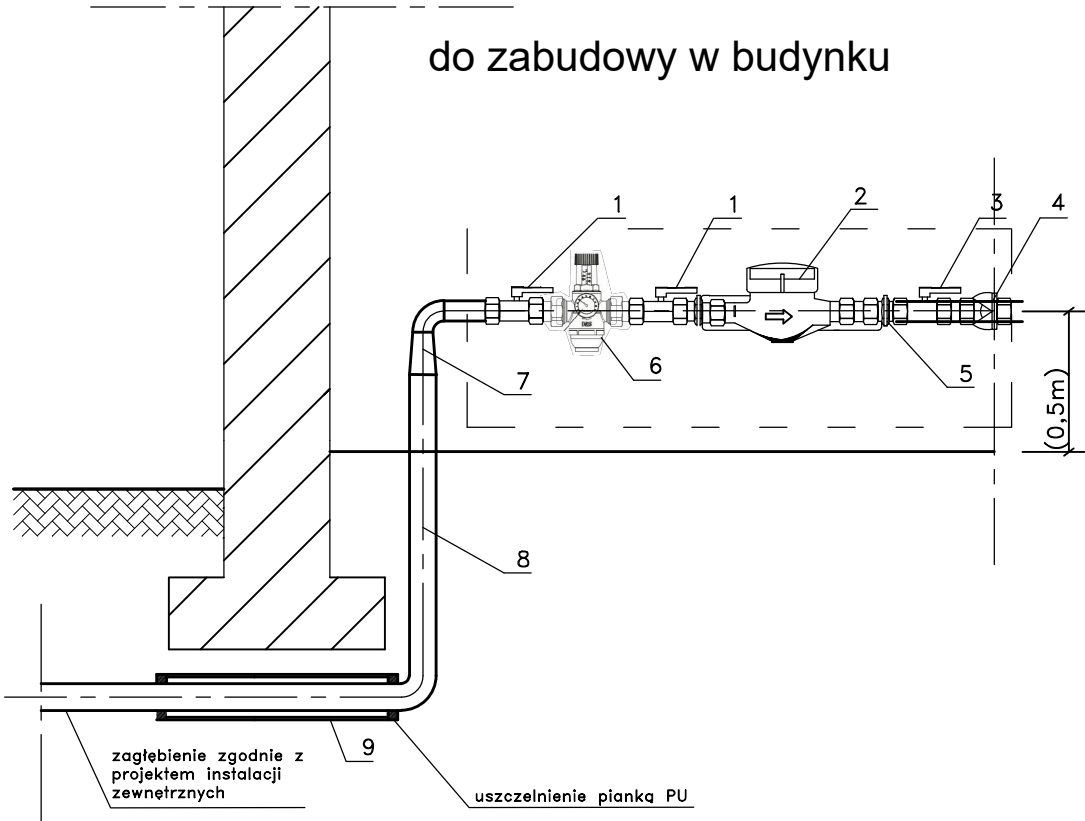

|      |                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|
| 9    | Rura osłonowa karbowana ze ścianką wewnętrzną gładką Ø90PVC L=1m |
| 8    | Przyłącze PE 40 mm                                               |
| 7    | Reduktor redukcja PE 40/25 mm                                    |
| 6    | Reduktor ciśnienia wody 0,5–6 bar ; 3/4"                         |
| 5    | Konsola – rozsuwana (stal–ocynk)                                 |
| 4    | Zawór zwrotny antyskażeniowy 3/4"                                |
| 3    | Zawór kulowy z odwodnieniem 3/4"                                 |
| 2    | Wodomierz skrzydełkowy typ JS 10                                 |
| 1    | Zawór kulowy odcinający 3/4"                                     |
| Poz. | Wyszczególnienie                                                 |

**SelinAr**

PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNĘTRZ  
ARCHITEKT EWA MIROŃSKA  
ul. E. Ch. Majzela 7/48, 91-439 Łódź, tel. 042 656 84 84

## INSTALACJE WOD-KAN - SCHEMAT WODOMIERZOWY

T3.4-05.1  
nr rys.

treść rys.

STACJA PALIW ORLEN S.A. NR 4207 AGATÓWKA, 37-464 AGATÓWKA, UL. CENTRALNA 38  
DZ. NR 1413/2, OBR. EW. 0007 PILCHÓW, JEDN. EW. 181806\_2, ID. DZ. 181806\_2.0007.1413/2  
obiekt, lokalizacja

1:50  
skala

ORLEN S.A., UL. CHEMIKÓW 7, 09-411 PŁOCK  
inwestor  
opracował

PB  
stadium

projektował

weryfikował

WOD-KAN  
branża

mgr inż. Katarzyna Matuszewska-Winkler  
upr. nr LOD/0894/POOS/08

mgr inż. Katarzyna Krzak  
upr. nr LOD/1698/POOS/11

30.04.2026  
data