


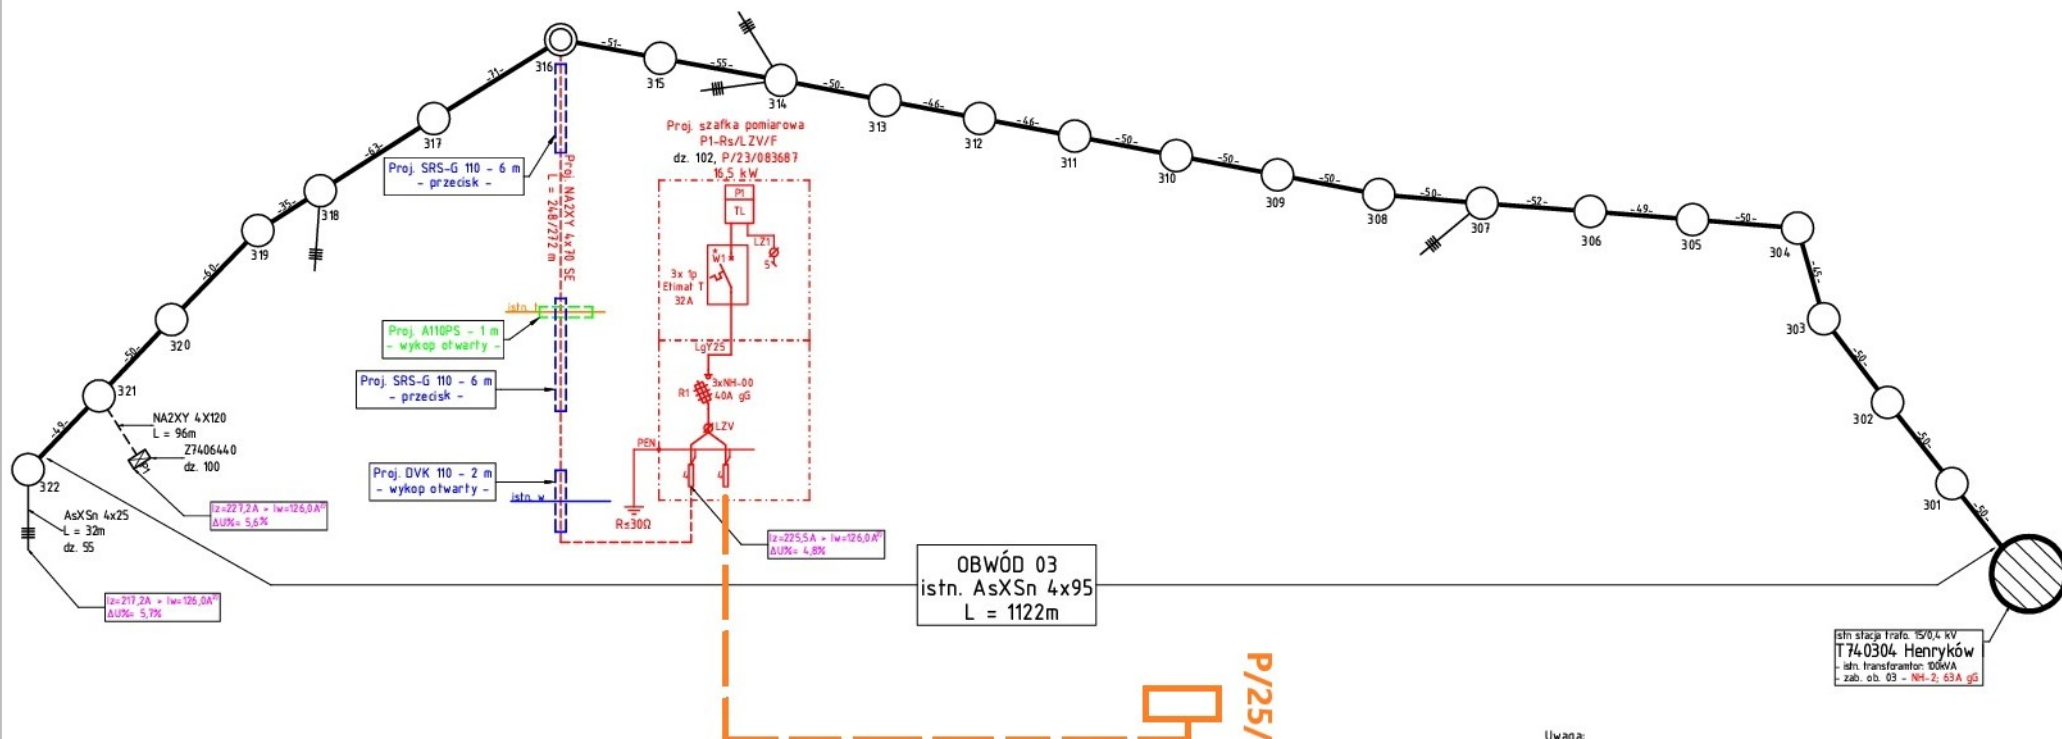

Uwaga:

Sieć pracuje w układzie TN-C

Zgodnie z uzgodnieniem koncepcji przyłącze kablowe 0,4 kV zaprojektowano kablem NAZXY 4x70 SE

¹⁾Prąd zwarcia we wskazanym punkcie sieci spełnia warunek 5-cio sekundowego prądu umownego zadziałania wkładki według katalogu ETI: „WT-NH wkładki topikowe nożowe i osprzet”.

²⁾Prąd zwarcia we wskazanym punkcie sieci spełnia warunek umownego zadziałania bezpieczników topikowych, dłuższy niż 5 sekund stanowiący dwukrotność wartości prądu znamionowego wkładki bezpiecznikowej – zgodnie z pkt 3.1.156. i 3.1.199. Standardów Energa Operator S.A. z dnia 2 listopada 2023, ale nie spełnia warunku z pkt pierwszego.