


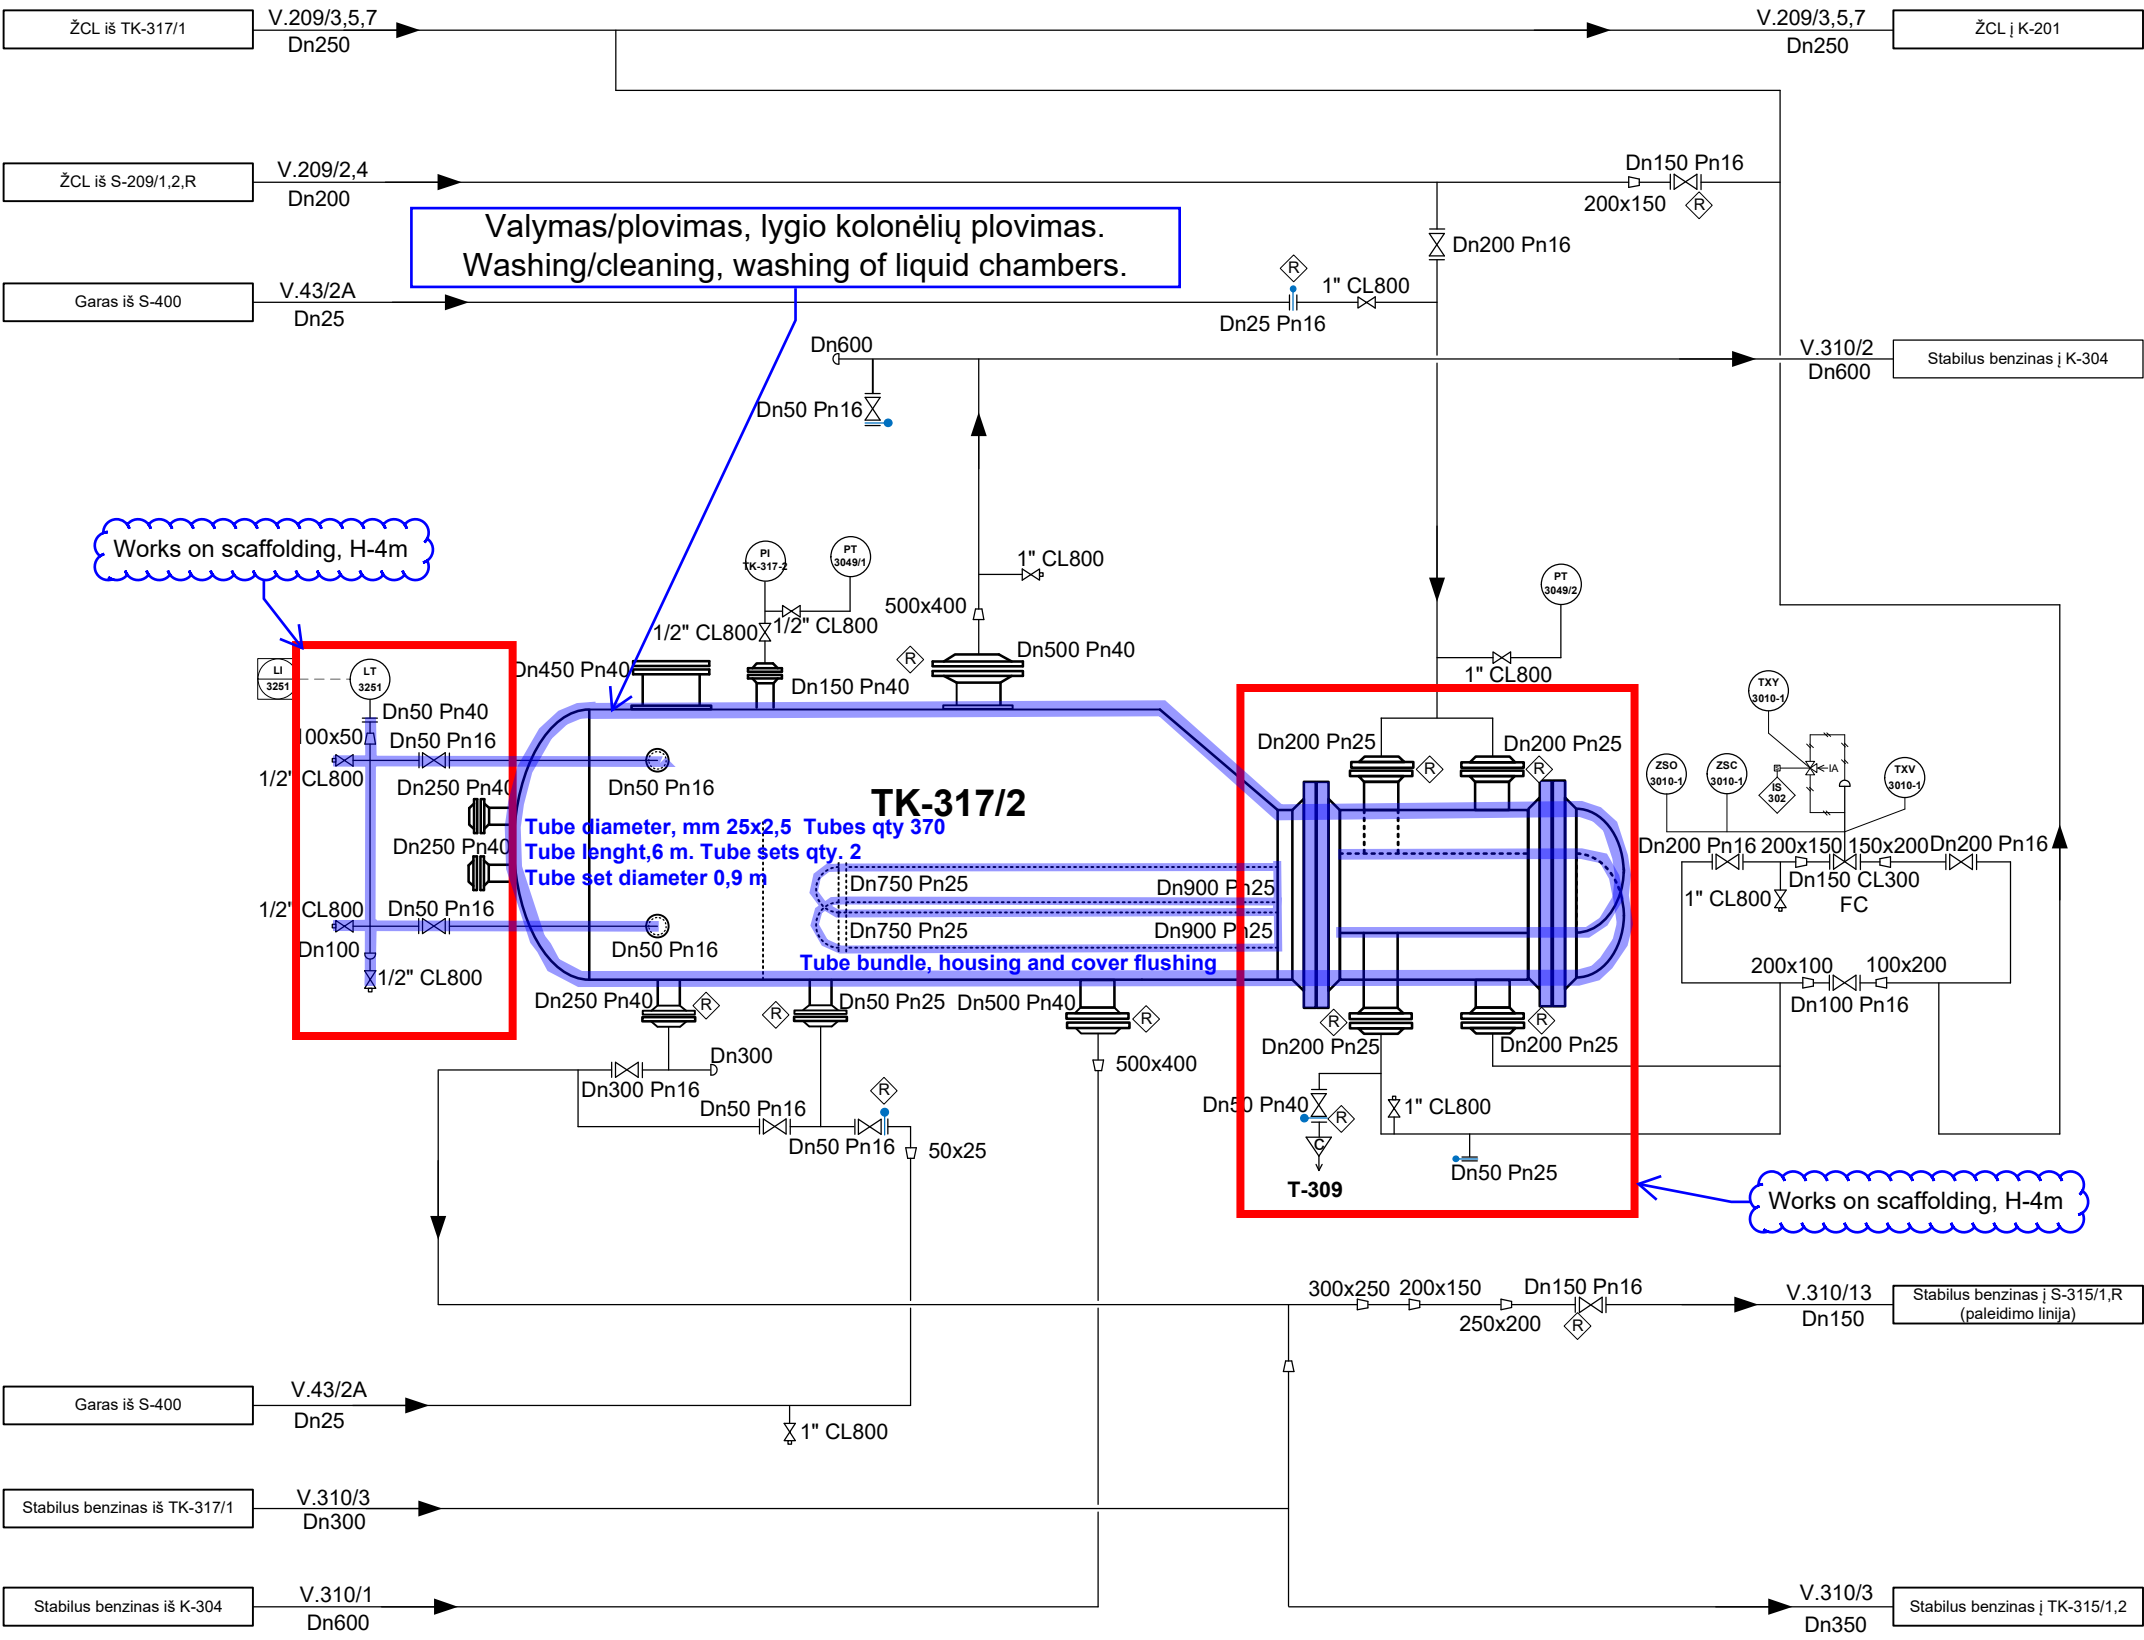

Technologinis procesas	Kolonos K-304 išgarintuvas	
Darbinės erdvės pavadinimas	Korpusas	Vamzdeliai
Darbinė terpė	Benzinas	Fr.>420°C
Darbinė temperatūra , °C	180	350
Darbinis slėgis , barg	12.0	9.0
Didžiausia leidžiamoji temperatūra Ts, °C	200	350
Didžiausias leidžiamasis slėgis Ps, barg	19	9.0
Slėgio šaltinių pavadinimai, technologiniai Nr. ir maksimalus slėgis, barg	S-322/1,R Ps – 19bar	S-209/1 Ps – 11,4 bar S-209/2 Ps – 11,4 bar S-209/R Ps – 11,4 bar
Apsaugos nuo viršslėgio įtaisai: - pavadinimas; - pastatymo vieta; - Pnust, barg; - priešslėgis, barg;		
Pastabos:	1. indo ribos 2. vamzdinių ribos 3. – sklendė atidaryta ir užrakinta	

	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	TK-317/2 pajungimo schema
Suderino	GP-2 r-3 viršininkas				
Braižė	GP-2 inžinierius				Gamybos padalinys Nr.2 Įrenginys Nr.3
Tikrino	TPG inžinierius				