


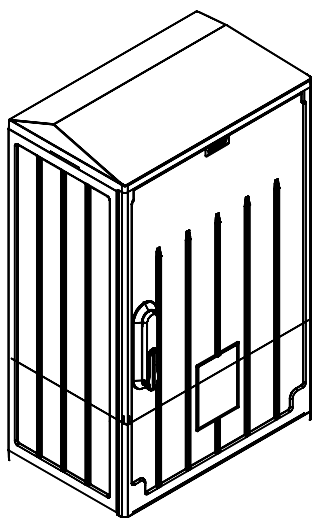


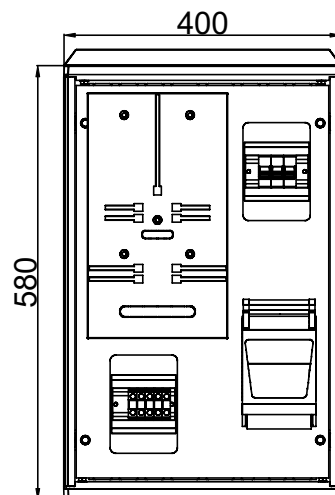

proj. Ps-Rs

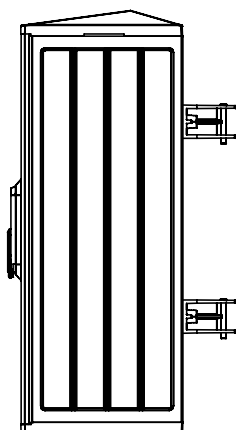

proj. PS-Rs nr. Z421.....

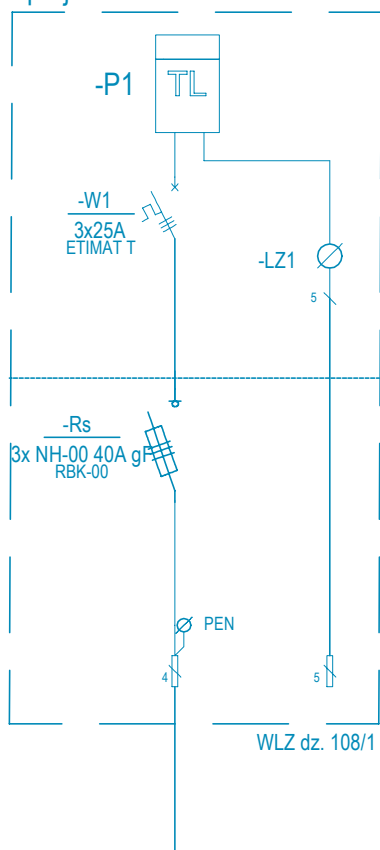

Istn. 4 x AL50

Słup ŻN 10 nr. II/8
Zas. ST. 22912/02
Istniejące ograniczniki
przepięć

Istniejące przyłącze kablowe typu YAKY 4x25mm² należy odpiąć ze stanowiska słupowego, skrócić i pozostałą część wykorzystać jako zespoloną instalację uziemiającą. Skrócony odcinek kabla (10m) należy zwrócić do RD Ostrów Wielkopolski

	Rysował: inż. Mateusz Dąbrowski
Temat: Budowa przyłącza napowietrznego	
Objekt: Budowa przyłącza napowietrznego, Uciechów dz. 108/1 OBI/42/2602311	Inwestor: ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu Rejon Dystrykcji w Ostrowie Wlkp. ul. Zamenhofs 2, 63-400 Ostrow Wlkp.
	Data: VIII. 2026r. Rys. 1