

PROJEKT WYKONAWCZY

ZADANIE:	Zasilanie w energię elektryczną oświetlenia drogowego w miejscowości Kowale Pańskie-Kolonia, gm. Kawęczyn
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej poprzez budowę i przebudowę elektroenergetycznych linii kablowych nn-0,4kV wraz z budową rozdzielnic szafowej nn-0,4kV
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU:	Miejscowość: Kowale Pańskie-Kolonia, gm. Kawęczyn Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE:	Jednostka ewidencyjna: 302704_2 Gmina Kawęczyn Numer i nazwa obrębu: 0010 Kowale Pańskie-Kolonia Numery działek ewidencyjnych: 68
INWESTOR:	ENERGA-OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
ZLECENIE:	KW07487/25
OBI:	46/2503427
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:	P/25/073529
DATA OPRACOWANIA:	Lipiec 2026
TOM:	I / III

PROJEKTANT:	mgr inż. Bartosz Michalski Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid.: WKP/0208/POOE/18; nr wpisu do CROPUB: 4027/18/U/C	mgr inż. Bartosz Michalski Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid.: WKP/0208/POOE/18
-------------	--	--

Turek, 2026-03-10 r.

STAROSTA TURECKI

PROTOKÓŁ NR 54/2026

**NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZĄCEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU**

Znak sprawy: GEOŚ.6630.54.2026

Sposób prowadzenia narady:

- 1. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej**
2. Tradycyjna forma spotkań zainteresowanych podmiotów

**Wnioskodawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA OMEGA BARTOSZ MICHAŁSKI
63-400 WYSOCKO WIELKIE, ul. LEŚNA 4**

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniają lokalizację obiektu:

Projekt sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, rozdzielcza, napięcie 0.4 kV

Położonego:

JE: Gmina Kawęczyn, Obr.: KOWALE PAŃSKIE-KOLONIA, Dz.: 68

Przewodniczący narady- Naczelnik Wydziału Geodezji i Ochrony Środowiska

Kubiak Roman

Wynik narady: **POZYTYWNY**

Protokolant: Przemysław Bogdański

Naradę przeprowadzono w dniu: 2026-03-10 r.

w składzie:

1. Halina Ambroziak-Juszczak / Urząd Gminy w Kawęczynie
2. GAZ SYSTEM Sp. z o. o. Janusz Wesołowski
3. Anna Litka / Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
4. Natalia Lipowczyk / Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
5. ENERGA OPERATOR SA Bogdan Przybylak
6. ZDP w Turku Konrad Gromada
7. OU i D Grzegorz Wierny
8. Julia Pakuła / FIBERHOST S.A.
9. Julia Pakuła / OPERATOR WSS SPÓŁKA Z o. o.

Nieobecni:

1. Orange Polska S.A. Grzegorz Janusz

Stanowiska uczestników narady przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1. Brak uwag

Halina Ambroziak-Juszczak / Urząd Gminy w Kawęczynie 62-704 Kawęczyn

2. Brak uwag

Janusz Wesołowski / Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM Sp. z o.o.
ul.Grobla 15 61-859 Poznań

3. Brak uwag

Anna Litka / Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
Gazownia w Koninie

4. Brak uwag

Natalia Lipowczyk / Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

5. Brak uwag

Bogdan Przybylak / ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Turku
ul. Górnicza 14, 62-700 Turek

6. Nie dotyczy

Konrad Gromada / Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek

7. Brak uwag

Grzegorz Wierny / Oświetlenia Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. ul. Wrocławska 71 62-800 Kalisz

8. Uzgodniono.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 09.03.2026, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura FIBERHOST S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

Julia Pakuła / FIBERHOST S.A.

9. WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 09.03.2026,

we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura WSS S.A. będąca w kolizji z

opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych,

na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A.

(tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

Julia Pakuła / OPERATOR WSS SPÓŁKA Z o. o.

Uwaga: Podczas wykonywania robót ziemnych, w bezpośrednim sąsiedztwie znaków geodezyjnych, wszelkie roboty należy prowadzić ręcznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne, będą odtwarzane na koszt Inwestora.

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatową bazę GESUT (...) aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.
3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020 poz. 55.).

Podpis jest prawidłowy


Dokument podpisany przez Roman
Kubiak; Powiat Turecki
Data: 2026.03.10 13:51:09 CET

UWAGI:

- Kable układać na głębokości 0,7 m.
- Istniejący kabel YAYK 4x50 na nowej trasie prowadzić w rurze osłonowej DVK 110 zgodnie z oznaczeniem na PZT.
- Korice rur osłonowych należy zabezpieczyć za pomocą dławnic czopowych typu EK 186/110 WR.
- Na końcach kabli pozostawić zapasy o długości 1 m.

WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE:

Lp.	X	Y
1.	5758588.6924	6536578.7271
2.	5758588.7252	6536577.9277
3.	5758588.4549	6536578.4171
4.	5758588.0296	6536578.4997
5.	5758587.5054	6536578.9827
6.	5758587.2202	6536578.9707
7.	5758588.0378	6536578.2999
8.	5758587.5446	6536577.7644
9.	5758587.6846	6536574.3492

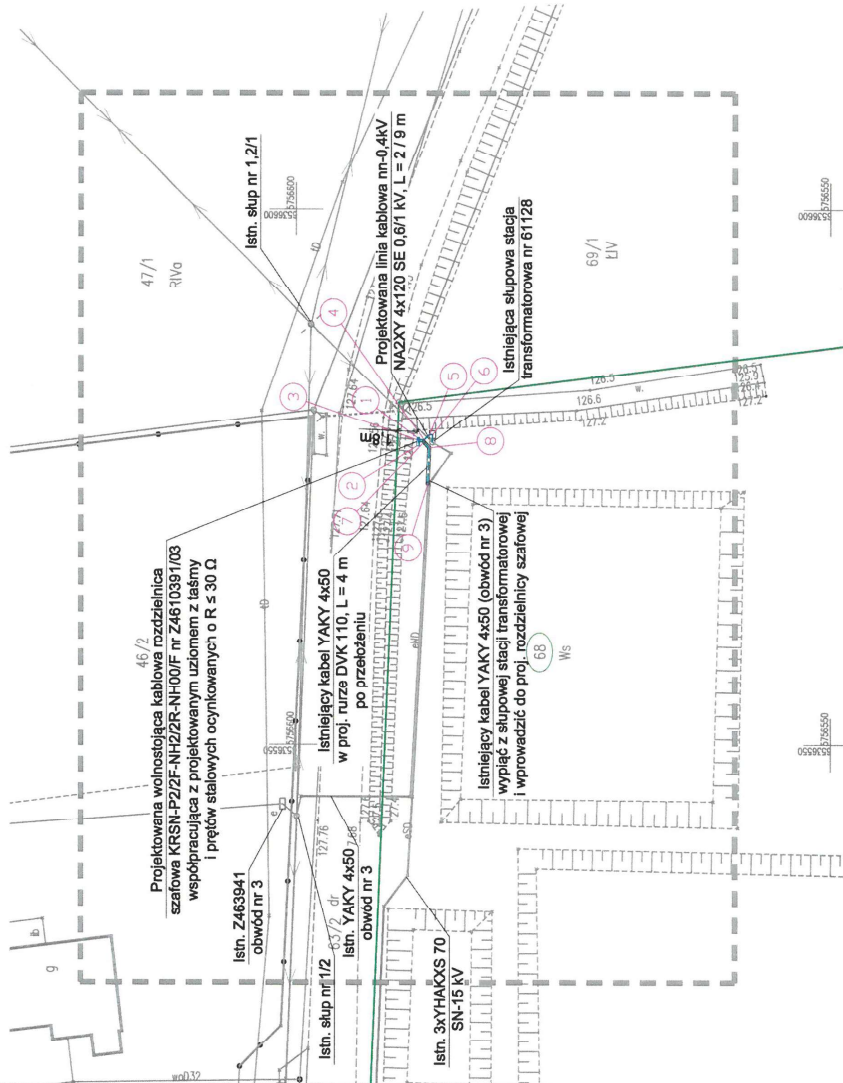

MAPA DOCELOW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GEOS.6640.2797.2025
Miejscowość:	KOWALE PANSKIE KOLONIA
Identyfikator:	302704_2
Jednostka ewidencyjna:	KAWĘCZYN
Identyfikator:	0010
Obszar ewidencyjny:	KOWALE PANSKIE KOLONIA
Skala mapy:	1:500
Nazwa układu współrzędnych:	Układ 2000 Srebra 6
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji:	PL-EVRF2007-NH
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji:	Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgze wieczystej
Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków:	
Arkusz mapy	6.167.25.18.2.4
Data opracowania	18.12.2025r.
GEO-MAP	mgr inż. Krzysztof Kawęczyk
62-700 Turak, ul. Legionów Polskich 1/3	GEODETA UPRAWNIANY
NIP: 8991816570 / REGON 301632419	nr upraw. 22230
tel: 509-324733	
Nazwa/imię i nazwisko wykonawcy oraz data i podpis osoby reprezentującej wykonawcę	Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego, który opracował mapę

UWAGA: Za brak na mapie urządzeń podziemnych nie podanych inwentaryzacji wykonawca tej mapy nie odpowiada.

Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej sposobem elektronicznym w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Turku do dnia 2028-03-03 pod numerem sprawy GEOS.6630.54.2026.

Dokument podpisany elektronicznie przez Roman Kubiak

Podstawa prawna: art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GEOS.6640.2797.2025
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Turecki
Wykonawca prac geodezyjnych	GEO-MAP
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozapytowej weryfikacji	Nr. 1 dn. 12.01.2026r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Krzysztof Kawęczyk GEODETA UPRAWNIANY nr upraw. 22230

Załącznik:	KW07487/25
Numer wariantów:	P/25/073529
OS:	46/2503427
Skala:	61128 / 3
Data:	02.2026
Skala:	1:500
Nr rysa:	E-01
Projektant:	mgr inż. Bartosz Michalski
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewd.: WKP.0208.POD.018; nr wpisu do GROPUB: 407718/UC	

Za zgodność z oryginałem
podkładu mapowego
PROJEKTANT

Elektronicznie
podpisany przez
Bartosz Jarosław
Michalski
Data: 2026.02.21
09:31:05 +01'00'

WÓJT GMINY KAWĘCZYN

ROŚ.720.9.2026

Kawęczyn, dnia 11 lutego 2026r.

DECYZJA

Na podstawie art. 43 ust. 2, art. 38 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154 ze zm.) **po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.02.2026 r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.02.2026 r.), złożonego przez:**

Pracownia Projektowa Omega
Bartosz Michalski
63-400 Wysocko-Wielkie, ul. Leśna 4
działającego jako pełnomocnik Inwestora
Energa-Operator SA
80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130

z e z w a l a m

na lokalizację obiektu w postaci elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z budową rozdzielnicy szafowej nn-0,4kV poza pasem drogowym drogi gminnej nr 649524P w miejscowości Kowale Pańskie-Kolonia

na następujących warunkach:

1. Urządzenia umieszczane poza pasem drogi publicznej nr 649524P w odległości mniejszej niż określonej w art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, wykonać zgodnie z założeniami zawartymi w załączniku mapowym przedłożonym przez Wnioskodawcę do wniosku stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.
2. Przyszłe utrzymanie urządzeń umieszczonych należy do jego posiadacza.
- 3) **Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do: uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy** zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.)

Uzasadnienie

W dniu **03.02.2026 r.** , Pracownia Projektowa Omega Bartosz Michalski z siedzibą ul. Leśna 4, 63-400 Wysocko Wielkie, działającego jako pełnomocnik Inwestora Energa-Operator SA z siedzibą ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr 355/2026 – zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej – elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn-0,4kV, zgodnie z **art. 43 ust. 2** ustawy **o drogach publicznych**.

Po rozpatrzeniu stanu prawnego i faktycznego w dniu 11.02.2026 roku Wójt Gminy Kawęczyn postanowił wydać decyzję zawierającą orzeczenie jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, Al. 1 Maja 7a w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Wójta Gminy Kawęczyn.

Na podstawie art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia odwołania, strona może przedstawić oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Kawęczyn oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, i nie może być zaskarżona do sądu administracyjnego.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jan
Gruca
Data: 2026.02.12 12:13:07 CET



Otrzymują:

1. Pracownia Projektowa Omega Bartosz Michalski z siedzibą ul. Leśna 4, 63-400 Wysocko Wielkie
2. a/a.


Sporządziła: Karolina Gil, stanowisko ds. drogownictwa i infrastruktury technicznej, Tel. 63 288 59 48

- UWAGI:**
1. Kable układać na głębokości 0,7 m.
 2. Istniejący kabel YAYK 4x50 na nowej trasie prowadzić w rurze osłonowej DVK 110 zgodnie z oznaczeniem na PZT.
 3. Końce rur osłonowych należy zabezpieczyć za pomocą dawnic czopowych typu EK 186/110 WR.
 4. Na końcach kabli pozostawić zapasy o długości 1 m.

WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE:

- | Lp. | X | Y |
|-----|--------------|--------------|
| 1. | 5756588.6924 | 5536578.7271 |
| 2. | 5756588.7252 | 5536577.9277 |
| 3. | 5756588.4549 | 5536578.4171 |
| 4. | 5756588.0296 | 5536578.4997 |
| 5. | 5756587.5054 | 5536578.9827 |
| 6. | 5756587.2202 | 5536578.9707 |
| 7. | 5756588.0378 | 5536578.2999 |
| 8. | 5756587.5446 | 5536577.7644 |
| 9. | 5756587.6946 | 5536574.3492 |

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Jan Gruca
Data: 2026.02.12 13:56:57 CET

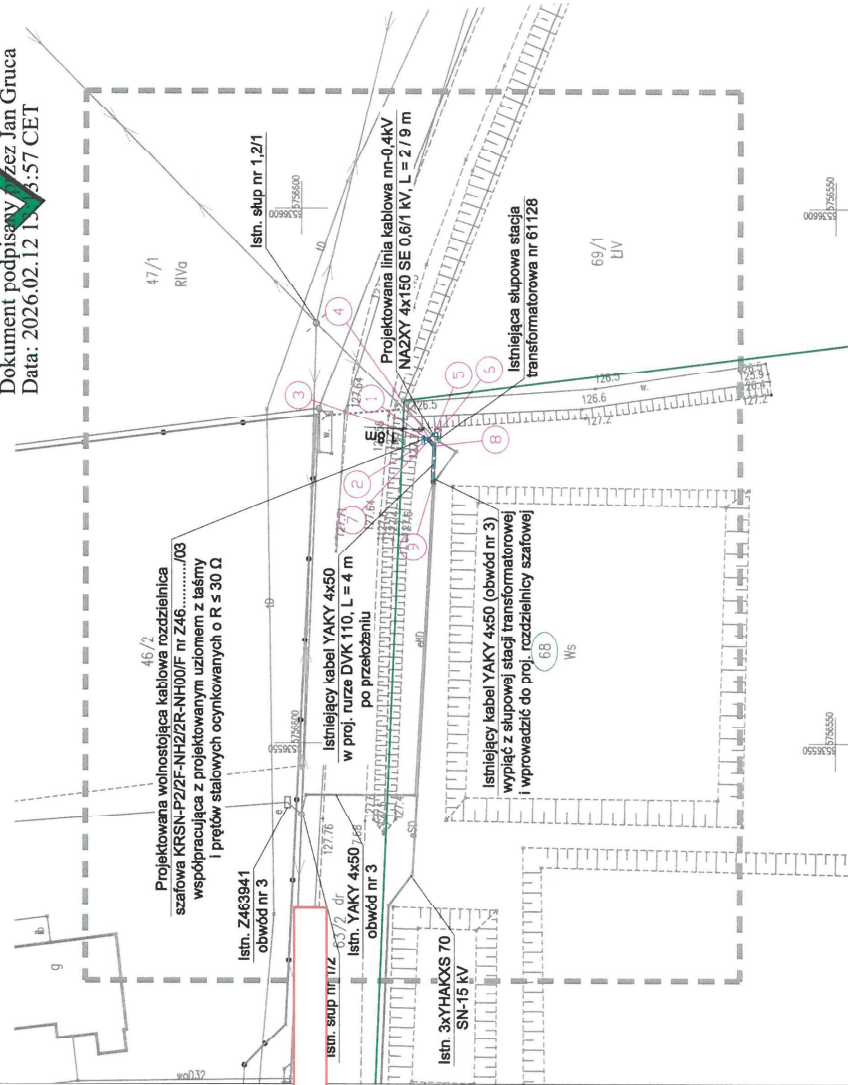

Załącznik do decyzji Wójta Gminy Kawęczyn
ROŚ.720.9.2026 z dnia 11.02.2026 r.

MAPA DOCEŁÓW PROJEKTOWYCH	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GEOŚ.6640.2797.2025
Miejscowość:	KOWALE PAŃSKIE KOLONIA
Jednostka ewidencyjna:	302704_2
Identyfikator:	KAWĘCZYN
Nazwa:	
Obszar ewidencyjny:	0010
Identyfikator:	KOWALE PAŃSKIE KOLONIA
Nazwa:	
Skala mapy:	1:500
Nazwa układu współrzędnych:	Układ 2000 Srebra 6
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	PL-EVRF2007-NH
Opis służebności gruntowej mającej wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążenia służebności gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystej
Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	
Arkusz mapy	5.167.25.18.2.4
Data opracowania	18.12.2025r.
GEO-MAP	
62-700 Turek, ul. Legionów Polskich 1/3 NIP: 8991815870 / REGON 301632419 tel: 809-324733	mgr inż. Krzysztof Kawęczyn GEODETA UPRAWNIONY nr upraw. 22230
Nazwa i adres wykonawcy oraz data i podpis osoby reprezentującej wykonawcę	Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego, który opracował mapę

UWAGA: Za brak na mapie urządzeń podziemnych nie poddanych inwentaryzacji wykonawca tej mapy nie odpowiada.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że operacyjnie zawierałem zlecenie na wykonanie prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GEOŚ.6640.2797.2025
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Turecki
Wykonawca prac geodezyjnych	GEO-MAP
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozycyjnej weryfikacji	Nr. 1 dn. 12.01.2026r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Krzysztof Kawęczyn GEODETA UPRAWNIONY nr upraw. 22230

PRACOWNIA PROJEKTOWA OMEGA BARTOSZ MICHAŁSKI	
Zlecenie: KW07487/25 Nazwa inwestycji: P/25/073529 Obręb: 48/2503427 Stacja / obszar: 61128 / 3 Data: 02.2026 Nr rys.: E-01	Pracownia Projektowa Omega Bartosz Michałski NIP: 62-264-22-37 REGON: 302-778-800 e-mail: praca@omega-projektowa.pl tel: 893-588-940 Projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie sieci i instalacji elektrycznych Zasilenie w energię elektryczną oświetlenia drogowego w miejscowości Kowale Pańskie-Kolonia, gm. Kawęczyn Rozbudowa sieci elektroenergetycznej poprzez budowę i przebudowę elektroenergetycznych linii kablowych nn-0,4kV wraz z budową rozdzielni szafowej nn-0,4kV Miejscowość zamieszkania wykonawcy: mgr inż. Bartosz Michałski Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid.: WKP.0208POCE/18; nr wpisu do GROPUB: 402718/UC

Elektronicznie
podpisany przez
Bartosz Jarosław
Michalski
Data: 2026.02.02
18:25:20 +01'00'



1. Kable układać na głębokości 0,7 m.
2. Istniejący kabel YAKY 4x50 na nowym.
3. Końce rur osłonowych należy zabezpieczyć.
4. Na końcach kabli pozostawić zapasy.

Lp.	X	Y
1.	5756588,6924	6536578,7271
2.	5756588,7552	6536577,9277
3.	5756588,4549	6536578,4171
4.	5756588,0296	6536578,4997
5.	5756587,5054	6536578,9827
6.	5756587,2202	6536578,9707
7.	5756588,0378	6536578,2899
8.	5756587,5846	6536577,7644
9.	5756587,5446	6536574,3492

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych Miejsowość:		GEO-6640.2797.2025 KOWALE PAŃSKIE KOLONIA	
Jednostka ewidencyjna: Nazwa:		302/04_2 KAWĘCZYN	
Ob-ep ewidencyjny: Nazwa:		30/0 KOWALE PAŃSKIE KOLONIA	
Skala mapy: Nazwa układu współrzędnych:		1:500 Układ 2000 Sirefa 6	
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		PL-EVRF 2007-AH	
Słuszechność gruntowe majasce udęw na zagospodarowanie gruntów zokazozanych w granicach projektowanej inwestycji		Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalania obciżaz służeźnościami gruntowymi ujawnianymi w księgiez wyciowej	
Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniany w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		6.167.25.18.2.4	
Arkusz mapy		18.12.2025.	
GEO-MAP 62700 Turak, ul. Legionów Polskich 1/3 NIP: 8991816870 / REGON 381632419 tel. 509-324733		Ktor bż. Kowale Pańskie GEODETA UPRAWNIONY 31.10.2023	
Nazwami i nazwisko wykonawcy oraz data i wykrasenie		Inię i nazwisko, nt uprawnień oraz data i podpis geodezy uprawnionego, ktor opracow mapę	


UWAGA: Za brak na mapie urządzeń podziemnych nie poddanych inwentarzacji wykonawca tej mapy nie odpowiada.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku, których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GE05.6640.2797.2025
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Turecki
Wykonawca prac geodezyjnych	GEONAP
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Nr. 1 dn. 12.01.2026r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Krzysztof Krawczyk GEODETA UPRAWNIENY nr upraw. 22230

**Za zgodność z oryginałem
podkładu mapowego
PROJEKTANT**

PRACOWNIA PROJEKTOWA OMEGA BARTOSZ MICHALSKI	Zasilenie w energię elektryczną oświetlenia drogowego w miejscowości Kowale Pańskie-Kolonia, gm. Kawęczyn		Zadanie:	Szczegółowa koncepcja		Stadium oprac.: 61128 / 3	Data: 07.2026	1:500	Nr rys.: E-01		
	Rozbudowa sieci elektroenergetycznej poprzez budowę i przebudowę elektroenergetycznych linii kablowych nr-0.4kV wraz z budową rozdzielnic szafowej nr-0.4kV		Nazwa zadania:	Szczegółowa koncepcja		Stadium oprac.: 61128 / 3					
Projektant: mgr inż. Bartosz Michalski Uprawnienia budowlane do projektowania i nadzoru inwestycyjnego w zakresie sieci i urządzeń elektroenergetycznych i elektroenergetycznych w niskich napięciach (rozdział 18, w tym w skł. GZ.ROPUB. 402718/18 UC; wz. świadc.: WKP.2018.000018.018		Wykonawca:		Wykonawca:		Wykonawca:		Wykonawca:		Wykonawca:	

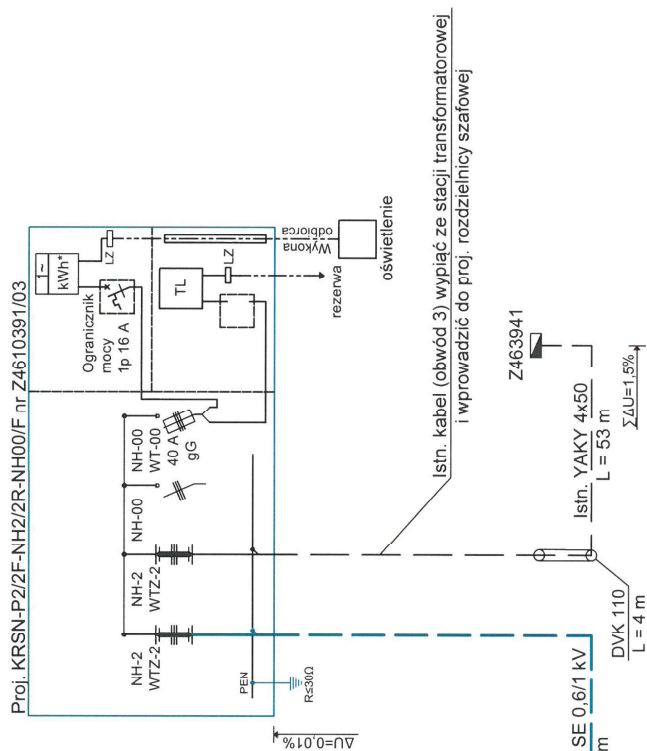

	—	istn. kable elektroenergetyczne
	■	istn. wolnostojące szafki pomiarowe i rozdzielnice szafowe

1. Dla rozdzielnic szafowej przewidziano uziom z taśm i prętów stalowych ocynkowanych o $R \leq 30 \Omega$.
2. Liczniki energii elektrycznej, zabezpieczenia przedlicznikowe oraz inne elementy instalacji przedlicznikowej znajdujące się w szafkach pomiarowych, w części dostępnej dla odbiorców należy zaplombować.
3. W stacji transformatorowej i w istniejącej szafce pomiarowej zakatalizować schematy i oznaczenia na opaskach kablowych
