



P1-Rs/LZV/F
30850 / 02
nr Z4309430

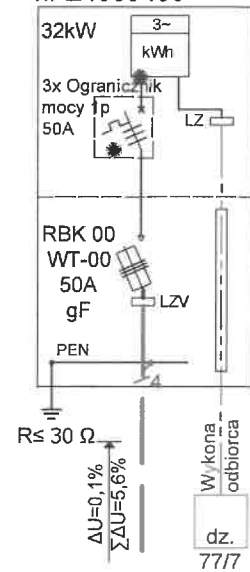


Proj. KRSN00/4R-NH2/F
30850 / 02
nr Z4309429 na dz. 371/1

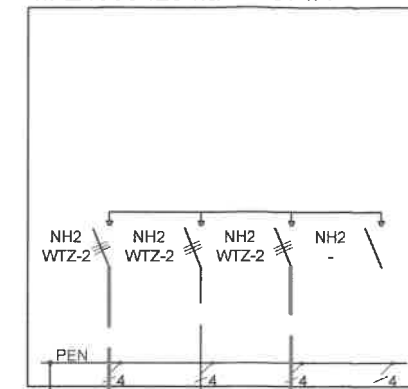


Proj. NA2XY 4x120 SE
0,6/1 kV L = 3,5 / 7 m

Proj. NA2XY 4x120 SE
0,6/1 kV L = 29 / 35 m

Istn. ZKtw-1/1Ls nr 30850-II-2

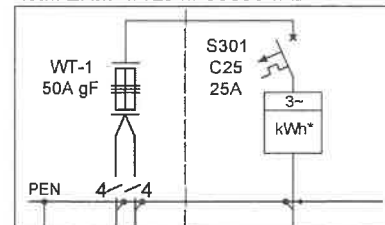

30850-II-3
ZKtw-1/1Ls




$\sum \Delta U = 5,2\%$

LEGENDA:


- Istn. przyłącza napowietrzne AsXS_n 4x
- Istn. kable elektroenergetyczne
- Istn. wolnostojące szafki pomiarowe i rozdzielnice szafowe
- Istn. ograniczniki przepięć

UWAGI:

1. Dla szafki pomiarowej przewidziano uziom z taśmy i prętów stalowych ocynkowanych o $R \leq 30 \Omega$.
2. Liczniki energii elektrycznej, zabezpieczenia przedlicznikowe oraz inne elementy instalacji przedlicznikowej znajdujące się w szafkach pomiarowych, w części dostępnej dla odbiorców należy zaplombować.
3. W szafce sąsiadującej z proj. KRSN i na słupie 2/12 należy zaktualizować opisy, schematy i opaski kablowe.
4. Zgodnie z punktami 14, 25.2, 25.3 niniejszej dokumentacji w trybie pilnym dokonać wymiany stacji transformatorowej na taką, która umożliwi zastosowanie transformatora o mocy nie mniejszej niż 160 kVA.
5. Na chwilę obecną wymiana istniejących wkładek WT-1 gF 80A na wkładki o prądzie 125A (spełniające kryterium prądu) doprowadzi do całkowitego braku stopniowania wielkości wkładek w kontekście zabezpieczenia obwodowe - zabezpieczenie transformatora. Zastosowanie wkładek o prądzie 125A jest również nieuzasadnione ze względu na moc istniejącego transformatora.

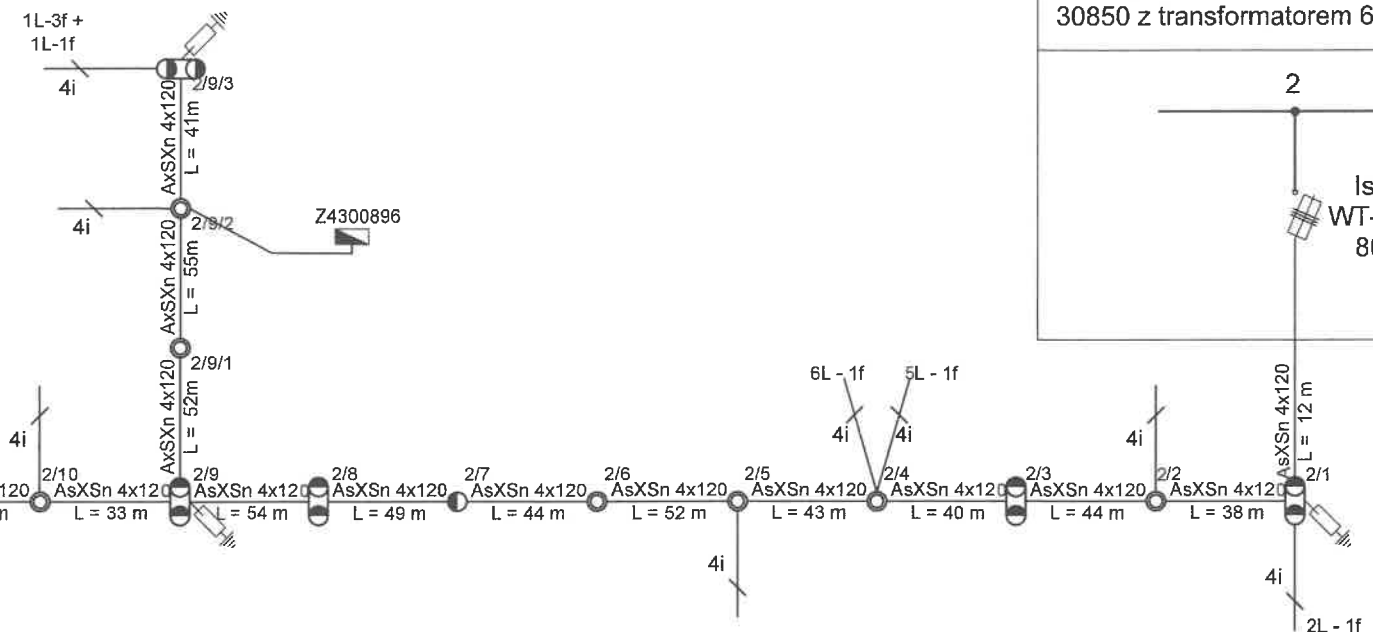

Istniejąca stacja transformatorowa
30850 z transformatorem 63 kVA

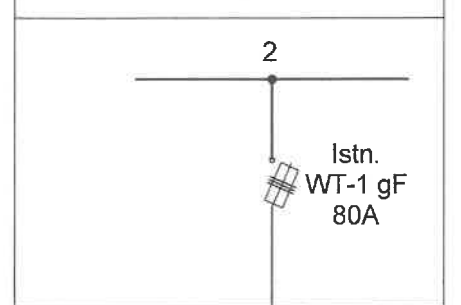

PRACOWNIA PROJEKTOWA BARTOSZ MICHALSKI		Pracownia Projektowa Omega Bartosz Michalski 63-400 Wysocko Wielkie ul. Leśna 4 NIP: 622-264-22-97 REGON: 302-778-800 e-mail: pracownia.omega@gmail.com tel.: 693-598-940 Projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie sieci i instalacji elektrycznych	Zlecenie: KW06320/2/5 Numer warunków: P/25/052292 OBI: 43/2502225 Stacja / obwód: 30850 / 2 Data: 07.2026 Skala: E-02
Zadanie: Zasilanie w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 77/7 w miejscowości Lipka gm. Dziadowa Kłoda		Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa i przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z rozdzielnicą szafową nn-0,4kV i szafką pomiarową nn-0,4kV	
Rysunek: Schemat ideowy zasilania		Opracował: mgr inż. Łukasz Fengler	
Projektant: mgr inż. Bartosz Michalski Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid.: WKP/0208/POOE/18; nr wpisu do CROPUB: 4027/18/U/C			

