



Z3108011 BN


Proj. złącze kablowe ZK
typ: P1-Rs/LZV/F
(dz. nr 213/24 - 13 kW**)

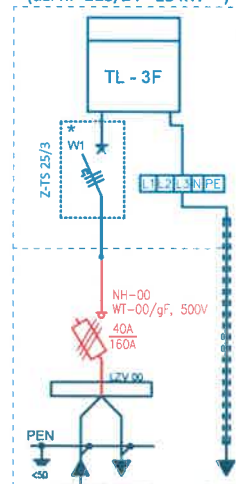

YAKXS 4x120, L = 73 m (82 m)
Płaskownik FeZn 4x25, L = 73 m (77 m)

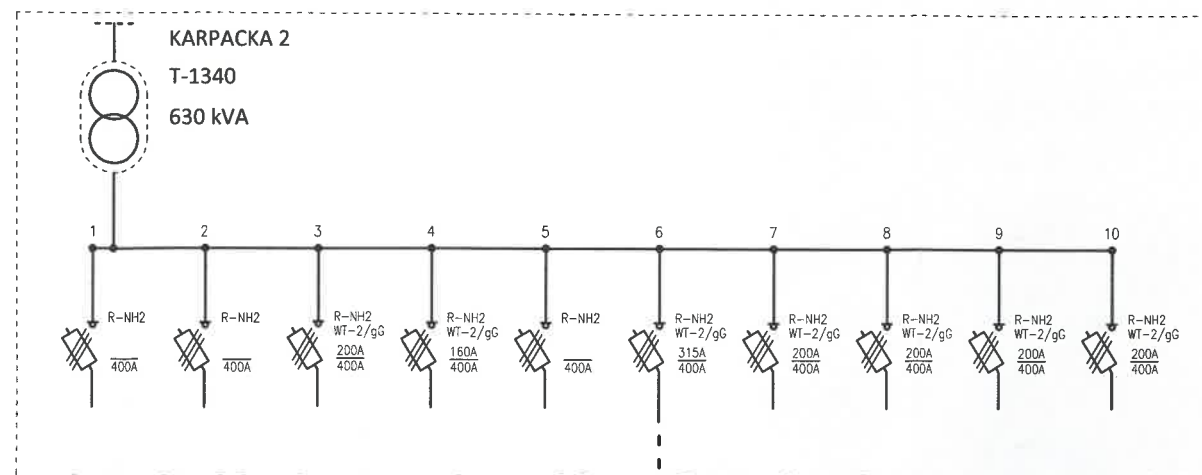

Ist. złącze kablowe W-20565 - Zmiana układu wewnętrznego
typ: ZK-3e

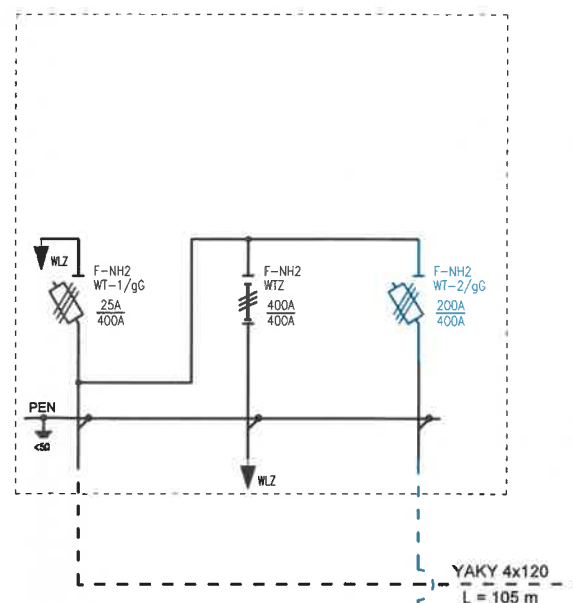

YAKY 4x120
L = 105 m

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ:
Str. 15kV - układ sieci TT
Str. 0,4kV - układ sieci TN
Inst. odb. - układ sieci TN-C-S

Kolorem czarnym oznaczono istniejące elementy.
Kolorem **czzerwonym** oznaczono projektowane zabezpieczenie główne.
Kolorem **(RGB 0,114,153)** oznaczono projektowane urządzenia nn.

- * - Obudowa przystosowana do plombowania
- ** - Zgodnie z warunkami przyłączenia

TRYDAN
KORNEL BOROWSKI

ul. Narwicka 2G, 80-557 Gdańsk
e-mail: biuro@trydan.pl, www.TRYDAN.pl
tel: 600-872-648 NIP: 592-210-04-97

INWESTOR
ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

TEMAT
Budowa przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zgodnie z WP P/21/049740, OBI/31/2103655,
ZN/10160/3131MZI/2022/2103655

LOKALIZACJA
dz. nr 213/24, 214, 376, obr. 0006, ul. Czyżewskiego, Gdańsk
dz. nr 223/6, 223/12, 337/4, obr. 0006, ul. Kilarskich, Gdańsk

PROJEKTOWAŁ
dr inż. Kornel Borowski
upr. bud. nr POM/0025/POOE/15
do projektowania b.o. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych

SPRAWDZIŁ

NAZWA RYS.
SCHEMAT SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
PROJEKTOWANY

BRANŻA	FAZA	DATA	NR RYSUNKU
ELEKTRYCZNA	PZT	02-2026	E03
NR KATALOGOWY	REWIZJA	SKALA	
2022 - 53	0	1:100	