


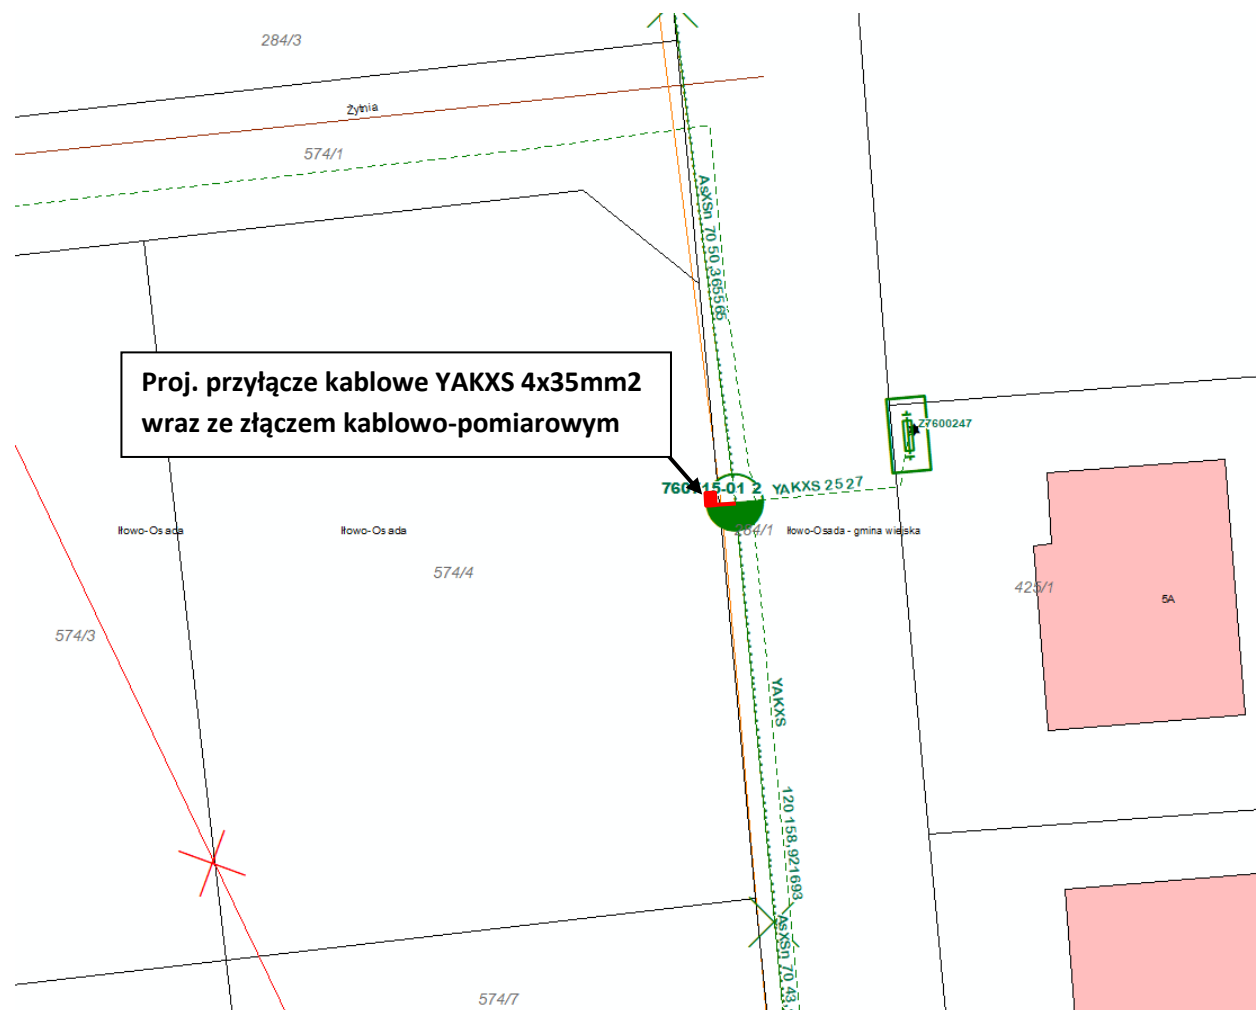

Stacja S6-00715 Narzym III, ist. transformator 250 kVA

Ist. linia do miejsca przyłączenia: AsXSn 4x70mm²- 44m,

Zakres prac:

- w stacji transformatorowej na obwodzie kierunek działka Klienta wymienić ist. wkładki topikowe na 80A z charakterystyką gG
- od istniejącego stanowiska słupowego wybudować przyłącze kablowe nn min. NA2XY (YAKXS) 4x35 mm² – trasa 2 m
- zabudować złącze kablowo-pomiarowe nn sugerowany typ: P1-Rs/LZV/F przy granicy dz. nr 574/4
- w w/w złączu w rozłączniku skrzynkowym zabudować wkładki topikowe typu 3 x WT-00/gG 40A.
- uzyskać zgody właścicieli działek na lokalizację projektowanych urządzeń energetycznych zgodnie ze standardami EOP- „szybka ścieżka/pod klucz”

WP: P/26/059464- 16,5kW Przyłącze do: Narzym, gmina Iłowo- Osada, Nr działki: 574/4

Załącznik graficzny opracował: Tomasz Klimczak

