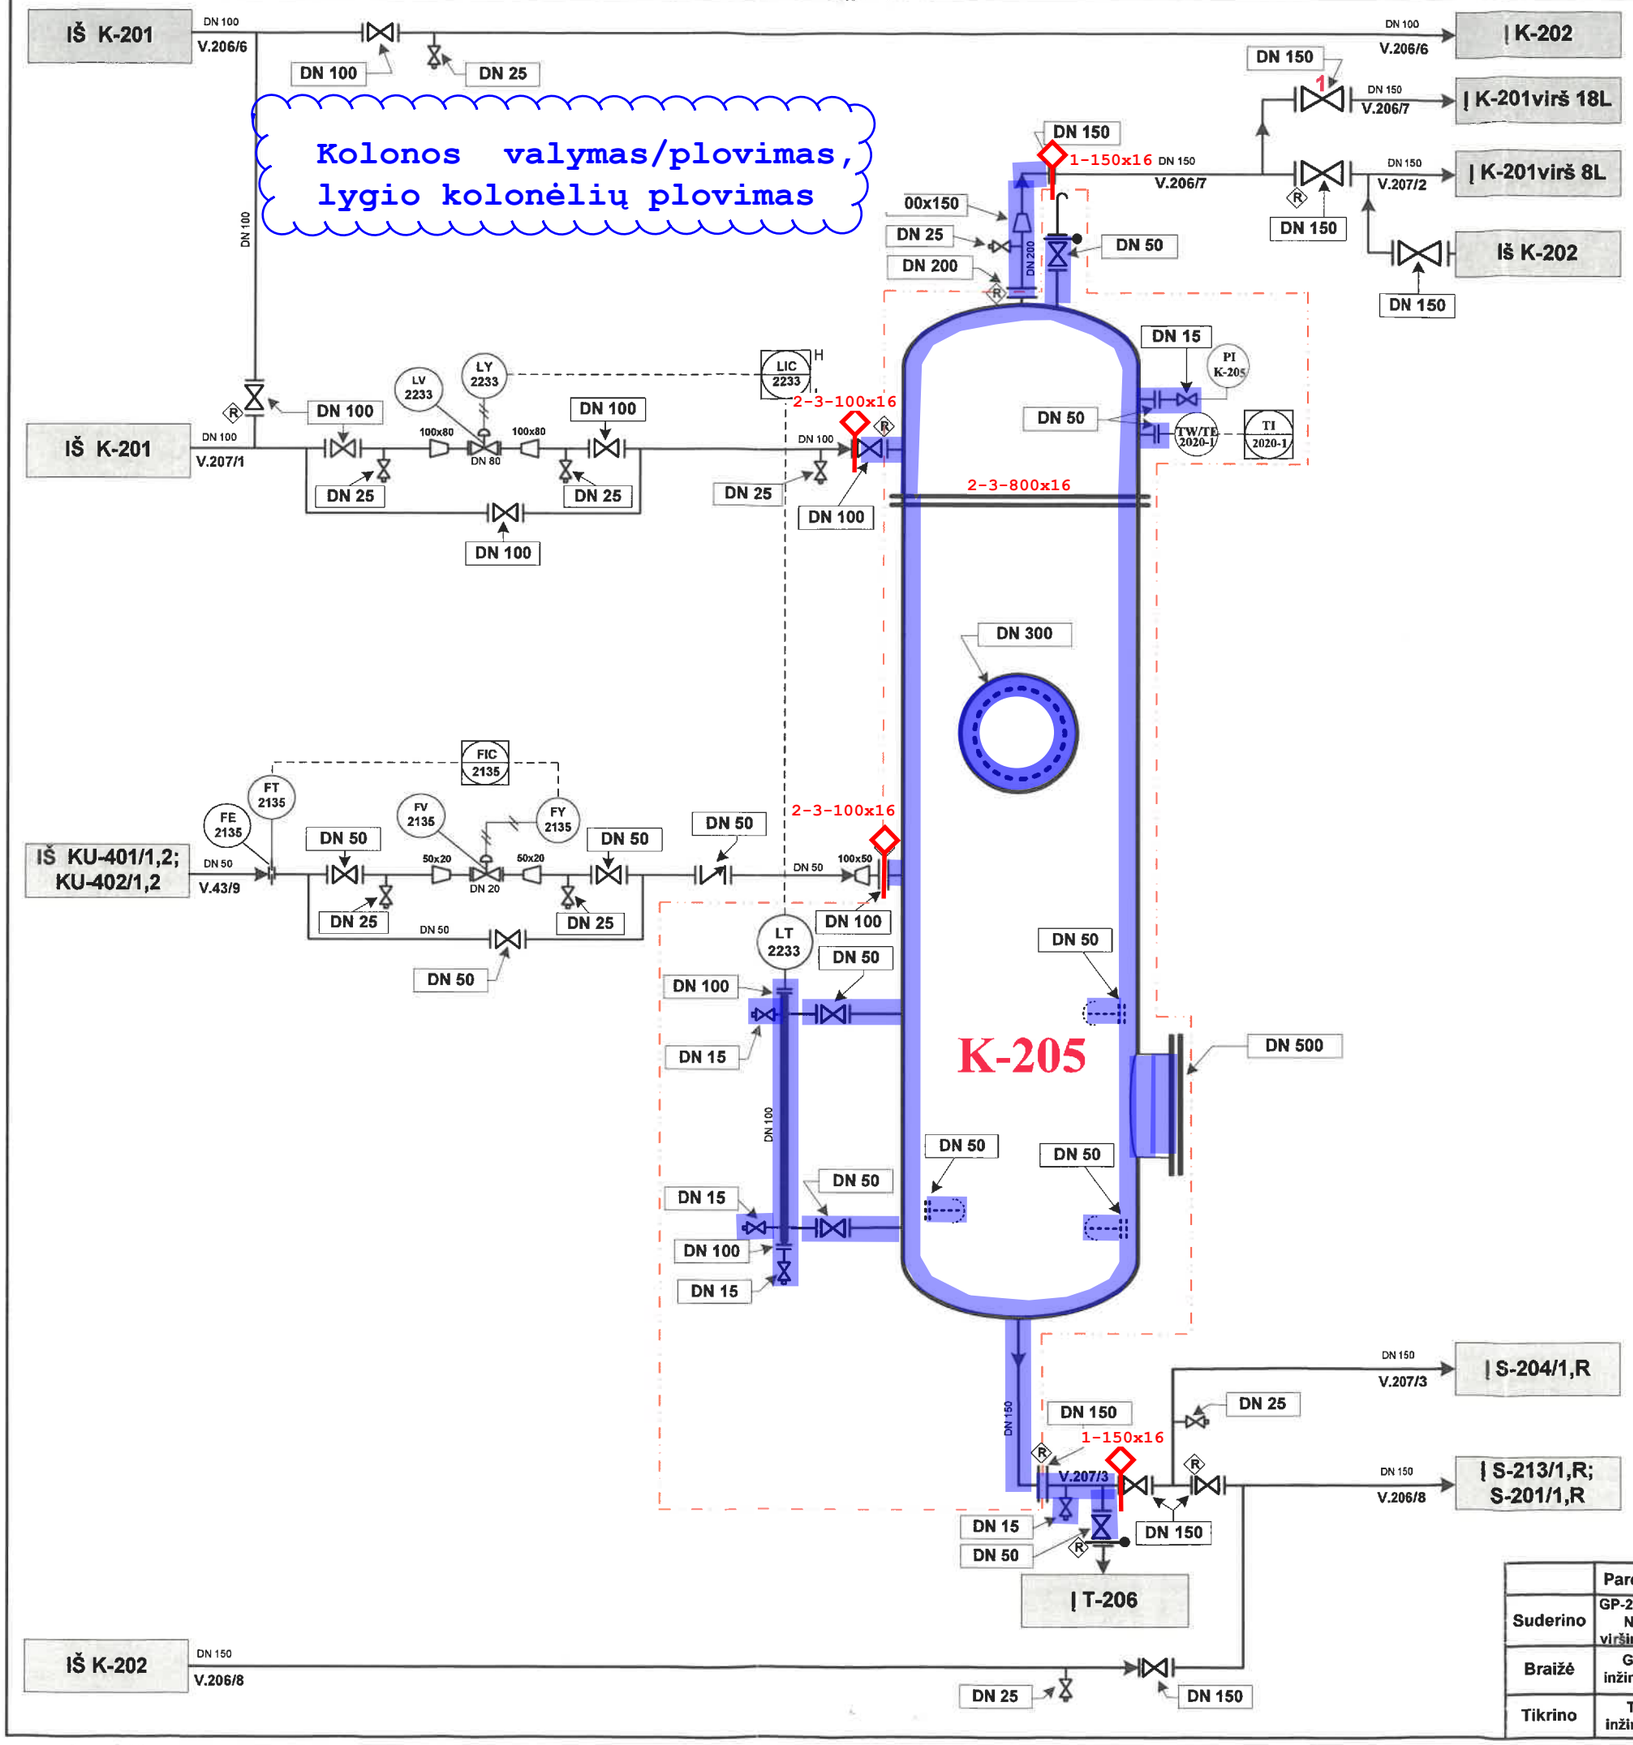

TVIRTINU:

Technologijos ir investicijų direktoriaus pavaduotojas

L. Čiapas

2015 m. 12 mėn. 08 d.

Technologinio proceso paskirtis	Lengvųjų frakcijų išgarinimas
Darbinės terpės pavadinimas	Dujinės agregatinės būsenos: Angliavandenilinės dujos,vandens garas Skystos agregatinės būsenos: Dyzelinis distiliatas
Darbinė temperatūra, °C	290
Darbinis slėgis, barg	1,4
Didžiausia leidžiamoji temperatūra, °C	300
Didžiausias leidžiamasis slėgis, barg	4,1
Slėgio šaltinių pavadinimai, technologiniai Nr. ir maksimalus slėgis, barg	K-201 4,1 KU-401/1, 2; KU-402/1, 2 16
Apsaugos nuo viršslėgio įtaisai: - pavadinimas; - pastatymo vieta; - Pnust, barg. - priešslėgis, barg.	
Pastabos:	- - - - - - - indo ribos H - signalizacija L - signalizacija 1 - Armatūra atidaryta ir užrakinta (esant tokiai armatūros padėčiai, slėgis aparate neviršys 4,1 barg.)

	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	Stripingo kolonos K-205 pajungimo schema
Suderino	GP-2 Įreng. Nr.3 viršininkas	A. Gricenko		2015.12.07	
Braižė	GP-2 inžinierius	I. Momgaudis		2015.12.07	Gamybos padalinys Nr.2 Įrenginys Nr.3 (S-200/300)
Tikrino	TPG inžinierius	K. Ševeliovas		2015-12-07	