


Vessel washing/cleaning

TVIRTINU:
Technologijos direktorius
V. Dirgėlas
2013 m. 01 mėn. 22 d.

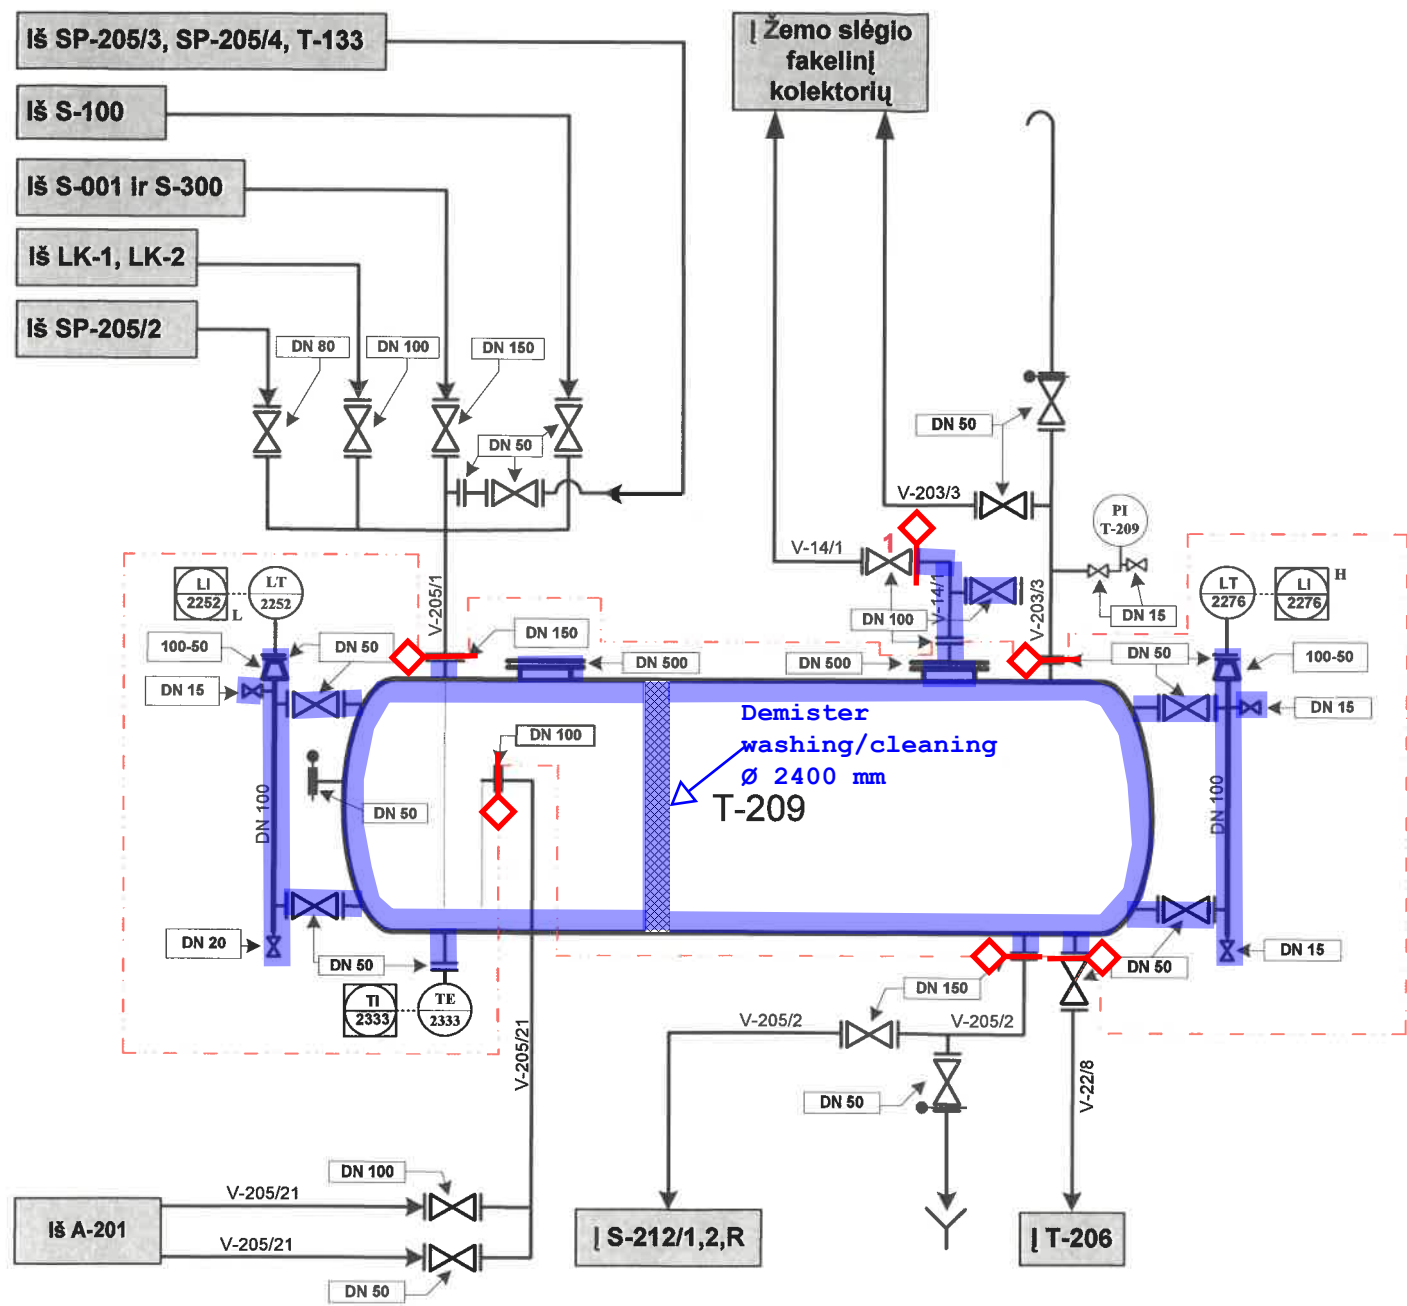

Technologinio proceso paskirtis	Technologinio kondensato valymas
Darbinės terpės pavadinimas	Dujinės agregatinės būsenos: Angliavandenilinės dujos, H ₂ S, NH ₃ . Skystos agregatinės būsenos: Technologinis kondensatas (H ₂ S, NH ₃ , naftos produktai).
Darbinė temperatūra, °C	50
Darbinis slėgis, barg.	0,3
Didžiausia leidžiamoji temperatūra, °C	100
Didžiausias leidžiamasis slėgis, barg.	0,5
Slėgio šaltinių pavadinimai, technologiniai Nr. ir maksimalus slėgis, barg.	T-701 6 T-703 12,2 T-603 13 K-303/2 17 T-304 14,5 T-307 (K-303/1) 16 SP-205/2 5 SP-205/3 10 SP-205/4 5,5 T-133 7 SP-102 54 S-114/1,2 5 LK-1 S-300 (S-326, S-327) 6 LK-2 S-300 (S-326, S-327) 11
Apsaugos nuo viršslėgio įtaisai: - pavadinimas; - pastatymo vieta; - Pnust, barg. - priešslėgis, barg.	
Pastabos:	- indo ribos 1 - Armatūra atidaryta ir užrakinta (esant tokiai armatūros padėčiai, slėgis aparate neviršys 0,5 barg.)

	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	Talpos T-209 pajungimo schema
Suderino	GP-2 [reng. Nr.3 viršininkas	A. Gricenko	<i>[Signature]</i>	13.01.15	
Braižė	GP-2 inžinierius	I. Momgaudis	<i>[Signature]</i>	13.01.15	
Tikrino	TPG inžinierius	S. Skaivydys	<i>[Signature]</i>	2013.01.21	Gamybos padalinys Nr. 2, [renginys Nr.3]