


Vamzdyno Plovimas

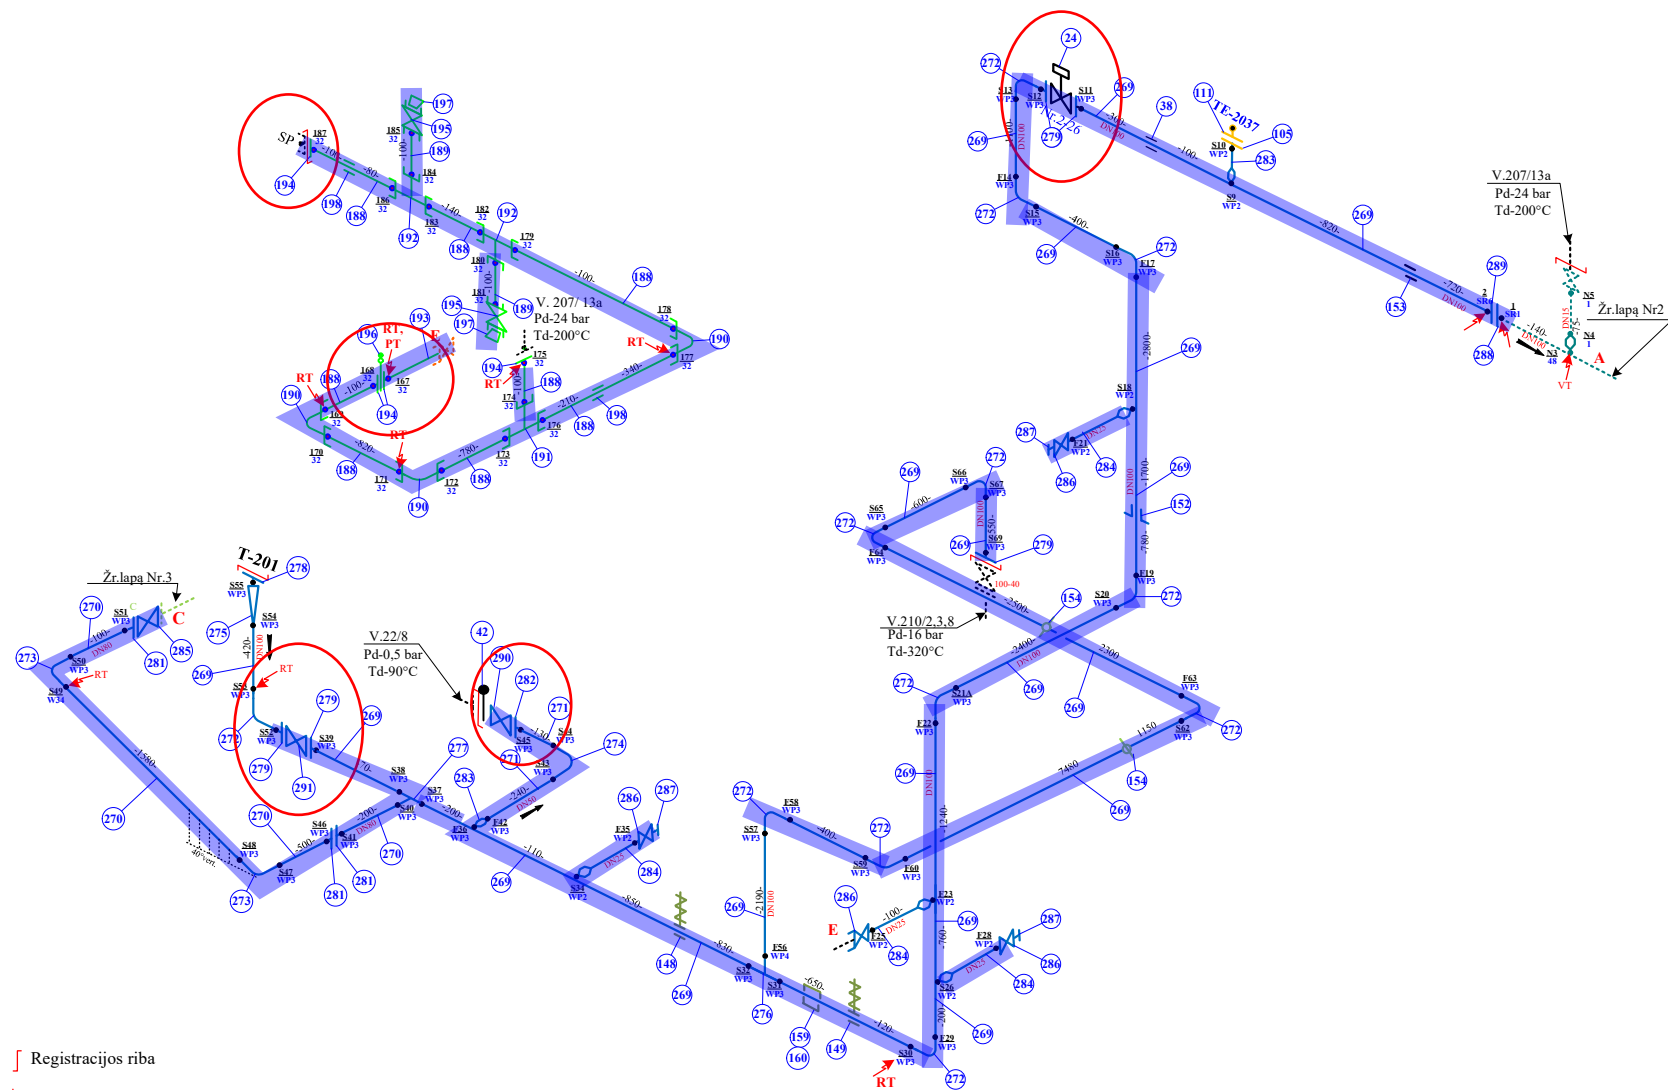


Registracijos riba



Kontrolė

- Suvirinimo siūlė
- 1 Suvirinimo siūlės numeris
- 1 Suvirintojo žymeklis
- 0 Vamzdyno elementų pozicijos numeris
- Vamzdyno elementų storio matavimo taškai
- Remontas AB „Unimech“ 2011-04-08
- Remontas „CKTiS Sp. z o.o.“ 2012-06-04
- Rekonstrukcija UAB „Varimonta“ 2016.09
- Remontas SPEC-REM 2022-06-18

Oper. medium	Šlamos (fr >420°C)	GOST Category (BM-4) PED Category	Bb I (1-II) —	Oper. pressure	7,5	Vamzdynas Nr. /Pipe line Nr.:/ V.210/4	Baras/ Section/ GP-Nr.2 Įrenginys Nr.3 (S-200)	Lapas Page	Lapų Pages
Test medium	vanduo	Material	20:A355 P5	Design pressure	16,0	Iš talpos T-201 į reaktorių R-201, K-201, V.110/5 (R-201) ir iš V.209/2,4 (S-209/1,2,R) į V.208/4,20 (TK-204).		1	4
Codes	PJL 38.13.004-86	Insulation	NO/YES	Test pressure	30,0				
Calc. No.	----	PWHT	NO	Oper. Temp.	370				
----	----	Heating	YES	Dising Temp.	370				
				Test Temp.	10÷40				

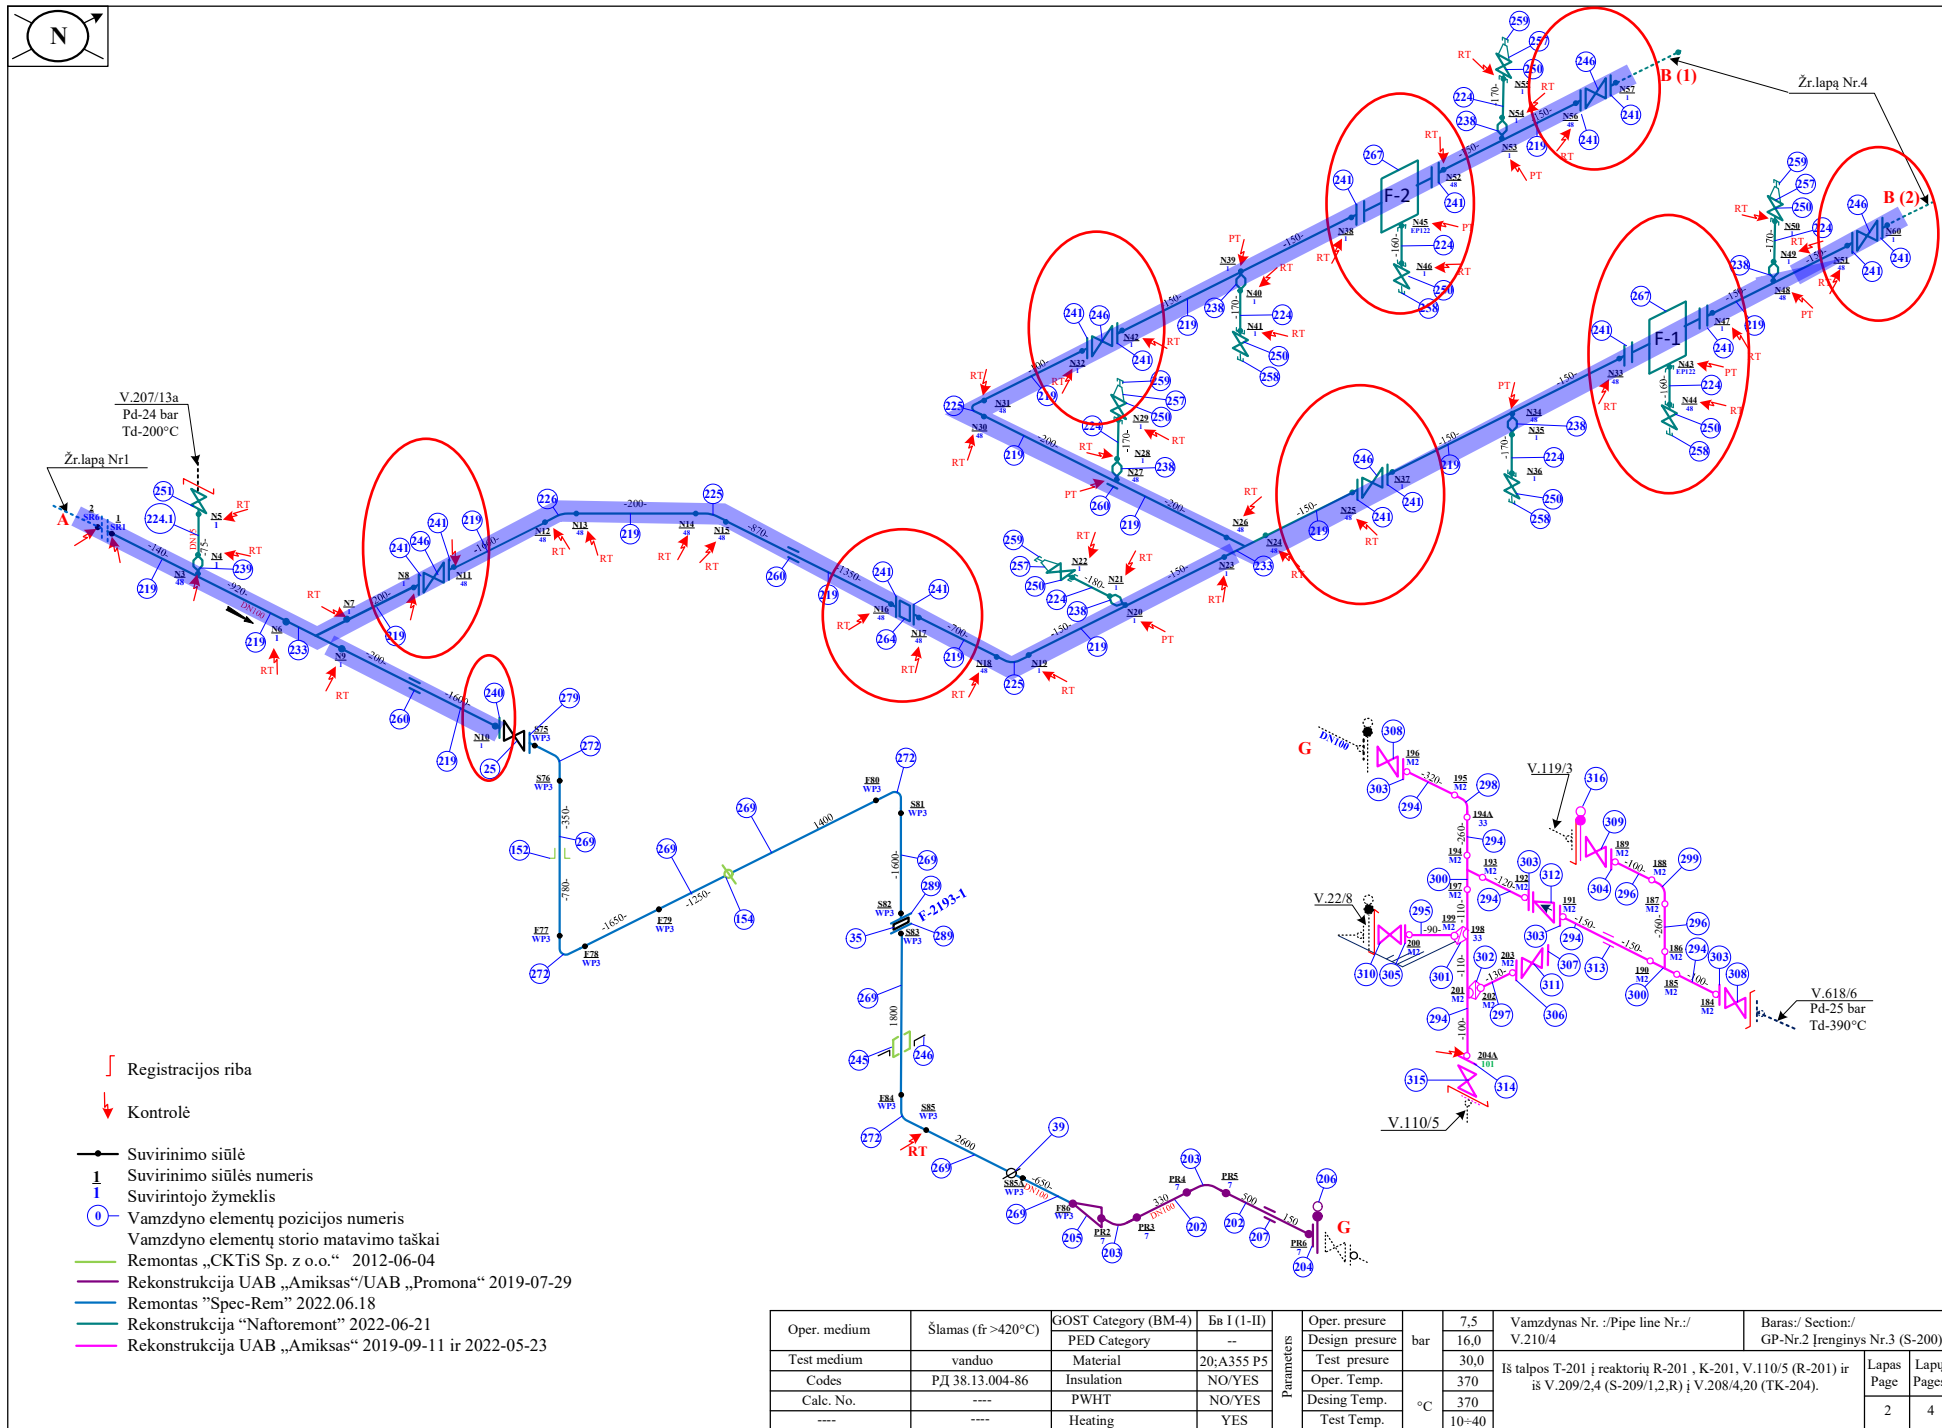

Oper. medium	Šlāms (fr >420°C)	GOST Category (BM-4)	Бб I (1-II)	Oper. pressure	7,5	Vamzdinas Nr. /Pipe line Nr.:/	Baras/ Section:/
Test medium	vanduo	PED Category	--	Design pressure	16,0	V.210/4	GP-Nr.2 Irenings Nr.3 (S-200)
Codes	PDI 38.13.004-86	Material	20:A355 P5	Test pressure	30,0	Iš talpos T-201 į reaktorių R-201, K-201, V.110/5 (R-201) ir iš V.209/2,4 (S-209/1,2,R) į V.208/4,20 (TK-204).	
Calc. No.	----	Insulation	NO/YES	Oper. Temp.	370		
----	----	PWHT	NO/YES	Dising Temp.	370		
----	----	Heating	YES	Test Temp.	10÷40		
						Lapas	Lapų
						Page	Pages
						2	4

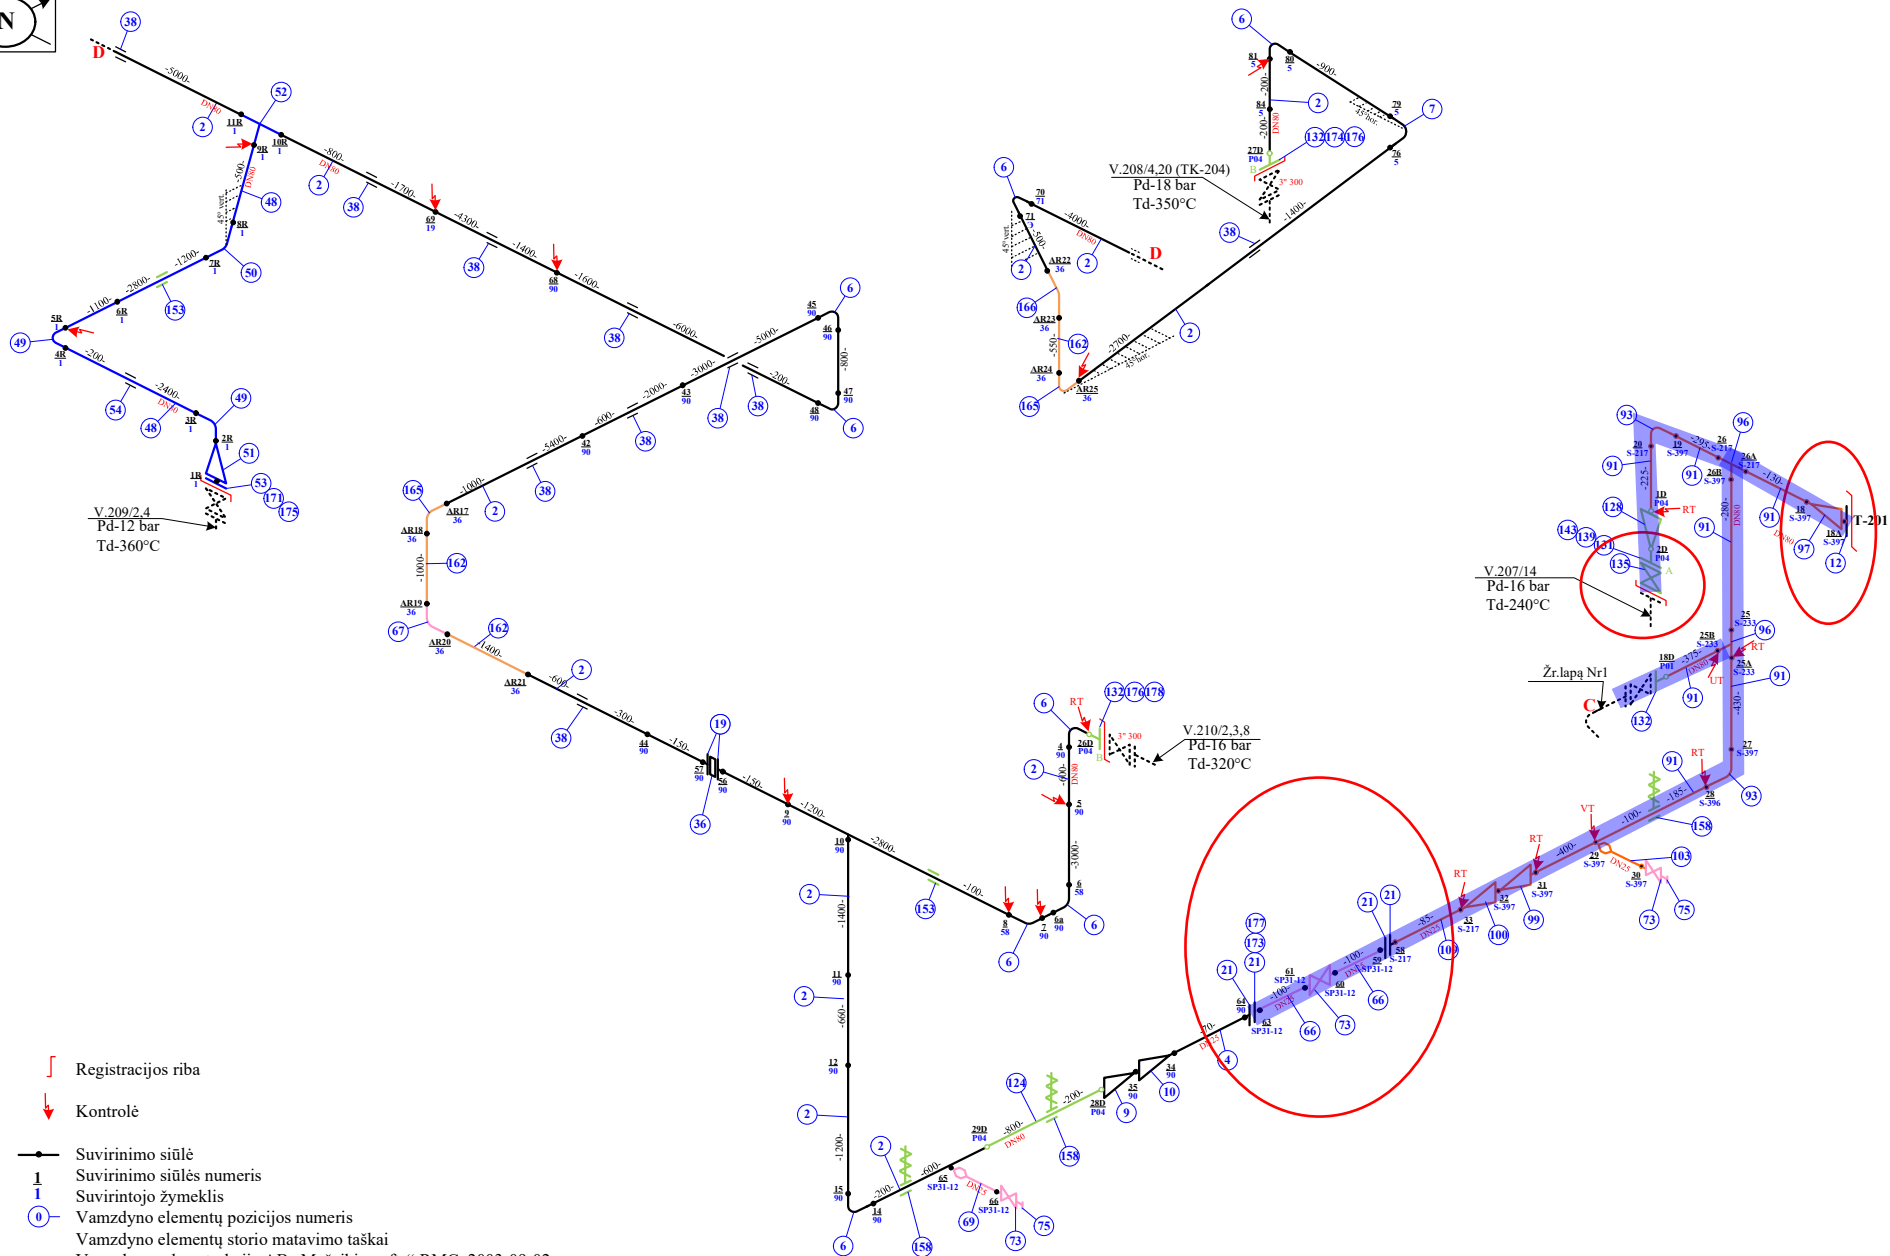

Oper. medium	Šlamos (fr >420°C)	GOST Category (BM-4)	Ba I (I-II)	Oper. pressure	7,5	Vamzdynas Nr. /Pipe line Nr.:/	Baras/ Section:/
		PED Category	--	Design pressure	16,0	V.210/4	GP-Nr.2 Įrenginys Nr.3 (S-200)
Test medium	vanduo	Material	20:A355 P5	Test pressure	30,0	Iš talpos T-201 į reaktorių R-201, K-201, V.110/5 (R-201) ir iš V.209/2,4 (S-209/1,2,R) į V.208/4,20 (TK-204).	
Codes	PD 38.13.004-86	Insulation	YES	Oper. Temp.	370		
Calc. No.	----	PWHT	NO/YES	Desing Temp.	370		
----	----	Heating	YES	Test Temp.	10÷40		
						Lapas	Lapų
						Page	Pages
						3	4

