
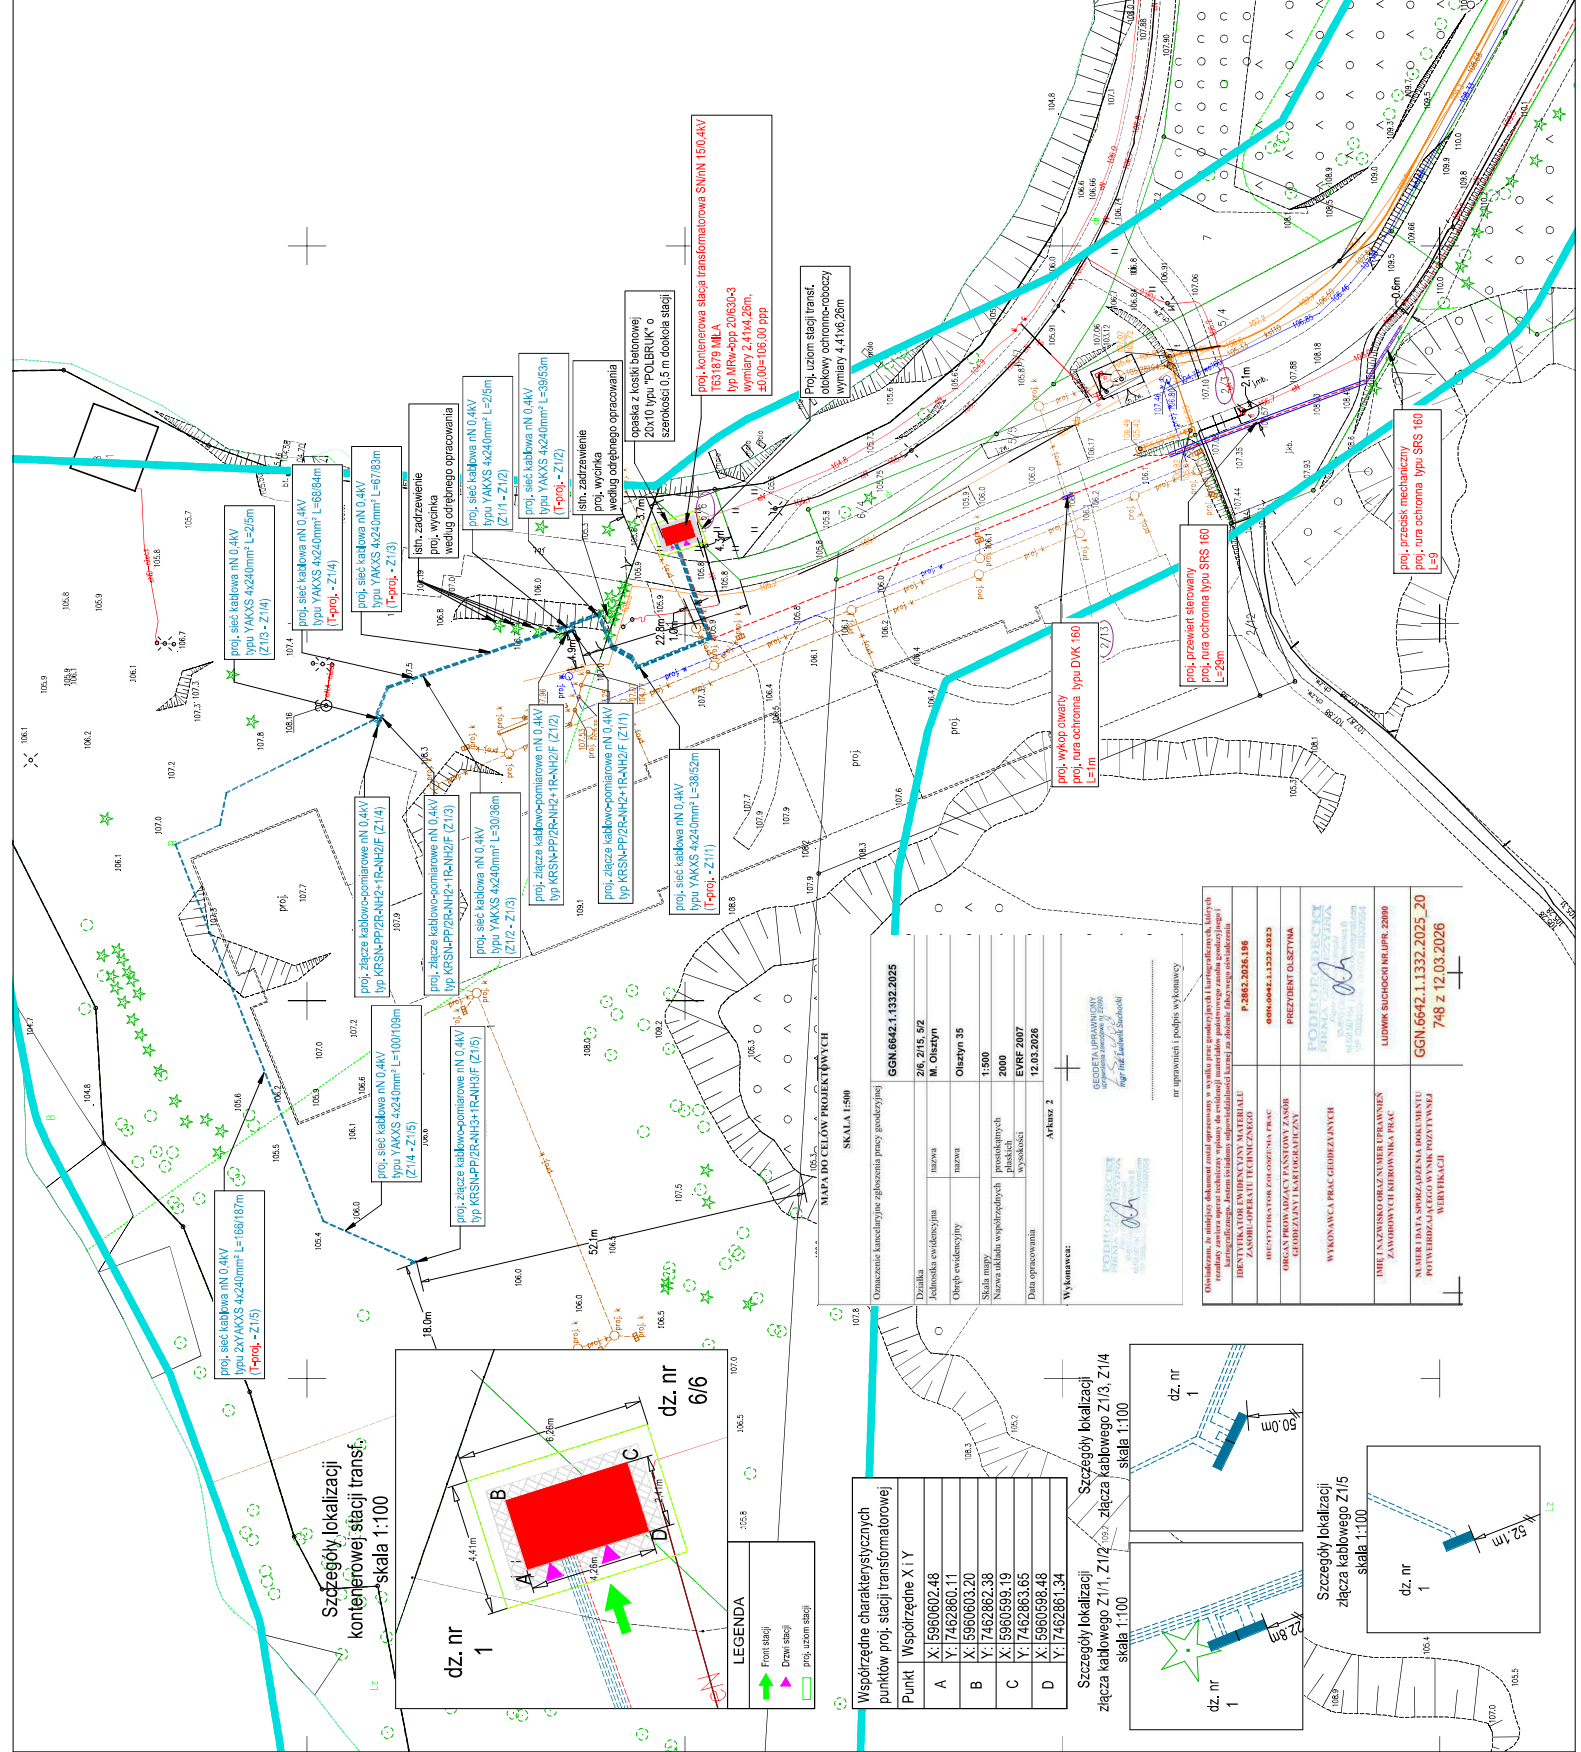


mgr inż. Damian Siniawski
pr. bud. nr ewid. W04/0060/PBC/25
do projektowania bez ograniczeń
ze specjaliz. w zakresie bud. i
inżynierii w zakresie elektrycznym i

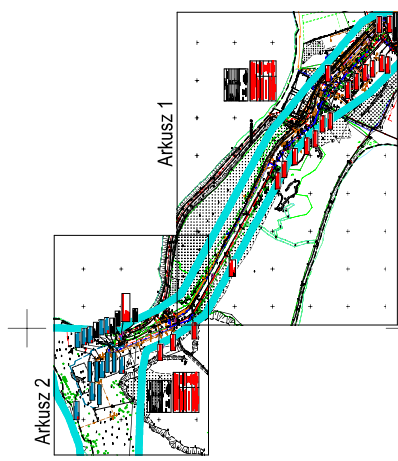

Współrzędne charakterystycznych punktów prz. stacji transformatorowej	
Punkt	Współrzędne X i Y
A	X: 5960602.48
	Y: 7462860.11
B	X: 5960603.20
	Y: 7462862.38
C	X: 5960599.19
	Y: 7462863.65
D	X: 5960598.48
	Y: 7462861.34

Szczegóły lokalizacji
złącza kablowego Z1/1, Z1/2
skala 1:100

Figure 1 consists of two schematic diagrams. Diagram (a) is a top view showing a blue rectangular obstacle with a width of 50.0 m and a green star-shaped obstacle with a width of 22.8 m. The flow direction is indicated by an arrow labeled 'dz. nr'. Diagram (b) is a side view showing the obstacles and the flow direction, with a vertical axis labeled 'dz. nr'.

Oznaczenie kandydacji przy głosowaniu		GN 6642 / 1332 2025	
Drukarka	2/6, 2/15, 5/2		
Jednostka ewidencyjna	M. Chyżyn		
Odręb ewidencyjny	Osiżyn 35		
Strona mapy	1:500		
Nowa tabela współrzędnych	2000		
przebiegających płaskich	EVRF 2007		
wysokości	12.03.2006		
Data opracowania	Arkusz 2		

Wykonawca:

 GDDI TA UPRAWNIENIOWY
ul. Wolności 2266
01-650 Warszawa
Reg. firm: Łódźsk Sąd Rejestrowy

nr uprawnień i podpis wykonawcy

[illegible]