


UWAGA:


- czarka AM I SG 1N, w pełni wyposażona między innymi w zespół sterownika wraz z uruchomieniem i odzwierciedleniem sygnałów zespołu sterownika w systemach dyspozycyjnych
- rozdzielnica 1N w składi transformatorowej wyposażyc w rozłącznik tylko w pdaoh; z których wyprowadzone zostaną dowody 1N

	SINPRO Damian Siniardzki	14-310 Mlakowo, ul. Koszowa 22 ul. 50-020-022 biuro@siniardzki.pl
Temat	Budowa sieci kaskowej SN 15kV / nN 0,4kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SININ 150-4kV w m. Okęty ul. Mla.	
Adres	Okęty ul. Mla, skrz. 0035 miasto Okęty.	
Inwestor	ENERGA-OPERATOR SA z siedziba w Gdanisku	Zakaz. PNI CBHES253340
Nazwa projektu	Jednostkowy schemat zadania	Data 02.02.2025
Projektant mgr inż. Damian Siniardzki	Opiniował mgr inż. Paweł Pogorzały	Skala: 1:1
		nr rys. E-5

istn. kontenerowa stacja transformatorowa SININ 150-4kV
D-024 Dajla Rphozwika

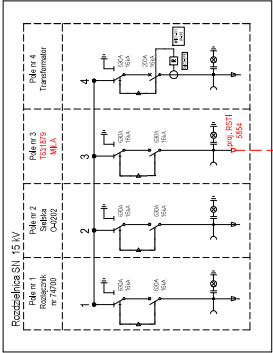


Proj. kontenerowa stacja transformatorowa SININ 150-4kV
typ Wp-wpp 2052p-3
150-1879 MLa

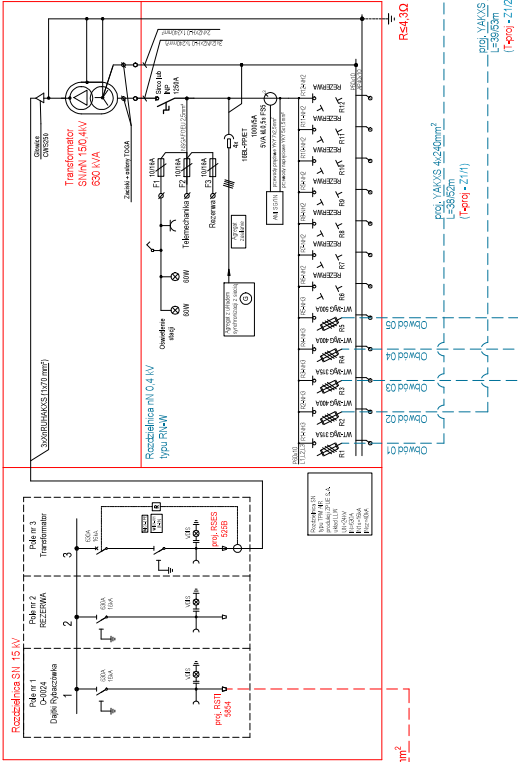

proj. 3xRUHAX/S 1x150/25mm²
L=387/337m
(0-3024 - 1501879 MLa)


proj. zlezcza kaskowcomiarowe nN 0,4kV
typ KRSN-PP2/PAH3+PAH3E (Z11)

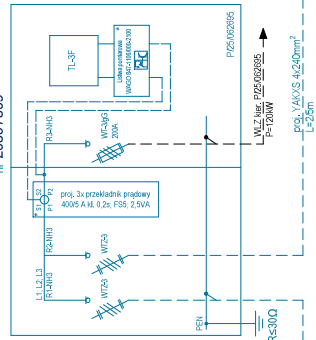

proj. 1xAX/S 4x250mm²
L=67/63m
(1-999 - Z1/3)

proj. 1xAX/S 4x250mm²
L=67/63m
(1-999 - Z1/4)


proj. zlezcza kaskowcomiarowe nN 0,4kV
typ KRSN-PP2/PAH3+PAH3E (Z12)

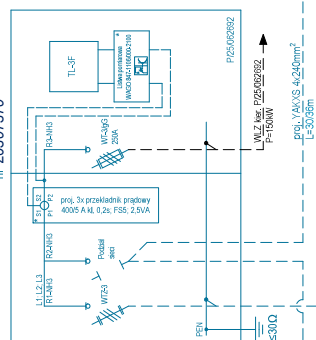

proj. 1xAX/S 4x250mm²
L=67/63m
(1-999 - Z1/3)

proj. 1xAX/S 4x250mm²
L=67/63m
(1-999 - Z1/4)


proj. zlezcza kaskowcomiarowe nN 0,4kV
typ KRSN-PP2/PAH3+PAH3E (Z13)

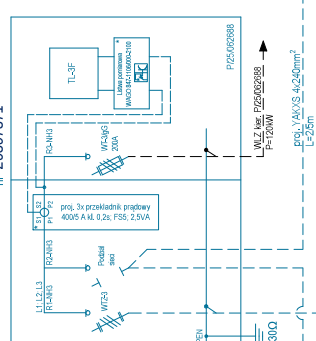

proj. 1xAX/S 4x250mm²
L=67/63m
(1-999 - Z1/3)

proj. 1xAX/S 4x250mm²
L=67/63m
(1-999 - Z1/4)


proj. zlezcza kaskowcomiarowe nN 0,4kV
typ KRSN-PP2/PAH3+PAH3E (Z14)

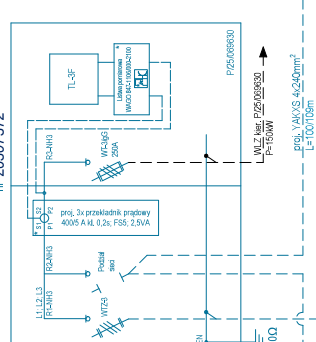

proj. 1xAX/S 4x250mm²
L=67/63m
(1-999 - Z1/3)

proj. 1xAX/S 4x250mm²
L=67/63m
(1-999 - Z1/4)

proj. zlezcza kaskowcomiarowe nN 0,4kV
typ KRSN-PP2/PAH3+PAH3E (Z15)

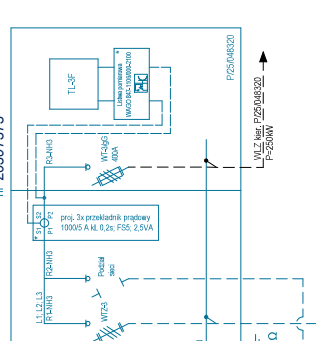

proj. 1xAX/S 4x250mm²
L=67/63m
(1-999 - Z1/3)

proj. 1xAX/S 4x250mm²
L=67/63m
(1-999 - Z1/4)