

15/D.4K4


100kV/μm

Prawa strona
[OBW. 0647--01]

John. St. Augustine

YAKY 4x7032871

Isln. Złqczc
Nr ZK1



YAKY 4x70mm²
proj. mufa kablowa
typu SAHSHV4 25-156


R-3061

droj NA2XY 4x120mm²
2/8m


1000

prof. mru'a Krakowa
Dopuszcam 25-150


PRO. ROZDZIELNICA SZAFOWA
Z. 6507321
TYP KRSN-00/4R-NH2/F

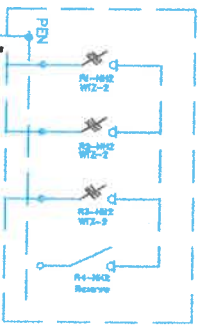

PROJ. ZŁĄCZE Z 6507322
TYP P3-R8/LZV/LZR/F

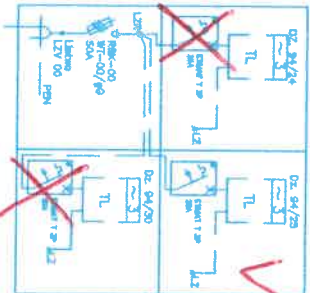

Nr ZK2

YAKY 4x120mm²

Jednostka projektowa

Nazwa i adres zamawiającego

Układ połączeń sieci: TN-C

ELMYK SP. Z O.O
UL. MICHAŁA KAIKI 10-12; 10-547 OLSZTYN
www.elmyk.pl NIP: 739-399-78-37

ENERGA - OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Nr umowy: ZN/4168/6565MZI/2025/2501871/OBI/65/2501873

Lokalizacja: Dębówko, dz. nr 94/22

DUKOWA KADŁOWEGO PRZYJĄCZNA ELEKTROENERGETYCZNA
W MIEJSCOWOŚCI DEBÓWKO DZ. 94/25

Gmina Szczepno, powiat Szczeciński,
województwo warmińsko - mazurskie

Imię i nazwisko

Specialności

Nr uprawnień budowlanych

Data	Podpis
------	--------

Projeckant:	ing. inż. Paweł Pawłowski
Wytył rysunku:	

instalacyjnej

POM/0173/PWBE/23

2025

Schemat jednokreskowy

Konce

A4

E-02

projektowana kablowa linia nn
Istn. kable nn do przełożenia
projektowane rury osłonowe
projektowane złącza kablowe



mgr inż. Paweł Jaworski
upr. bud. nr. POM-117 /PW.85/23
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
prądowych i elektrycznych

Wzrost połączeń sieci: TN-C

Wzrost i adres zamawiającego:

Wzrostka projektowa:

SZCZEGÓŁOWY DOMIAR ZŁĄCZA

ELMYK SP. Z O.O.
UL. MICHAŁA KAUKI 10-12; 10-547 OLSZTYN
www.elmyk.pl NIP: 739-399-78-37

ENERGA - OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
operator
Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
NIP 583-000-11-90 REGON 190275904-00068

08/65/2501871/1	08/65/2501871
-----------------	---------------

[illegible]

Imię i nazwisko

marini Paweł Pawłowski	
------------------------	--

Tutuf rvsunku:

plan zagospodarowania terenu

socialność

instalacyjna

Format	Skala rys.
stadium	

5

100

5

concrecia

4

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nr OBI/65/2501871

Nazwa i adres obiektu (zamówienia):

Dotyczy tylko robót na nN: Budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV do zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego miejsc. Dębówko gm. Szczytno dz. 94/25

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:
 - a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- b) agregat zapewnia

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- ilość moc.....
- ilość moc.....
- ilość moc.....

- ilość moc.....
- ilość moc.....
- ilość moc.....

PPN 0,4kV

I. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☐

NIE ☐

3. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- ilość moc.....
- ilość moc.....
- ilość moc.....
- ilość moc.....
- ilość moc.....

- ilość moc.....
- ilość moc.....
- ilość moc.....
- ilość moc.....
- ilość moc.....

4. Przewidywany czas pracy na sieci:

- ilość wyłączeń:
- czas wyłączeń:

5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.

TAK ☐

NIE ☐

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	IŁOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

6. Uwagi:

Sporządził
Pracownik MZE:

23. 02. 2026

Specjalista
J.s. Rozliczeń i Sprawozdawczości
Krzysztof Mężykowski

Zatwierdził:
Kierownik MZE

Kierownik
Działu Zarządzania Eksploatacją

Wódkiewicz

Szczytno, dnia 05.11.2025 r.

URZĄD GMINY SZCZYTNO
REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 3
tel. 89 623 24 08

Pełnomocnik:
ELMYK sp. z o.o.
ul. Michała Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

Inwestor:
ENERGA – OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

Nasz znak: **RR-SB.7230.3.140.2025**

dotyczy: uzgodnienie lokalizacji przyłącza kablowego energetycznego nN w drodze wewnętrznej działka nr 104 obręb Dębówko gm. Szczytno.

Wójt Gminy Szczytno, działając w imieniu Gminy Szczytno, w odpowiedzi na wniosek z dnia 28.10.2025 r. Pana Pawła Pawłowskiego prowadzącego działalność pod firmą ELMYK sp. z o.o., adres: ul. Michała Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn, posiadającego pełnomocnictwo z dnia 07.10.2025 r. spółki Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, NIP 583-000-11-90, informuje, że:

wyraża zgodę

na lokalizację przyłącza kablowego energetycznego nN w drodze wewnętrznej działka nr 104 obręb Dębówko gm. Szczytno w celu zasilenia budynku mieszkalnego na dz. nr 94/25 w obrębie geodezyjnym Dębówko, gm. Szczytno.

1. Lokalizacja przyłącza kablowego energetycznego nN musi być zgodna z § 97 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518) oraz warunkami technicznymi przyłączenia.
2. Projekt przyłącza kablowego energetycznego nN musi sporządzić projektant posiadający uprawnienia do projektowania sieci i instalacji elektroenergetycznych.
3. W celu uzyskania zezwolenia na wejście z robotami w drogę wewnętrzną inwestor zobowiązany jest do zwrócenia się do Urzędu Gminy Szczytno na 30 dni przed zamiarem przystąpienia do wykonania robót z wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia na zajęcie drogi wewnętrznej.
4. Na podstawie złożonego wniosku sporządzona zostanie umowa, w której określone zostaną warunki prowadzenia robót w działce gminnej, termin wykonania robót oraz określona zostanie technologia przywrócenia działki do stanu poprzedniej używalności po wykonanych robotach. Stroną umowy jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora może występować osoba lub podmiot przez niego upoważniony (pełnomocnictwo). W umowie określone zostaną również stawki opłat za zajęcie drogi wewnętrznej.

5. Właściciel przyłącza kablowego energetycznego nN na etapie wykonawstwa na 60 dni przed zamiarem rozpoczęcia robót zobowiązany jest również do zawarcia porozumienia w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami oraz potrzebami ruchu drogowego w drodze wewnętrznej oznaczonej jako działka **nr 104** obręb geodezyjny **Dębówko gm. Szczytno**.
6. Roboty przy budowie przyłącza kablowego energetycznego nN oraz oznakowanie należy wykonywać zgodnie z prawem budowlanym i normami branżowymi.
7. Projektowany kabel energetyczny należy ułożyć w całości w rurze ochronnej maksymalnie 0,5 m od granicy drogi wewnętrznej działka **nr 104** obręb **Dębówko gm. Szczytno**.
8. Niniejsze uzgodnienie nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w drodze wewnętrznej oraz na umieszczenie w drodze wewnętrznej urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami oraz potrzebami ruchu drogowego, o które właściciel sieci kablowej powinien wystąpić do zarządcy drogi.
9. Integralną częścią niniejszego zezwolenia/uzgodnienia będą w/w umowy/porozumienia stanowiące uzupełnienie uzgodnienia. W przypadku nie zawarcia umów/porozumienia przez inwestora/właściciela kabla energetycznego przed przystąpieniem do realizacji zadania niniejsze zezwolenie wygasa.
10. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi będą tego wymagały to przełożenie urządzenia nastąpi na koszt właściciela sieci.

Warunki podane powyżej ważne są przez okres trzech lat. Nieprzestrzeganie w/w warunków spowoduje nieważność niniejszego uzgodnienia.

Zapoznałem się z treścią informacji o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Urząd Gminy Szczytno, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego uzgodnienia.

Zastępca Wójta
GMINY SZCZYTNO
Marek Godlewski
KIEROWNIK REFERATU
ROZWOJU LOKALNEGO, GOSPODARSTWA PRZESTRZENNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1. Adresat.
2. aa.

Załączniki:

1. Mapa z zaznaczonym przebiegiem projektowanej inwestycji.
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.