


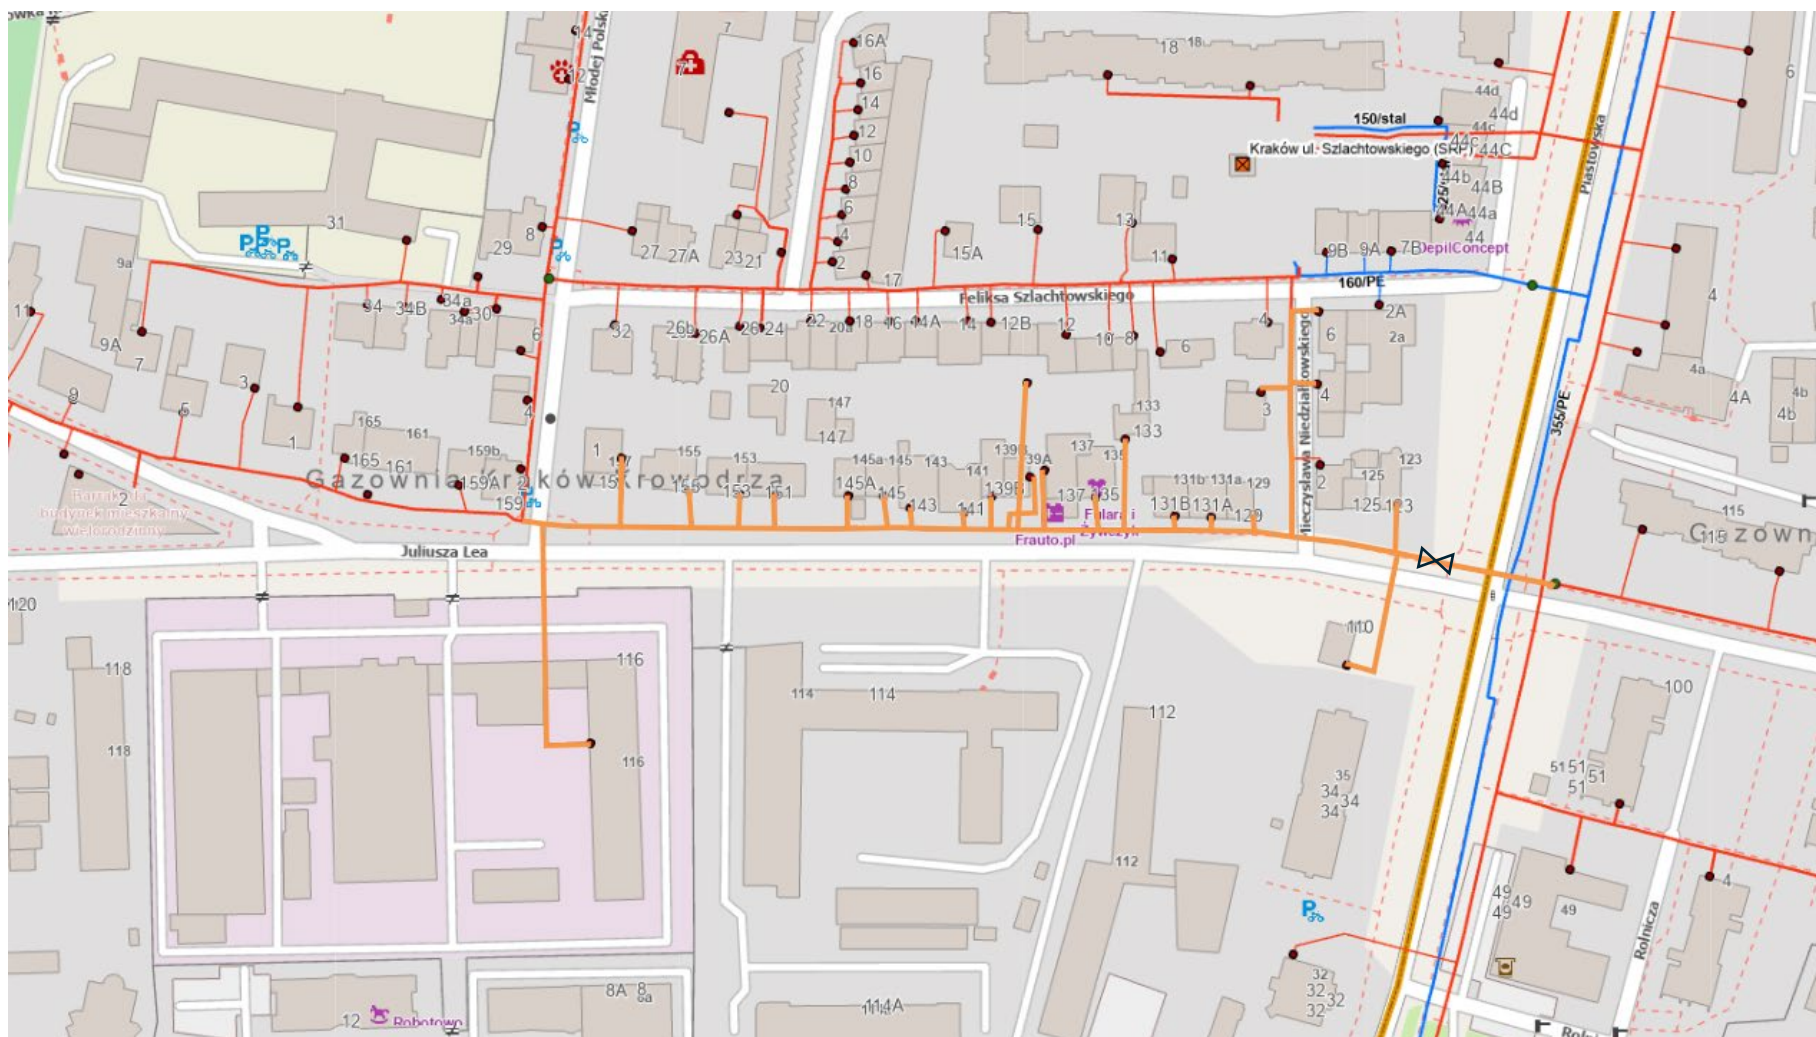

Kolorem pomarańczowym oznaczono sieć gazową N/C do przebudowy na PE w ramach przetargu

Kolorem czerwonym oznaczone są istniejące sieci gazowe N/C

Kolorem niebieskim oznaczone są istniejące sieci gazowe Ś/C

⊗ ZSU DN 150 z podwójnym upustem wraz ze skrzynkami ulicznymi do zastosowania w ramach przetargu

 ZZU DN 150 z podwójnym upustem wraz ze skrzynkami ulicznymi do zastosowania w ramach przetargu



Kolorem pomarańczowym oznaczono sieć gazową N/C do przebudowy na PE w ramach przetargu

Kolorem czerwonym oznaczone są istniejące sieci gazowe N/C

Kolorem niebieskim oznaczone są istniejące sieci gazowe Ś/C

⊗ ZZU DN 150 z podwójnym upustem wraz ze skrzynkami ulicznymi do zastosowania w ramach przetargu

 ZZU DN 150 z podwójnym upustem wraz ze skrzynkami ulicznymi do zastosowania w ramach przetargu