


RZUT STACJI  
[K-0247]

proj. szafka pomiarowa typu:  
P1-Rs/LZV/LZR/F, nr: **Z6108659**  
Kocibórz, dz. 14-183/3

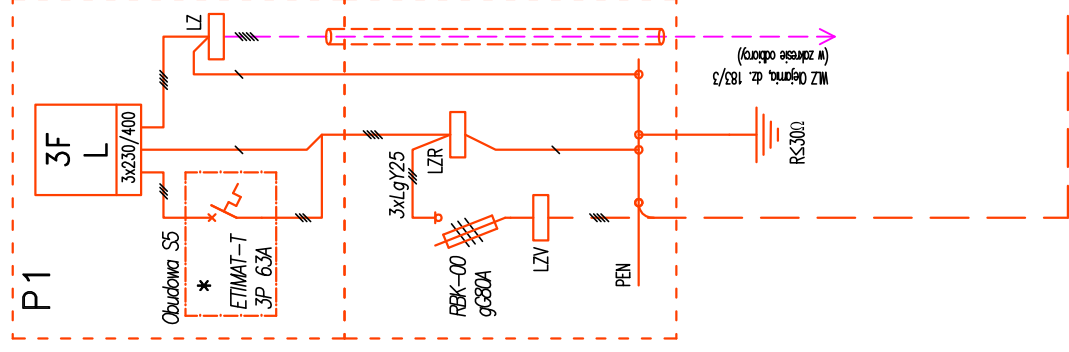

### Wyniki obliczeń technicznych dla obwodu [0247-03]:


- 1) Rzeczywisty prąd zwarcia [0247-03] - proj. ZKP:  
I<sub>z</sub> = 5750[A].
- 2) I<sub>z</sub> ≥ I<sub>w</sub>: 5750A > 912A - WARUNEK SPEŁNIONY
- 3) Spadek napięcia na proj. sieci K-0247 obw. nn  
[0247-03] - proj. ZKP --> ΔU%= 0,11[%]

UKRAD PRACY SIECI TN-C

**UWAGA:**

- 1) Kolorem niebieskim oznaczono istniejące urządzenia energetyczne.
- 2) \* obudowa przystosowana do plombowania
- 3) P – tablica licznikowa uniwersalna
- 4) LZ – listwa zaciskowa do 15mm<sup>2</sup> w obudowie
- 5) PEN – szyna ochronno-neutralna
- 6) LZV – listwa rozgałęźna 2x240mm<sup>2</sup>
- 7) LZR – listwa rozgałęźna 35/16mm<sup>2</sup>
- 8) RBK-00 – rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy 160A
- 9) R-NH2 – rozłącznik listwowy 400A
- 10) R-NH00 – rozłącznik listwowy 160A
- 11) Przewody RZEFYRY odłączyć i zabezpieczyć od strony zasilania!

Szafki wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami technicznymi  
ENEGA-OPERATOR S.A. !

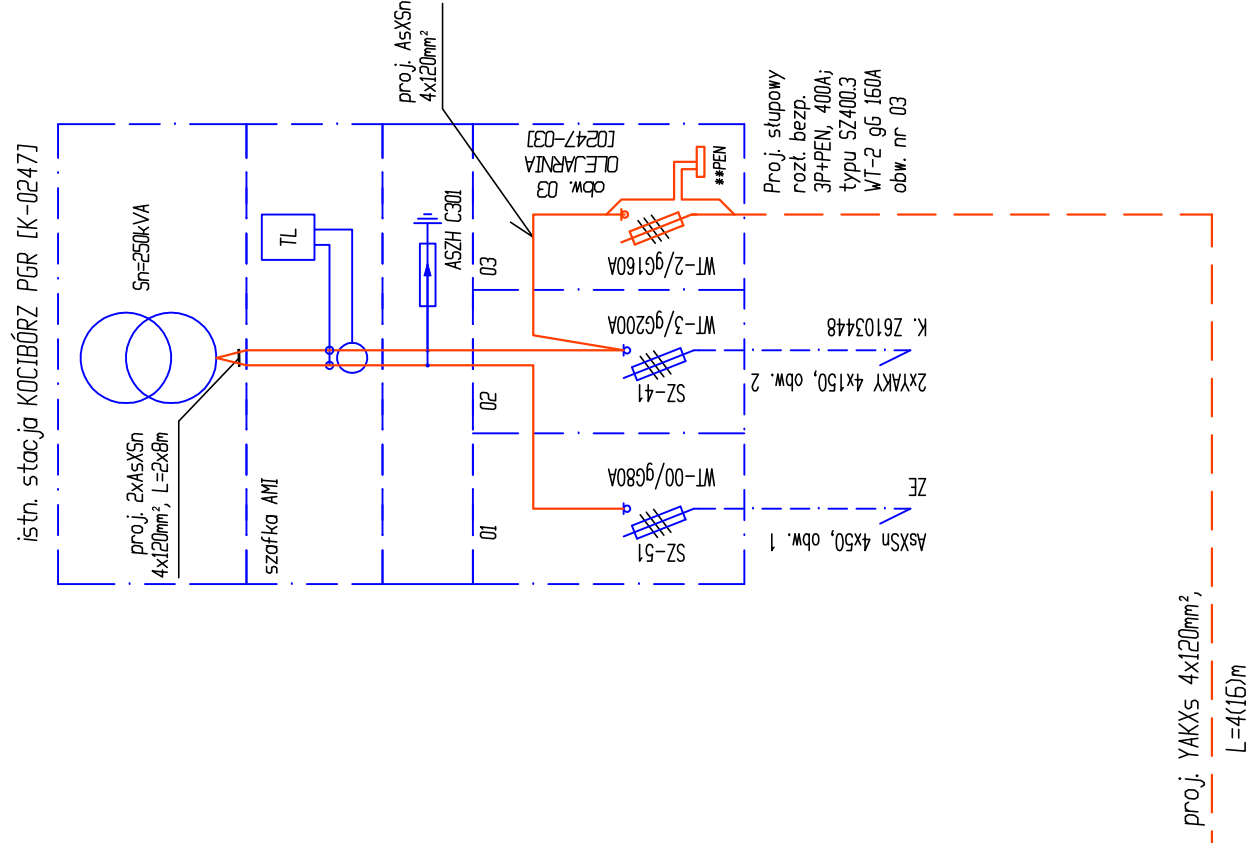

Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r

|             |                         |                                                                                       |                                                                        |                |                                                                                                                |                        |
|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Projektant: | mgr inż. Szymon Bietaga |  | AMBRAline Szymon Bietaga<br>15-073 Białystok, ul. Starobojarska 8 m. 4 | Nazwa rysunku: | Schemat jednokreskowy projektowanego przyłącza nn-0,4kV (PW_v1)                                                | RYS. NR<br><b>E-02</b> |
| Nr upr.:    | PDL/0143/P00E/12        |                                                                                       |                                                                        | Objekt:        | Budowa przyłącza elektroenergetycznego nn-0,4kV.                                                               |                        |
| Nr ZADANIA: | OBI/61/2601192          |                                                                                       | Data: 15.07.2025r.                                                     | Skala: - - -   | Inwestor:<br><b>35</b><br>ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130; 80-557 Gdańsk | ARKUSZ NR 1            |