



Istn.
Z 6017326
KRSN-00/2R-NH2/F
rozbudować do
KRSN-00/3R-NH2/F

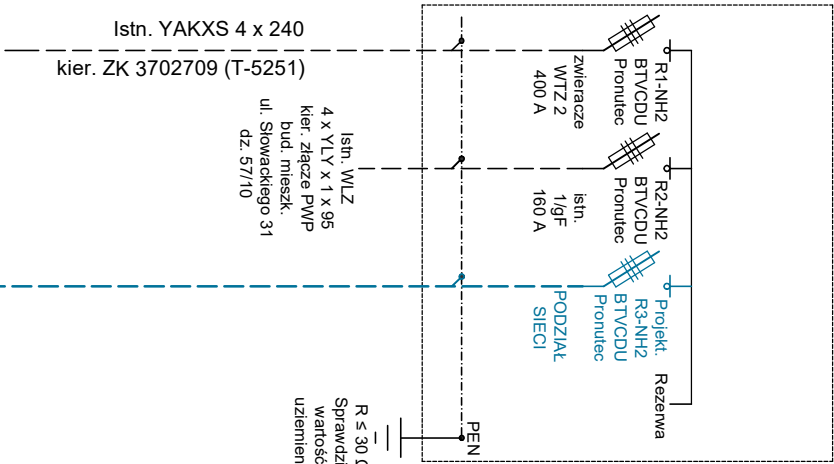


Projekt.
KRSN-1/6R-NH2/F
nr Z6026196

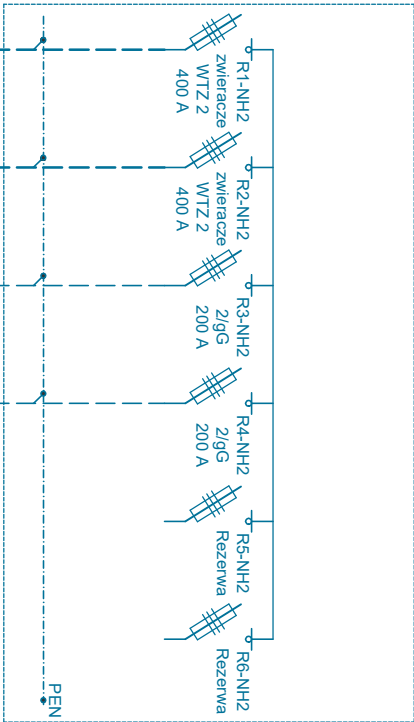

Projekt.
YAKXS 4 x 240 mm²
od projekt. KRSN-1/6R-NH2/F
do istn. Z6017326
dl. ≈ 135 m (153 mb)

Projekt.
YAKXS 4 x 240 mm²
od istn. T-5225
do projekt. KRSN-1/6R-NH2/F
dl. ≈ 210 m (247 mb)

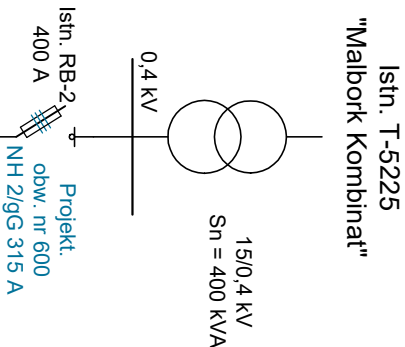

ELEKTROMAL MALBORK

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZN/5758/24610MZ/2025/2503034/1. OBI/24/2503034	
Tytuł rysunku:	SCHEMAT ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO
Nazwa obiektu budowlanego:	Budowa linii kablowej 0,4 kV dla potrzeb zasilania budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na dz. nr 54/23 ul. gen. J. Hallera MALBORK
Projektował:	Inż. Wojciech Wołk upr. nr POM0147/PWOE06
	Rys. nr 2

1. Projektowane kable należy prowadzić na rzędnych docelowych terenu. Na dz. 54/19, 54/21 docelowo planowana jest droga. W trakcie wykonywania robót ustalić z inwestorem budowy budynku mieszkalnego, który będzie projektował te drogi, rzędne docelowe drogi.
2. Jeżeli roboty kablowe będą realizowane po wykonaniu utwardzenia terenu, przejścia pod drogami, wjazdami itp. należy wykonywać bez naruszania nawierzchni za pomocą przecisków lub przewierców w rurach typu SRS 160.

UWAGI