


istn. stacja transformatorowa
słupowa 15/0,4kV "Choszczewo Wies"
K-0764, Transformator 100kVA

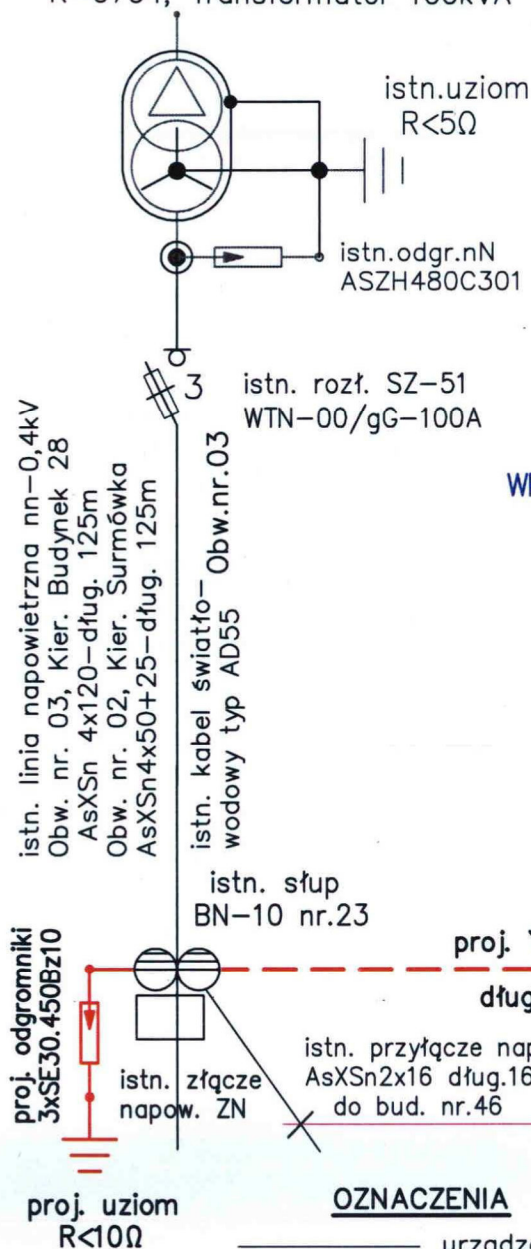


OZNACZENIA

- urządzenia istniejące
— urządzenia projektowane
* aparaty i urządzenia przystosowane do oplmbowania
— proj. uziom z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn30x4mm i prętów stalowych pomiedziowanych ϕ 14,2 mm

U W A G I:

- Przyłącze kablowe nn-0,4kV wybudować zgodnie z normami PN-76/E-05125 i N SEP-E-004.
- Zastosować typowe złącze kablowo-pomiarowe w obudowie termoutwardzalnej stopień ochrony IP44.
- Dla słupa narożnego BN-10 nr.23 oraz dla złącza kablowo-pomiarowego wybudować odrębne uziomy pionowe taśmowo-prętowe z bednarki stalow. ocynk.FeZn30x4mm i pręta stalowego pomiedziow.14,2mm.
- Na słupie narożnym BN-10 nr. 23 zainstalować odgromniki SE30.450Bz10 do ochrony kabla nN.

proj. złącze
kablowo-pomiarowe
P1-Rs/LZV/LZR/F
Nr. Z610 8645
działka nr. 170/2

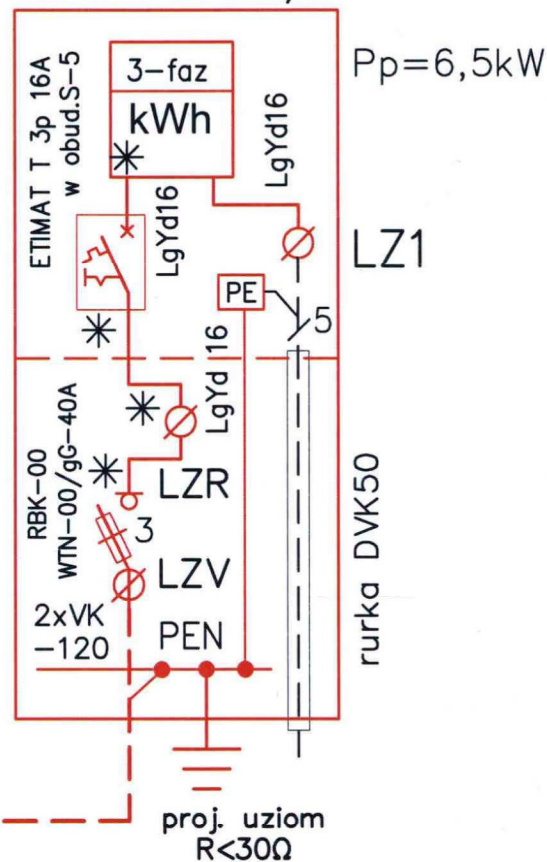

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ PRĄDEM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA:
W SIECI ZEWNĘTRZNEJ UKŁAD SIECIOWY TN-C,
W PRZYŁĄCZU KABLOWYM ZALICZNIKOWYM UKŁAD
SIECIOWY TN-C-S, W INSTALACJI WNĘTRZOWEJ
BUDYNKU MIESZKALNEGO UKŁAD TN-S

Zakład Usług Elektrycznych tel. 89 741 3395; 603118568
11-700 Mrągowo ul. M. C. Skłodowskiej 7/32 email: zue.mragowo@gmail.com

Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY		
Treść	SCHEMAT PRZYŁĄCZA KABLOWEGO ELEKTROENERGETYCZNEGO NN-0,4kV		
Temat	Budowa zasilania w energię elektryczną dla budynku mieszkalnego		
Obiekt projektowany	Przyłącze kablowe nn-0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym do budynku mieszkalnego na działce nr.170/2 w miejscow. Choszczewo gmina Sorkwity	Skala	—
Adres obiektu	Choszczewo działki nr. 172/2, 217 i 173, Obręb Nr.0004 Choszczewo, Gmina Sorkwity	Data	06.2026r.
Inwestor:	ENERGA-OPERATOR S A Oddział w Olsztynie	Nr.rys.	E-02
Projektant: mgr inż. Ryszard Gałgózka Upr. Bud. Nr. ewid. WAM/0084/PWOE/07		OBI: 61MZI/2600491	