

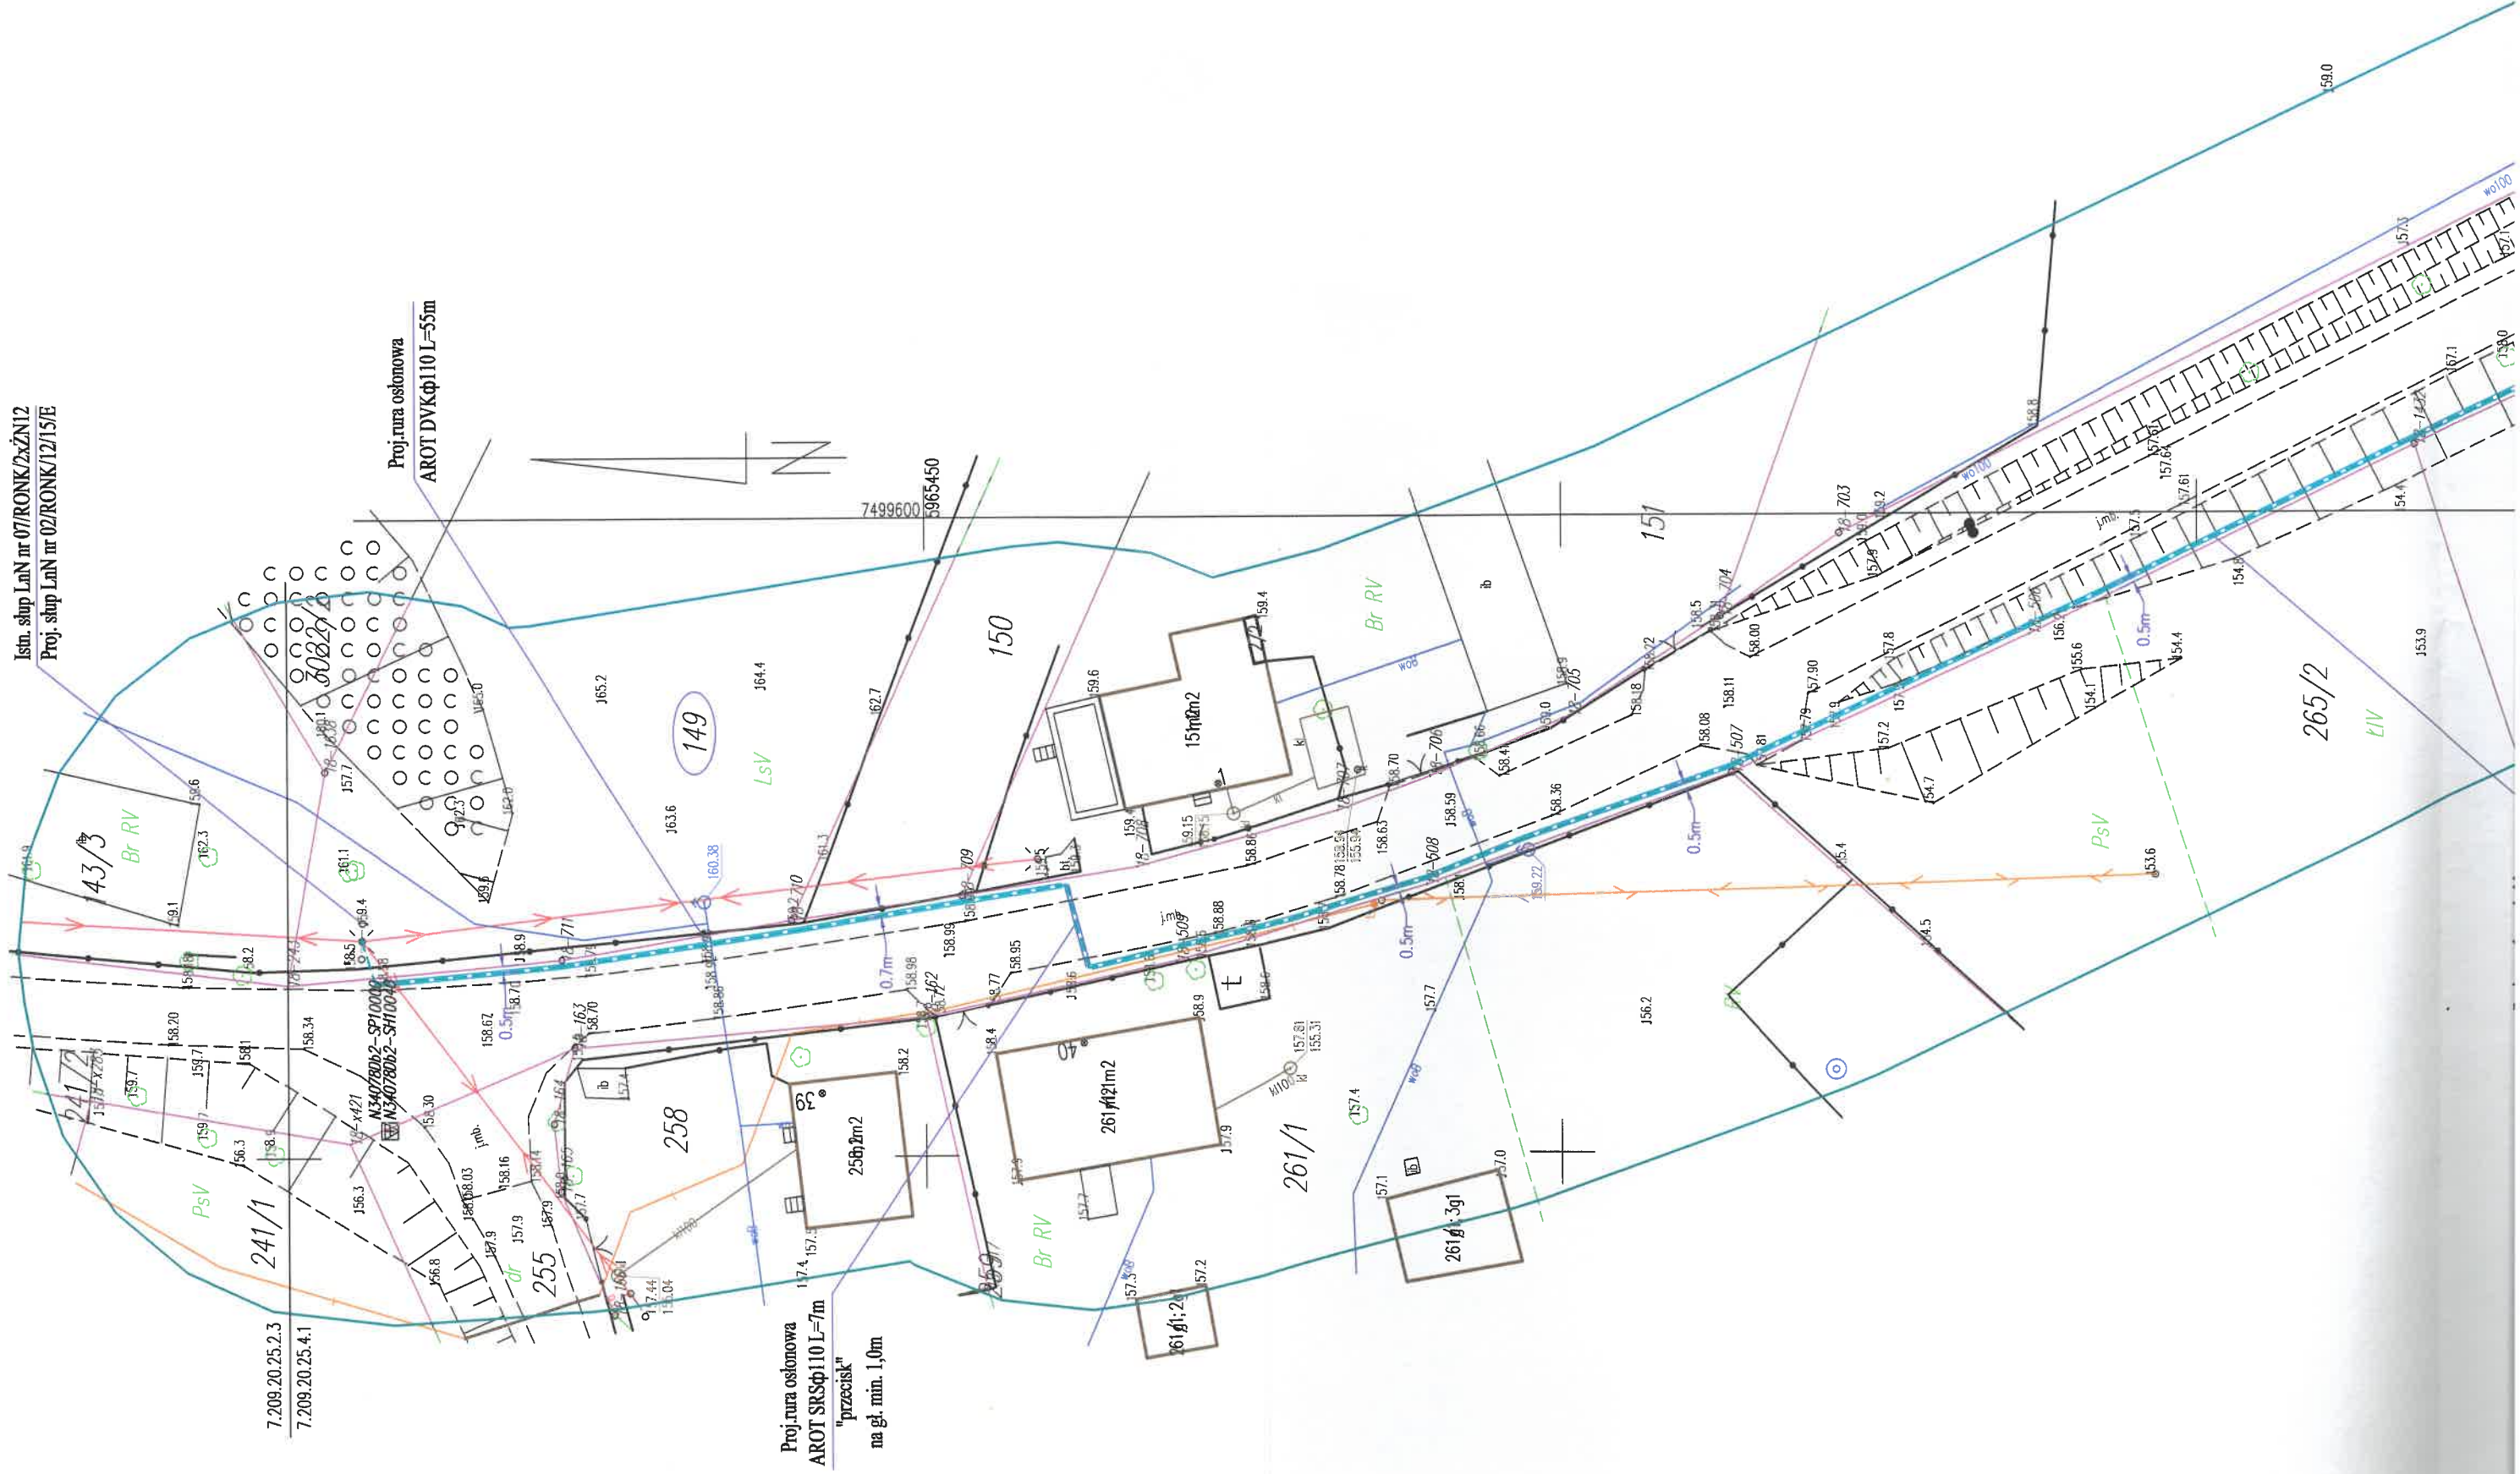
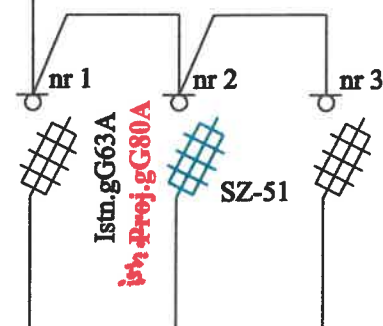


Istn. stup L_nN nr 07/RONK/2xZN12
Proj. stup L_nN nr 02/RONK/12/15/E

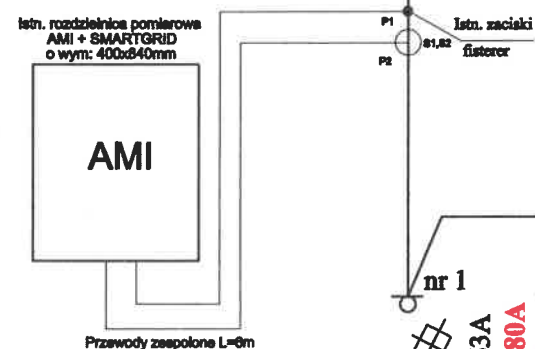

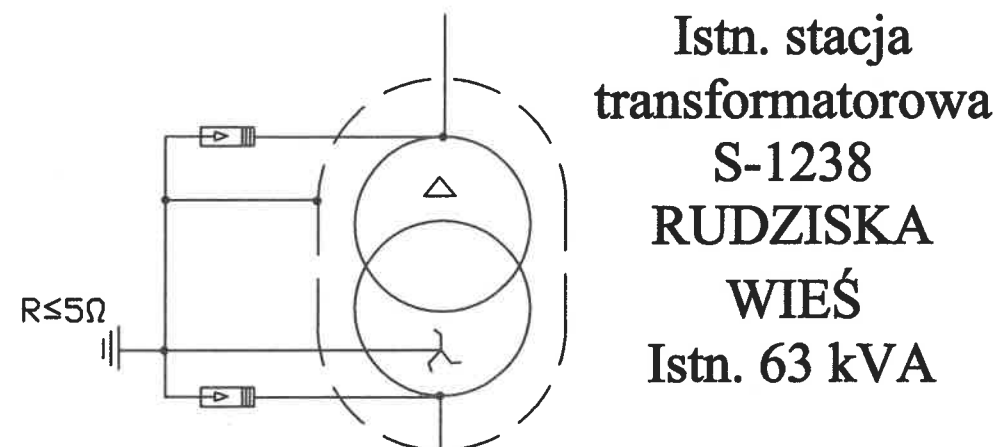

Istn. 4xAL50mm² L=290m+
Istn. 1xAL25mm²- oświetlenie
S-1238, obwód nr 2, kier. Kobyły

Istn.
Proj. SE 30.450Bz10
R≤10Ω

Istn. słup linii nN
nr 07/RONK-2x10Zn
Proj. 07/RONK/12/15/E

Istn. 4xAL50mm²+
Istn. 1xAL25mm²- oświetlenie

Istn. 4xAL50mm²

Istn. oprawa
ośw. ulicznego

26306188
Istn. Proj. P1-Rs/LZV/LZR/F



Tytuł opracowania		ELVIK Projekt spółka z o.o.	
Projekt budowlany zasilania domu letniskowego w m. Rudziska, dz. nr 268, gm. Biskupiec		11-041 Olsztyn, ul. Żurawia 24c/1	
Tytuł rysunku		OBI/65/2302799	Rys. nr E-2
Schemat ideowy zasilania			
Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował: mgr inż. Tomasz Dąbrowski	WAM/0147/POB/13	07.2024	
Opracował: inż. Piotr Stefaniak		07.2024	

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nr OBI: 2302799

Nazwa i adres obiektu (zamówienia): wymiana słupa linii napowietrznej nn 0,4 kV na RONK
w msc. Rudziska gm. Biskupiec dz. 149

I. Dotyczy tylko robót na nN:

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:
 - a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA ☐
SPNS ☐
 - b) agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐
ENERGA ☐

- Ilość moc.....
 - Ilość moc.....
 - Ilość moc.....

- Ilość moc.....
 - Ilość moc.....
 - Ilość moc.....

II. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐
SPNS ☒
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☐
NIE ☒
3. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐
 - Ilość moc.....
 - Ilość moc.....
 - Ilość moc.....
 - Ilość moc.....
 - Ilość moc.....

ENERGA ☐
 - Ilość moc.....
 - Ilość moc.....
 - Ilość moc.....
 - Ilość moc.....
 - Ilość moc.....
4. Przewidywany czas pracy na sieci:

- ilość wyłączeń: 1
 - czas wyłączeń: 5
5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.

TAK ☐
NIE ☐

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

6. Uwagi:

Sporządził
Pracownik MZE:

31. 08. 2026
Specjalista
ds. Rozliczeń i Sprawozdawczości
Miroslaw Mezykowski

Zatwierdził:
Kierownik MZE