


Droga, asf. L=23,0m

Kost, polbr. L=3,0m

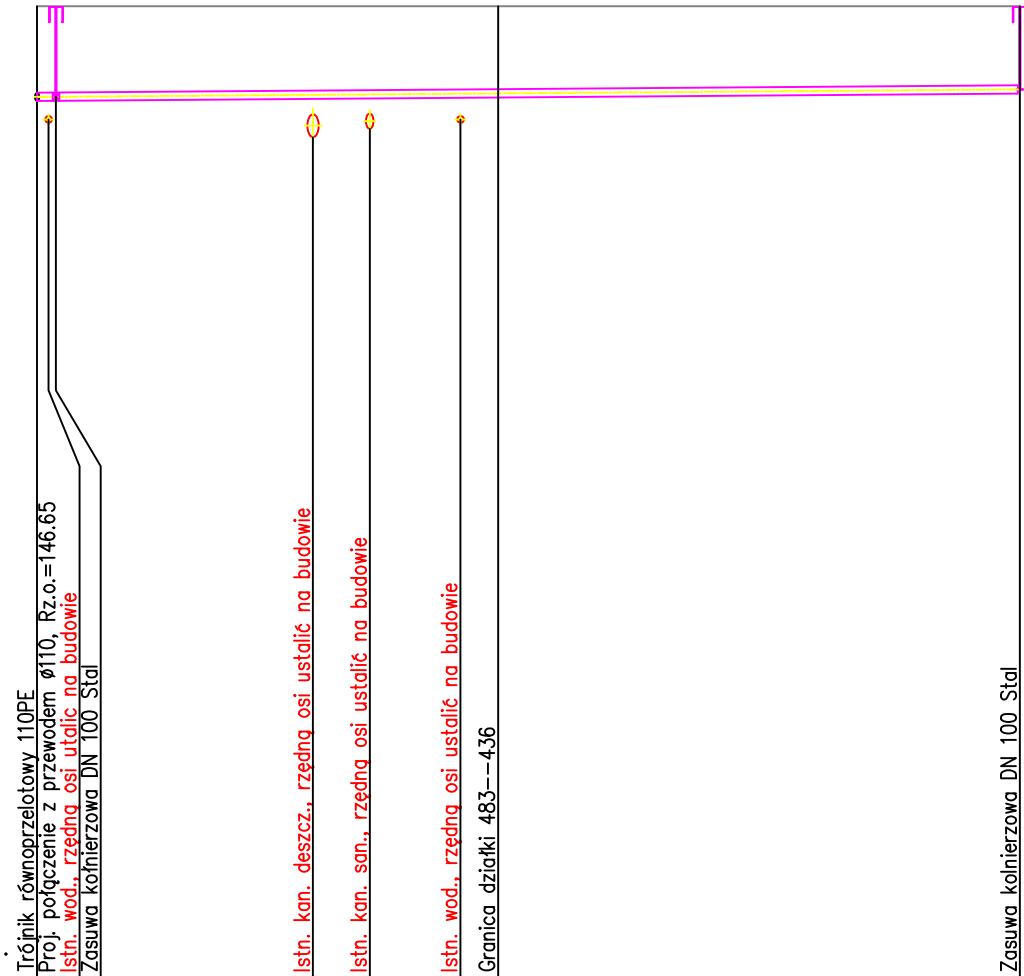


POZIOM PORÓWNAWCZY		135.00 m n.p.m.	
xxx xxx xxx			
PROJ. RZĘDNA TERENU		147.85	147.85
RZĘDNA TERENU ISTN.		147.85	147.85
RZĘDNA OSI GAZOCI ĄGU		146.65	146.68 146.68 146.69 146.70
NAZIOM		1.14	1.04
ZAGŁĘBIENIE OSI GAZOCIĄGU		1.20	1.10
SPADKI, DŁUGOŚCI		3.8 ‰	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PE100 RC SDR17 ø110	
ODLEGŁOŚCI		0.00	7.30 8.80 11.20 12.20 26.00
HEKTOMETRY		46	46.1

Generator rysunkowy 7.33.7 (www.gpi-graf.com.pl)
Nazwa pliku: Konopnickiej_SEC Projekt: 46-46.1

- + Trójnik równoprzelotowy 110PE
- + 2x złączka kołnierkowa 110PE/DN100Stal
- + Zasuwa kołnierkowa DN100Stal

- + Złączka kołnierkowa 110PE/DN100Stal
- + Istn. zasufa kołnierkowa DN100Stal



Droga, asf. L=5,5m



POZIOM PORÓWNAWCZY		135.00 m n.p.m.	
xxx xxx xxx			
PROJ. RZĘDNA TERENU		146.86	146.86
RZĘDNA TERENU ISTN.		146.86	146.86
RZĘDNA OSI GAZOCI ĄGU		145.66	145.72
NAZIOM		1.15	1.05
ZAGŁĘBIENIE OSI GAZOCIĄGU		1.20	1.10
SPADKI, DŁUGOŚCI		18.2 ‰	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PE100 RC SDR17 ø110	
ODLEGŁOŚCI		0.00	3.10 5.50
HEKTOMETRY		58	58.1

Generator rysunkowy 7.33.7 (www.gpi-graf.com.pl)
Nazwa pliku: Konopnickiej_SEC Projekt: 58-58.1

- + Trójnik równoprzelotowy 110PE
- + 2x złączka kołnierkowa 110PE/DN100Stal
- + Zasuwa kołnierkowa DN100Stal

- + Złączka kołnierkowa 110PE/DN100Stal
- + Istn. zasufa kołnierkowa DN100Stal

Inst-Projekt

Pracownia Projektowa

NIP: 784-109-97-78

45-475 Opole, ul. Orzechowa 31 tel. 77-402-77-05

Nazwa rysunku	PROFIL PRZEPIĘĆ GAZU n/c (odc. 46-46.1, 58-58.1)			Skala
Temat	Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci i przyłączy gazu n/c			1:100/200
Obiekt	Przepięcia gazu niskiego ciśnienia dn 110PE			Data
Adres	Brzeg, ul. Marii Konopnickiej			07.2026
Projektant:	mgr inż. BOŻENA ŻUREK	40/95/OP spec. inst.-inż.	Podpis	Numer rysunku
Sprawdził:	mgr inż. GRAŻYNA JUROWICZ	350/94/OP spec. inst.-inż.		
Opracował:	inż. Oleg Korsak			

7