ul. Marii Konopnickiej 59

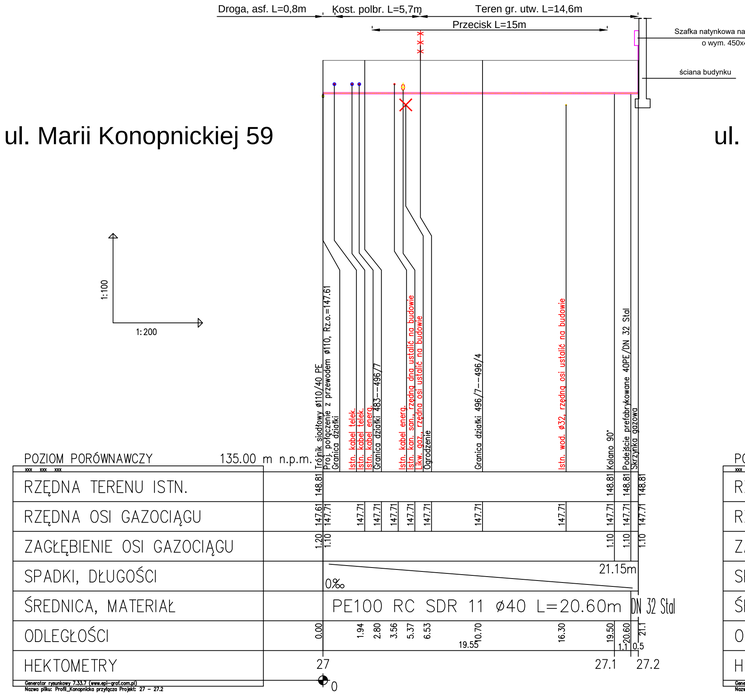

ul. Marii Konopnickiej 57

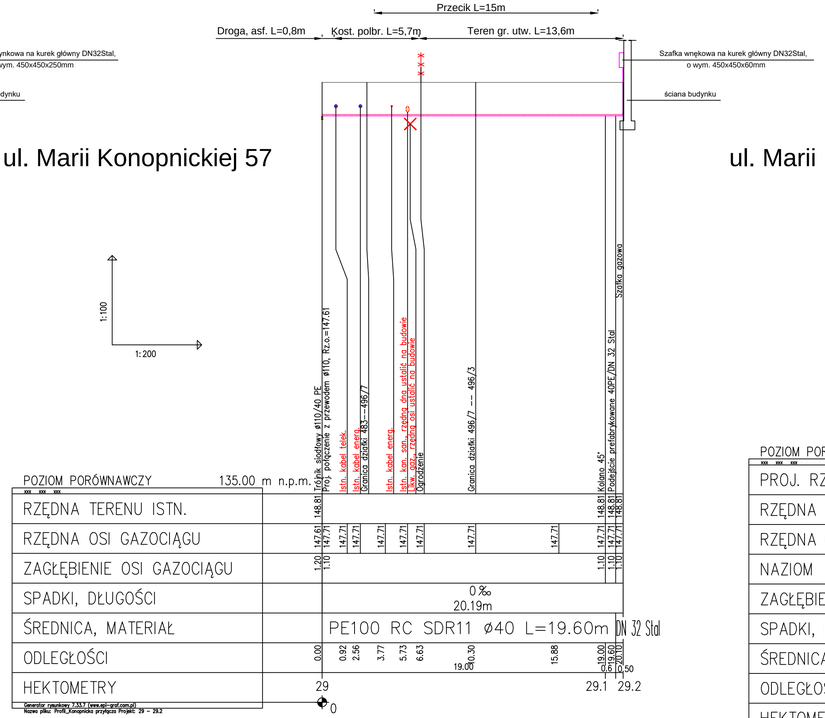

ul. Marii Konopnickiej 55

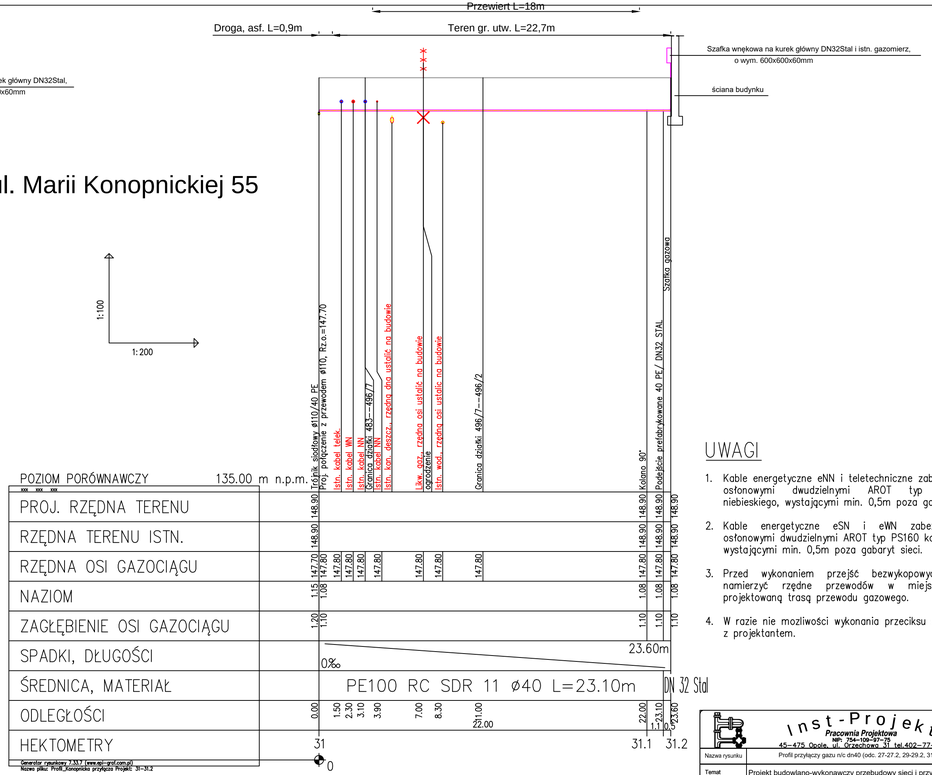

UWAGI

1. Kable energetyczne eNN i teletechniczne zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi AROT typ PS110 koloru niebieskiego, wystającymi min. 0,5m poza gabaryt sieci.
2. Kable energetyczne eSN i eWN zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi AROT typ PS160 koloru czerwonego, wystającymi min. 0,5m poza gabaryt sieci.
3. Przed wykonaniem przejść bezwykopowych bezwzględnie namierzyć rzędne przewodów w miejscach kolizji z projektowaną trasą przewodu gazowego.
4. W razie nie możliwości wykonania przeciksu skontaktowac sie z projektantem.

Inst-Projekt
Pracownia Projektowa
NIP: 754-100-42-77
45-475, Opole, ul. Ozimska 11, tel.402-77-05

Nazwa rysunku	Profil przyłączy gazu n/c dn40 (odc. 27-27.2, 29-29.2, 31-31.2)			Skala
Temat	Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci i przyłączy gazu n/c			1:100/200
Obiekt	Przyłącza gazu niskiego ciśnienia dn 40 PE			Data
Adres	Brzeg, ul.Marii Konopnickiej 59, 57, 55			07.2020
	Nazwisko i imię	Numer uprawnień	Podpis	Numer rysunku
Projektant:	mgr inż.BOŻENA ZURKA	KO/P-5/OP		9
Sprawdził:	mgr inż.GRAŻYNA JUROWICZ	SSO/TM/10P		
Opracował:	ad. Oleg Iorsak			