




Oper. medium	Vandenilinės dujos	GOST Category	Ba-I	Parameters	Oper. pressure	22	Vamzdynas Nr. :/Pipe line Nr.:/ V.211/3	Baras:/ Section:/ GP-1 LK-1 įrenginys Nr. 2 (S-200)		
Test medium	vanduo	PED Category	1-III		Design pressure	32		nuo v.211/3a iki v.205/7 įskaitant ruožus iki v.224/1;224;228;123.	Lapas Page	Lapų Pages
Codes	PД 38.13.004-86	Material	20		Test pressure	46				
Tikrino		Insulation	yes/no		Oper. Temp.	60				
Braižė A.Meldaikis		PWHT	no		Design Temp.	120				
		Heating	-		Test Temp.	10÷40				

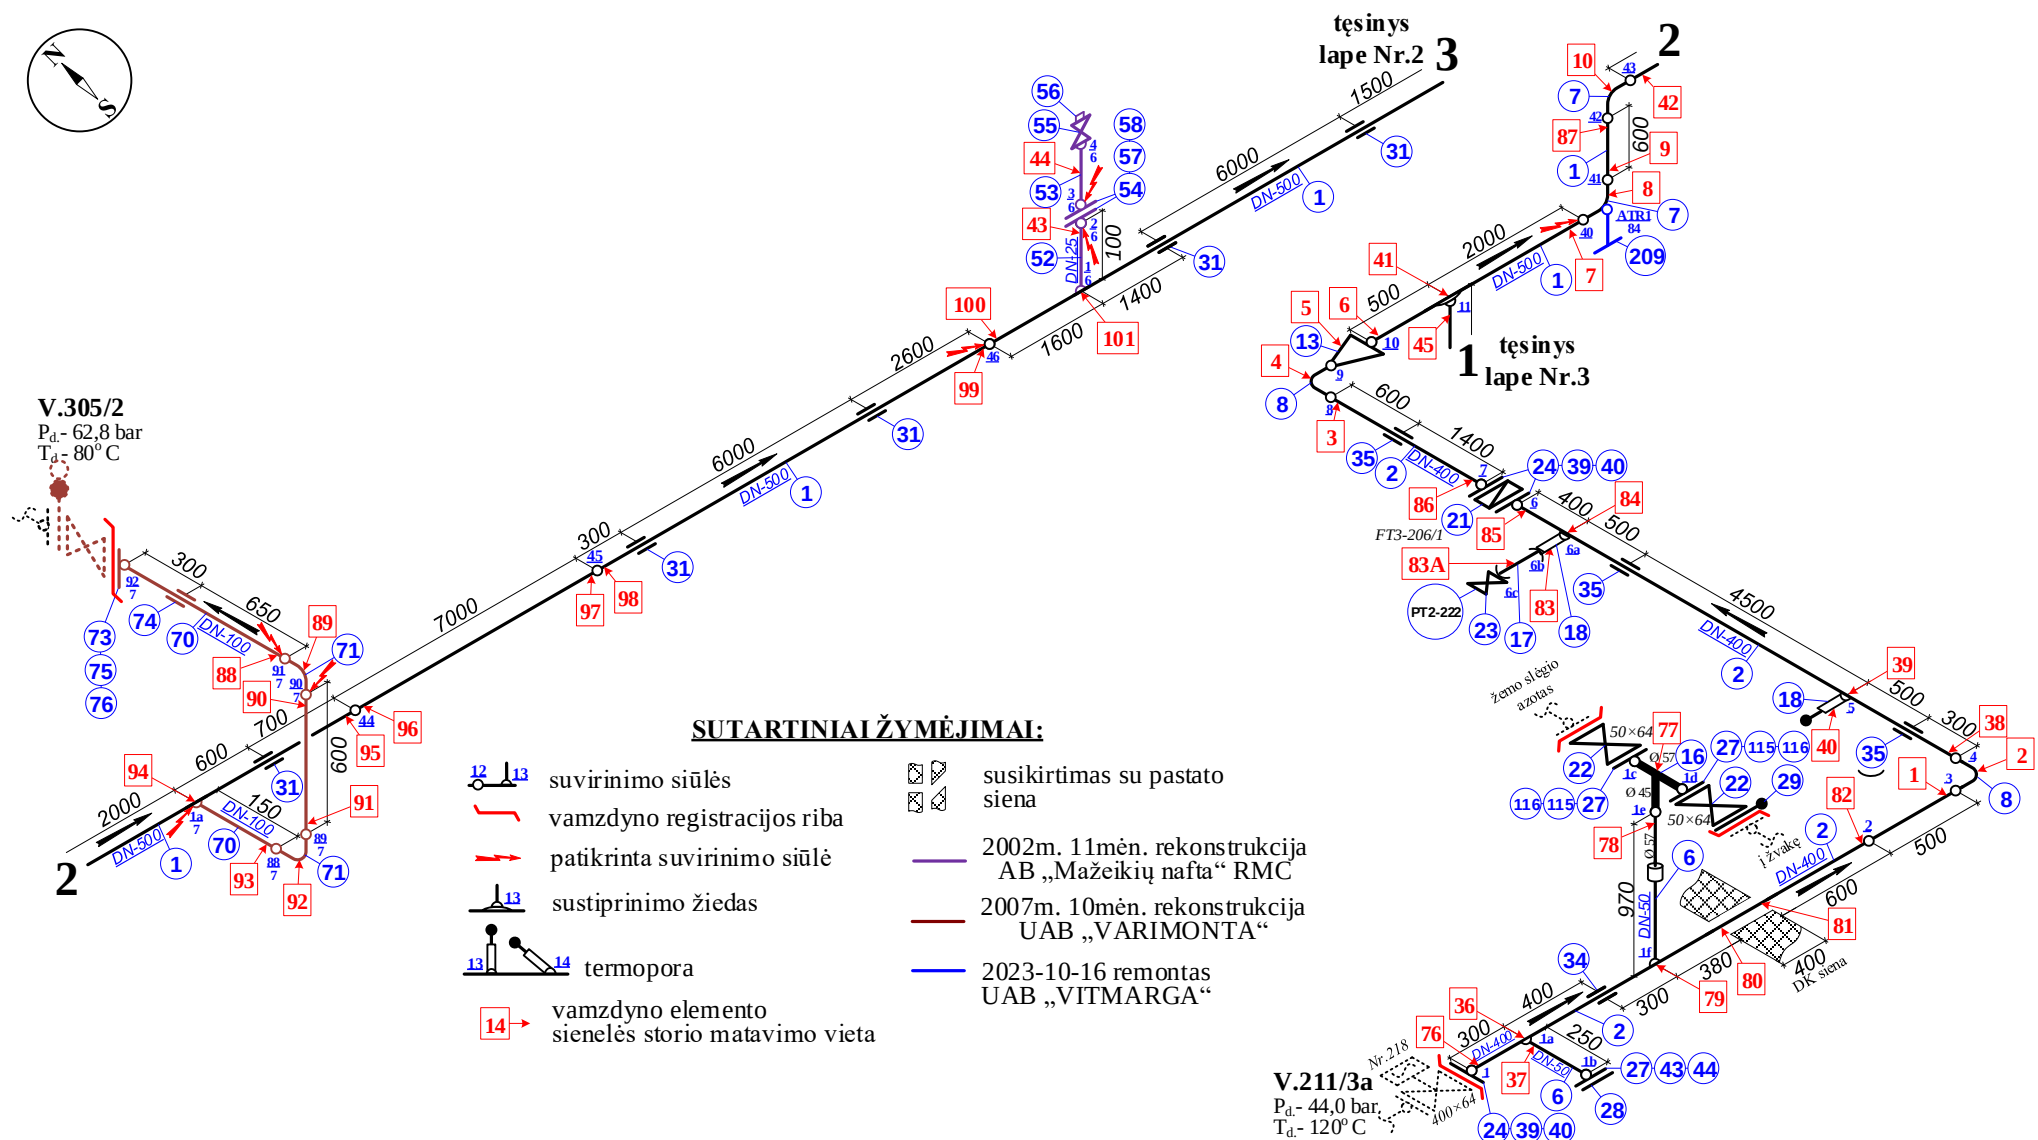


Demontuoti/montuoti revizijai


3
tęsinys iš
lapo Nr.1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


- 12 13 suvirinimo siūlės
- vamzdyno registracijos riba
- patikrinta suvirinimo siūlė
- 14→ vamzdyno elemento sienelės storio matavimo vieta
- 2008m. 03mėn. rekonstrukcija UAB „VARIMONTA“
- 114 14;3 suv. siūlės numeris suvirintojų kleimai

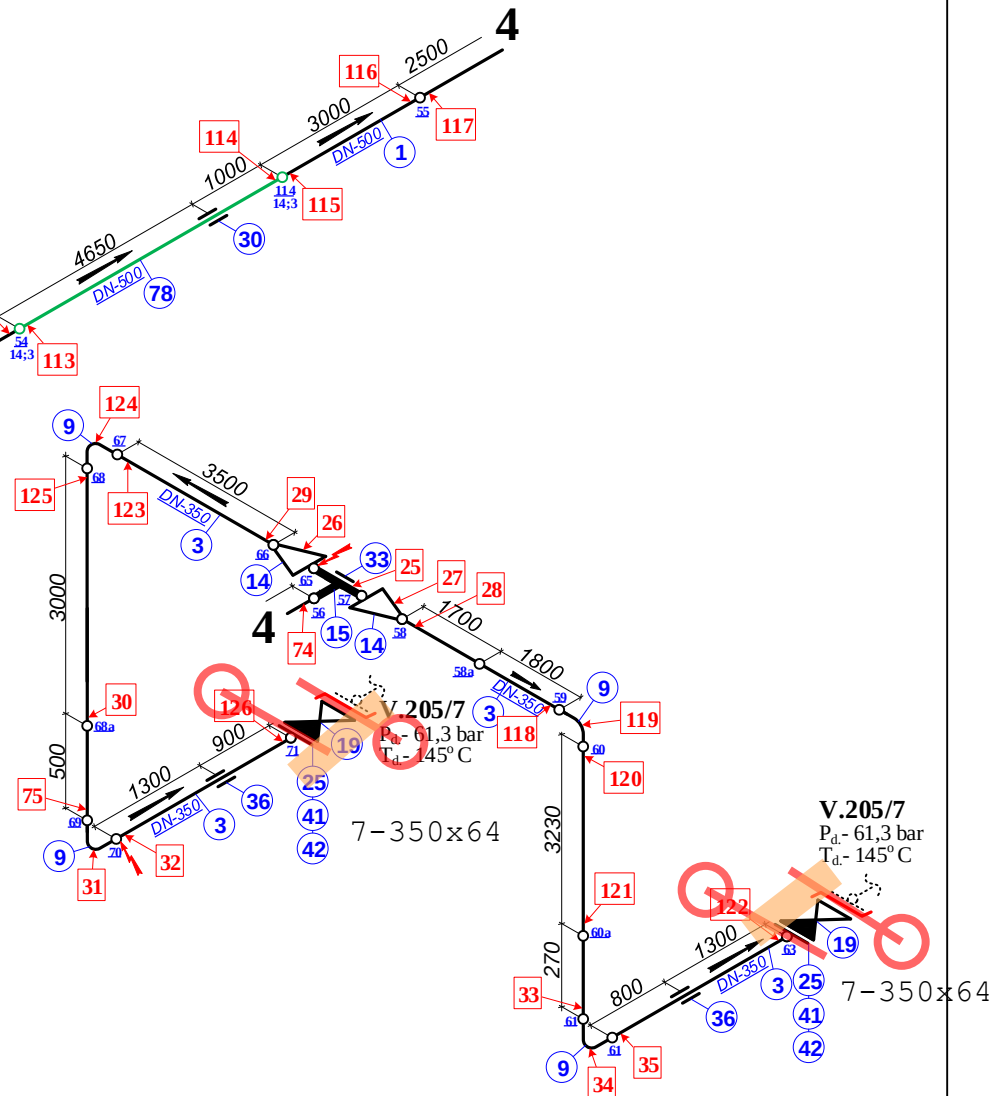


Oper. medium	Vandenilinės dujos	GOST Category	Ba-I	Parameters	Oper. pressure	bar	22	Vamzdynas Nr. :/Pipe line Nr.:/ V.211/3	Baras:/ Section:/ GP-1 LK-1 įrenginys Nr. 2 (S-200)	
		PED Category	1-III		Design pressure		32			
Test medium	vanduo	Material	20		Test pressure	°C	46	nuo v.211/3a iki v.205/7 įskaitant ruožus iki v.224/1;224;228;123.	Lapas Page	Lapų Pages
Codes	PД 38.13.004-86	Insulation	yes/no		Oper. Temp.		60			
Tikrino		PWHT	no		Design Temp.		120			
Braižė A.Meldaikis		Heating	-		Test Temp.		10÷40		2	7

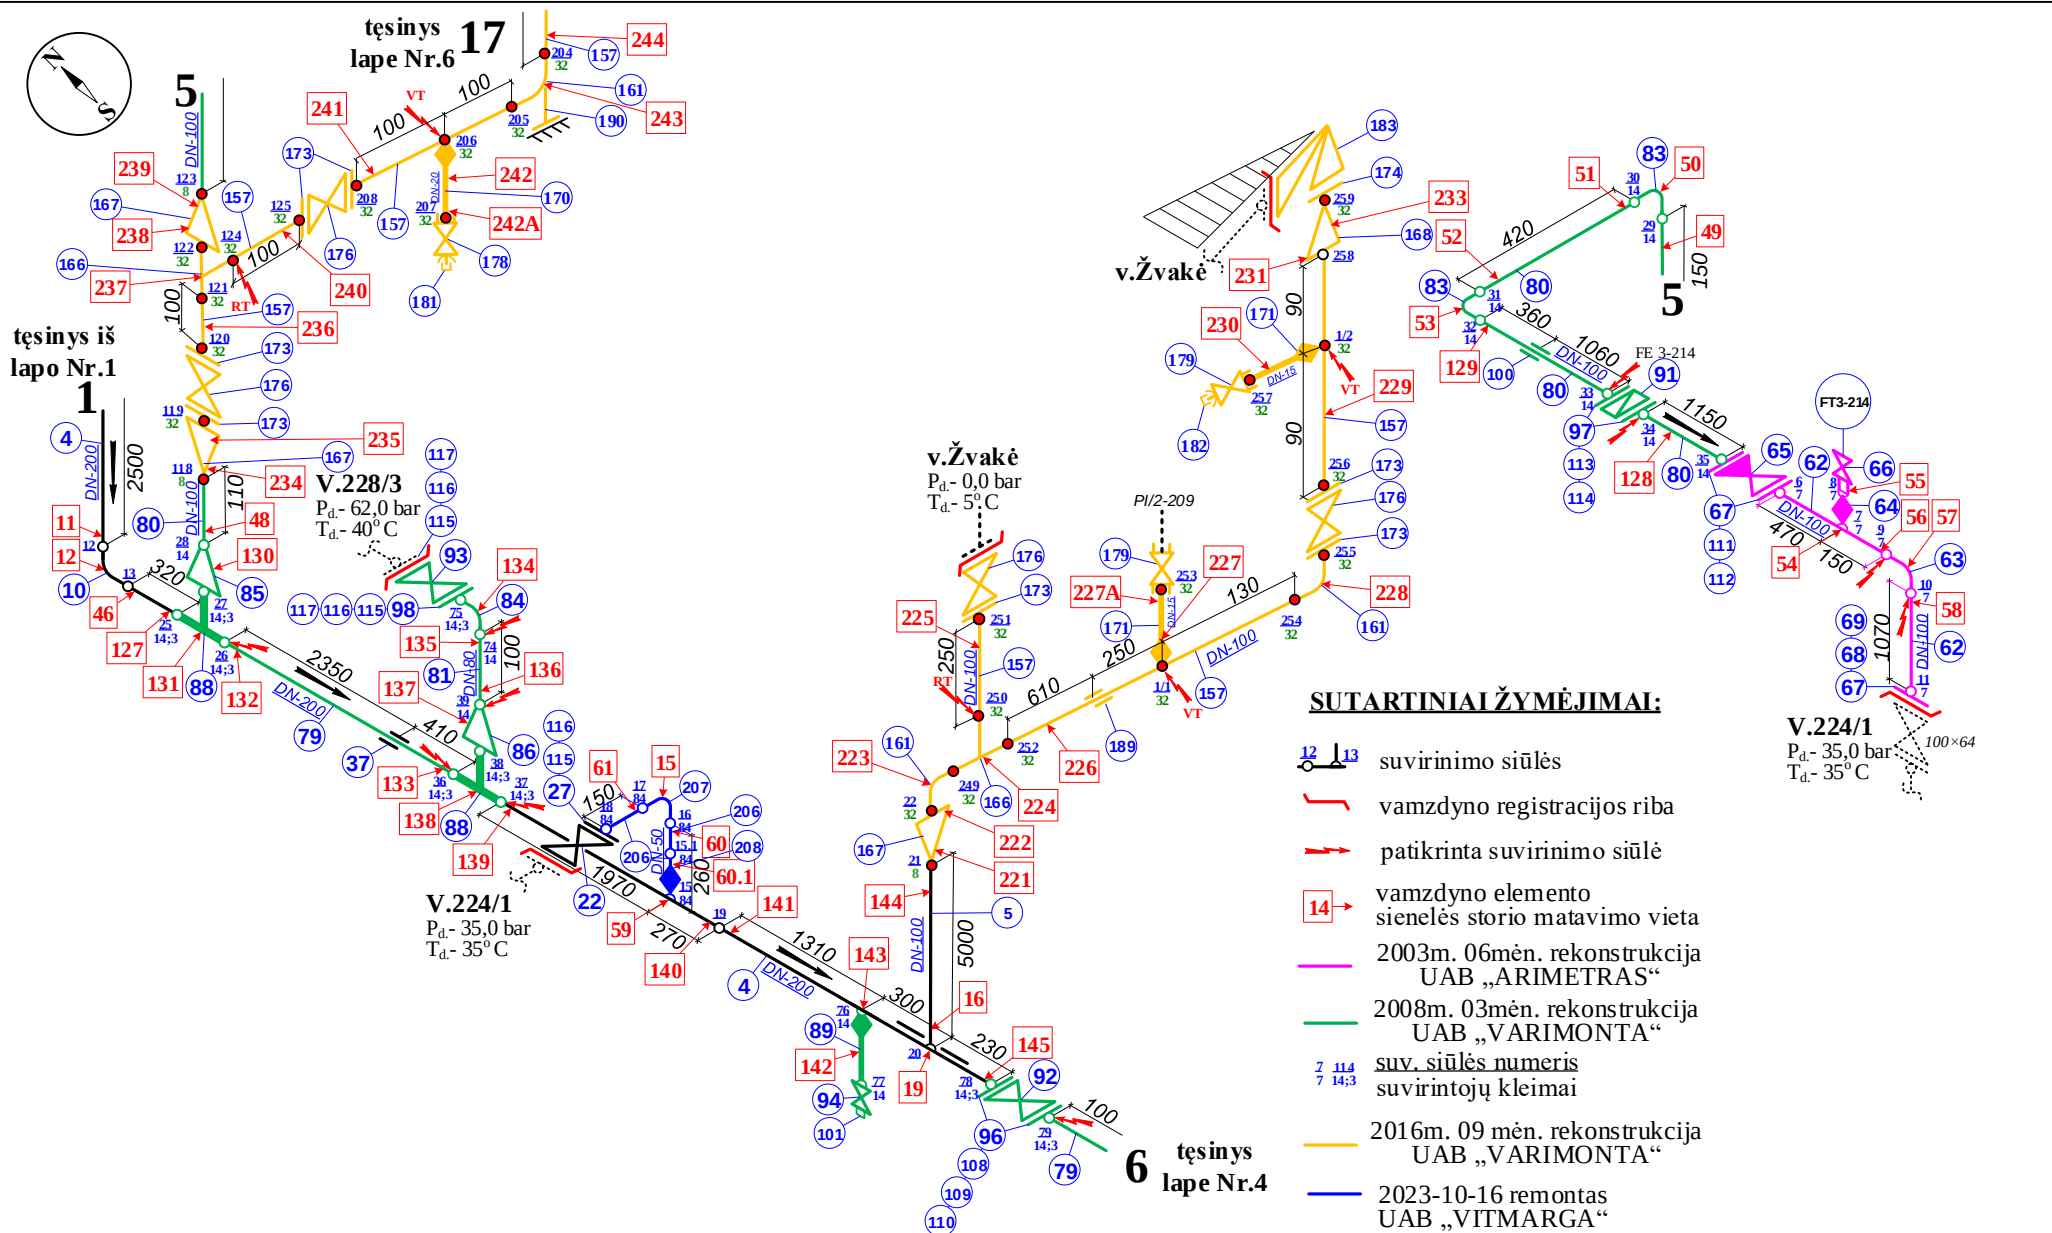


Oper. medium	Vandenilinės dujos	GOST Category	Ba-I	Parameters	Oper. pressure	bar	22	Vamzdynas Nr. :/Pipe line Nr.:/ V.211/3	Baras:/ Section:/ GP-1 LK-1 įrenginys Nr. 2 (S-200)	
		PED Category	1-III		Design pressure		32			
Test medium	vanduo	Material	20		Test pressure	°C	46	nuo v.211/3a iki v.205/7 įskaitant ruožus iki v.224/1;224;228;123.		Lapas Page
Codes	PII 38.13.004-86	Insulation	yes/no		Oper. Temp.		60			3
Tikrino		PWHT	no		Design Temp.		120			
Braižė A.Meldaikis		Heating	-		Test Temp.		10÷40			

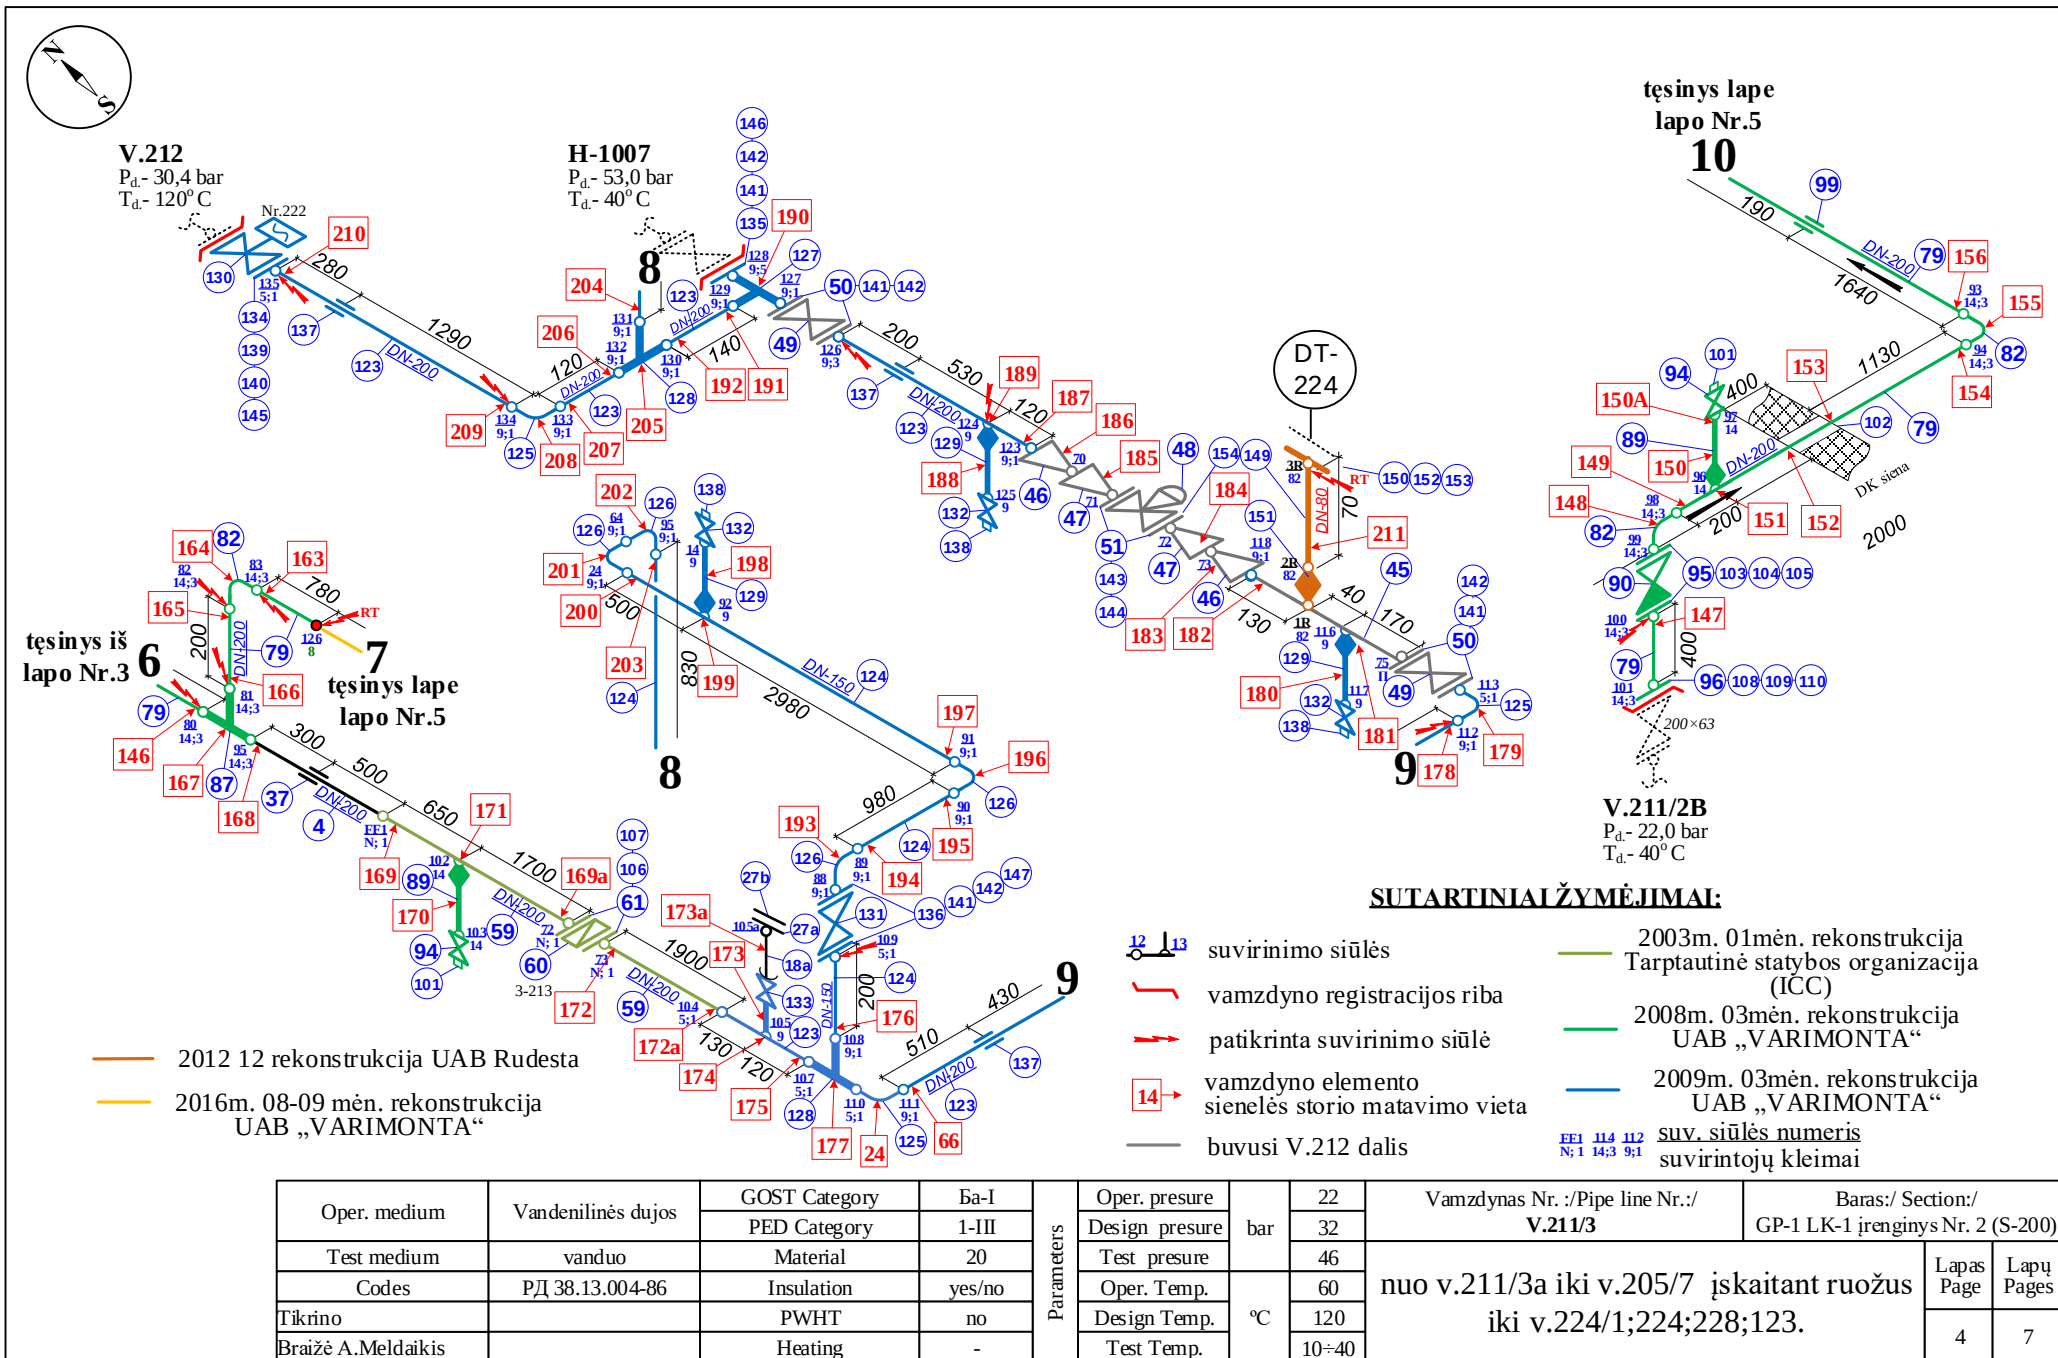

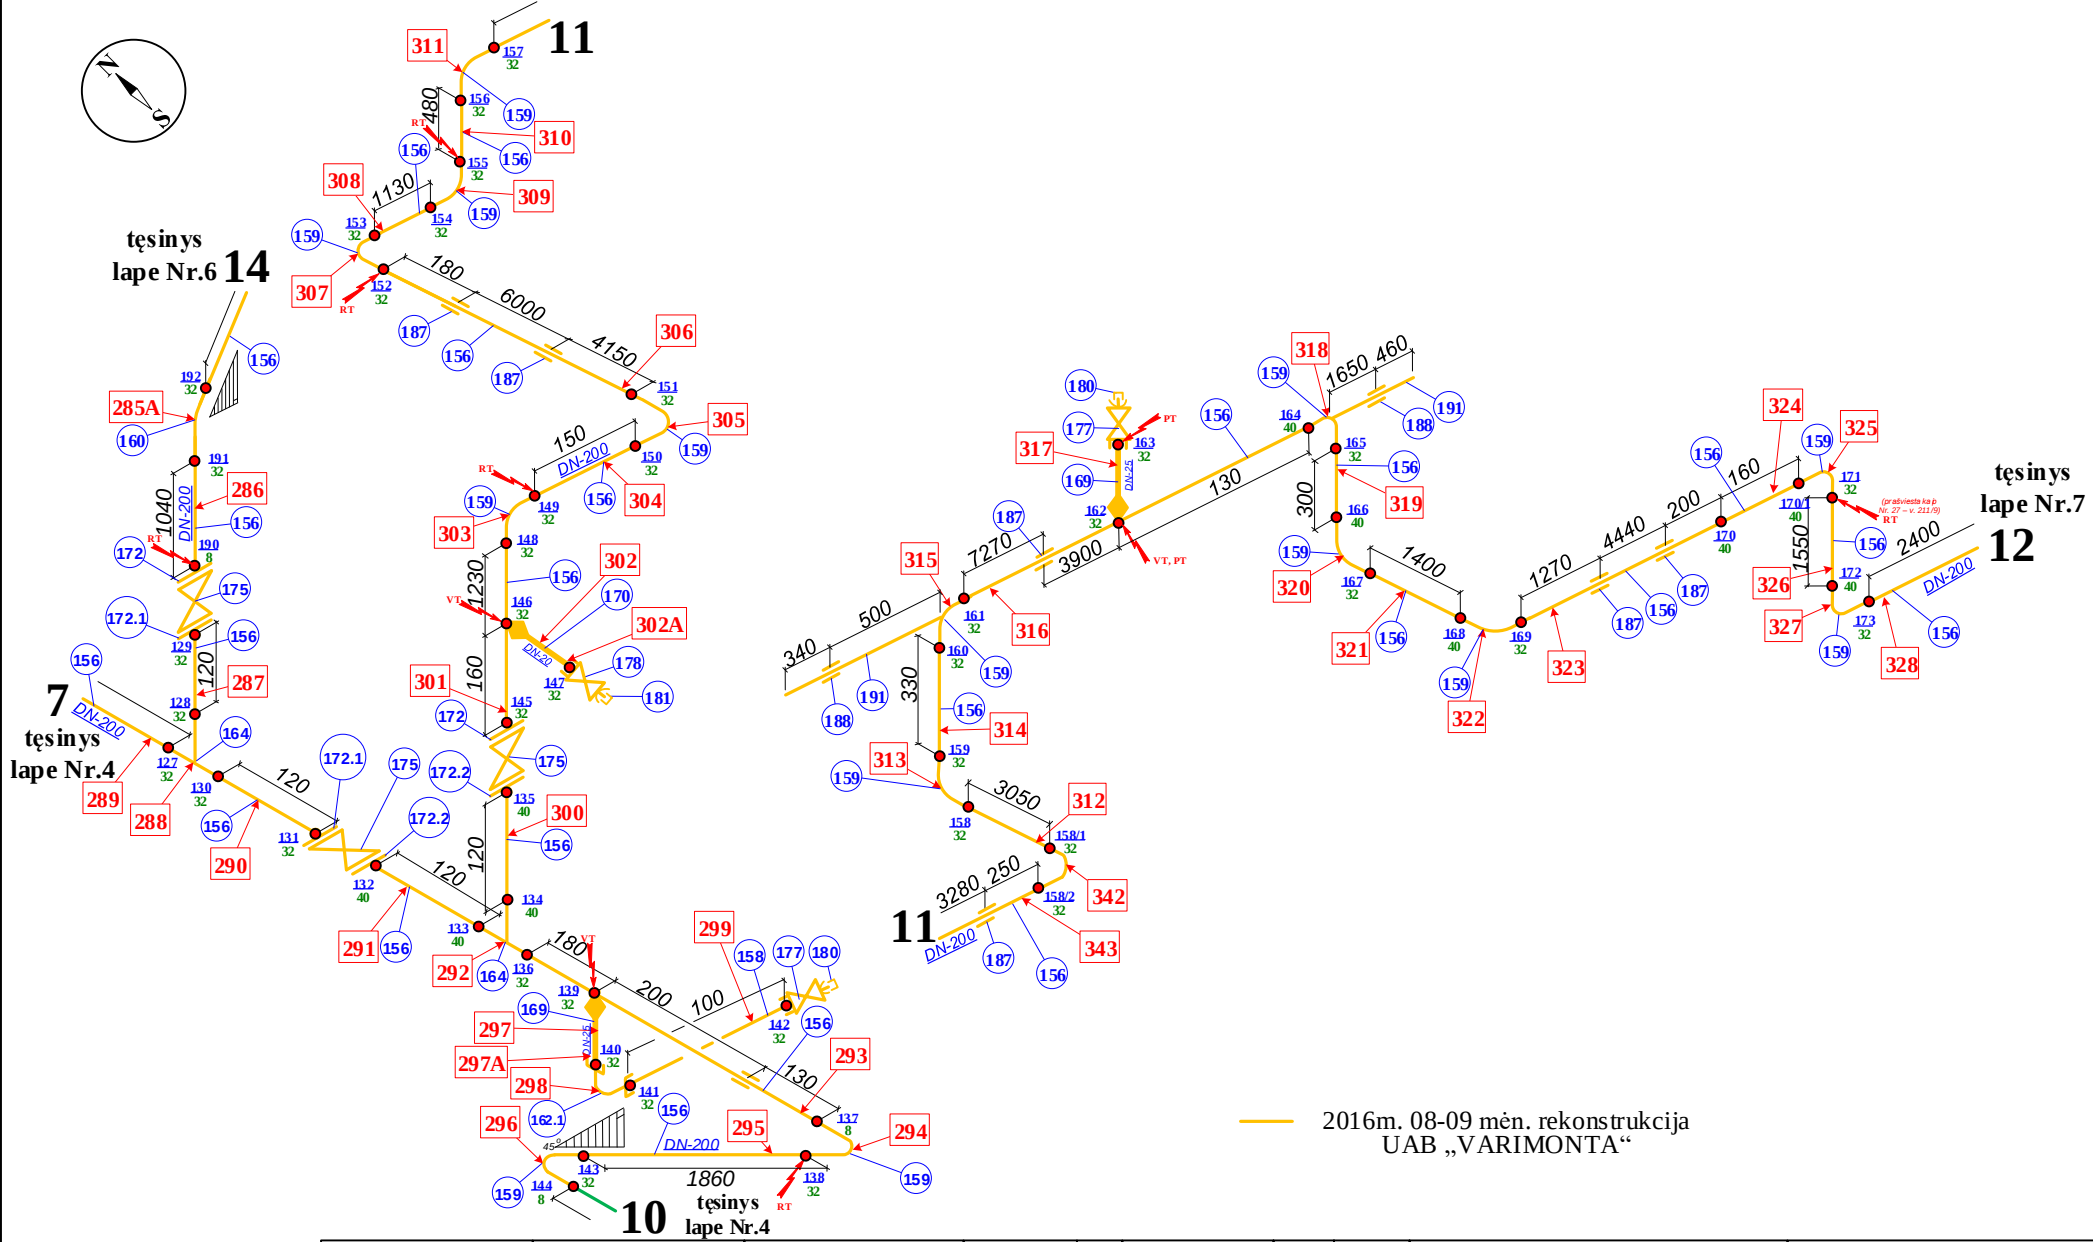


Oper. medium	Vandenilinės dujos	GOST Category	Ба-I	Parameters	Oper. presure	bar	22	Vamzdynas Nr. ./Pipe line Nr.:/ V.211/3		Baras./ Section./ GP-1 LK-1 įrenginys Nr. 2 (S-200)	
Test medium	vanduo	PED Category	1-III		Design presure		32				
Codes	PJ 38.13.004-86	Material	20		Test presure		46				
Tikrino		Insulation	yes/no		Oper. Temp.	°C	60	nuo v.211/3a iki v.205/7 įskaitant ruožus iki v.224/1;224;228;123.		Lapas Page	Lapų Pages
Braižė A.Meldaikis		PWHT	no		Design Temp.		120			5	7
		Heating	-		Test Temp.		10÷40				

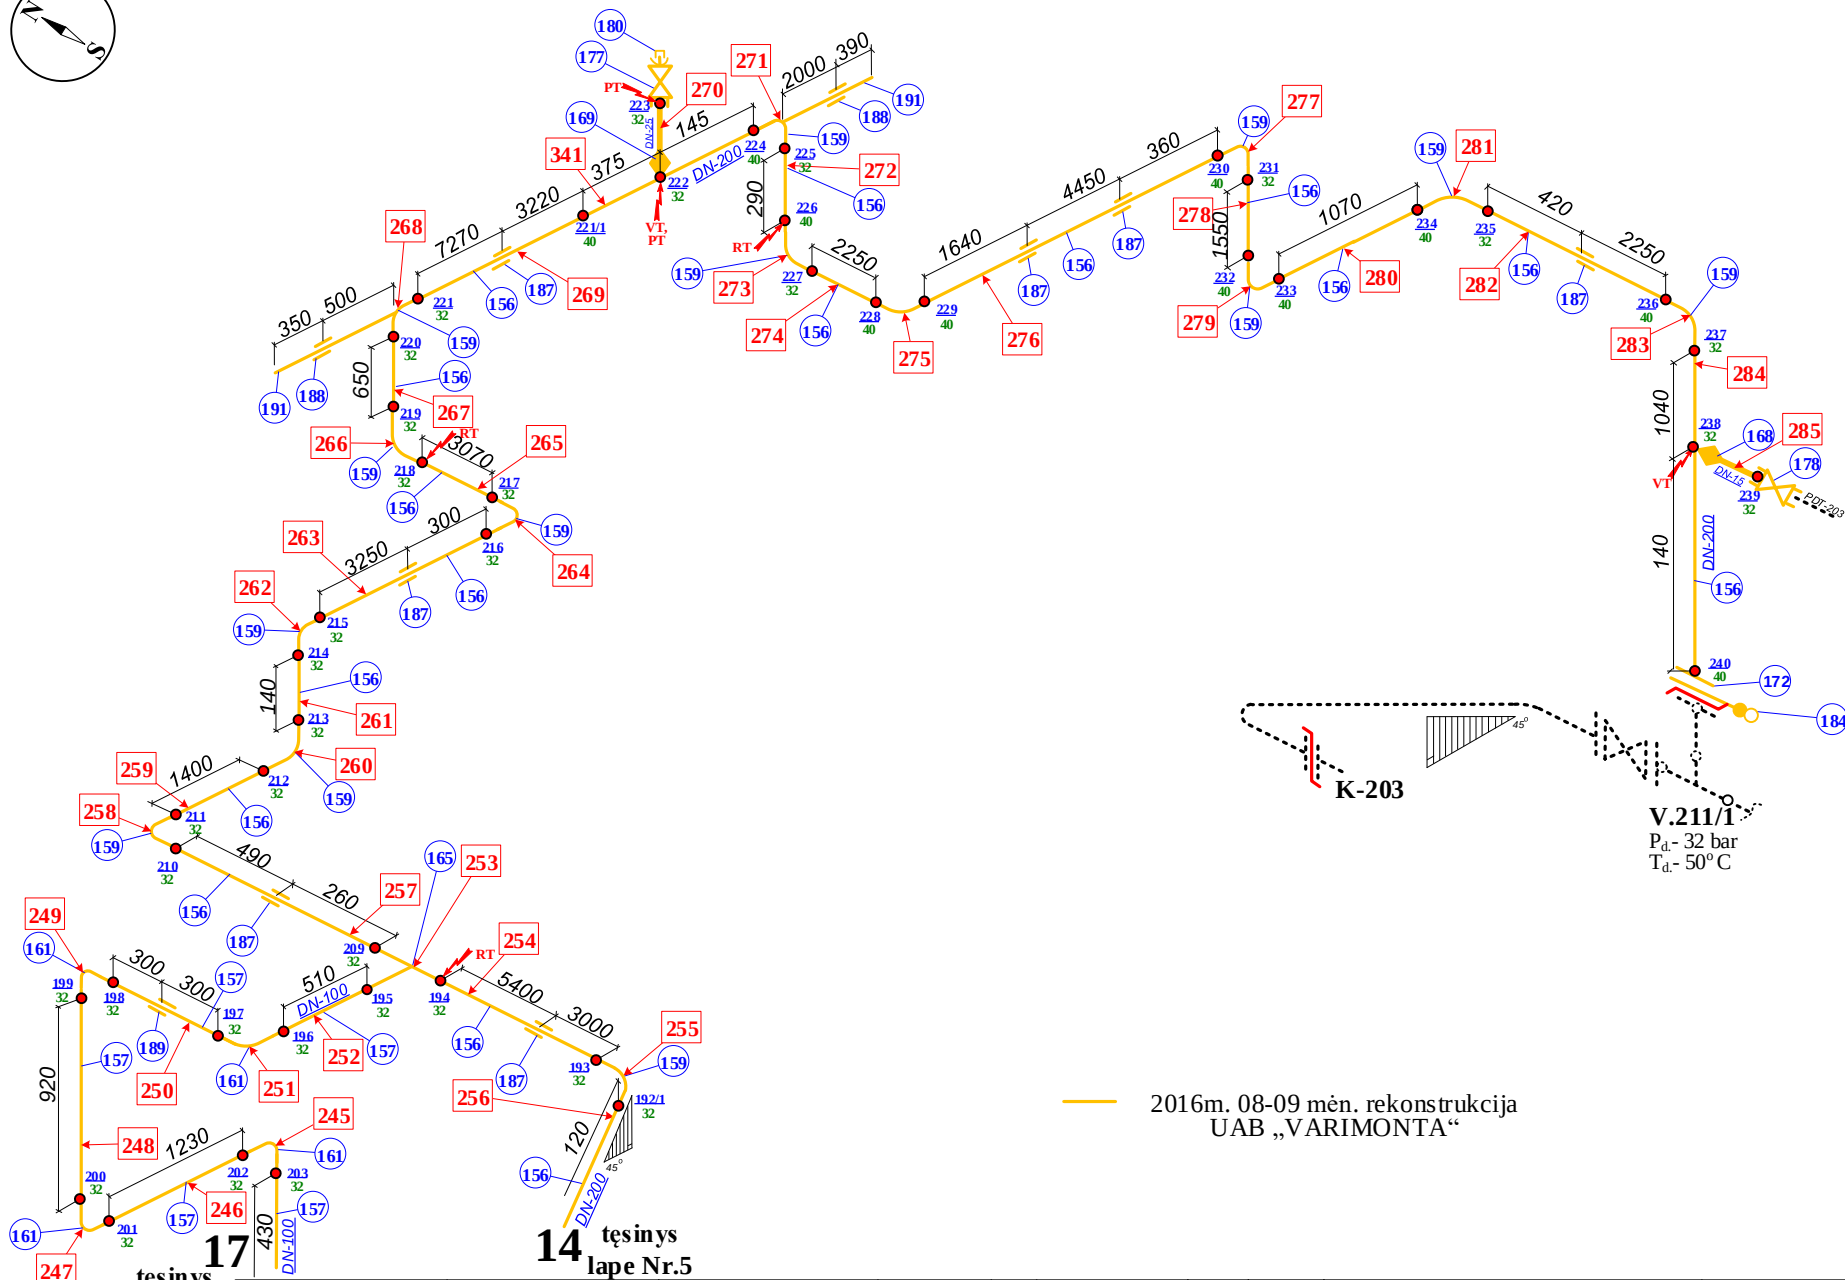

— 2016m. 08-09 mėn. rekonstrukcija
UAB „VARIMONTA“

Oper. medium	Vandenilinės dujos	GOST Category	Ba-I	Parameters	Oper. pressure	bar	22	Vamzdynas Nr. /Pipe line Nr.:/ V.211/3	Baras:/ Section:/ GP-1 LK-1 įrenginys Nr. 2 (S-200)	
		PED Category	1-III		Design pressure		32			
Test medium	vanduo	Material	20		Test pressure	°C	46	nuo v.211/3a iki v.205/7 įskaitant ruožus iki v.224/1;224;228;123.	Lapas Page	Lapų Pages
Codes	ПД 38.13.004-86	Insulation	yes/no		Oper. Temp.		60		6	7
Tikrino		PWHT	no		Design Temp.		120			
Braižė A.Meldaikis		Heating	-		Test Temp.		10÷40			



Oper. medium	Vandenilinės dujos	GOST Category	Бa-I	Parameters	Oper. pressure	bar	22	Vamzdynas Nr. ./Pipe line Nr.:/ V.211/3	Baras./ Section:/ GP-1 LK-1 įrenginys Nr. 2 (S-200)		
		PED Category	1-III		Design pressure		32				
Test medium	vanduo	Material	20		Test pressure	°C	46	nuo v.211/3a iki v.205/7 įskaitant ruožus iki v.224/1;224;228;123.	Lapas Page	Lapų Pages	
Codes	P/D 38.13.004-86	Insulation	yes/no		Oper. Temp.		60				
Tikrino		PWHT	no		Design Temp.		120				
Braižė A.Meldaikis		Heating	-		Test Temp.		10÷40			7	7