


$\Delta U_{\%} = 2,05 \%$
 $I_{k1} = 589,9 \text{ A}$
 $I_a = 157,5 \text{ A}$


proj. P1-Rs/LZV/F
P/25/024941
P=16,5kW
Z6801448

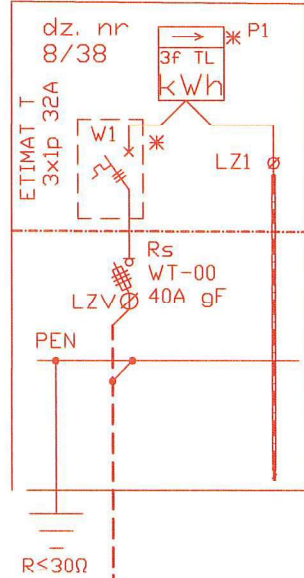

YAKXS 4x70mm²
l=42/57m


+proj. SZ160.41
+proj. WT-00/gF 63A

Istn. ogranicznik
przebieg

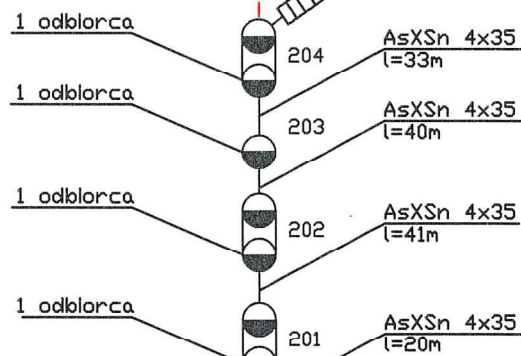

Obwód nr
Obwód 1276/200
3xWT-1/gG 80A

PIERZCHAŁY MIESZKALNY [T-1276]
T: 1276 PIERZCHAŁY MIESZKALNY
S: 160kVA



Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk ul. Freta 26/27, 82-300 Elbląg tel. 513 076 009, 506 961 101		
Temat	Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w m. Pierzchały, dz. 8/38	Faza PBW
Adres	Pierzchały gm. Płoskinia dz. 105, 8/38 obr. 0011 Pierzchały	Data 09.2025
Inwestor	ENERGA Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk	Branża ELEKTRYCZNA
Nazwa rysunku	Schemat zasilania	
Projektant	mgr inż. Paweł Danilczuk upr. WAM/0144/PWOE/10	nr rys. E-02
Asystent projektanta	Krzysztof Gedecki	
Sprawdzający	mgr inż. Marcin Górski upr. WAM/0013/PWOE/10	
P/25/024941		OBI/22/2502223