


Przebieg	M/COM P130	M/COM P130	M/COM P130	M/COM P130	M/COM P130	M/COM P130	M/COM P130	M/COM P130
Nazwa pda	WYŁĄCZNIK	WYŁĄCZNIK	WYŁĄCZNIK	WYŁĄCZNIK	WYŁĄCZNIK	WYŁĄCZNIK	WYŁĄCZNIK	WYŁĄCZNIK
Typ	D17-PL	D17-PL	D17-PL	D17-PL	D17-PL	D17-PL	D17-PL	D17-PL
Numer	1	2	3	4	5	6	7	8




Przebieg	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Nazwa pda	TRANSFORMATOR	POTRZEBY	WYŁĄCZNIK	WYŁĄCZNIK	WYŁĄCZNIK	WYŁĄCZNIK	WYŁĄCZNIK	WYŁĄCZNIK	WYŁĄCZNIK	WYŁĄCZNIK	WYŁĄCZNIK	WYŁĄCZNIK	WYŁĄCZNIK
Typ	D17-PL	D17-PL	D17-PL	D17-PL	D17-PL	D17-PL	D17-PL	D17-PL	D17-PL	D17-PL	D17-PL	D17-PL	D17-PL
Numer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Energia	Stacja 110/15 kV Przysiek (PR5)	Przebieg	17.2.2018
ENERGIA OPERATOR	Rozdzielnia 15 kV	Strona	WPR-DT131M0001
Temat	Schemat rozdzielni 15 kV	Projekt	WLP-R15/2018
		Data	20.03.2018

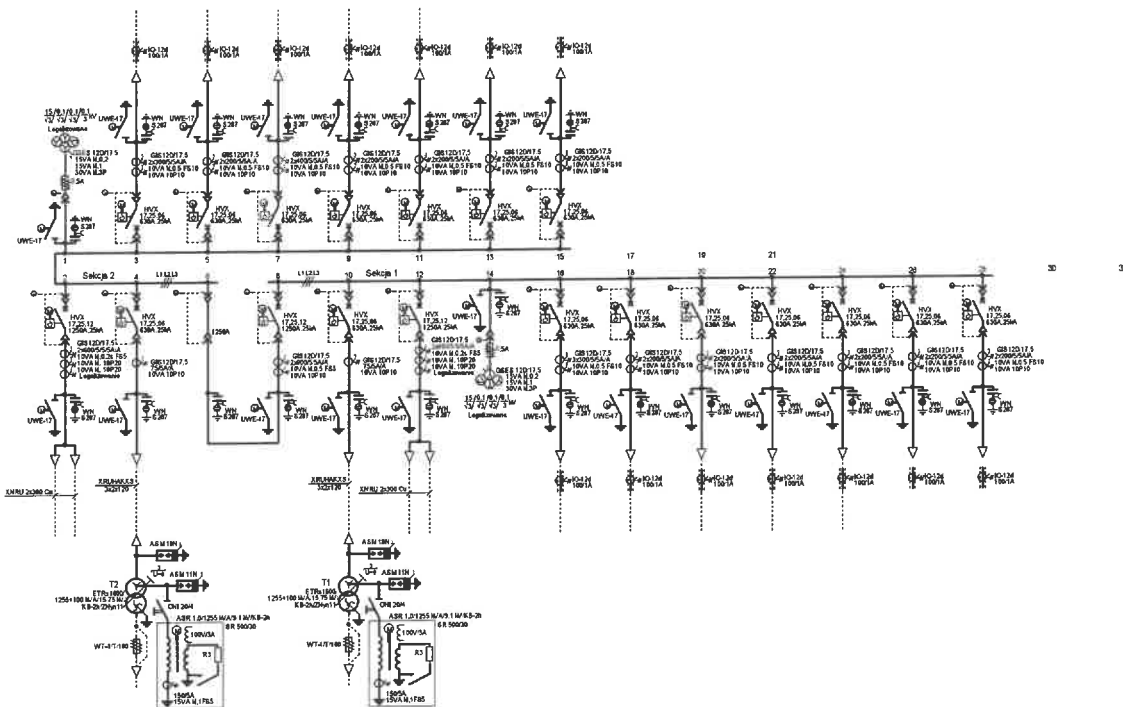



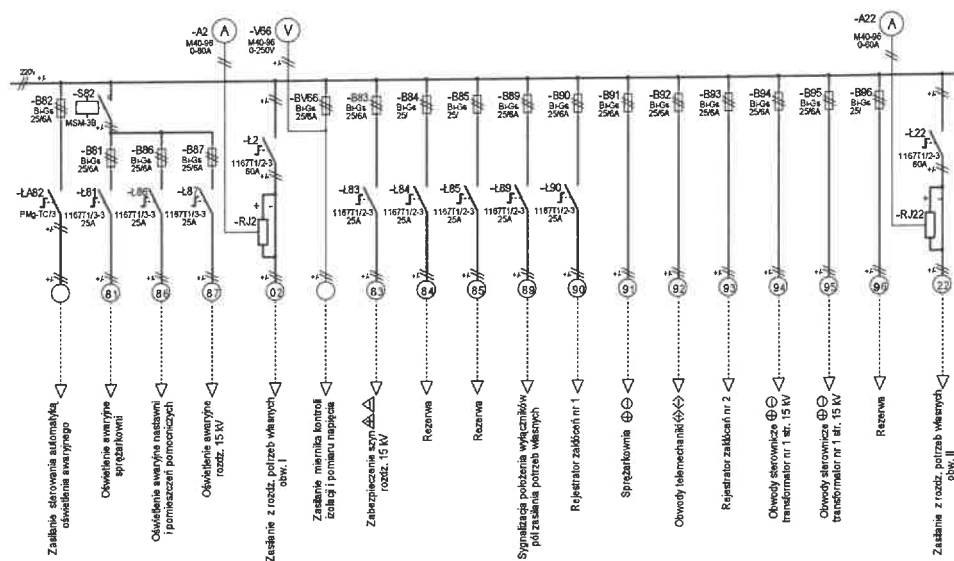

Energia ENERGA-OPERATOR Energia ul. Główna 134, 01-001 Warszawa tel. 22 634 10 00, 22 634 10 01	Objekt: Stacja 110/16 kV Toruń Przysiek Potrzeby własne w nastawni 220VDC Temat: Schemat jednokreskowy	Przebieg: Opis: 1. Zarys Str. aut. Jędrzejewski A. Nowak	WRR-07/13/182000 Projekt nr: RDT-PRZY-PW220DC/2015 Data: 2015-03-19
--	--	---	--

 Energa operator	ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń Wydział Zarządzania Eksploatacją (9MZZ)	11/0/2026/9MZZ
---	--	----------------

9.7. Lokalizacja GPZ Toruń Przysiek

