

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego	Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, do zasilenia działki nr 201/29			
Adres obiektu budowlanego	m. Wincentów Folwark, Wincentów gmina Łąck			
Kategoria obiektu budowlanego	XXVI – sieć elektroenergetyczna			
Działki ewidencyjne	jednostka ewidencyjna nr 141907_2 Łąck obręb nr 0017-Wincentów Folwark dz. nr 141907_2.0017.10/3, 141907_2.0017.10/1, 141907_2.0017.6/1, 141907_2.0017.2, 141907_2.0017.1 obręb nr 0016-Wincentów dz. nr 141907_2.0016.201/26, 141907_2.0016.201/46, 141907_2.0016.201/45, 141907_2.0016.201/44, 141907_2.0016.201/43, 141907_2.0016.201/42, 141907_2.0016.201/41, 141907_2.0016.201/40, 141907_2.0016.201/38, 141907_2.0016.201/36, 141907_2.0016.201/35, 141907_2.0016.201/33, 141907_2.0016.200			
Inwestor	Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk			
Nr porządkowy projektu	2381			
Nazwa i adres jednostki projektowej	BAKO Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 30, 09-410 Płock tel. 24 361 91 31, 600 234 070 bakow@bakoprojekt.pl			
Nr umowy	PJ04731/25			
Nr OBI	OBI/74/2502759			
Nr WBS	B/25/012786 z 21.02.2025 + aktualizacja			
Nr WP	P/25/009846 z 21.02.2025			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Zakres	Podpis
Projektant		MAZ/0584/POOE/12	Cały zakres	mgr inż. Krzysztof Habaj Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr upr. MAZ/0584/POOE/12
Asystent projektanta	Dariusz Chrzanowski	-----		

Płock, 24.07.2026r.

PZT Egz. Nr 1 2 3

-X-2381

**ZGŁOSZENIE
budowy lub wykonywania innych robót budowlanych
(PB-2)**

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535, 1673 i 1847).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: **Starosta Płocki**

2.1. DANE INWESTORA¹⁾

Imię i nazwisko lub nazwa: **ENERGA-OPERATOR S.A.**

Kraj: **Polska**

Województwo: **pomorskie**

Powiat: **Gdańsk**

Gmina: **Gdańsk**

Ulica: **Marynarki Polskiej**

Nr domu: **130**

Nr lokalu:

Miejscowość: **Gdańsk**

Kod pocztowy: **80-557**

E-mail (nieobowiązkowo):

Nr tel. (nieobowiązkowo):

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)¹⁾

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w pkt 2.1.

Kraj: **Polska**

Województwo: **mazowieckie**

Powiat: **Płock**

Gmina: **Płock**

Ulica: **Jana Pawła II**

Nr domu: **30**

Nr lokalu:

Miejscowość: **Płock**

Kod pocztowy: **09-410**

Adres do doręczeń elektronicznych²⁾:



1.4 Projekt zagospodarowania terenu – część opisowa

1.4.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest inwestycja pn. „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV”, na działkach: 141907_2.0017.10/3, 141907_2.0017.10/1, 141907_2.0017.6/1, 141907_2.0017.2, 141907_2.0017.1, obręb, 0017-Wincentów Folwark, 141907_2.0016.201/26, 141907_2.0016.201/46, 141907_2.0016.201/45, 141907_2.0016.201/44, 141907_2.0016.201/43, 141907_2.0016.201/42, 141907_2.0016.201/41, 141907_2.0016.201/40, 141907_2.0016.201/38, 141907_2.0016.201/36, 141907_2.0016.201/35, 141907_2.0016.201/33, 141907_2.0016.200, obręb 0016-Wincentów, gmina Łąck.

Planowane zamierzenie obejmuje:

- budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV.

Wymienione powyżej urządzenia elektroenergetyczne stanowią jedną sieć elektroenergetyczną należącą do jednego operatora, Energa-Operator SA.

1.4.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu

Na terenie objętym inwestycją występują: elektroenergetyczna sieć napowietrzna 15 kV, słupowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV, elektroenergetyczna sieć kablowa i napowietrzna 0,4 kV, podziemna i nadziemna sieć teletechniczna, kanalizacja, sieć wodociągowa, gazociąg, dojścia i dojazdy o nawierzchni gruntowej, droga wewnętrzna o nawierzchni gruntowej, droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej z pobocznymi o nawierzchni gruntowej, rowy przydrożne. Na terenie opracowania nie występują urządzenia melioracji wodnej ujęte w ewidencji urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów.

1.4.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, polega na wybudowaniu sieci kablowej 0,4 kV z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV T741112 Wincentów 1.

Nie stwierdza się kolizji projektowanych urządzeń z istn. zadrzewieniem. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadzić się w sposób najmniej szkodzący drzewom.

Istniejący układ zieleni, ukształtowanie terenu oraz układ komunikacyjny pozostaje bez zmian.

Obsługa komunikacyjna - na czas budowy lub w razie innej konieczności, np. awarii, obsługę komunikacyjną należy realizować poprzez drogę powiatową na dz. 10/1 i 6/1, drogę wewnętrzną na dz. 2 i 1.

Parametry techniczne projektowanych urządzeń:

kabel niskiego napięcia (sieć)	typ: NA2XY 4x120 SE; średnica: 0,039 m
szafka typ:	typ: KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F; wymiary: 0,80x0,25m
	typ: P2-Rs/LZV/LZR/F; wymiary: 0,80x0,25m
	typ: P1-Rs/LZV/F; wymiary: 0,40x0,25m
	typ: KRSN-00/3R-NH2/F; wymiary: 0,46x0,32m

Lokalizacja urządzeń uzyskała akceptację Narady Koordynacyjnej.

1.4.4 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

- Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchni biologicznie czynnej, powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących

Bez zmian (inwestycja liniowa).

- Zajętość pasa drogowego

Przedsięwzięcie odbywa się częściowo w pasie drogowym. Lokalizacja projektowanych urządzeń nie może zmniejszać stateczności i nośności dróg. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy uzyskać od odpowiedniego zarządcy drogi zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

POWIERZCHNIA PASA DROGOWEGO ZAJMOWANA PRZEZ PROJEKTOWANE URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE								
LP	Nr działki drogowej	Zarządca drogi	Kategoria nawierzchni	Projektowane urządzenia	Ilość proj. urządzeń [szt.]	Szerokość proj. urządzeń [m]	Długość proj. urządzeń [m]	Powierzchn. [m²]
1	10/1	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	pobocze	kabel+rura osłonowa 110	1	0,110	0,6	0,07
2	6/1		pobocze, jezdnia	kabel NA2XY 4x120 SE	1	0,039	18,8	0,73
3				kabel+rura osłonowa 110	1	0,110	24,1	2,65
4	1	Wójt Gminy Łąck	pobocze, jezdnia	kabel NA2XY 4x120 SE	1	0,039	3,9	0,15
5				kabel+rura osłonowa 110	1	0,110	4,2	0,46
6	2			kabel NA2XY 4x120 SE	1	0,039	175,1	6,83
7				kabel+rura osłonowa 110	1	0,110	35,9	3,95
RAZEM								14,84

1.4.5 Ograniczenia i zakazy wynikające z aktów prawa miejscowego i decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

Obszar na którym projektowana jest inwestycja, nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Dla planowanego zamierzenia została uzyskana decyzja Wójta Gminy Łąck o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

I. Rodzaj inwestycji:

budowa sieci kablowej 0,4kV na częściach działek ewidencyjnych nr 1, 2, 3/12, 6/1, 8/1, 9/1, 10/1, 10/2, w miejscowości Wincentów Folwark oraz na częściach działek ewidencyjnych nr 199, 200, 201/12, 201/26, 201/27, 201/28, 201/29, 201/30, 201/33, 201/35, 201/36, 201/38, 201/40, 201/41, 201/42, 201/43, 201/44, 201/45, 201/46, 243, 246, 252 w miejscowości Wincentów, gmina Łąck.

II. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikające z przepisów odrębnych:

1. Rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej,
2. Funkcja zabudowy: sieć elektroenergetyczna,
3. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) lokalizacje inwestycji ustala się w wyznaczonych liniach rozgraniczających inwestycji wskazanych na załączniku graficznym do niniejszej decyzji,
 - b) sytuowanie urządzeń zgodnie z przepisami odrębnymi i w sposób nieograniczający zagospodarowania terenu, z zachowaniem odpowiednich odległości od obiektów budowlanych i urządzeń uzbrojenia terenu, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
 - c) wzdłuż układów komunikacyjnych sytuowanie linii w odpowiedniej odległości od pasa drogowego,
 - d) sieć elektroenergetyczną prowadzić w maksymalnym stopniu wzdłuż granic własności w nawiązaniu do istniejących systemów infrastruktury technicznej,
 - e) skrzyżowania z urządzeniami melioracji wodnych zgodnie z przepisami odrębnymi,

- f) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury towarzyszącej związanych z funkcją podstawową,
 - g) gabaryty urządzeń wg przepisów techniczno-budowlanych, stosowanie materiałów posiadających atest jakości, rozwiązywania techniczne i materiały wg obowiązujących norm.
4. Warunki ochrony środowiska, zdrowia i życia ludzi, przyrody oraz krajobrazu.
- a) Teren objęty wnioskiem znajduje się w granicach:
 - otuliny rezerwatu przyrody Dąbrowa Łącka utworzonego Zarządzeniem Nr 27 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Dąbrowa Łącka" (Dz. U. Województwa Mazowieckiego z 2011 r. Nr 42, poz. 1389) oraz Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 r. W sprawie rezerwatu przyrody „Dąbrowa Łącka”, W ramach którego ochronie podlegają ekosystemy leśne, bagienne i jeziorowe,
 - korytarza ekologicznego Dolina Wisły - Kampinoski Park Narodowy.
 - b) inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 - c) przy projektowaniu inwestycji należy uwzględnić obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.),
 - d) w trakcie budowy i eksploatacji budowla nie może powodować przekroczenia określonych standardów, jakości środowiska.
5. Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- a) na terenie inwestycji nie występują zewidencjonowane zabytki nieruchome ani obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych,
 - b) na działce nr 201/42 zewidencjonowane jest stanowisko archeologiczne nr 52-53/14
 - c) o przybliżonej lokalizacji i zasięgu, stanowiące pradziejowy ślad osadniczy. Nie nakłada się na inwestora dodatkowych ograniczeń z uwagi na znaczne oddalenie stanowiska od przebiegu projektowanej sieci elektroenergetycznej. Niemniej w przypadku odkrycia obiektu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, należy postępować zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 ze zm.).
6. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej
- a) obsługa komunikacyjna: bezpośrednia z drogi publicznej powiatowej nr 2976W oraz pośrednia przez drogę wewnętrzną (dz. 1 2),
 - b) zaopatrzenie w energię elektryczną: od istniejących systemów elektroenergetycznych,
 - c) inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodę, ciepło, odprowadzenia ścieków, nie generuje na etapie eksploatacji odpadów,
 - d) dla projektowanej inwestycji zachować odległości od wszelkich istniejących sieci i urządzeń podziemnych (sieć wodociągowa, telekomunikacyjna) i naziemnych wynikające z przepisów szczególnych.
7. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich
- Planowana inwestycja na etapie realizacji i użytkowania nie może powodować ograniczenia użytkowania terenów sąsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem, poprzez ochronę przed:
- a) pozbawieniem dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej, środków łączności oraz dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
 - b) uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
 - c) zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
8. Warunki ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych - nie dotyczy.

1.4.6 Ochrona konserwatorska terenu

Teren na obszarze opracowania nie figuruje w gminnej ewidencji zabytków, nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie jest objęty ochroną zabytków.

1.4.7 Ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz osuwania się mas ziemnych

- Teren inwestycji znajduje się poza zasięgiem ustanowionych terenów górniczych.
- Inwestycja nie znajduje się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi i nie dotyczy terenów, na których prawdopodobieństwo występowania powodzi jest średnie lub wysokie.
- Inwestycja nie znajduje się w obszarze osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych.

1.4.8 Ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 05.08.2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektowane urządzenia techniczne nie są obiektami budowlanymi istotnymi ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem. Niniejsza dokumentacja projektowa nie wymaga uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, dla projektowanych urządzeń technicznych zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe nie jest wymagane.

1.4.9 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

- Brak jest i nie przewiduje się występowania zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego.
- Przedsięwzięcie, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska nie podlega przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.
- Teren inwestycji objęty jest formą Ochrony przyrody jako obszar chronionego krajobrazu, dla którego obowiązuje Rozporządzenie Nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.07.2006r. w sprawie Gostynińsko-Gąbińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz uchwała Nr 136/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18.09.2018r. zmieniająca w/w Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego.
- Inwestycja jest położona na terenie otuliny rezerwatu przyrody "Dąbrowa Łącka" - zgodnie z zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nr 27 z dnia 7 grudnia 2010 roku (Dz. Urz. z 2011 roku Nr 42, poz. 1389). W związku z tym, przy realizacji inwestycji należy stosować zapisy ww. oraz przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1336).
- Projektowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami Natura 2000.

1.4.10 Kolizje / skrzyżowania

Na obszarze projektowanej budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV występują skrzyżowania:

z podziemną siecią teletechniczną – projektowany kabel należy umieścić w rurze osłonowej. Dodatkowo w sieć teletechniczną zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną typu A 110 PS.

z gazociągami – projektowany kabel należy umieścić w rurze osłonowej. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią gazową prace ziemne wykonać ręcznie, z zastosowaniem normatywnych odległości. Przed zasypaniem zgłosić do odbioru do Gazowni w Płocku, ul. Łukasiewicza 19 i uzyskać stosowny protokół. O rozpoczęciu robót w pobliżu sieci gazowej powiadomić z 14-dniowym wyprzedzeniem.

z dojazdami i dojazdami do działek – projektowany kabel należy umieścić w rurze osłonowej.

Końce rur osłonowych uszczelnić wkładkami uszczelniającymi. Technologie ułożenia rur osłonowych oraz ich typ wskazana na rys. E-01.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych:

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odległościach mniejszych niż określone poniżej (mierzone w poziomie od skrajnych przewodów):

- 3 m – dla linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV,
- 5 m – dla linii o napięciu powyżej 1 kV do 15 kV,
- 10 m – dla linii o napięciu powyżej 15 kV do 30 kV,
- 15 m – dla linii o napięciu powyżej 30 kV do 110 kV,
- 30 m – dla linii o napięciu powyżej 110 kV.

W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi, maszyn załadowczo-wyładowczych oraz innych urządzeń o zmiennej geometrii należy zachować odległość nie mniejszą niż:

- 3 m – od napowietrznych linii o napięciu do 1 kV,
- 5 m – dla linii powyżej 1 kV do 15 kV,
- 10 m – dla linii powyżej 15 kV do 30 kV,
- 15 m – dla linii powyżej 30 kV do 110 kV,
- 30 m – dla linii powyżej 110 kV.

Odległość mierzy się od najdalej wysuniętego punktu maszyny (lub ładunku) do najbliższego przewodu linii elektroenergetycznej.

Żurawie samojezdne, koparki oraz inne urządzenia ruchome, które w trakcie pracy mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość (czyli poniżej wartości minimalnych podanych wyżej) do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia oraz obsługiwane zgodnie z procedurami zapewniającymi bezpieczeństwo pracy.

Prace związane z budową, podczas których wykorzystywany będzie sprzęt mechaniczny (np. dźwigi, koparki) pracujący pod przewodami napowietrznej sieci elektroenergetycznej o napięciu 15 kV, lub w odległości mniejszej niż 5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu tej sieci, a także w odległości mniejszej niż 3 m w przypadku linii napowietrznej 0,4 kV, powinny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do kierowania tego typu pracami, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków prowadzenia robót z gestorem sieci – Energa Operator.

1.4.11 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Zgodnie z art. 34 ust. 3, pkt 1 lit. e ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2026.524 t.j. z dnia 2026.04.16 oraz § 14 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10, z późn.) zm., a także:

- Ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2025.889 t.j. z dnia 2025.07.04, z późn.), Art. 39 ust. 1, ust. 4 i ust. 5, inwestycja nie narusza warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 24 czerwca 2022 r., § 97, w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20) - inwestycja nie narusza warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
- Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2025.647 t.j. z dnia 2025.05.19) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 z 2019.09.26) – inwestycja nie kwalifikuje się do opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko.
- Ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2024.82 t.j. z dnia 2024.01.24, z późn. zm.) – inwestycja nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia.
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U.2019.2448 z dnia 2019.12.19) – inwestycja nie narusza dopuszczalnego poziomu pola elektromagnetycznego w środowisku.
- Ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U.2025.960 t.j. z dnia 2025.07.21, z późn. zm.), art. 169, ust. 2 inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału powodziowego zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego sporządzonych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i opublikowanymi w dniu 15 kwietnia 2015 roku Hydroportalu KZGW.
- Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2024.1292 t.j. z dnia 2024.08.26, z późn. zm.), inwestycja nie podlega ochronie wynikającej z w/w ustawy.

Informuję, że uwzględniając rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie zaprojektowanych obiektów budowlanych, tj.:

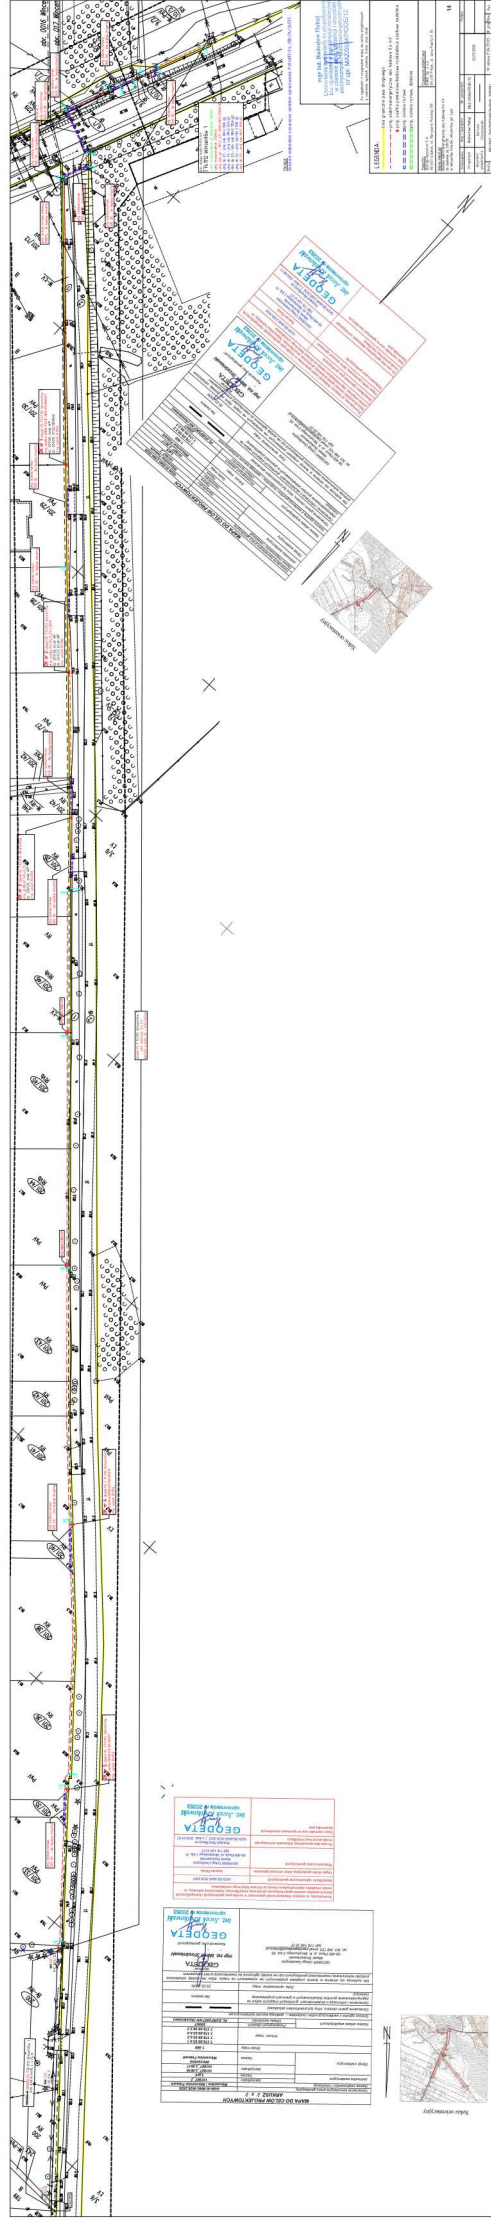
elektroenergetycznej sieci kablowa 0,4 kV, na dz. o id. ewid. 141907_2.0017.10/3, 141907_2.0017.10/1, 141907_2.0017.6/1, 141907_2.0017.2, 141907_2.0017.1, obręb, 0017-Wincentów Folwark, 141907_2.0016.201/26, 141907_2.0016.201/46, 141907_2.0016.201/45, 141907_2.0016.201/44, 141907_2.0016.201/43, 141907_2.0016.201/42, 141907_2.0016.201/41, 141907_2.0016.201/40, 141907_2.0016.201/38, 141907_2.0016.201/36, 141907_2.0016.201/35, 141907_2.0016.201/33, 141907_2.0016.200, obręb 0016-Wincentów, gmina Łąck.

Dla inwestora **Energa-Operator S.A.**, a także uwzględniając przyjęte rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, instalacyjno-budowlane i technologiczne oraz jego uciążliwości w zakresie:

budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV.

Wymienione wyżej nieruchomości będą objęte obszarem oddziaływania, w świetle obowiązujących przepisów nie ma podstaw prawnych, które nakazywałyby objęcie obszarem oddziaływania nieruchomości innych, niż te wymienione powyżej.

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu budowlanego mieści się w całości w granicach działek ewidencyjnych, dla których Inwestor uzyskał tytuły prawne do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.




Profil nr 1

dz. 6/1

droga powiatowa
jezdnia asfaltowa

← proj. szafka pomiarowa

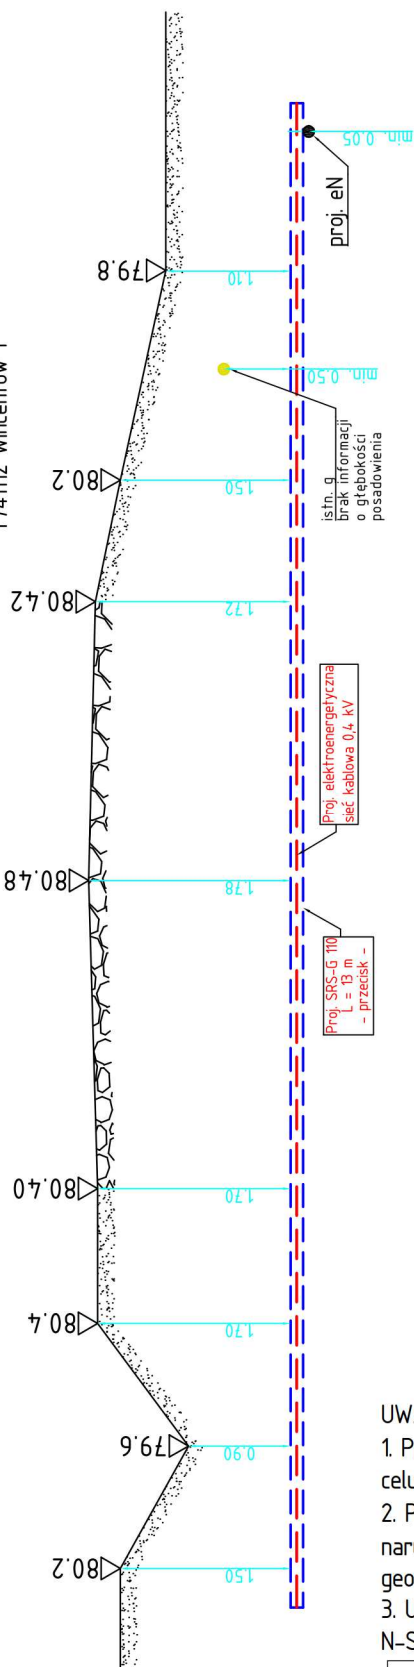stacja trafo 15/0,4 kV
T74,112 Wincentów 1 →



UWAGA:


1. Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne w celu zlokalizowania rzeczywistego położenia istn. infrastruktury podziemnej.
2. Przejście poprzeczne pod drogą wykonać metodą bezwykopową bez naruszenia warstw konstrukcyjnych drogi. Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
3. Usytuowanie projektowanego kabla 0,4 kV spełnia wymagania normy N-SEP-E-004.

Inwestor: Energa-Operator S.A. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130		Pracownia projektowa: BAKO Sp. z o.o. 09-410 Płock, al. Jana Pawła II 30	
Nazwa inwestycji: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV do zasilania dz. 201/29 m. Wincentów Folwark, Wincentów, gm. Łąck			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	mgr inż. Radosław Habaj Upewnienia budowlane Podpis Poz ograniczeń w specjalności inst w zakr 201/2025 Instalacji i urz elektrycznych i elektroenergety nr upr. MAZ/0584/P00E
Projektant	Radostaw Habaj	MAZ/0584/P00E/12	
Asystent projektanta	Dariusz Chrzanowski	_____	
Skala b/s	PROFIL NR 1 SKRZYŻOWANIA KABLA 0,4 kV Z DROGĄ		Nr umowy: PJ04731/25 OBI/74/2502759
			Nr proj. 2381
			Rys. 0 E-02

15

mgr inż. Radostaw Habaj

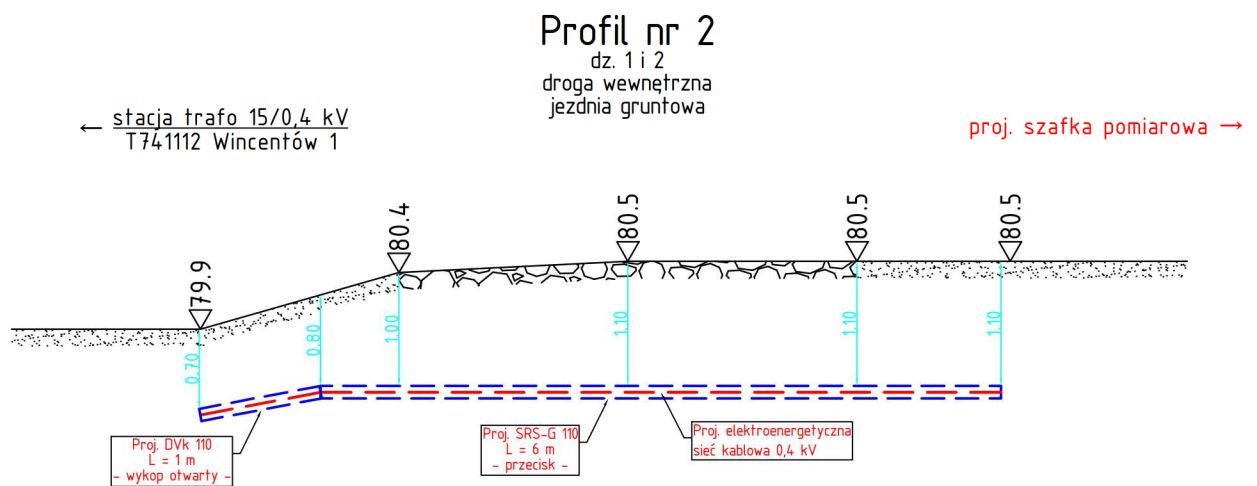Uprawnienia wydanym przez Urząd Rejonowy Gospodarki w Łącku, w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr upr. MAZ/0584/P00E/12





UWAGA:

1. Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne w celu zlokalizowania rzeczywistego położenia istn. infrastruktury podziemnej.
2. Przejście poprzeczne pod drogą wykonać metodą bezwykopową bez naruszenia warstw konstrukcyjnych drogi. Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
3. Usytuowanie projektowanego kabla 0,4 kV spełnia wymagania normy N-SEP-E-004.

Inwestor: Energia-Operator S.A. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130		Pracownia projektowa: BAKO Sp. z o.o. 09-410 Płock, al. Jana Pawła II 30	
Nazwa inwestycji: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV do zasilenia dz. 201/29 m. Wincentów Folwark, Wincentów, gm. Łąck			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	mgr inż. Radosław Hlab Pozwolenie budowlane na pro- jektowanie i wykonanie robót budowlanych w specjalności in- żynierskiej w zakresie sieć w instalacji i elektrycznych i elektroenerge- tycznych nr upr. MAZ/0584/POOE/12
Projektant	Radostaw Habaj	MAZ/0584/POOE/12	
Asystent projektanta	Dariusz Chrzanowski	—	
Skala b/s	PROFIL NR 2 SKRZYŻOWANIA KABLA 0,4 kV Z DROGA		Nr umowy: P.004751/25 OBI/74/2502759
			Nr proj. Rew. Rys. 2381 0 E-03

mgr inż. Radosław Habaj
Upoważnienie do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacji
w 22.07.2025
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upraw. MAZ/0584/POOE/12

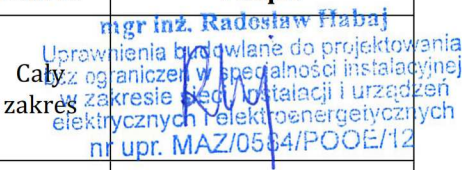2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego	Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, do zasilenia działki nr 201/29			
Adres obiektu budowlanego	m. Wincentów Folwark, Wincentów gmina Łąck			
Kategoria obiektu budowlanego	XXVI – sieć elektroenergetyczna			
Działki ewidencyjne	jednostka ewidencyjna nr 141907_2 Łąck obręb nr 0017-Wincentów Folwark dz. nr 141907_2.0017.10/3, 141907_2.0017.10/1, 141907_2.0017.6/1, 141907_2.0017.2, 141907_2.0017.1 obręb nr 0016-Wincentów dz. nr 141907_2.0016.201/26, 141907_2.0016.201/46, 141907_2.0016.201/45, 141907_2.0016.201/44, 141907_2.0016.201/43, 141907_2.0016.201/42, 141907_2.0016.201/41, 141907_2.0016.201/40, 141907_2.0016.201/38, 141907_2.0016.201/36, 141907_2.0016.201/35, 141907_2.0016.201/33, 141907_2.0016.200			
Inwestor	Energia-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk			
Nr porządkowy projektu	2381			
Nazwa i adres jednostki projektowej	 BAKO Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 30, 09-410 Płock tel. 24 361 91 31, 600 234 070 bako@bakoprojekt.pl			
Nr umowy	PJ04731/25			
Nr OBI	OBI/74/2502759			
Nr WBS	B/25/012786 z 21.02.2025 + aktualizacja			
Nr WP	P/25/009846 z 21.02.2025			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Zakres	Podpis
Projektant		MAZ/0584/POOE/12		
Asystent projektanta	Dariusz Chrzanowski	-----		

Płock, 24.07.2026r.

PAB Egz. Nr 1 2 3

2.4 Projekt architektoniczno-budowlany - część opisowa

2.4.1 Rodzaj opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany pt.: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV” w m. Wincentów Folwark, Wincentów, gmina Łąck.

2.4.2 Kategoria obiektu budowlanego

Projektowane obiekty, tj. elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4 kV są zaliczane, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, do XXVI kategorii obiektów budowlanych – sieci.

Projektowane obiekty budowlane są obiektami o prostej konstrukcji dlatego zgodnie z art 20 ust. 3 Prawa budowlanego odstąpiono od zapewnienia sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń.

2.4.3 Sposób użytkowania

Projektowane urządzenia elektroenergetyczne będą użytkowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, instrukcjami eksploatacyjnymi obowiązującymi na obszarze działania **Energa-Operator S.A.** oraz wytycznymi producenta.

Z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV T741112 Wincentów 1, zasilona zostanie projektowana elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4 kV, która posłuży do zasilenia projektowanych odbiorców.

2.4.4 Charakterystyczne parametry techniczne projektowanych urządzeń

1. Sieć napowietrzna 15 kV	
Budowa	—
Przebudowa	—
Słup (przebudowa)	—
2. Sieć kablowa 15 kV	
Budowa	—
3. Stacja transformatorowa 15/0,4 kV	
Budowa	—
Przebudowa	—
4. Sieć napowietrzna 0,4 kV	
Budowa	—
Przebudowa	—
Słupy (budowa)	—
Słupy (przebudowa)	—
5. Sieć kablowa 0,4 kV	
Budowa	593 m
Proj. szafki	5 szt.
6. Przyłącze kablowe 0,4 kV	
Budowa	—
Szafka (budowa)	—
7. Przyłącze napowietrzne 0,4 kV	
Budowa	—
Podpora (budowa)	—
8. Wymiary projektowanych urządzeń:	
kabel niskiego napięcia (sieć)	typ: NA2XY 4x120 SE; średnica: 0,039 m
szafka typ:	typ: KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F; wymiary: 0,80x0,25m
	typ: P2-Rs/LZV/LZR/F; wymiary: 0,80x0,25m
	typ: P1-Rs/LZV/F; wymiary: 0,40x0,25m
	typ: KRSN-00/3R-NH2/F; wymiary: 0,46x0,32m

2.4.5 Podstawa opracowania

- Warunki przyłączenia ENERGA-OPERATOR S.A. nr P/25/009846.
- Warunki budowy sieci ENERGA-OPERATOR S.A. nr B/25/012786.
- Koncepcja ofertowa.
- Umowa o wykonanie projektu nr PJ04731/25 zawartej z Energa Operator S.A.
- Uzgodnienie koncepcji zasilania w ENERGA-OPERATOR S.A. nr EOP/KD/7/2026/07/00770.
- Inwentaryzacja w terenie.
- Mapa do celów projektowych.
- Obowiązujące przepisy.
- Norma PN-E 05100: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie i budowa - Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi.
- Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne kablowe czerwiec 2003r.
- Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe czerwiec 2003r.
- Standardy techniczne projektowania i budowy sieci SN i nn Energa-Operator S.A. z dnia 02 listopada 2023r.
- Katalog ETI: „WT-NH wkładki topikowe nożowe i osprzęt”.

2.4.6 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, przedmiotową inwestycję, tj. „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV” w m. Wincentów Folwark, Wincentów, gmina Łąck, należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej (posadowienie niewielkich obiektów budowlanych o statystycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń). Warunki gruntowe na których zlokalizowana jest inwestycja należy zaliczyć do prostych – grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegające poziomo, nieobejmujących gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych. Ocena geotechniczna podłoża na którym jest zlokalizowana inwestycja dokonana została w oparciu o zasady zalecane w normie PN-81/B-03020, tj., metody przyjęte powszechnie w budownictwie energetycznym polegające na oznaczeniu wartości parametrów geotechnicznych na podstawie oświadczeń z budowy na podobnych terenach ocenianych przy wyznaczaniu miejsca posadowienia obiektów. Obszar na którym realizowana jest inwestycja zawiera żwiry, piaski grube i luźne, piaski drobne i pylaste średnio zagęszczone. Sposób posadowienie obiektów budowlanych: elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV będzie bezpośredni.

2.4.7 Ocena ekologiczna

- Zapotrzebowanie na ogrzewanie - nie jest wymagane.
- Odprowadzanie lub oczyszczanie ścieków – nie jest wymagana.
- Emisja zanieczyszczeń i odpadów - nie emituje.
- Emisje akustyczne i drgania - nie emituje.

2.4.8 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

- Zapotrzebowania na wodę, jakość wody, ilość i sposób odprowadzania ścieków: nie dotyczy.
- Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się: nie emituje.
- Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów: nie wytwarza.
- Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego oraz innych zakłóceń z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania: nie dotyczy.
- Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne: nie wpływa

2.4.9 Ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 05.08.2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektowane urządzenia techniczne nie są obiektami budowlanymi istotnymi ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem. Niniejsza dokumentacja projektowa nie wymaga uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

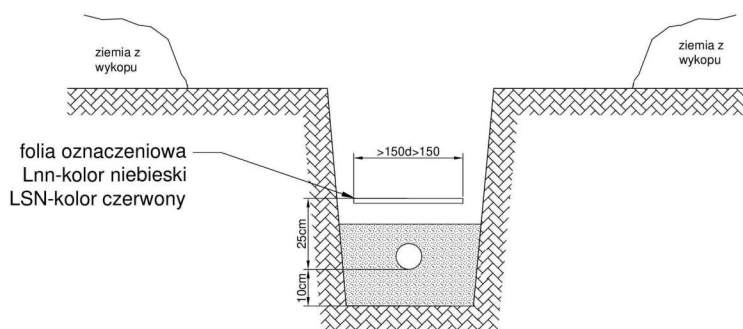
Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, dla projektowanych urządzeń technicznych zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe nie jest wymagane.

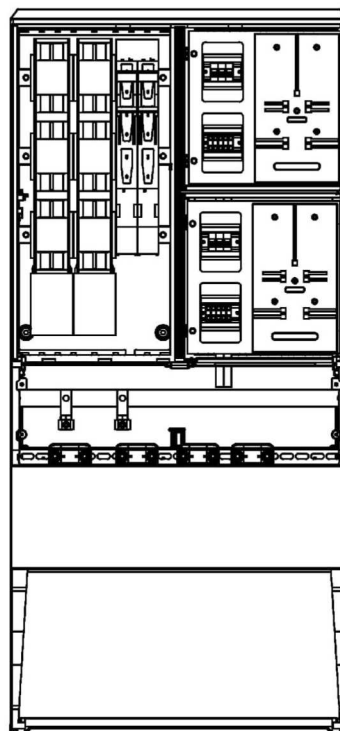
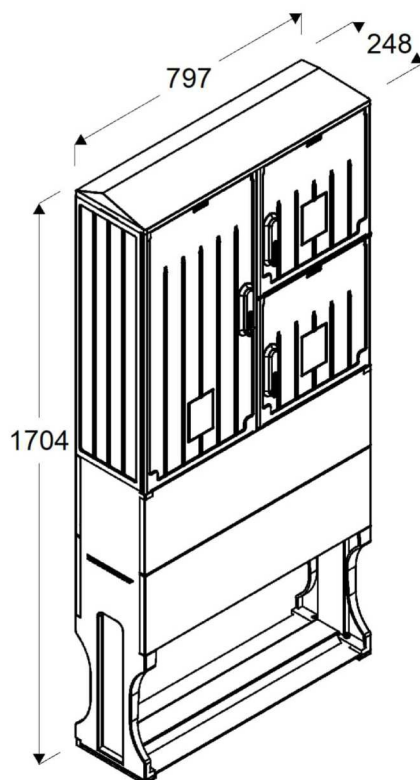
2.4.10 Uwagi końcowe

- Całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją uzgodnioną przez Energa-Operator S.A. oraz obowiązującymi przepisami.
- Należy uwzględnić uwagi zawarte w warunkach wydanych przez Energa Operator S.A.
- Należy uwzględnić uwagi zawarte w protokole z Narady Koordynacyjnej.
- Należy zachować warunki zawarte w decyzjach i zgodach zarządców dróg, zezwalających na lokalizację urządzeń w pasach drogowych, drogi powiatowej i drogi wewnętrznej.
- Należy zaktualizować schematy, oraz oznaczniki kablowe (grawerowane) w istniejących szafkach pomiarowych, oraz zaktualizować numeracje istniejących słupów.
- Podłączenie do czynnych urządzeń elektroenergetycznych należy wykonać po uprzednim, zgodnym z przepisami BHP, przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu i za zgodą Energa Operator SA.
- Po zakończeniu robót wykonać inwentaryzację geodezyjną oraz badania i próby pomontażowe i sporządzić wymagane protokoły pomiarów.
- Należy z odpowiednim wyprzedzeniem, powiadomić właścicieli nieruchomości o planowanym terminie rozpoczęcia prac.

2.4.11 Przekrój poprzeczny układania kabla

Rysunek poglądowy układania kabla metodą wykopu otwartego



**Podstawowe dane techniczne:**

In część pomiarowa max: 63 A
In część złączowa max: 400 A
Napięcie znamionowe: 230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji: 500/690 V
Częstotliwość znamionowa: 50~60 Hz
Stopnie ochrony: IK10, IP 44
Temperatura pracy: -25~55 C
Icw prąd znam krótkotrwały wytrzy.: 20 kA
Ipk prąd znam szczytowy wytrzy.: 40 kA
Dopuszczalny czas trwania łuku elekt.: 100 ms
Klasa ochronności: II

Zgodność z normami:

-PN-EN 61439-1:2011;
-PN-EN 61439-5:2011;
-PN-E 05163:2002;
-PN-EN 60529:2003;
-PN-EN 62262:2003;
-PN-EN 62208:2011;
-PN-EN 50274-1:2004;

Typ:

ZK4+2TL
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F
Energ

Nr karty:



Inwestor:
Energ-Operator S.A.
80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130

Pracownia projektowa:
BAKO Sp. z o.o.
09-410 Płock, al. Jana Pawła II 30

Nazwa inwestycji:
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV
do zasilania dz. 201/29
m. Wincentów Folwark, Wincentów, gm. Łąck

11

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis		
Projektant	Radosław Habaj	MAZ/0584/P00E/12	22.07.2026		
Asystent projektanta	Dariusz Chrzanowski	_____			
Skala b/s	RYSUNEK POGLĄDOWY SZAFKI KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F		Nr umowy: PJ04.731/25 OBI/74/2502759	Nr proj. 2381	Rys. 0 E-04

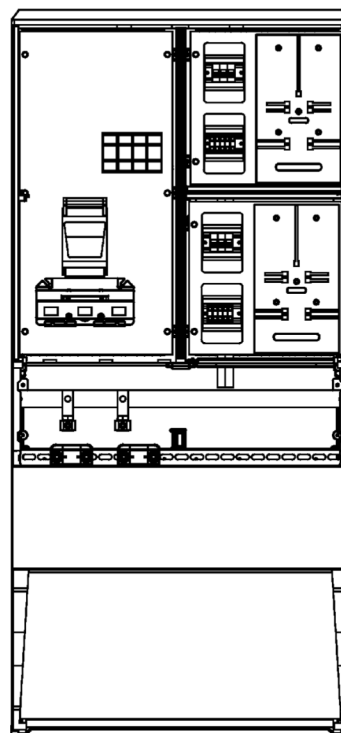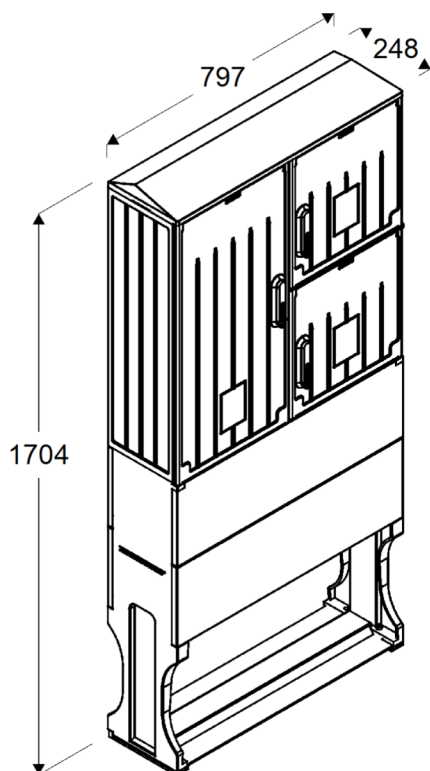**Podstawowe dane techniczne:**

In część pomiarowa max: 63 A
In część złączowa max: 160 A
Napięcie znamionowe: 230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji: 500/690 V
Częstotliwość znamionowa: 50~60 Hz
Stopień ochrony: IK10, IP 44
Temperatura pracy: -25~55 C
Icw prąd znam krótkotrwały wytrzy.: ---
Ipk prąd znam szczytowy wytrzy.: ---
Dopuszczalny czas trwania łuku elekt.: 100 ms
Klasa ochronności: II

Zgodność z normami:

-PN-EN 61439-1:2011;
-PN-EN 61439-5:2011;
-PN-E 05163:2002;
-PN-EN 60529:2003;
-PN-EN 62262:2003;
-PN-EN 62208:2011;
-PN-EN 50274-1:2004;

Typ:

ZK1-2TL
P2-Rs/LZV/LZR/F
Energa

Nr karty:**emiler**



Inwestor:
Energa-Operator S.A.
80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130

Pracownia projektowa:
BAKO Sp. z o.o.
09-410 Płock, al. Jana Pawła II 30

Nazwa inwestycji:
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV
do zasilenia dz. 201/29
m. Wincentów Folwark, Wincentów, gm. Łąck

12

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis		
Projektant	Radosław Habaj	MAZ/0584/P00E/12	22.07.2026		
Asystent projektanta	Dariusz Chrzanowski	---			
Skala b/s	RYSUNEK POGLĄDOWY SZAFKI P2-Rs/LZV/LZR/F		Nr umowy: PJ04.731/25 OBI/74/2502759	Nr proj. 2381	Rys. E-05

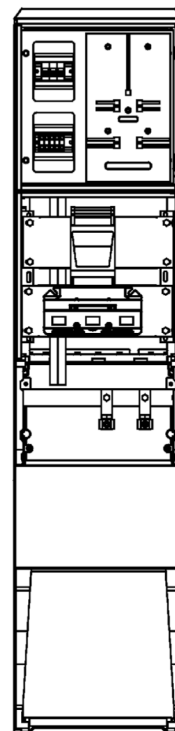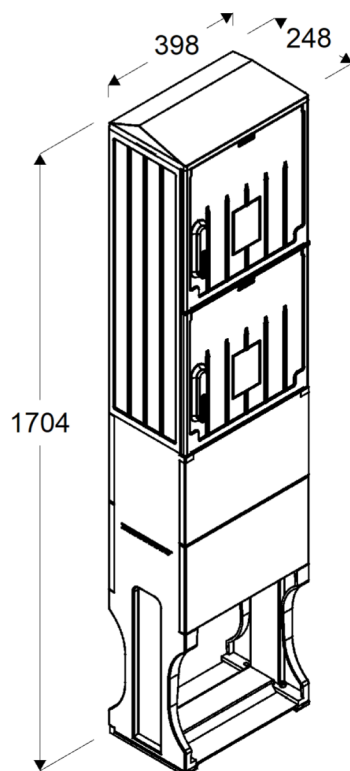**Podstawowe dane techniczne:**

In część pomiarowa max:..... 63 A
In część złączowa max:..... 160 A
Napięcie znamionowe:..... 230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:..... 500/690 V
Częstotliwość znamionowa:..... 50~60 Hz
Stopień ochrony:..... IK10, IP 44
Temperatura pracy:..... -25~55 C
I_{cw} prąd znam. krótkotrwały wytrzy.:..... ---
I_{pk} prąd znam. szczytowy wytrzy.:..... ---
Dopuszczalny czas trwania łuku elekt.:..... 100 ms
Klasa ochronności:..... II

Zgodność z normami:

-PN-EN 61439-1:2011;
-PN-EN 61439-5:2011;
-PN-E 05163:2002;
-PN-EN 60529:2003;
-PN-EN 62262:2003;
-PN-EN 62208:2011;
-PN-EN 50274-1:2004;

Typ:

ZK1-1TL
P1-Rs/LZV/F Energa

Nr karty:



Inwestor:
Energa-Operator S.A.
80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130

Pracownia projektowa:
BAKO Sp. z o.o.
09-410 Płock, al. Jana Pawła II 30

Nazwa inwestycji:
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV
do zasilania dz. 201/29
m. Wincentów Folwark, Wincentów, gm. Łąck

13

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis		
Projektant	Radosław Habaj	MAZ/0584/P00E/12	22.07.2026		
Asystent projektanta	Dariusz Chrzanowski	---			
Skala b/s	RYSUNEK POGLĄDOWY SZAFKI P1-Rs/LZV/F		Nr umowy: PJ04.731/25 0BI/74/2502759	Nr proj. 2381	Rew. 0 Rys. E-06

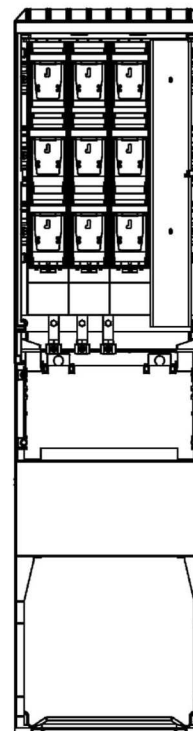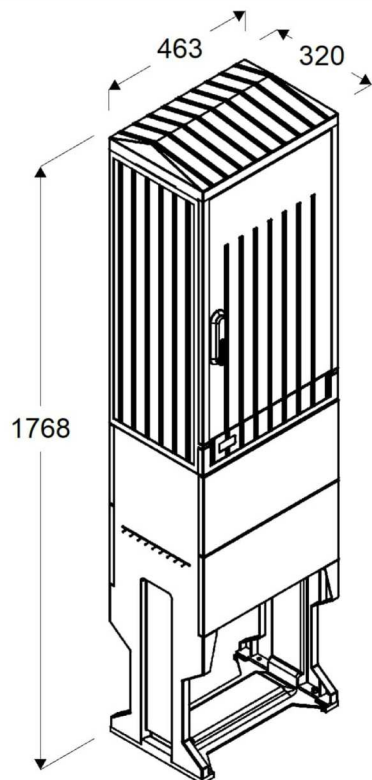**Podstawowe dane techniczne:**

In część pomiarowa max:	---
In część złączowa max:	400 A
Napięcie znamionowe:	230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	500/690 V
Częstotliwość znamionowa:	50~60 Hz
Stopień ochrony:	IK10, IP 44
Temperatura pracy:	-25~55 °C
I _{cw} prąd znam. krótkotrwały wytrzy.:	20 kA
I _{pk} prąd znam. szczytowy wytrzy.:	40 kA
Dopuszczalny czas trwania łuku elekt.:	100 ms
Klasa ochronności:	II

Zgodność z normami:

-PN-EN 61439-1:2011;
-PN-EN 61439-5:2011;
-PN-E 05163:2002;
-PN-EN 60529:2003;
-PN-EN 62262:2003;
-PN-EN 62208:2011;
-PN-EN 50274-1:2004;

Typ:

2K4
KRSN-00/3R-NH2/F
Energa

Nr karty:

Inwestor:
Energa-Operator S.A.
80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130


Pracownia projektowa:
BAKO Sp. z o.o.
09-410 Płock, al. Jana Pawła II 30

Nazwa inwestycji:
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV
do zasilania dz. 201/29
m. Wincentów Folwark, Wincentów, gm. Łąck

14


Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	22.07.2026	
Projektant	Radostaw Habaj	MAZ/0584/P00E/12		
Asystent projektanta	Dariusz Chrzanowski	---		
Skala b/s	RYSUNEK POGLĄDOWY SZAFKI KRSN-00/3R-NH2/F		Nr umowy: PJ04731/25 OBI/74/2502759	Nr proj. Rew. Rys. 2381 0 E-07

4 ZAŁĄCZNIKI

Nazwa zamierzenia budowlanego	Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, do zasilenia działki nr 201/29			
Adres obiektu budowlanego	m. Wincentów Folwark, Wincentów gmina Łąck			
Kategoria obiektu budowlanego	XXVI – sieć elektroenergetyczna			
Działki ewidencyjne	jednostka ewidencyjna nr 141907_2 Łąck obręb nr 0017-Wincentów Folwark dz. nr 141907_2.0017.10/3, 141907_2.0017.10/1, 141907_2.0017.6/1, 141907_2.0017.2, 141907_2.0017.1 obręb nr 0016-Wincentów dz. nr 141907_2.0016.201/26, 141907_2.0016.201/46, 141907_2.0016.201/45, 141907_2.0016.201/44, 141907_2.0016.201/43, 141907_2.0016.201/42, 141907_2.0016.201/41, 141907_2.0016.201/40, 141907_2.0016.201/38, 141907_2.0016.201/36, 141907_2.0016.201/35, 141907_2.0016.201/33, 141907_2.0016.200			
Inwestor	Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk			
Nr porządkowy projektu	2381			
Nazwa i adres jednostki projektowej	 BAKO Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 30, 09-410 Płock tel. 24 361 91 31, 600 234 070 bako@bakoprojekt.pl			
Nr umowy	PJ04731/25			
Nr OBI	OBI/74/2502759			
Nr WBS	B/25/012786 z 21.02.2025 + aktualizacja			
Nr WP	P/25/009846 z 21.02.2025			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Zakres	Podpis
Projektant		MAZ/0584/POOE/12	Cały zakres	mgr inż. Radosław Habał  Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr upr. MAZ/0584/POOE/12
Asystent projektanta	Dariusz Chrzanowski	-----		

Płock, 24.07.2026r.

Z Egz. Nr 1 2 3

4.1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA				
Branża	Elektryczna			
Nazwa zamierzenia budowlanego	Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, do zasilenia działki nr 201/29			
Adres obiektu budowlanego	m. Wincentów Folwark, Wincentów gmina Łąck			
Kategoria obiektu budowlanego	XXVI – sieć elektroenergetyczna			
Działki ewidencyjne	jednostka ewidencyjna nr 141907_2 Łąck obręb nr 0017-Wincentów Folwark dz. nr 141907_2.0017.10/3, 141907_2.0017.10/1, 141907_2.0017.6/1, 141907_2.0017.2, 141907_2.0017.1 obręb nr 0016-Wincentów dz. nr 141907_2.0016.201/26, 141907_2.0016.201/46, 141907_2.0016.201/45, 141907_2.0016.201/44, 141907_2.0016.201/43, 141907_2.0016.201/42, 141907_2.0016.201/41, 141907_2.0016.201/40, 141907_2.0016.201/38, 141907_2.0016.201/36, 141907_2.0016.201/35, 141907_2.0016.201/33, 141907_2.0016.200			
Inwestor	Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk			
Nr porządkowy projektu	2381			
Nazwa i adres jednostki projektowej	 BAKO Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 30, 09-410 Płock tel. 24 361 91 31, 600 234 070 bako@bakoprojekt.pl			
Nr umowy	PJ04731/25			
Nr OBI	OBI/74/2502759			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Zakres	Podpis
Projektant		MAZ/0584/POOE/12	Cały zakres	 mgr inż. Radosław Flabaj Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr upr. MAZ/0584/POOE/12

Płock, 24.07.2026r.

1. Zakres robót:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest inwestycja pn.: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w m. Wincentów Folwark, Wincentów, gmina Łąck.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji realizowany z zachowaniem następującej kolejności:

- tyczenie geodezyjne proj. urządzeń elektroenergetycznych;
- wykop ziemny dla kabli;
- wykonanie przecisków;
- ułożenie kabla elektroenergetycznego w wykopie;
- zabudowa szafek;
- montaż oraz pomiary rezystancji uziemień;
- inwentaryzacja geodezyjna zabudowanych obiektów;
- zasypywanie wykopu;
- odtworzenie terenu.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji znajduje się:

elektroenergetyczna sieć napowietrzna 15 kV, słupowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV, elektroenergetyczna sieć kablowa i napowietrzna 0,4 kV, podziemna i nadziemna sieć teletechniczna, kanalizacja, sieć wodociągowa, gazociąg, dojścia i dojazdy o nawierzchni gruntowej, droga wewnętrzna o nawierzchni gruntowej, droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej z pobocznymi o nawierzchni gruntowej, rowy przydrożne.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- sieć elektroenergetyczna 0,4 kV,
- gazociąg,
- droga powiatowa,
- droga wewnętrzna.

4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych:

- prace w wykopie ziemnym – pracownik może zostać przysypany, przyciśnięty obsypującą się ziemią;
- elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4 kV - budowa – pracownik może doznać upadku z wysokości lub porażenia prądem elektrycznym;
- prace wykonywane pod/i w pobliżu urządzeń będących pod napięciem – porażenie prądem elektrycznym;
- prace wykonywane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego typu koparka, zagęszczarka, oraz elektronarzędzi typu wiertarka, szlifierka, urządzenie do zagłębiania rowów – urazy mechaniczne typu otarcia, skaleczenia, zmiżdżenia, złamania itp.;
- prace wykonywane w pasie drogowym – kolizja drogowa z innymi użytkownikami drogi.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Zapoznanie pracowników zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczeństwa przy poszczególnych fazach prac budowlanych bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania zakresu robót.

6. Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom:

- Szczegółowy wykaz środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom, które mogą wystąpić podczas realizacji w/w inwestycji określi Kierownik Budowy w sporządzonej przez siebie instrukcji z uwzględnieniem przykładowych niżej wymienionych środków:
- wyposażenie pracowników w odpowiednie środki techniczno – ochronne;
- zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób niezatrudnionych;
- zabezpieczenie placu budowy w niezbędne środki łączności;
- wyposażenie budowy w podstawowe środki pierwszej pomocy;
- składowanie materiałów budowlanych w odpowiednich miejscach, aby nie tarasowały i utrudniały dojazdu i dojścia;
- wyposażenie placu budowy w niezbędne środki p. poż.

Numer B/25/012786

Miejscowość Kutno

Data 21-02-2025

WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Płocku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej. Warunki przyłączenia poszczególnych obiektów określone są odrębnie na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych.

1. Obiekt:

Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny

Adres (Nr działki): Wincentów, gm. Łąck, działka numer 201/29

2. Zakres niezbędnej budowy/rozbudowy sieci:

2.1. Urządzenia WN i SN:

- bez zmian

2.2. Stacja transformatorowa:

- W stacji 15/0,4 kV T741112 dokonać wymiany transformatora na jednostkę o mocy w/g potrzeb projektowych

- Wyposażyć pole odejściowe 0,4kV w stacji transformatorowej na proj. obwodzie kier. dz.201/x

2.3. Urządzenia nn:

- wybudować obwód sieci kablowej nn typu NA2XY o przekroju wynikającym z obliczeń ale nie mniejszym niż 4x120mm² ze stacji T741112 w kierunku zespołu działek 201/x

- zabudować złącza kablowe z szafkami pomiarowymi do zasilenia działek 201/30, 201/29, 201/28, 201/27, 201/26 od strony drogi dojazdowej.

2.4. Demontaże:

- nie dotyczy

3. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

3.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

a) Układ sieci

TN-C

b) Napięcie znamionowe sieci

0,4 kV

c) System ochrony od porażeń

Samoczynne wyłączanie zasilania

3.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

a) Sposób pracy punktu neutralnego sieci

Sieć 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dławik (sieć skompensowana)

b) Napięcie znamionowe sieci

15 kV

c) Prąd zwarcia doziemnego

20 A

i czas wyłączenia zwarcia 5 s

d) Moc zwarcia na szynach 15 kV

235 MVA

i czas wyłączenia zwarcia 0.15 s

Sieć 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dławik (sieć skompensowana)

w stacji GPZ Gąbin

e) System ochrony od porażeń

uziemiające ochronne

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

- Opracować dokumentację techniczną.

4.2. Inne wymagania:

- P/25/009846

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlanych – montażowych na podstawie niniejszych warunków budowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku

Kierownik

Dział Przyłączeń Kutno

puzeba
Marcin Zeberkiewicz

Józefowicz Dariusz

OPRACOWAŁ

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

- ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku
ul. Jana III Sobieskiego 20, 99-300 Kutno

Numer B/25/012786

Miejscowość Kutno

Data 21-02-2025

Aktualizacja numer 1 z dnia 06.02.2026 roku. WARUNKÓW BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Płocku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej. Warunki przyłączenia poszczególnych obiektów określone są odrębnie na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych.

1. Obiekt:

Nazwa: Kompleks działek 201/x wzdłuż drogi-dz. 1

Adres (Nr działki): Wincentów, gm. Łąck

2. Zakres niezbędnej budowy/rozbudowy sieci:

2.1. Urządzenia WN i SN:

- bez zmian

2.2. Stacja transformatorowa:

- W stacji 15/0,4 kV T741112 dokonać wymiany transformatora na jednostkę o mocy w/g potrzeb projektowych

- Wyposażyć pole odejściowe 0,4kV w stacji transformatorowej na proj. obwodzie kier. dz.201/x

2.3. Urządzenia nn:

- wybudować obwód sieci kablowej nn typu NA2XY o przekroju wynikającym z obliczeń ale nie mniejszym niż 4x120mm² ze stacji T741112 w kierunku zespołu działek 201/x położonego przy drodze-dz. 1 w Wincentowie kończąc proj. obwód kablowy na słupie linii napowietrznej nn na dz. 200, przejąc końcówkę obwodu sieci nn zasilającą dz. 200 i 199 pod proj. obwód kablowy.

- zabudować złącza kablowe z szafkami pomiarowymi do zasilenia działek 201/30, 201/29, 201/28, 201/27, 201/26 od strony drogi dojazdowej dz.1. Dla działek od nr 201/46 do nr 201/43 po trasie proj. sieci pozostawić zapasy kablowe na granicach działek 201/46 i 201/45 oraz 201/44 i 201/43, Dla działek przy drogach wew. 201/40 i 201/35 zabudować KRSN w pasie drogowym.

- Odgałęzienie sieci napowietrznej nn pomiędzy dz.201/42 a 198/1 należy zdemontować – obwód wzdłuż drogi z T741112 zmodernizować w ramach PJ04697/24 odrębnym opracowaniem.

2.4. Demontaże:

- materiały z demontażu rozliczyć z Energa Operator S.A. Oddział Płock

3. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

3.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

a) Układ sieci

TN-C

b) Napięcie znamionowe sieci

0,4 kV

c) System ochrony od porażeń

Samoczynne wyłączanie zasilania

3.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

a) Sposób pracy punktu neutralnego sieci

Sieć 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dławik (sieć skompensowana)

b) Napięcie znamionowe sieci

15 kV

c) Prąd zwarcia doziemnego

20

A

i czas wyłączenia zwarcia

5 s

d) Moc zwarcia na szynach 15 kV

235

MVA

i czas wyłączenia zwarcia

0.15 s

Sieć 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dławik (sieć skompensowana)

w stacji GPZ Gąbin

e) System ochrony od porażeń

uziemiające ochronne

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

- Dokumentację projektową opracować zgodnie z obowiązującymi w Energa-Operator SA standardami technicznymi oraz aktualnymi wymogami prawa budowlanego i przedłożyć ją do uzgodnienia w Dziale Dokumentacji Energetycznej Kutno Energa-Operator SA Oddział w Płocku pod względem zgodności z niniejszymi warunkami.

4.2. Inne wymagania: - P/25/009846

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlanych – montażowych na podstawie niniejszych warunków budowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku

Józefowicz Dariusz

OPRACOWAŁ

Kierownik
Dział Przyłączeń Kutno

ZATWIERDZIŁ Marcin Żeberkiewicz

Otrzymują:

1. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płock

Numer P/25/009846

Miejscowość Kutno

Data 21-02-2025

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Płocku

1. Przyłączany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr działki): Wincentów, gm. Łąck, działka numer 201/29
2. Grupa przyłączeniowa: grupa V
3. Moc przyłączeniowa: 12,5 kW (3-faz.)
4. Miejsce przyłączenia:
GPZ - Gąbin [0020]
Linia 15 kV Ciechomice [0020/32]
Stacja SN/nn Wincentów I [T741112]
Obwód nn – projektowany.
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
- w złączu zintegrowanym z układem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji przyłączanej.
6. Rodzaj przyłącza: kablowe
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
 - 7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
 - 7.1.1. Urządzenia WN i SN:
- bez zmian
 - 7.1.2. Stacja transformatorowa:
- Stację transformatorową nr T741112 przystosować do nowych warunków obciążenia zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/25/012786
 - 7.1.3. Urządzenia nn:
- Wybudować sieć kablową nN oraz złącze do zasilania dz. 201/29 w Wincentów zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/25/012786
 - 7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
- dla ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym należy zapewnić samoczynne wyłączenie zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami przy układzie sieci zasilającej nN TN-C;
- należy stosować materiały i urządzenia spełniające obowiązujące w Energa-Operator SA standardy techniczne.
 - 7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- należy stosować urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej. Sposób i miejsce instalowania oraz rezystancje uziemień urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej stosować zgodnie z wiedzą techniczną i przepisami budowy.
 - 7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
- dla podmiotów grupy V zgodnie z instrukcją Przedsiębiorstwa Energetycznego.
 - 7.1.7. Demontaże:
- nie dotyczy
 - 7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
- Odbiorca wykona instalację przyłączaną w obiekcie przyłączanym dostosowaną do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia własności stron. Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone w "Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej".
- poprowadzić instalację WLZ w kierunku projektowanego układu pomiarowego
- dla ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym należy zapewnić samoczynne wyłączenie zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami przy układzie sieci zasilającej nN TN-C. Instalację odbiorczą należy wykonać w układzie TN-C-S. Zastosowane wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe winny być o działaniu bezpośrednim i czułości do 30 mA;
- wykonać instalację odbiorczą zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii elektrycznej należy stosować materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
- jako uziomy instalacji elektrycznej należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, inne metalowe elementy umieszczone w fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentów, zbrojenia fundamentów i ścian oraz przewodzące prąd instalacje wodociągowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatującej sieć wodociagową;
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakłóceń z urządzeń lub instalacji Odbiorcy należy zastosować urządzenia pomiarowe i ochronne;
- w instalacji elektrycznej, w zależności od rodzaju zasilanych urządzeń, szczególnie posiadających elementy elektroniczne,

należy stosować urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej. Sposób i miejsce instalowania oraz rezystancje uziemień urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej stosować zgodnie z wiedzą techniczną i przepisami budowy.

8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:

$\tan \phi$ QI: 0.4

$\tan \phi$ QIV: 0

9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:

- wolnostojące złącze kablowo-pomiarowe

9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego:

- wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarciovego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 25 A, zainstalować w części pomiarowej złącza kablowo-pomiarowego

9.3. Sposób pomiaru: bezpośredni

9.4. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie małe

9.5. Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru pośredniego lub półpośredniego, zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową a w obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację zaniku napięcia.

b) Dla poszczególnych etapów budowy przewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

10.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

a) Układ sieci

TN-C

b) Napięcie znamionowe sieci

0,4 kV

c) Maksymalny prąd zwarciovowy w sieci

- kA

Rzeczywistą wartość prądu zwarciovowego oblicza projektant.

d) System ochrony od porażeń

Samoczynne wyłączenie zasilania

10.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

a) Sposób pracy punktu neutralnego sieci

Sieć 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dławik (sieć skompensowana)

b) Napięcie znamionowe sieci

15 kV

c) Prąd zwarcia doziemnego

20 A

d) Czas wyłączenia zwarcia doziemnego

5 s

e) Moc zwarciovowa na szynach 15 kV

235 MVA

f) Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego

0.15 s

w stacji 110/15 kV GPZ Gąbin

Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciovowej.

g) System ochrony od porażeń

uziemienie ochronne

10.3. Inne:

-

11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci	Napięcie znam. [kV]	Moc znam. [kW]	Prąd rozruchu [A]

12. Inne ustalenia:

12.1. Dotyczy projektu budowlanego:

- Dokumentację projektową opracować zgodnie z obowiązującymi w Energa-Operator SA standardami technicznymi oraz aktualnymi wymogami prawa budowlanego i przedłożyć ją do uzgodnienia w Dziale Dokumentacji Energetycznej Kutno Energa-Operator SA Oddział w Płocku pod względem zgodności z niniejszymi warunkami przyłączenia.

12.2. Dotyczy współpracy ruchowej:

-

12.3. Dotyczy umowy o przyłączenie:

-

12.4. Inne wymagania:

-

13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.
15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku
16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.
17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia.
Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie.
18. Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączanego:
- po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA – OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Kierownik
Dział Przyłączeń Kutno
Żeber
Marcin Żeberkiewicz

Józefowicz Dariusz

OPRACOWAŁ

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku
ul. Jana III Sobieskiego 20, 99-300 Kutno

Energa-Operator S.A.
Oddział w Płocku

Kutno, 7 lipca 2026

Zgłaszający projekt do uzgodnienia:
BAKO Sp. z o.o.
09-410 Płock, al. Jana Pawła II 30

UZGODNIENIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ

Nr uzgodnienia: **102/1/73MMD/2026** (*wystawione tylko w wersji elektronicznej*)
Dokumentacja: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN dla zasilenia dz. 201/x

PJ04731/25, OBI/74/2502759, P/25/009846 (dz. 201/29)
EOP/KD/7/2026/07/00770

Lokalizacja: Wincentów Folwark, gm. Łąck

Zakres uzgodnienia: techniczny (zgodność z rozwiązaniami technicznymi i standardami przyjętymi do stosowania w Energa-Operator S.A.)

Uzgodniono: TAK

Uwagi:

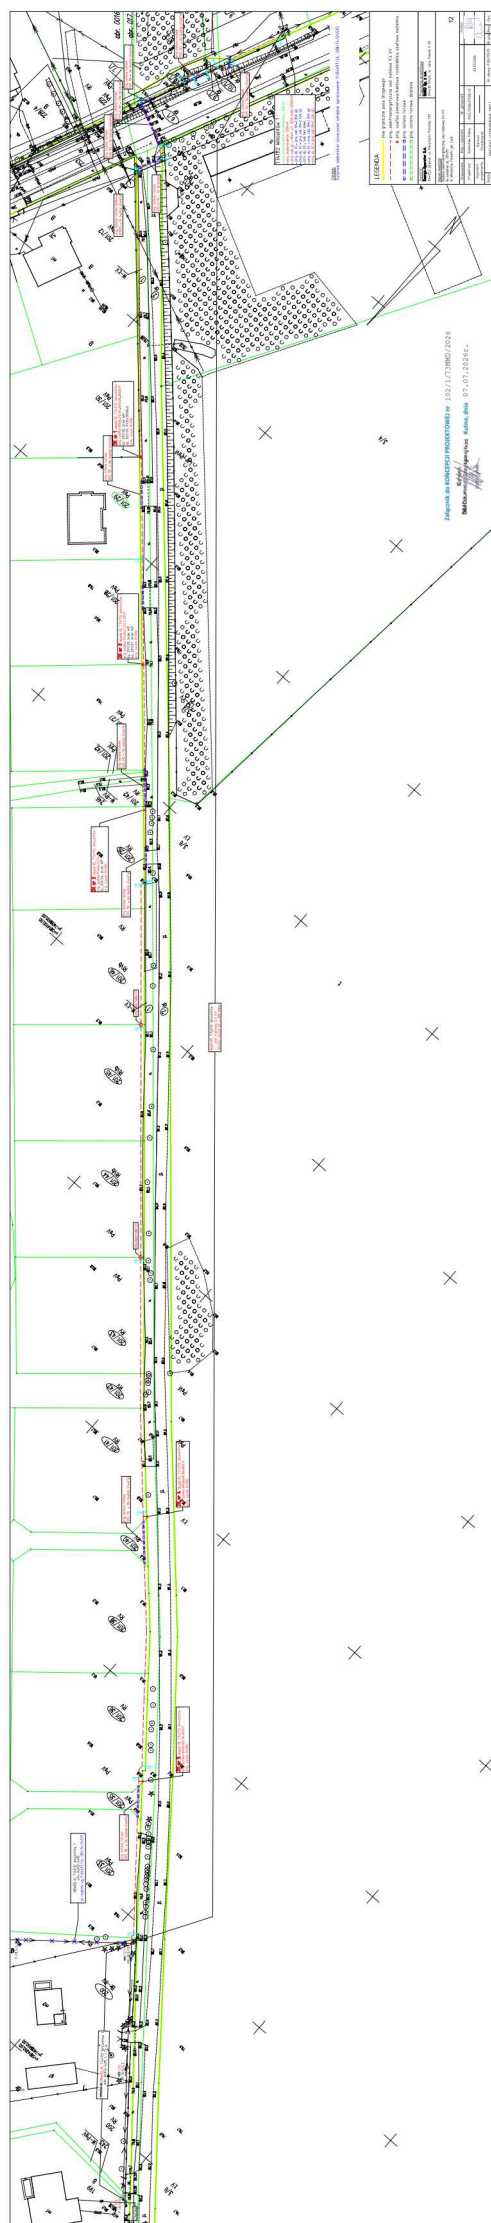
1. Na etapie uzgadniania PT związanego z przyłączeniem klienta, prosimy załączać do dokumentacji między innymi aktualne zdjęcie (opisane) obejmujące swym zakresem obiekt przyłączany.
2. W zestawieniu materiałów PT prosimy podać zbiorcze ilości dedykowanych do szafek pomiarowych (części abonenckiej) wkładek PO + klucz oraz dedykowanych do szafek pomiarowych (części ENERGA) wkładek P2 systemu Master KEY.
3. Zatwierdzoną koncepcję należy dołączyć na naradę koordynacyjną, a następnie koncepcję, wraz z protokołem z narady należy dołączyć do projektu, który podlega uzgodnieniu. W przypadku zasadniczych zmian w uzg. koncepcji należy ponownie dokonać uzgodnienia koncepcji przed złożeniem PZT na Naradę Koordynacyjną.
4. Niniejsze pismo dotyczy wyłącznie uzgodnienia trasy projektowanych urządzeń oraz głównych elementów sieci. Docelowe parametry urządzeń należy określić na podstawie stosownych obliczeń w projekcie podlegającym uzgodnieniu, w oparciu o obowiązujące standardy w Energa-Operator S.A., wydane Warunki Przyłączenia, dokumentację przetargową, aktualne normy i przepisy oraz wiedzę techniczną.

Uzgodnienie przygotował: Kamil Waszkowski


Załączniki:
Załącznik graficzny – 4 egz.

Zatwierdził

Kierownik
Dział Dokumentacji Energetycznej Kutno
Kamil Hudec




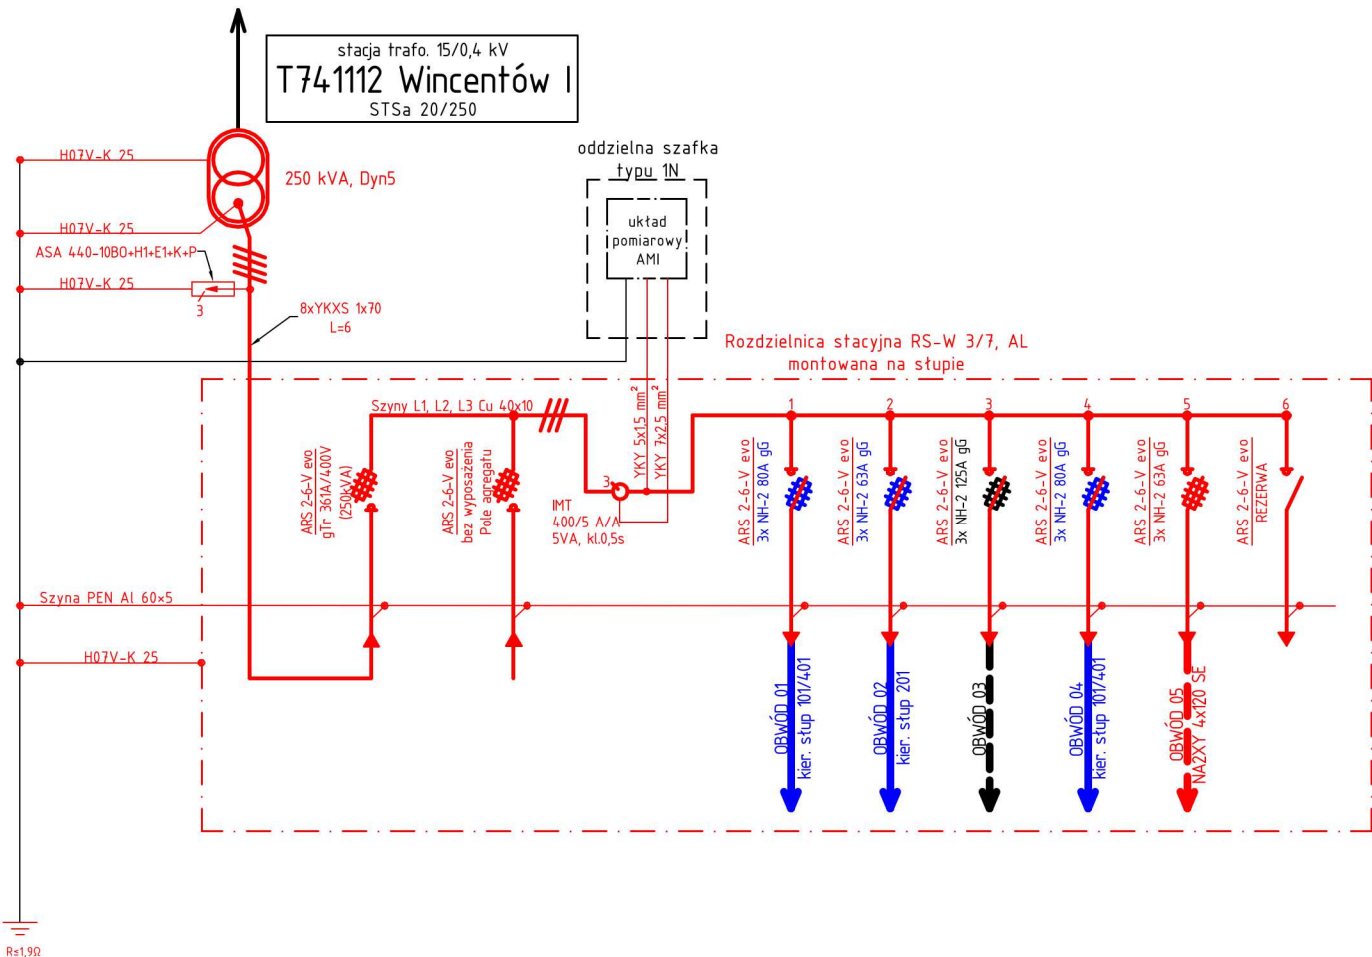Klasyfikacja: Dokumentacja Projektowa
Data: 07.07.2026r.



Uwaga:
Sieć pracuje w układzie TN-C
Kolorem niebieskim oznaczono odrębne opracowanie: PJ04697/24, OBI/74/24535

Inwestor: Energia-Operator S.A. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130		Pracownia projektowa: BAKO Sp. z o.o. 09-410 Płock, al. Jana Pawła II 30	
Nazwa inwestycji: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV do zasilania dz. 201/29 m. Wincentów Folwark, gm. Łąck			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	Radostaw Habaj	MAZ/0584/P00E/12	03.07.2026 
Asystent projektanta	Dariusz Chrzanowski	_____	
Skala b/s	SCHEMAT STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4 kV		Nr umowy: PJ04731/25 OBI/74/2502759
			Nr proj. 2381 Rys. 0 K-02

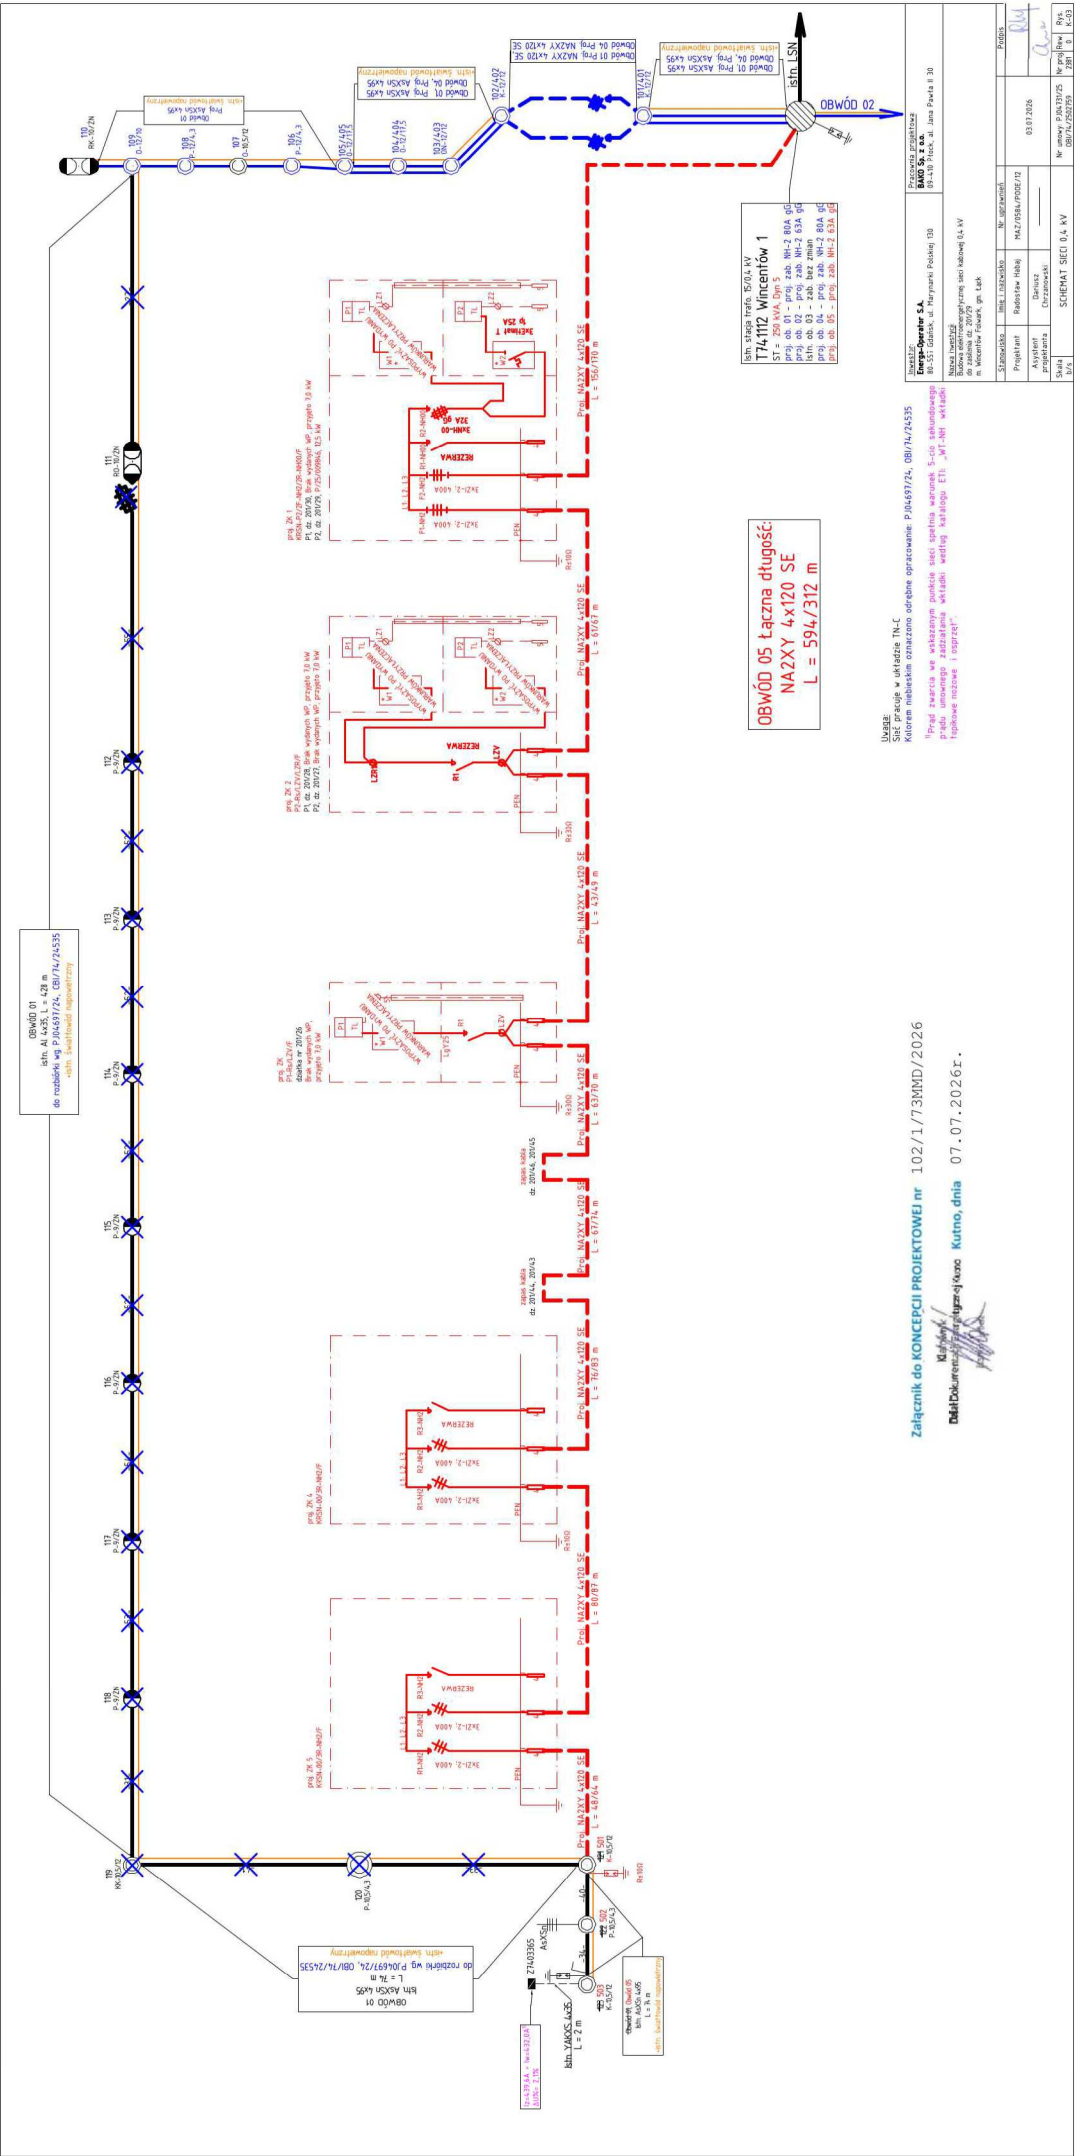

Uwaga:
Sic! pracuje w układzie TN-C
Kolejnym etapem wykonania odbioru opracowanie: P/04/697/24, OB/14/24/355

Załącznik do Koncepcji Projektowej nr 102/1/73MMD/2026

Kutno, dnia 07.07.2026r.

Dział Dobrych i Złych

Kutno, dnia 07.07.2026r.

Dział Dobrych i Złych

Kutno, dnia 07.07.2026r.

Dział Dobrych i Złych

Kutno, dnia 07.07.2026r.

Dział Dobrych i Złych

Kutno, dnia 07.07.2026r.

Dział Dobrych i Złych

Kutno, dnia 07.07.2026r.

Dział Dobrych i Złych

Kutno, dnia 07.07.2026r.

Dział Dobrych i Złych

Kutno, dnia 07.07.2026r.

Dział Dobrych i Złych

Kutno, dnia 07.07.2026r.

Dział Dobrych i Złych

Kutno, dnia 07.07.2026r.

Dział Dobrych i Złych

Kutno, dnia 07.07.2026r.

Dział Dobrych i Złych

Kutno, dnia 07.07.2026r.

Dział Dobrych i Złych

Kutno, dnia 07.07.2026r.

Dział Dobrych i Złych

Kutno, dnia 07.07.2026r.

4.4 Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Energa-Operator S.A.



Kutno, 5 sierpnia 2026

Energa-Operator S.A.
Oddział w Płocku

Zgłaszający projekt do uzgodnienia:
BAKO Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 30, 09-410
Płock

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nr uzgodnienia: 153/1/73MMD/2026 *(wystawione tylko w wersji elektronicznej).*

Dokumentacja: Budowa sieci kablowej nN 0,4kV ze złączami kablowymi oraz szafkami pomiarowymi, w celu zasilania kompleksu działek budowlanych nr 201/x w tym budynku na dz. 201/29 PJ04731/25, OBI/74/2502759, B/25/012786, P/25/009846

Lokalizacja: m. Wincentów, Wincentów Folwark, gm. Łąck.

Zakres uzgodnienia: formalno-prawny oraz techniczny (zgodność z rozwiązaniami technicznymi i standardami przyjętymi do stosowania w Energa-Operator S.A.)

Uzgodniono: TAK

Uwagi:

1. Uzgodnienie traci ważność w wypadku, gdy dokona się zmiany projektowanych urządzeń energetycznych i/lub trasy linii bez uzgodnienia z Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku.
2. Inwestor: Energa-Operator S.A.

Uzgodnienie ważne jest do: 2 lata od daty wydania .

Uzgodnienie przygotował: Krzysztof Nowak

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiązku dotrzymania procedury poprzedzającej rozpoczęcie robót budowlanych określonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialności w zakresie stosowania obowiązujących przepisów budowy i norm.

Załączniki:
1. PT wersja cyfrowa

Zatwierdził

Kierownik
Dział Dokumentacji Energetycznej Kutno
[Podpis]

T 801 404 404
T +48 58 767 43 50

Regon 190275904-00075
NIP 583-000-11-90

Energa-Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Oddział w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
plock@energa-operator.pl
www.energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł



Znak sprawy: **GGN-III.6630.263.2026****PŁOCK , 2026-07-23****PROTOKÓŁ**

z narady koordynacyjnej nr 29/2026 przeprowadzonej od dnia: 2026-07-15 do dnia: 2026-07-23 godz.: 9:00

Wnioskodawca: BAKO Sp z o.o.

09-410 Płock

Jana Pawła II 30

Inwestor: Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu

80-557 Gdańsk

ul. Marynarki Polskiej 130

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: - Leszek Majewski Dyrektor Wydziału GGN - Geodeta Powiatowy

Nr gminy	Nr obrębu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obrębu
072	17	1	ŁĄCK	WINCENTÓW FOLWARK
072	17	2	ŁĄCK	WINCENTÓW FOLWARK
072	17	6/1	ŁĄCK	WINCENTÓW FOLWARK
072	17	8/1	ŁĄCK	WINCENTÓW FOLWARK
072	17	9/1	ŁĄCK	WINCENTÓW FOLWARK
072	17	10/3	ŁĄCK	WINCENTÓW FOLWARK
072	17	10/1	ŁĄCK	WINCENTÓW FOLWARK
072	16	200	ŁĄCK	WINCENTÓW
072	16	201/33	ŁĄCK	WINCENTÓW
072	16	201/35	ŁĄCK	WINCENTÓW
072	16	201/36	ŁĄCK	WINCENTÓW
072	16	201/38	ŁĄCK	WINCENTÓW
072	16	201/40	ŁĄCK	WINCENTÓW
072	16	201/41	ŁĄCK	WINCENTÓW
072	16	201/42	ŁĄCK	WINCENTÓW
072	16	201/43	ŁĄCK	WINCENTÓW
072	16	201/44	ŁĄCK	WINCENTÓW
072	16	201/45	ŁĄCK	WINCENTÓW
072	16	201/46	ŁĄCK	WINCENTÓW
072	16	201/26	ŁĄCK	WINCENTÓW
072	16	246	ŁĄCK	WINCENTÓW
072	16	201/27	ŁĄCK	WINCENTÓW
072	16	201/28	ŁĄCK	WINCENTÓW
072	16	201/29	ŁĄCK	WINCENTÓW

Opis przedmiotu narady:

1 sieć elektroenergetyczna

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej	Leszek Majewski Elektronicznie podpisany przez Leszek Majewski Data: 2026.07.23 11:37:50 +02'00'	Brak uwag. Uzgodniono pozytywnie.
2	Zawadzka Katarzyna Przedstawiciel ZDP Płock ZUD	Katarzyna Zawadzka 2026-07-17 13:52:35	Opiniuje pozytywnie - zachować warunki wydanej decyzji LI/69/2026 z dnia 29 czerwca 2026r.
3	Gajewski Bogusław Przedstawiciel P.S.G sp. z o.o. ZUD	Bogusław Gajewski 2026-07-20 08:07:03	W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią gazową prace ziemne wykonać ręcznie, z zastosowaniem normatywnych odległości. Przed zasypaniem zgłosić do odbioru do Gazowni w Płocku, ul. Łukasiewicza 19 i uzyskać stosowny protokół. O rozpoczęciu robót w pobliżu sieci gazowej powiadomić z 14-dniowym wyprzedzeniem. Gajewski Bogusław
4	Paweł Zombirt Przedstawiciel ORLEN ZUD	Paweł Zombirt 2026-07-16 13:21:38	brak uwag
5	Jędrzejczak Marta Multimedia ZUD	Marta Jędrzejczak 2026-07-17 09:18:16	brak uwag
6	Stefański Tomasz Przedstawiciel Gminy Łąck ZUD ZUD	Tomasz Stefański 2026-07-17 09:36:14	brak uwag
7	Łakomy Marek ZUD PETROTEL	Marek Łakomy 2026-07-17 10:28:26	brak uwag
8	Skaryszewski Adam ARMSA ZUD	Adam Skaryszewski 2026-07-20 13:42:08	brak uwag


9	Piotr Gutkowski Przedstawiciel Energa Oświetlenia ZUD	Piotr Gutkowski 2026-07-22 10:00:31	brak uwag
10	Kwiatkowski Konrad PERN ZUD	Konrad Kwiatkowski 2026-07-22 14:29:26	brak uwag
11	Jaworski Marcin ENERGA- OPERATOR ZUD	Marcin Jaworski 2026-07-22 15:29:24	brak uwag

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

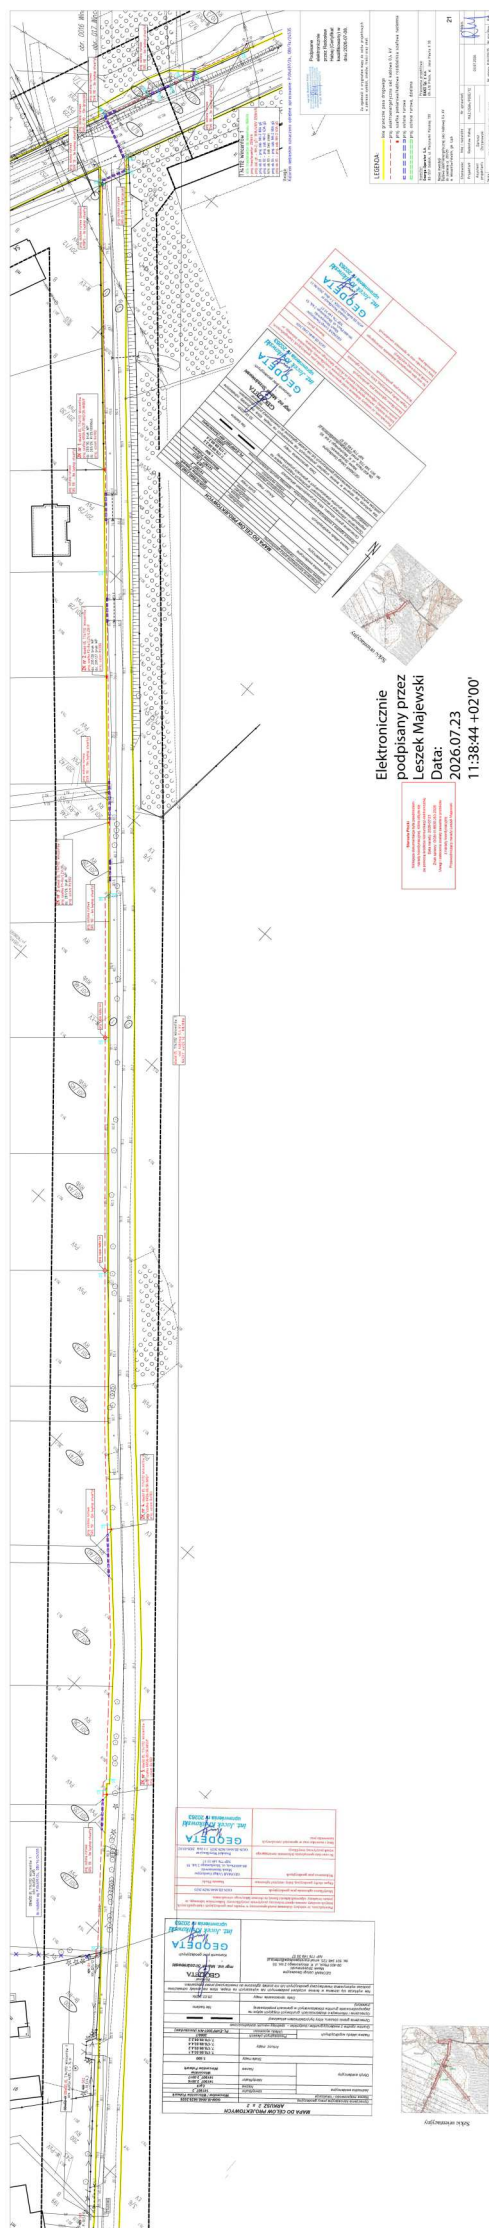- 1 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
- 2 Nadzór Wodny w Płocku
- 3 Orange Polska S.A.
- 4 Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Oddział w Warszawie, Rejon w Płocku
- 5 GAZ-SYSTEM
- 6 EXATEL
- 7 NETIA S.A.
- 8 Nexera Sp. z o.o.



4.7 MPZP lub decyzja lokalizacyjna

Obszar na którym projektowana jest inwestycja, nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Dla planowanego zamierzenia została uzyskana decyzja Wójta Gminy Łąck o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

WK.ZZI.0144.186.2026

Bako Sp. z o.o.
Aleja Jana Pawła II 30
09-410 Płock

W odpowiedzi na wniosek BAKO/474/2381/KC/2026 z 29 kwietnia 2026 r., na podstawie art. 196 ust. 7 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2025 r., poz. 960 z późn. zm.) oraz ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie [...] (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.) informuję, że na działkach nr 246, 201/12, 201/26, 201/27, 201/28, 201/29, 201/30, 201/42, 199, 201/33, 201/35, 201/36, 201/43, 201/44, 201/45, 201/46, 201/38, 201/40, 201/41, 200, 243, 252 obręb Wincentów oraz na działkach nr 3/12, 6, 8/1, 9/1, 10/1, 1, 2, 10/2, 7/1, 9/2, 6/1 obręb Wincentów Folwark, gmina Łąck nie występują urządzenia uwidocznione w ewidencji urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów.

Zgodnie z art. 196 ust. 7 Prawa wodnego oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku za wyszukanie informacji oraz wysyłkę za pośrednictwem e-Doręczeń (PURDE) została naliczona opłata, która zgodnie z przedłożonym potwierdzeniem przelewu została uiszczona.

Daria Stachowiak
Zastępca Dyrektora
Zarządu Zlewni we Włocławku
/podpisane elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat (e-Doręczenia - PURDE)
2. a/a

Sporządziła:

Natalia Władowska

**KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY,
KTÓREJ DANE DOTYCZĄ**

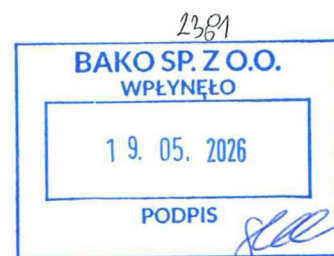
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: riod.warszawa@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Warszawie”.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, tj. (art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia).
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazany w pkt 3 oraz przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów.
- 5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);
 - b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
 - c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);
- 6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).
- 7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji tych celów.
- 8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.



MAZOWIECKI
WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR
ZABYTKÓW

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
DELEGATURA W PŁOCKU ul. Zduńska 13a, 09-400 Płock
tel. (+24) 262 76 71, (+24) 262 78 34
www.mwzkz.pl



Płock, 15 maja 2026 r.

DP.5183.205.2026

Pani Karolina Chrzanowska
Bako Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 30
09-410 Płock

Dotyczy: wydania zaleceń konserwatorskich dla inwestycji pn.: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV do zasilania dz. 201/29” w obr. ew. 0016 Wincentów i 0017 Wincentów Folwark, gm. Łąck, pow. płocki

Odpowiadając na wystąpienie z dnia: 29.04.2026 r. (*data wpływu do Organu*) wniesione przez Panią Karolinę Chrzanowską, reprezentującą Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, al. Jana Pawła II 30, 09-410 Płock, będącą pełnomocnikiem Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w sprawie o **wydanie zaleceń konserwatorskich**, dla inwestycji pn.: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV do zasilania dz. 201/29” w obr. ew. 0016 Wincentów i 0017 Wincentów Folwark, gm. Łąck, pow. płocki (działki biorące udział w inwestycji – nr ew. 246, 201/12, 201/26, 201/27, 201/28, 201/29, 201/30, 201/42, 199, 201/33, 201/35, 201/36, 201/42, 201/43, 201/44, 201/45, 201/46, 201/38, 201/40, 201/41, 200, 243, 252 obr. 0016 Wincentów oraz 3/12, 6, 8/1, 9/1, 10/1, 1, 2, 10/2, 7/1, 9/2, 6/1 obr. ew. 0017 Wincentów Folwark, gm. Łąck, pow. płocki, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1292 ze zm.) - **niniejszym informuję, że:**

- W trakcie analizowania materiałów dostępnych w tutejszym archiwum oraz danych zawartych we wniosku, ustalono, że dz. o nr ew. 6 ob. Wincentów Folwark nie istnieje – najprawdopodobniej podzielono ją na wspomnianą we wniosku dz. nr ew. 6/1 oraz inne nieobjęte wnioskiem;
- przedmiotowe działki nie są objęte formą ochrony konserwatorskiej w postaci ujęcia w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, ani poprzez wpis do rejestru zabytków;
- na dz. nr ew 201/42 obr. ew. Wincentów, gmina Łąck, znajduje się stanowisko AZP 52-53 st. 14, jednakże inwestycja będzie prowadzona ok. 65m od granic ww. stanowiska archeologicznego;
- w związku z tym realizacja zamierzenia budowlanego nie wymaga uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydanego w formie decyzji administracyjnej i nie ma konieczności prowadzenia tej inwestycji pod nadzorem archeologicznym.

Jednocześnie przypominam, że art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1292 ze zm.) stanowi: „**kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:**

- 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
- 2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
- 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta)".

Ponadto art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1292 ze zm.) stanowi: „**Kto przypadkowo znalazł przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowiązany, przy użyciu dostępnych środków, zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu tego przedmiotu właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).**”

Z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW

/-/

Jolanta Sobierajska
Kierownik Delegatury w Płocku
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Starosta Płocki (ePUAP)

Sprawę prowadzi: Monika Kowalik, inspektor ochrony zabytków ds. kontroli, tel. 242627671, wew. 80

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE).

Niniejszy wydruk pisma, na podstawie art. 39³ kodeksu postępowania administracyjnego, nie wymaga podpisu odręcznego. Pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wydruk pisma stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w formie dokumentu elektronicznego. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby, która pismo podpisała, a także identyfikator pisma nadawany przez system teleinformatyczny, za pomocą którego pismo zostało wydane – w załączeniu.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	643037.2434752.2939789
Nazwa dokumentu	#zalecenia Wincentów.pdf
Tytuł dokumentu	#zalecenia Wincentów
Sygnatura dokumentu	DP.5183.205.2026
Data dokumentu	2026-05-15
Skrót dokumentu	02A5B50DA531DCA87BD37EEFFC9D572FBB92EA52
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2026-05-15 12:03:47
Podpisane przez	Jolanta Sobierajska kierownik Delegatury
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.132.66.66.

Data wydruku: 2026-05-15

Autor wydruku: Kowalik Monika (Inspektor ochrony zabytków ds. kontroli)

Wójt Gminy Łąck

RP.6853.20.2026

**Energa Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk**

W odpowiedzi na złożony w dniu 30.04.2026r. wniosek przez Panią Karolinę Chrzanowską, działającą z pełnomocnictwa Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV i szafek kablowych (5szt.) na nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną o nr ewid. 2 oraz na nieruchomości o nr ewid. 1, będącej własnością Gminy Łąck (oznaczenie W-LV) w miejscowości Wincentów (obręb Wincentów Folwark), gm. Łąck w celu zasilenia w energię elektryczną kompleksu działek w miejscowości Wincentów, gm. Łąck, opiniuję pozytywnie lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej przedstawioną na załączonej do pisma mapie (załącznik nr 1).

Warunki umieszczenia urządzenia:

1. utrzymanie urządzeń na nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną należeć będzie do właściciela infrastruktury technicznej.
2. Infrastruktura techniczna winna być wykonana w taki sposób, aby nie ograniczać możliwości korzystania z nieruchomości ich przebudowy lub remontu.
3. Budowle liniowe przecinające poprzecznie drogę lub usytuowane wzdłuż drogi powinny być wykonane w taki sposób, aby nie ograniczały możliwości przebudowy lub remontu drogi.
4. Urządzenie w pasie drogi wewnętrznej (przeście poprzeczne) wykonać w rurze ochronnej.
5. Umieszczenie na nieruchomościach infrastruktury technicznej nie może naruszać elementów technicznych drogi wewnętrznej oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi, nie może negatywnie wpływać na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym oraz nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża i nawierzchni dróg.
6. Wszelkie wykopy wykonywać na szerokość minimalną niezbędną do ułożenia infrastruktury technicznej. Po wykonaniu wykopy należy zasypywać warstwami i zagęszczać mechanicznie.
7. W przypadku naruszenia pasa drogi wewnętrznej, po wykonaniu robót przywrócić pas drogi do stanu pierwotnego. Należy uporządkować teren usuwając wszelkie zanieczyszczenia oraz dokonać zagęszczenia gruntu w miejscu wykopu.
8. W przypadku wystąpienia kolizji uzgodnionego niniejszym pismem urządzenia z prowadzonymi przez zarządcę terenu robotami, właściciel urządzenia zobowiązany będzie do jego przebudowy na koszt własny i w terminie wyznaczonym przez zarządcę terenu (drogi wewnętrznej).
9. W przypadku wystąpienia kolizji przy umieszczaniu uzgodnionego niniejszym pismem urządzenia z innymi urządzeniami lub naniesieniami, usunięcie kolizji oraz koszty z tym związane należeć będą do inwestora.

Niniejsze pismo stanowi również oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane (art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane), w zakresie wynikającym z uzgodnionej lokalizacji.

Zajęcie nieruchomości na czas prowadzenia robót oraz umieszczenia urządzenia może nastąpić wyłącznie po zawarciu umowy dzierżawy, w której zostaną określone zasady korzystania z nieruchomości zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łąck nr XXVIII/286/2018 z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących pas drogowy dróg niezakwalifikowanych do żadnej kategorii dróg publicznych, których zarządcą jest

Wójt Gminy Łąck oraz z Zarządzeniem Wójta Gminy Łąck Nr 90/2018 z dnia 3 sierpnia 2018r. w sprawie: wysokości stawek dzierżawy nieruchomości stanowiących pas drogowy dróg niezakwalifikowanych do żadnej kategorii dróg publicznych, których zarządcą jest Wójt Gminy Łąck bądź gruntów stanowiących przedmiot własności, współwłasności i prawa użytkowania wieczystego Gminy Łąck.

Iwona
Sierocka

Elektronicznie
podpisany przez
Iwona Sierocka
Data: 2026.05.07
11:56:29 +02'00'

Załączniki:

- mapa sytuacyjna z wrysowaną lokalizacją.

Sporządziła: K. Cesak

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łąck z siedzibą w Łącku przy ul. Gostynińskiej 2, 09-520 Łąck, tel.: +48 24 384 14 00, fax: +48 24 384 14 15, e-mail: sekretariat@gminalack.pl;
2. inspektorem ochrony Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy w Łącku jest Pan Mikołaj Pułkownik tel.: +48 24 384 14 12, e-mail: m.pulkownik@gminalack.pl;
3. Twoje dane osobowe (imię, imiona, nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania, numer telefonu, oraz dane osób wskazanych we wniosku) będziemy przetwarzać w celu rozpatrzenia przedmiotowego wniosku.
4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążyący na administratorze wynikający z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 320), kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 572) oraz ustawy o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o których mowa w pkt 3 będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie:
 - a) podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy wykonywanie zadań,
 - b) stronom postępowania (z wyjątkiem organów publicznych, którym dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem).
6. Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania celu wynikającego z przepisów wskazanych w pkt 4 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa.
7. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do:
 - a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 - b) sprostowania danych,
 - c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a ich niepodanie jest równoznaczne z brakiem możliwości rozpatrzenia przedmiotowego wniosku.
9. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jako organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Twoich danych osobowych nie będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą one przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

ZDP.T.431/73/2026

Decyzja LI/69/2026

Na podstawie art. 39 ust. 1a oraz ust. 3, 3a, 4 i 5, art. 35 ust. 4, art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 roku poz. 889), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 roku poz. 1691) oraz upoważnienia nr 12/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku Zarządu Powiatu w Płocku, po rozpatrzeniu wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Karolinę Chrzanowską w sprawie wydania decyzji zezwalającej na lokalizację urządzenia obcego jakim jest elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4 kV w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka – Wincentów – Korzeń przebiegającego na działkach o nr ew. 6/1, 8/1, 9/1, 10/1 Wincentów Folwark, jednostka ewidencyjna gmina Łąck,

z e z w a l a m

ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, na lokalizację urządzenia obcego jakim jest elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4 kV w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka – Wincentów – Korzeń przebiegającego na działkach o nr ew. 6/1, 8/1, 9/1, 10/1 Wincentów Folwark, jednostka ewidencyjna gmina Łąck – zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część decyzji.

Ustala się następujące warunki zezwolenia:

1. Głębokość posadowienia elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w pasie drogowym min. 1,7 m licząc od nawierzchni drogi powiatowej do górnej krawędzi rury oraz min. 0,5 m licząc od dna normatywnego rowu.
2. Przejście poprzeczne urządzenia obcego jakim jest elektroenergetyczna sieć kablowa nn 0,4 kV należy umieścić w rurze osłonowej.
3. Zgodnie z § 97 ust 1 Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1518 z późn. zm.) urządzenie obce sytuuje się w pasie drogowym zgodnie z przepisami o drogach publicznych i w taki sposób, aby uwzględnić potrzebę ochrony drogi i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu.
4. W celu ochrony drogi podziemne urządzenia obce przebiegające poprzecznie przez drogę (lub przebiegające pod jezdnią, częścią pobocza o nawierzchni twardej) nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, naruszyć urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń drogi.
5. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia obcego koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
6. Zgodnie z art. 35 ust. 2 i 4 ustawy o drogach publicznych w planach zagospodarowania przestrzennego województwa i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznacza się pod przyszłą budowę dróg pas terenu o szerokości uwzględniającej ochronę użytkowników dróg i terenu przyległego przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem. W pasie terenu, o którym mowa wyżej mogą być wznoszone tylko tymczasowe obiekty budowlane oraz urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi. Ich usunięcie w wypadku budowy drogi następuje na koszt właściciela, bez odszkodowania.
7. Wszystkie elementy zagospodarowania pasa drogowego odtworzyć, przywrócić do stanu poprzedniego w celu zachowania ich funkcji.
8. Koszty budowy lub przebudowy pasa drogowego związane z wykonaniem zadania ponosi inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania wszystkich prac.
9. Usunięcie powstałych kolizji z istniejącymi urządzeniami, sieciami lub zielenią przydrożną w pasie drogowym w trakcie prowadzenia robót należy do inwestora.
10. W ciągu 30 dni od zakończenia prac na uzgodnionym odcinku należy przedłożyć do tutejszego Zarządu dróg geodezyjną dokumentację powykonawczą z określeniem rzędnych umieszczonego urządzenia oraz rzędnych terenu w pasie drogowym drogi powiatowej.

UZASADNIENIE

ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowana przez pełnomocnika Panią Karolinę Chrzanowską wystąpiła z wnioskiem z dnia 30 kwietnia 2026 roku w sprawie wydania decyzji zezwalającej na lokalizację urządzenia obcego jakim jest elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4 kV w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka – Wincentów – Korzeń przebiegającego na działkach o nr ew. 6/1, 8/1, 9/1, 10/1 Wincentów Folwark, jednostka ewidencyjna gmina Łąck.

Zgodnie z art. 39 ust. 1a ustawy o drogach publicznych, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa pozwalają na lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej oraz urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją nie stosuje się zakazu określonego w art. 39 ust. 1 pkt 1, który zabrania lokalizacji

obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Zgodnie z art. 39 ust 3 ustawy o drogach publicznych, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałyby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi. W uznaniu tutejszego Zarządu dróg w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 uzasadniające odmowę lokalizacji urządzenia obcego jakim jest elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4 kV w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka – Wincentów – Korzeń.

Ze względu na powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Niniejsze zezwolenie nie zwalnia wnioskodawcy od obowiązku uzyskania dokumentów uprawniających do realizacji procesu inwestycyjnego, określonych w ogólnie obowiązujących przepisach.

Inwestor, przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych.
2. Uzgodnienia z tutejszym Zarządem dróg, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urządzenia.
3. Przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym należy wystąpić do tutejszego Zarządu dróg o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz decyzji ustalającej opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wnioski w tej sprawie powinny spełniać warunki określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1264).

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

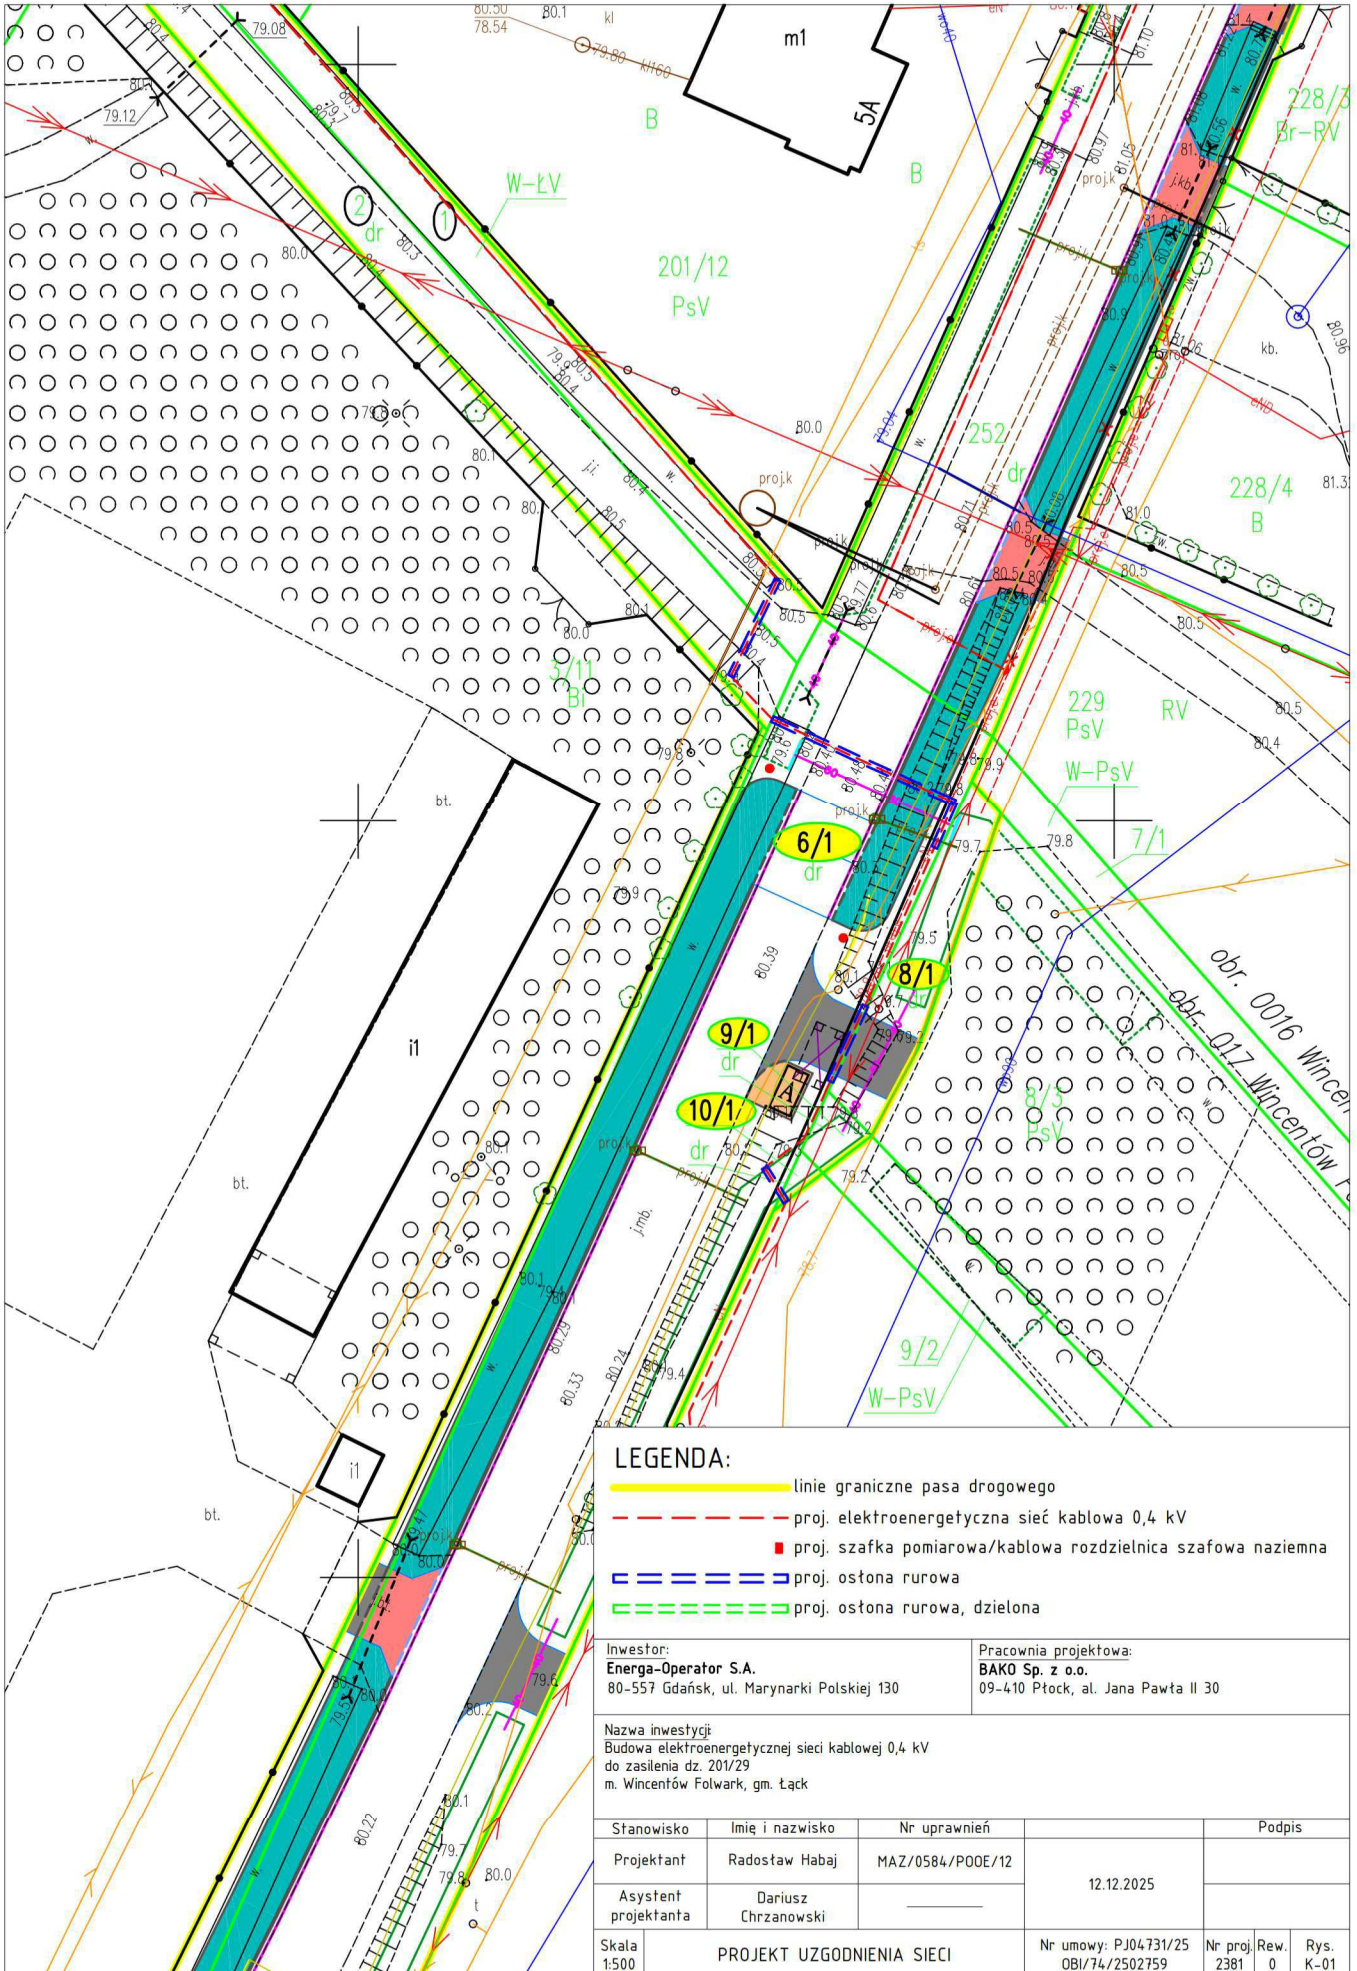
Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia do tutejszego Zarządu dróg oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zwolniono z opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na podstawie cz. III ust. 44 kol. 4 pkt. 9 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2025 roku poz. 1154 z późn. zm.).

podpisano elektronicznie

**z up. ZARZĄDU POWIATU
DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku**

Elektronicznie podpisany przez
Marcin Błaszczuk
Data: 2026.06.29 09:31:05 +02'00'





Zarząd Dróg Powiatowych
w Płocku
ul. Bielska 57a, 09-400 Płock

tel.: 24 267 68 39

fax.: 24 267 68 81

www.zdpplock.pl

e-mail: sekretariat@zdpplock.pl

ZDP.T.431/73-1/2026

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 i art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524)

zaświadczam, że:

decyzja nr LI/69/2026 z dnia 29 czerwca 2026 roku, znak: ZDP.T.431/73/2026 zezwalająca na lokalizację urządzenia obcego jakim jest elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4 kV w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka – Wincentów – Korzeń przebiegającego na działkach o nr ew. 6/1, 8/1, 9/1, 10/1 Wincentów Folwark, jednostka ewidencyjna gmina Łąck, **stała się ostateczna z dniem 02 lipca 2026 roku.**

Zaświadczenie wydaje się na wniosek inwestora, reprezentowanego przez Panią Karolinę Chrzanowską, który zgodnie z art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) wykazał swój interes prawny w potwierdzeniu faktu uprawomocnienia się decyzji zezwalającej na lokalizację urządzenia obcego jakim jest elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4 kV w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2976W Zofiówka – Wincentów – Korzeń przebiegającego na działkach o nr ew. 6/1, 8/1, 9/1, 10/1 Wincentów Folwark, jednostka ewidencyjna gmina Łąck.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł na podstawie cz. II ust.21 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2025 roku poz. 1154 z późn. zm.).

podpisano elektronicznie

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku

Elektronicznie podpisany
przez Marcin Błaszczuk
Data: 2026.07.09 13:34:42
+02'00'