


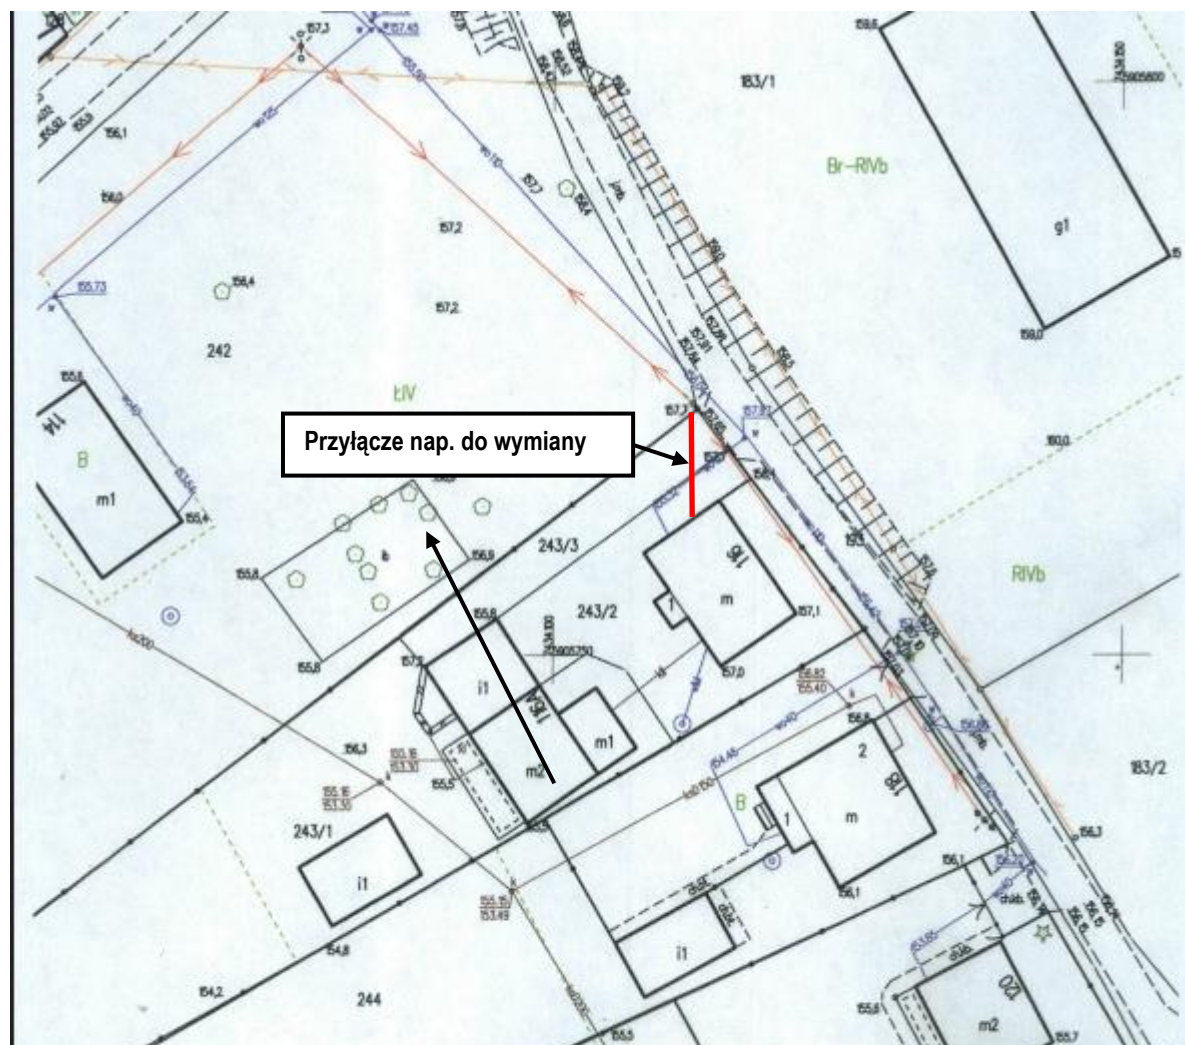

Zwiększenie mocy z przebudową przyłącza napowietrznego 1-faz. na 3-faz.

Stacja: T761407 Płońska VI, transformator 100 kVA

Długość obwodu do miejsca przyłączenia: AsXSN 4x50mm² – ok. 470m

Zakres prac:

- wymienić ist. przyłączy napowietrzne na AsXSn (NFA2X) 4x25 mm² – trasa od słupa do budynku ok. 15 m

Uwaga: budowa/dostosowanie szafki pomiarowej oraz przygotowanie konstrukcji wsporczej po stronie Klienta.

WP: P/26/036758- 12 kW, Przyłączy do: Płońska, gmina Płońska, Nr działki: 243/2

Załącznik graficzny opracował: Tomasz Klimczak

Opłata przyłączeniowa uzależniona od kosztów rzeczywistych.

