



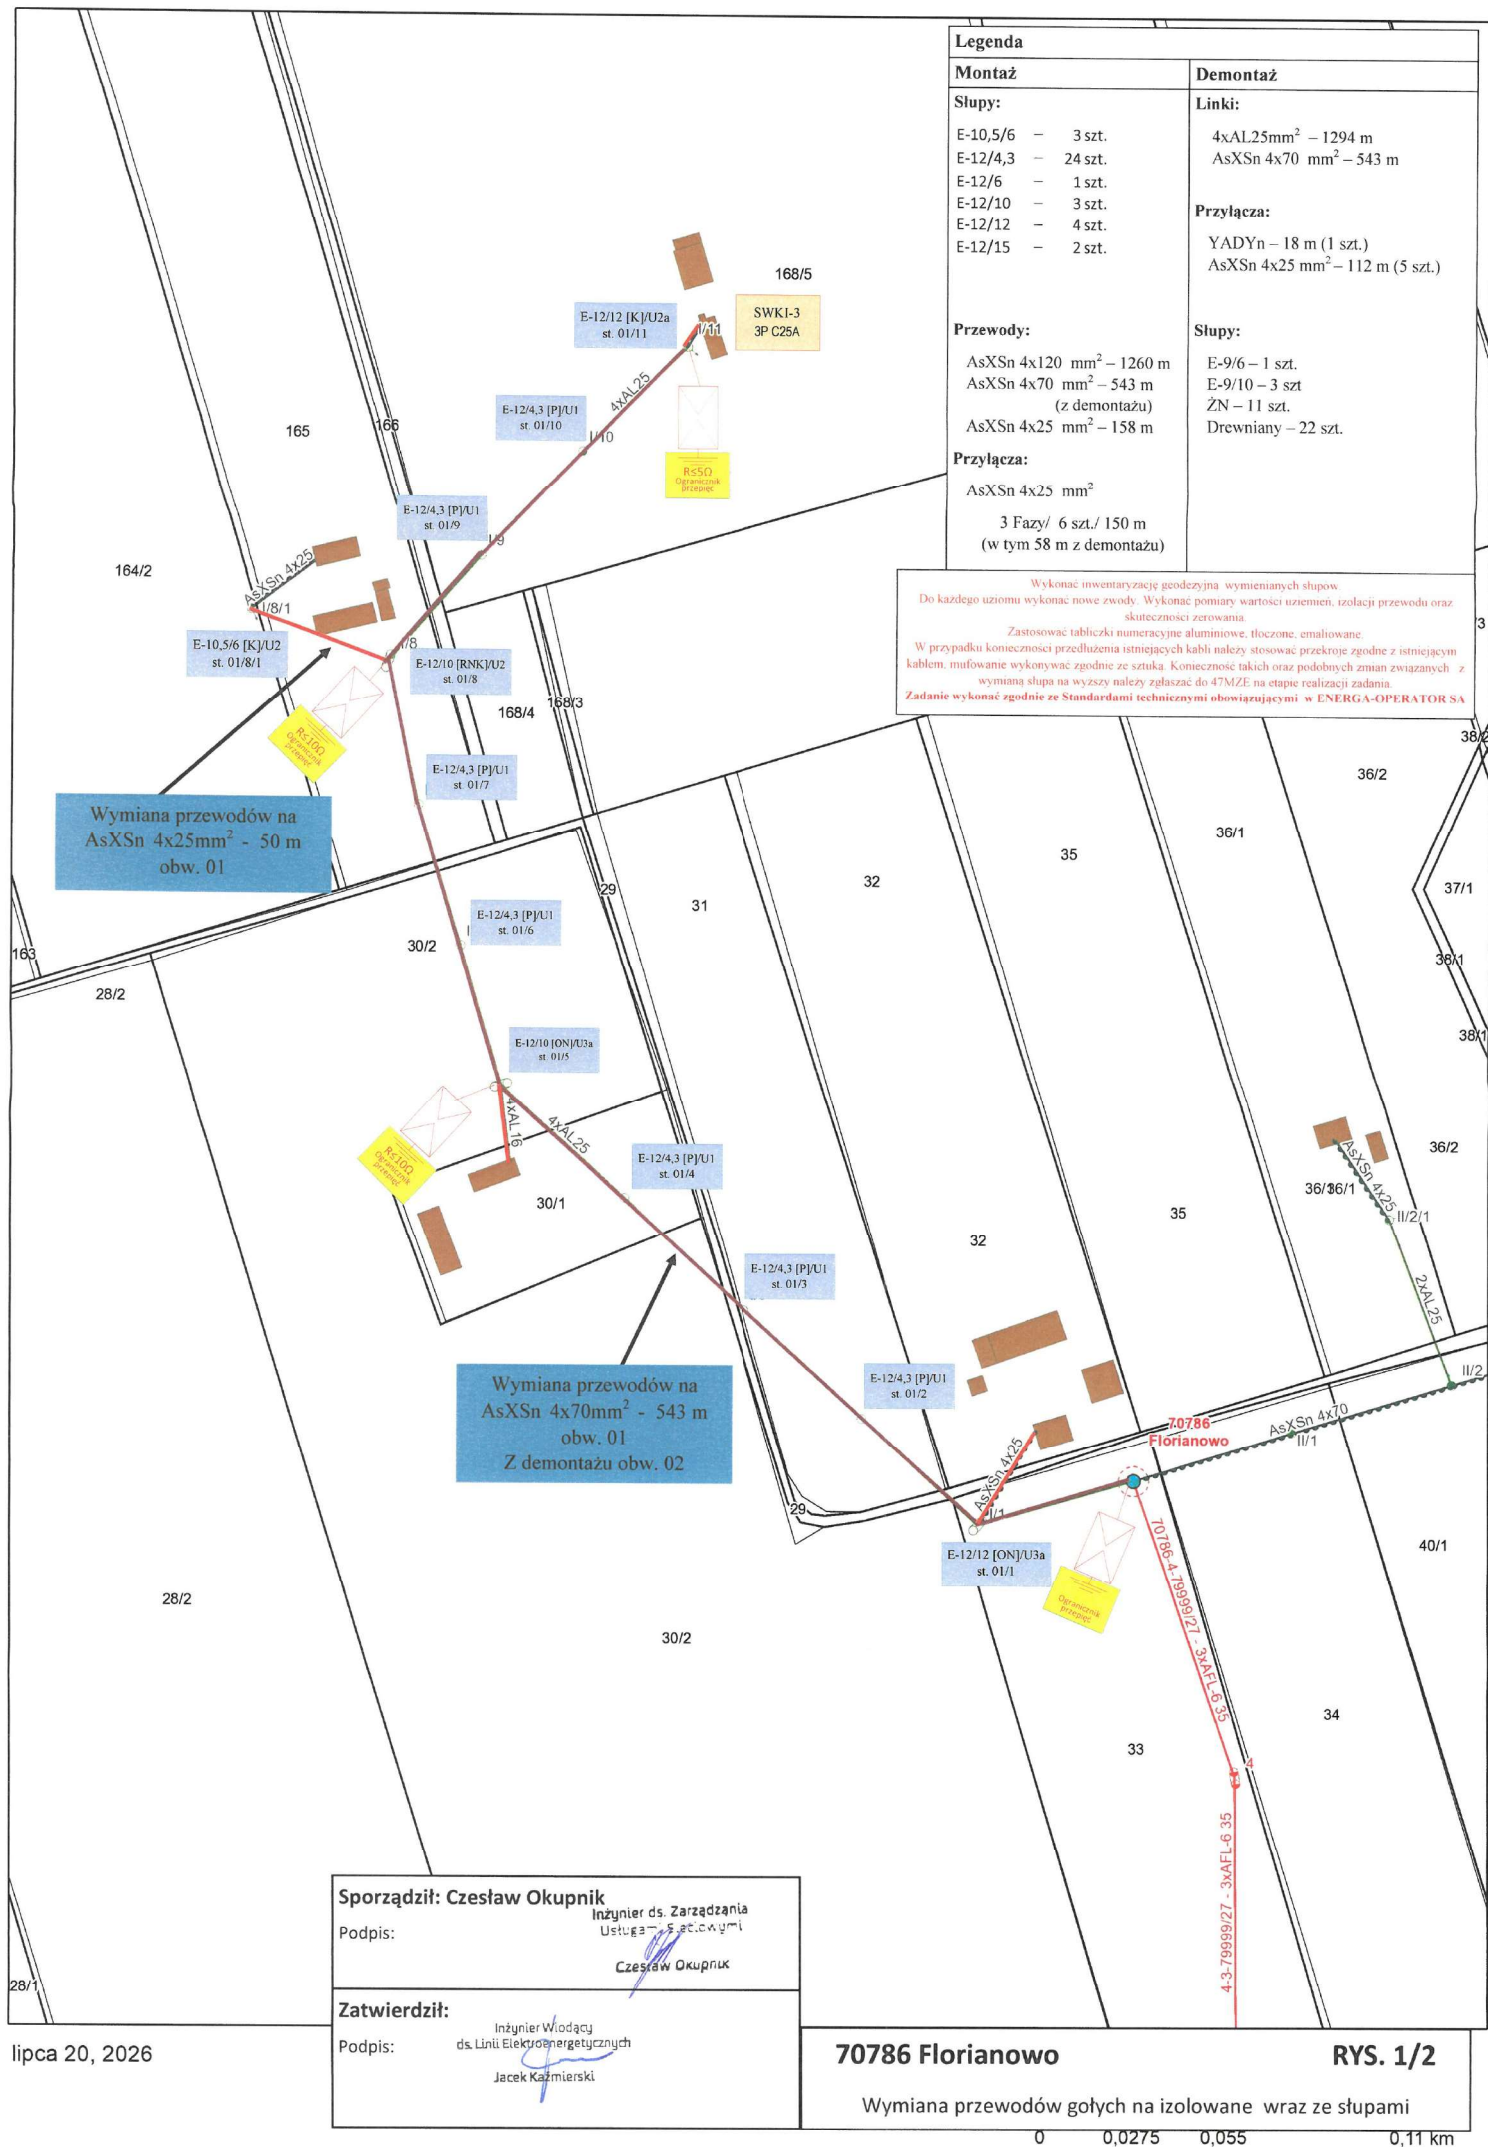

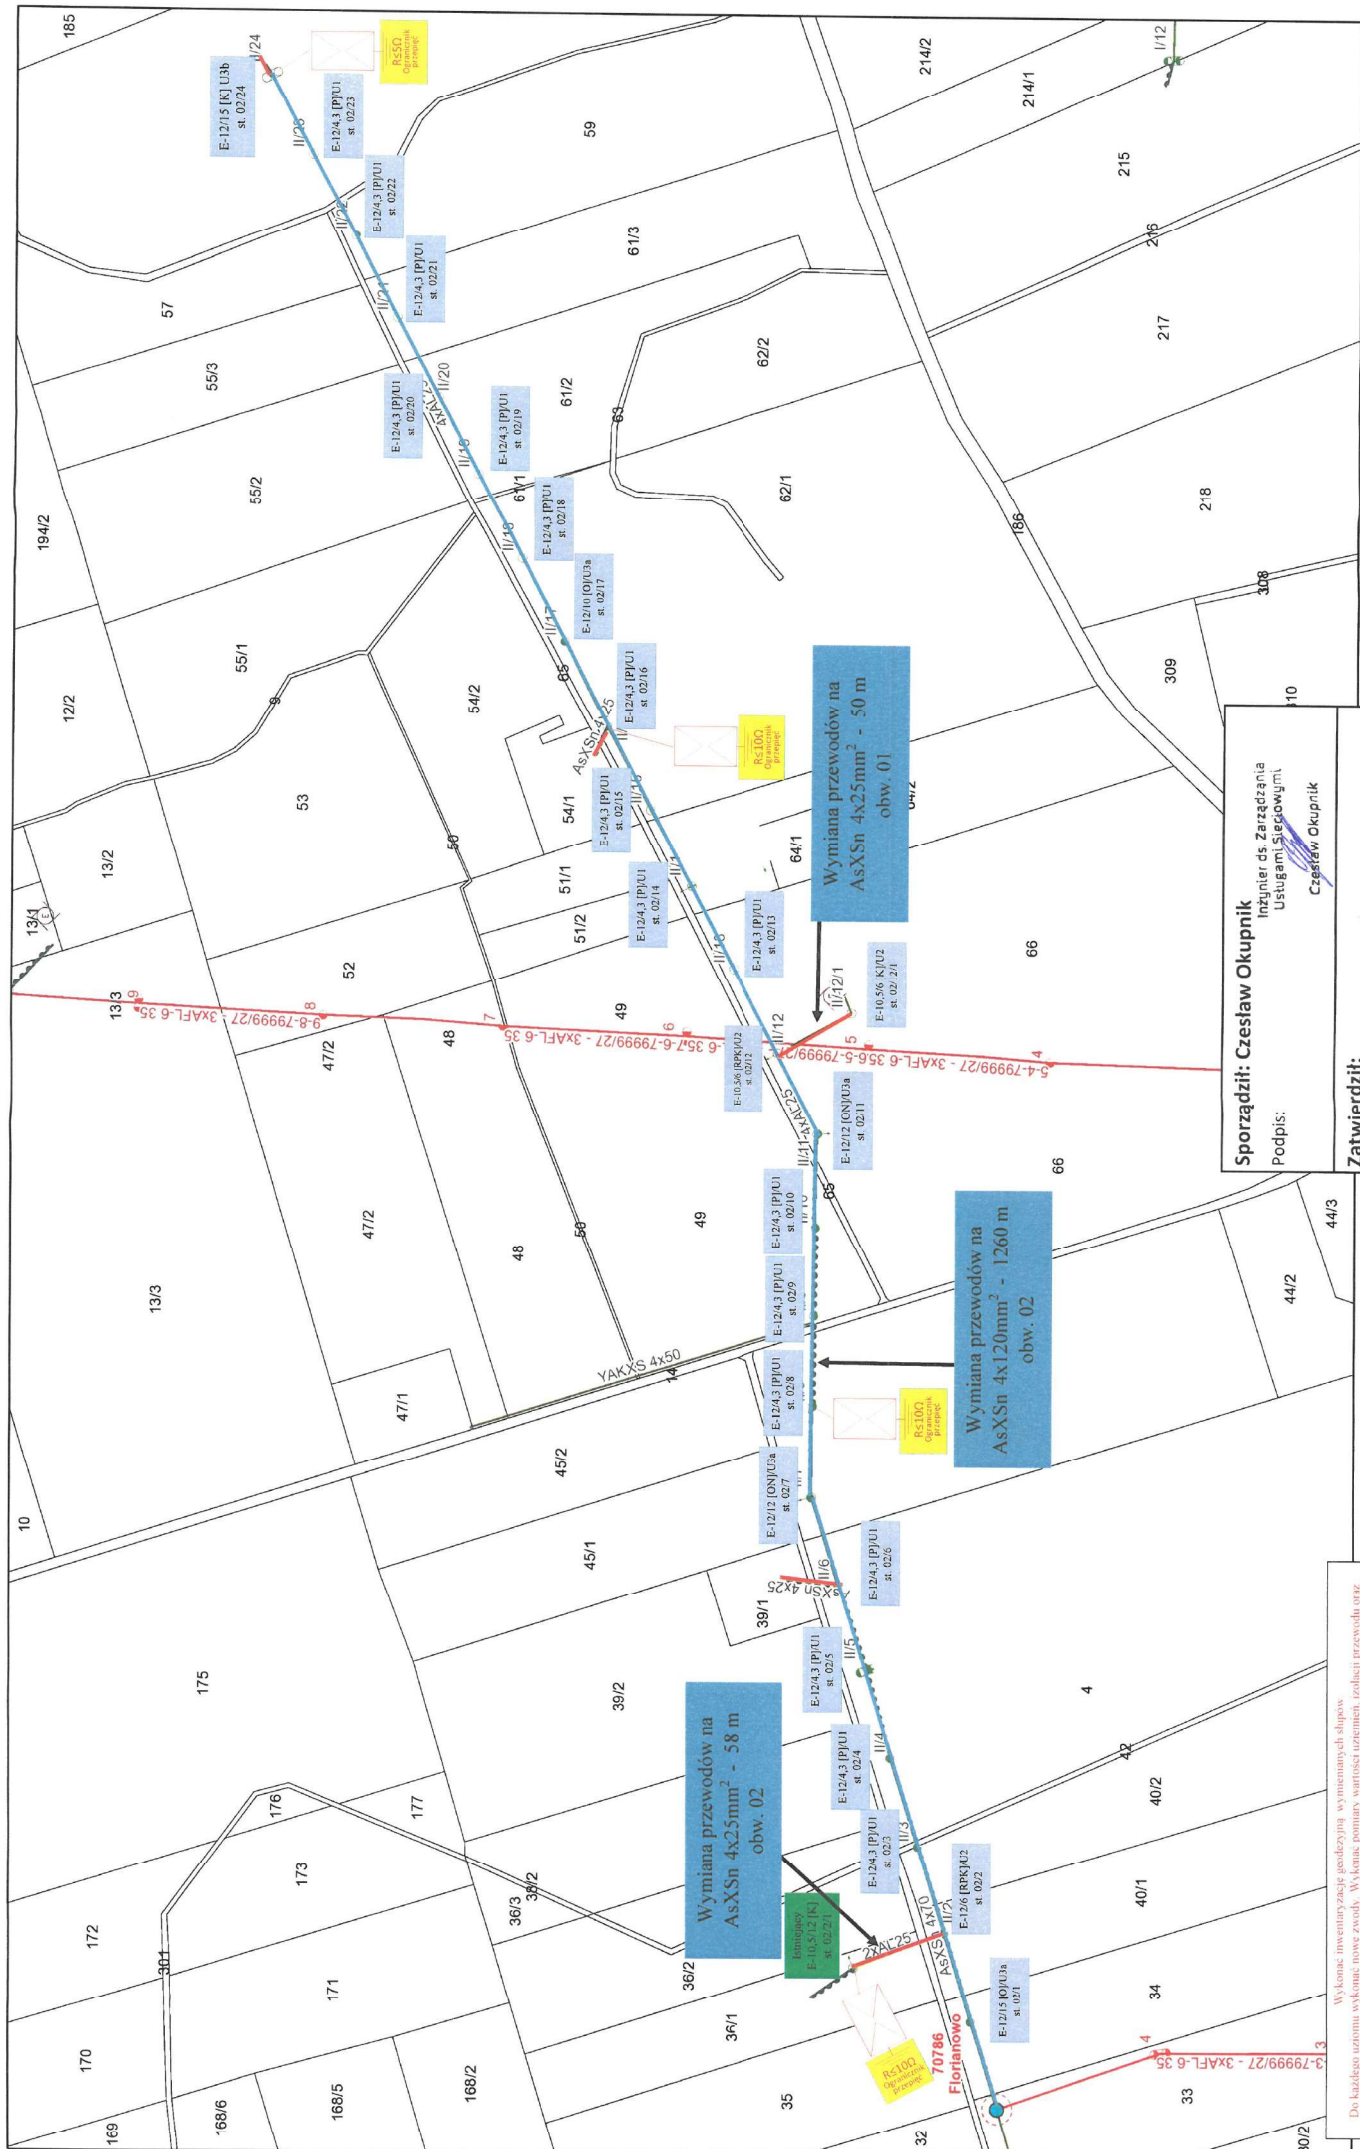

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wymiennych słupów
Do każdego uzromu wykonano: nowe zwoje. Wykonano pomiary wartości uziemień, izolacji przewodów oraz
skuteczności zerowania.
Zastosowano tabliczkę numeracyjną aluminiową, flozowaną, emalowaną.
W przypadku konieczności przedłużenia istniejących kabli należy stosować przeszkoje zgodnie z instrukcją
kablami, mufowanie wykonywać zgodnie ze sztuką. Konieczność takich oraz podobnych zmian związanych z
wymianą słupów na wyższy napięcie zgłaszać do OZPiE na etapie realizacji zadania.
Zadanie wykonać zgodnie ze Standardami technicznymi obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA

Sporządził: Czesław Okupnik
Inżynier ds. Zarządzania
Usługami Sieciowymi
Podpis:

Zatwierdził:
Podpis:

RYS. 2/2

70786 Florianowo

Wymiana przewodów gołych na izolowane wraz ze słupami