



PUNKT GAZOWY (REDUKCYJNO-POMIAROWY)

NA BUDYNKU

SCHEMAT IDEOWY

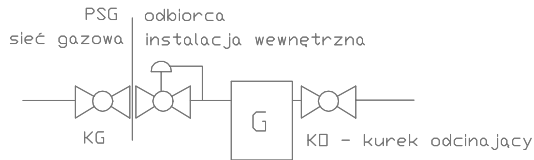

KUREK GŁÓWNY (KG) stanowi granicę własności pomiędzy PSG Sp. z o.o. a odbiorcą

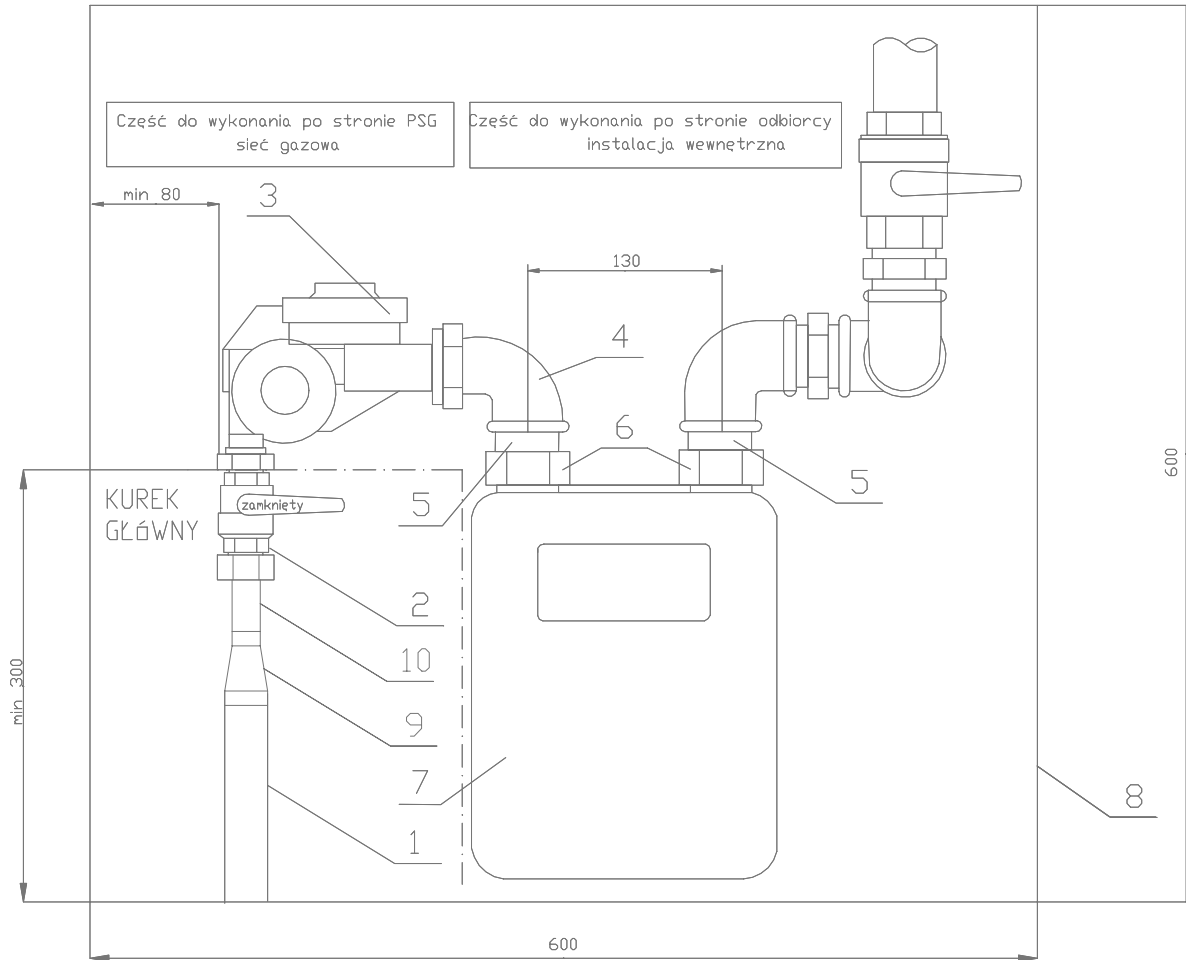

- Możliwość wyposażenia punktu w gazomierz G2,5, G4 lub G6 w zależności od zapotrzebowania na paliwo gazowe
- Dostawa i montaż szafki o wymiarach 600x600x250 [mm] z materiałów co najmniej trudnopalnych z otworami wentylacyjnymi, zgodni z umową przyłączeniową.
- Przebieg instalacji przez ścianę budynku powinno być szczelne. W przypadku lokalizacji punktu w zamykanej wnęce zewnętrznej ściany budynku, wnęka powinna być wypełniona zatartą na gładko zaprawą tynkarską o grubości min. 1 cm.
- Odległość od krawędzi obudowy kurka głównego montowanego przy ścianie lub we wnęce ściany budynku, do poziomu terenu oraz najbliższej krawędzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku powinna wynosić co najmniej 0,5m.
- Instalacja gazowa przyłączona do sieci gazowej wykonanej z rur stalowych powinna być zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących poprzez zainstalowanie wstawki izolującej na wprowadzeniu metalowej rury do budynku.

10	Końcówka specjalna DN15 z nakrętką	1 szt.	PN-EN 10216-1		
9	Zwężka stalowa symetryczna DN20/DN15	1 szt.	PN-EN 10253-1		
8	Skrzynka gazowa 600 x 600 250 typowa	1 szt.	z materiału trudnopalnego		
7	Gazomierz G4	1 szt.	PN-EN 1359		
6	Nakrętka DN32	2 szt.	PN-EN ISO 898-2		
5	Łącznik DN25 do gazomierza	2 szt.	Aprobata techniczna Instytutu Nafty i Gazu		
4	Kolano nakrętno wkrętne DN25	1 szt.	PN-EN 10241		
3	Reduktor gazu Qmax= 10m3/h	1 szt.	PN-EN 334		
2	Kurek główny gazowy DN15	1 szt.	PN-EN 331		MOP 5-20 [bar]
1	Pion gazowy prefabrykowany w izolacji fabrycznej 3LPE N-v rura stalowa - DN20 (26,9 x 3,2)	-	PN-EN ISO 21809-1 PN-EN 10216-1	P265	w izolacji 3LPE
Poz.	Wyszczególnienie	Ilość	Nr normy	minimum dla materiału	Uwagi

**Inwestor : Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów**

Obiekt : Sieć gazowa wraz z przyłączami gazu średniego ciśnienia

**Temat proj.: "Przebudowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami w m. Bukowsko, pow. Sanocki -
PSGJA.ZMSE.763A.082.1146097.1.22"**

Temat rys.: Punkt gazowy (redukcyjno-pomiarowy) dla przyłącza dn25 - rysunek typowy

Imię i Nazwisko		podpis	
Projektował :	mgr inż. Łukasz Kłak upr. nr SLK/2302/POOS/08 - wod-kan-gaz-co		data : luty 2026
			nr proj.: JA/032/EP/DK
Sprawdził :	mgr inż. Ewa Pawełczyk upr. nr SLK/9776/PWBS/21 - wod-kan-gaz-co		nr rys.: 04.1