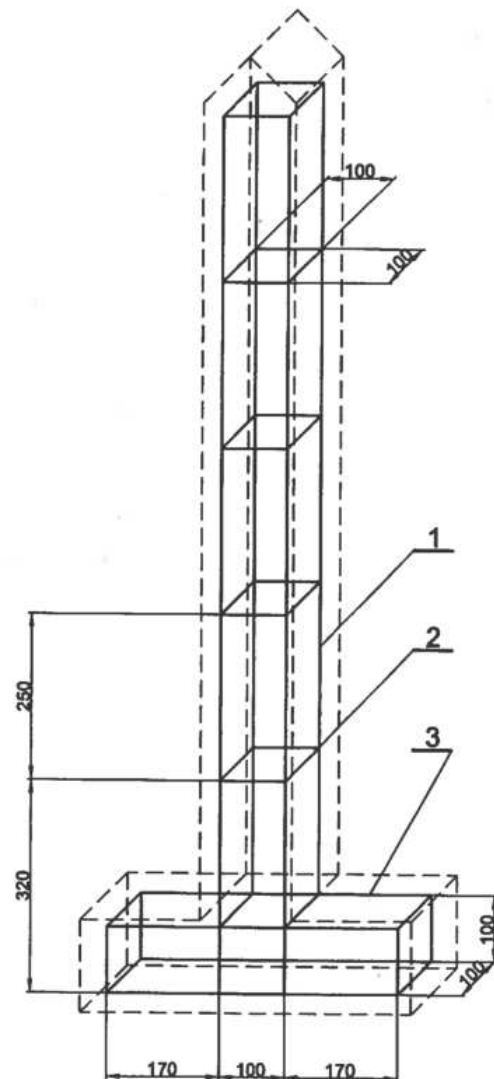
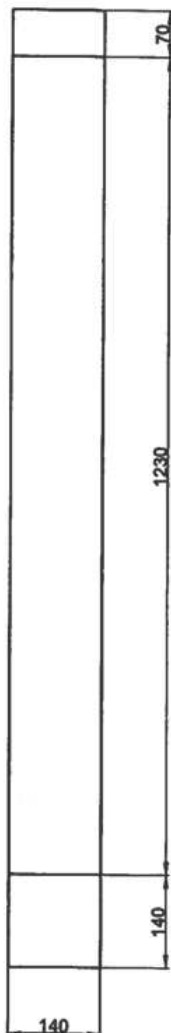
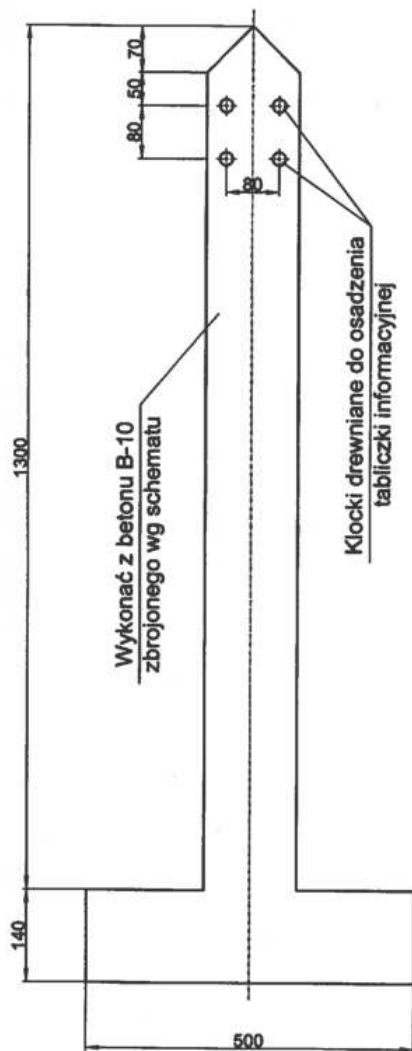


Zgodnie z ST-IGG-1003

3	Pręt stalowy $\varnothing$ 6	0,52	4	2,08
2	Strzemie z drutu stalowego $\varnothing$ 4	0,52	9	4,68
1	Pręt stalowy $\varnothing$ 6	0,142	4	0,57
Poz.	Wyszczególnienie	Długość [m]	Ilość [szt.]	Dł. razem [m]

Inwestor : Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów			
Obiekt : Sieć gazowa wraz z przyłączami gazu średniego ciśnienia			
Temat proj.: "Przebudowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami w m. Bukowsko, pow. Sanocki - PSGJA.ZMSE.763A.082.1146097.1.22"			
Temat rys. : Słupek oznaczeniowy - rys. typowy			
Imię i Nazwisko		podpis	
Projektował :	mgr inż. Łukasz Kłak upr. nr SLK/2302/POOS/08 - wod-kan-gaz-co		data : luty 2026
Sprawdził :	mgr inż. Ewa Pawełczyk upr. nr SLK/9776/PWBS/21 - wod-kan-gaz-co		nr proj.: JA/032/EP/DK
			nr rys.: 12