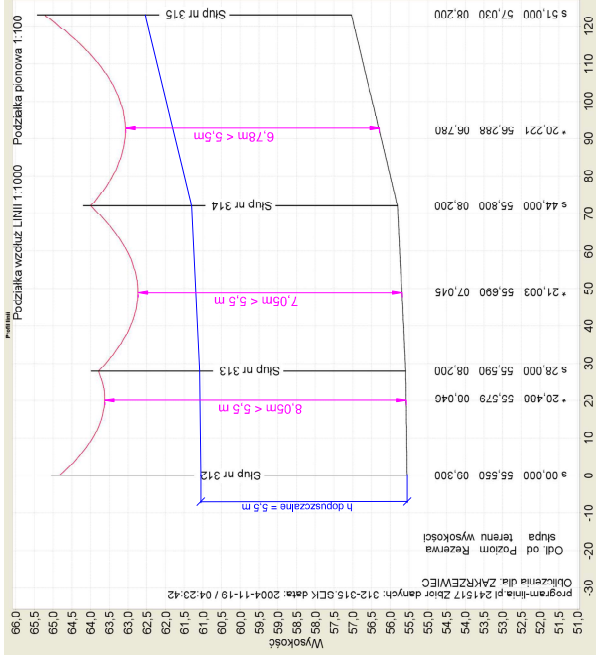
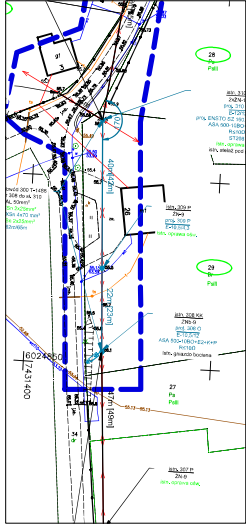
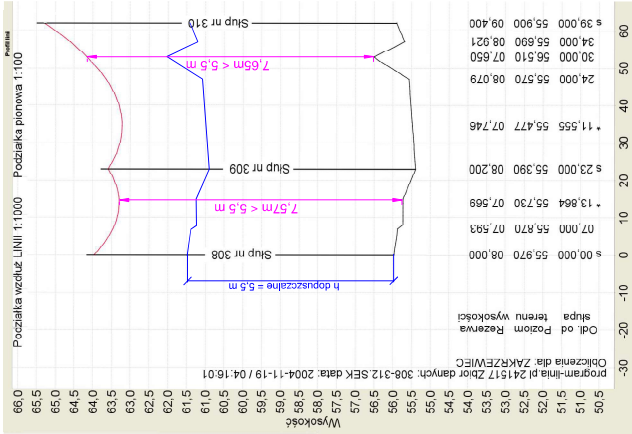


UWAGA! Zgodnie z normą SEP-E-003
Dla przewodów linii, wymagana minimalna podłazowa odległość przewodów od terenu wynosi 4,5 m, jednakże biorąc pod uwagę warunki terenowe, wymagana odległość od terenu wynosi 5,5 m, co jest zgodne z normą SEP-E-003.
W przypadku skrzyżowania przewodów linii z drogami, wymagana minimalna podłazowa odległość przewodów od drogi wynosi 4,5 m (5,5 m przy uwzględnieniu standardów EOP). Jest spełniona dla każdego przekazu kolizyjnego z drogą.

LEGENDA:

Minimalny przewód między liniami, a terenem - 4,5m (zgodnie z normą 4,5 m + 1 m)

Pole same

Droga, kuleje - 7 m (zgodnie z normą 6,0 m + 1 m)

Nazwa opracowania: Przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV zasilanej ze stacji T-1488 Zakrzewiec w m. Zakrzewiec, gm. Broniewo - etap 2	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne - Techniczne TELTOR-POL POINOC S.A. ul. Świecha 1, 80-554 Gdańsk Tel. 58 343 21 67 Fax 58 346 41 14		
	Nr umowy:	OBMS/22/24322	Akust: 1/1
Nazwa rysunku: Profil linii napowietrznej nn-0,4 kV od sf. 308 - 315	Nr projektu:		
	923		
Funkcja: mgr inż. Aleksandra Braskowska	Nr uprawnień:		
	POM/01327/PBE/72		
Sprawdził:	Data:		
	04.2026 r.		