



# 1 etap realizacji

~~ETIMAT 3p 25A~~ Części licznikowe nie wyposażać w ograniczki mocy. Przewody zasilające ograniczniki zdemontować spod listwy rozgałęźnej LZR i je zabezpieczyć.


istn. stacja transformatorowa 15/0,4 kV  
UNIESZEWO OSIEDLE 5  
[T631683]  
250kVA

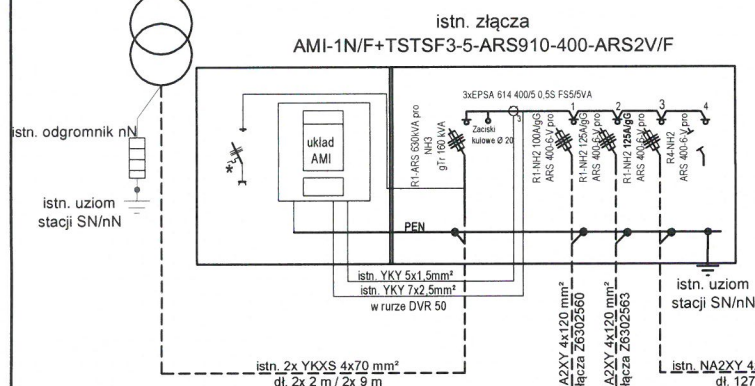

Z6304610  
proj. złącze  
P3-Rs/LZV/LZR/F  
131/38

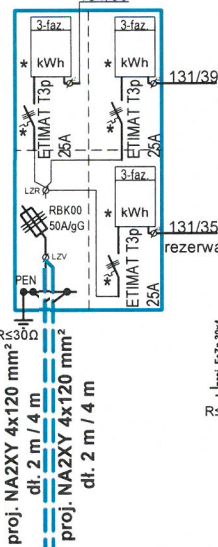


istn. złącze  
Z6302567




odkopać na odcinku 2m, przeciąć i wprowadzić do proj. złącza


istn. złącze  
ZK-1a/R/P-1/F

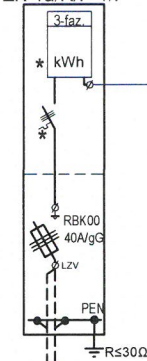


Z6304611  
proj. złącze  
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F

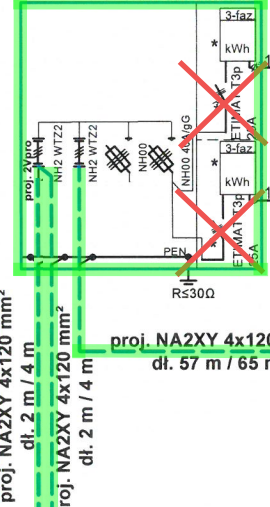


Z6304612  
proj. złącze  
P3-Rs/LZV/LZR/F  
131/50

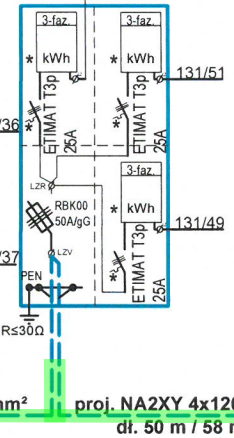

Z6304613  
proj. złącze  
P3-Rs/LZV/LZR/F  
131/47

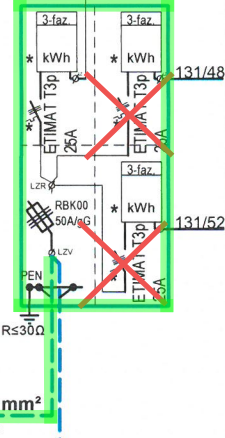

Z6304614  
proj. złącze  
P2-Rs/LZV/LZR/F

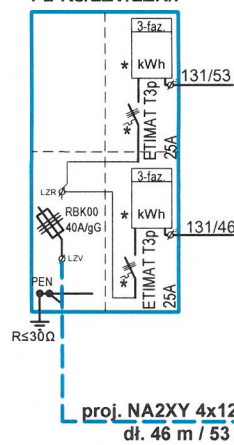

A+A PROJEKT  
10-501 Olsztyn, ul. Kościuszki 13/315

|                  |                                                                                                                                        |                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| obiekt<br>adres  | Sieć kablowa 0,4 kV do zasilania w energię elektryczną zespołu budynków jednorodzinnych na dz. nr 131/... w Unieszewie, gm. Gietrzwałd | data:<br>04.2022  |
| temat<br>rysunku | Schemat zasilania                                                                                                                      | skala<br>b/s      |
| projektował      | mgr inż. Andrzej Łaszuk                                                                                                                | Nr rysunku<br>E-2 |

## UWAGI:

- \* - element przystosowany do plombowania.
- Włz i kable zalicznikowe - wg oddzielnych opracowań.
- Połączenia PEN z uziołami - płaskownik FeZn 30x4.
- Układ sieci - TN-C.