

	WARUNKI TECHNICZNE Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub istn. przyłączy średniego/niskiego ciśnienia Załącznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunków Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych	ZMS/137/2018/1/1
---	--	---

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

 pieczęć jednostki wydającej Warunki Techniczne

data wydania: 06.10.2025r.

WARUNKI TECHNICZNE

~~Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub istniejących przyłączy~~
~~średniego/niskiego ciśnienia*~~

Nr PSGWA.ZMSM.763.346.25.BP

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowość/gmina/dzielnica: *** Warszawa – Śródmieście**

Ulica/ nr działki/ inne określenie miejsca: *** ul. Aleje Jerozolimskie odc. Rondo**

Dmowskiego -rondo De Gaullea

Jednostka eksploatująca: **Gazownia Warszawa Centrum,**

ul. Lewicka 12, 02-547 Warszawa,

e-mail: gazownia.warszawa.centrum@psgaz.pl

Rodzaj paliwa gazowego(wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):

☒ E ☐ LW ☐ LS ☐ inny:

II. STAN ISTNIEJĄCY OBIEKTU (dot. przebudowy)

Ciśnienie (MOP) [kPa]: **10 – Niskie ciśnienie**

1. Gazociąg:*

- a) Odcinek G1-G2 w ul. Aleje Jerozolimskie DN 200 Stal, L ok. 80 m, rok budowy 1972;
- b) Odcinek G2-G9 w ul. Aleje Jerozolimskie DN 300 Stal, L ok. 10 m, rok budowy 1972;
- c) Odcinek G2-G3 w ul. Aleje Jerozolimskie DN 300 Stal, L ok. 520 m, rok budowy 1972/1954;
- d) Odcinek G3-G4 w ul. Aleje Jerozolimskie DN 200 Stal, L ok. 5 m, rok budowy 1985;

	WARUNKI TECHNICZNE Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub istn. przyłączy średniego/niskiego ciśnienia Załącznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunków Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych	ZMS/137/2018/1/1
---	---	---

- e) Odcinek G4-G5 w ul. Aleje Jerozolimskie DN 400 Stal, L ok. 35 m, rok budowy 1946;
- f) Odcinek G5-G6 w ul. Aleje Jerozolimskie DN 200 Stal, L ok. 155 m, rok budowy 1979;
- g) Odcinek G7-G8 w ul. Aleje Jerozolimskie DN 200 Stal, L ok. 185 m, rok budowy 1979;

2. Przyłącza:*

Odcinki w ul. Aleje Jerozolimskie

- a) DN 100 Stal, L. ok. 5 m, szt. 1, **do posesji ul. Aleje Jerozolimskie 11/19;**
- b) DN 80 Stal, L. ok. 10 m, szt. 2, **do posesji ul. Aleje Jerozolimskie 11/19 oraz 28;**
- c) DN 65 Stal, L. ok. 60 m, szt. 12, **do posesji ul. Aleje Jerozolimskie 33, 31, 29, 23, 16, 32, 30 oraz 42;**

III. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Ciśnienie (MOP) [kPa]: **10 – Niskie ciśnienie**

1. Gazociąg:*

- a) Odcinek G1-G2 w ul. Aleje Jerozolimskie DN 200 Stal, L ok. 80 m - **do umartwienia;**
- b) Odcinek G2-G9 w ul. Aleje Jerozolimskie DN 300 Stal, L ok. 10 m - **do umartwienia;**
- c) Odcinek G2-G3 w ul. Aleje Jerozolimskie DN 300 Stal, L ok. 520 m - **do przebudowy używając d_n 160 PE100RC SDR 17 (17,6);**
- d) Odcinek G3-G4 w ul. Aleje Jerozolimskie DN 200 Stal, L ok. 5 m - **do przebudowy używając d_n 160 PE100RC SDR 17 (17,6);**
- e) Odcinek G4-G5 w ul. Aleje Jerozolimskie DN 400 Stal, L ok. 35 m - **do przebudowy używając d_n 225 PE100RC SDR 17 (17,6);**
- f) Odcinek G5-G6 w ul. Aleje Jerozolimskie DN 200 Stal, L ok. 155 m - **do przebudowy używając d_n 180 PE100RC SDR 17 (17,6);**
- g) Odcinek G7-G8 w ul. Aleje Jerozolimskie DN 200 Stal, L ok. 185 m - **do przebudowy używając d_n 90 PE100RC SDR 17 (17,6);**

2. Przyłącza:*

Odcinki w ul. Aleje Jerozolimskie

- a) DN 100 Stal, L. ok. 5 m, szt. 1, do posesji ul. Aleje Jerozolimskie 11/19 – **przebudować na d_n 90 PE100RC SDR 17 (17,6);**

	WARUNKI TECHNICZNE Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub istn. przyłączy średniego/niskiego ciśnienia Załącznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunków Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych	ZMS/137/2018/1/1
---	--	--

- b) DN 80 Stal, L. ok. 10 m, szt. 2, do posesji ul. Aleje Jerozolimskie 11/19 oraz 28 przebudować na **d_n 90 PE100RC SDR 17 (17,6)**;
- c) DN 65 Stal, L. ok. 60 m, szt. 12, do posesji ul. Aleje Jerozolimskie 33, 31, 29, 23, 16, 32, 30 oraz 42 - przebudować na **d_n 63 PE100RC SDR 11**;

3. Zalecenia dot. miejsc włączeń i prac przełączeniowych:*

- Przy przebudowie gazociągu należy zapewnić ciągłość dostawy gazu do odbiorców zasilanych z przebudowywanego gazociągu;
- Uzgodnić we właściwej terenowej jednostce eksploatacyjnej schemat wyłączeń/włączeń sieci gazowej w celu wykonania przełączeń.

4. Zalecenia dot. armatury:*

- Istniejącą armaturę odcinającą należy odtworzyć.
- Stosować armaturę z końcówkami PE.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI

1. Wymagania ogólne

Sieci gazowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Sieci gazowe powinny być budowane z zastosowaniem wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z późn. zm.). Punkty gazowe powinny spełniać wymagania ST-IGG-0502 Załącznik B „Wymagania dla Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy:

Relining, wykop otwarty.

3. Gazociągi i przyłącza z PE*

Gazociągi i przyłącza z PE należy wykonywać zgodnie z regulacjami PSG sp. z o.o. „Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych” i „Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

4. Gazociągi i przyłącza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociągi i przyłącza stalowe należy wykonywać zgodnie z regulacjami PSG sp. z o.o. „Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych” i „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*: nie dotyczy

	WARUNKI TECHNICZNE Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub istn. przyłączy średniego/niskiego ciśnienia Załącznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunków Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych	ZMS/137/2018/1/1
---	---	---

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobów

- Wyroby budowlane powinny być oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z późn. zm.) i posiadać deklaracje właściwości użytkowych sporządzone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
- Własności materiałowe i wytrzymałościowe wyrobów budowlanych metalowych powinny być potwierdzone w dokumentach kontroli, świadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Nie dotyczy

V. UZGODNIENIA

Nie dotyczy

VI. DANE INWESTORA I WARUNKI FINANSOWANIA

INWESTOR: POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE

ADRES: 02-235 WARSZAWA, UL. RÓWNOLEĞŁA 4A

Uwagi: Modernizacja sieci gazowej na obszarze objętym działaniami modernizacyjno-remontowymi infrastruktury miejskiej – drogi, mosty itp. (kat. 3b)

Pozycja Planu Inwestycyjnego na lata 2025-2027: NR_P KON_P poz. 27

Miejsce (pozycja) zadania według rankingu: 4 Punktacja według rankingu: 0

VII. UWAGI KOŃCOWE

- Niniejsze warunki techniczne są ważne 24 miesiące od daty wydania.
- Przywołane instrukcje obowiązujące w PSG sp. z o.o. dostępne są na stronie internetowej <https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne>
- Przywołane standardy techniczne IGG są do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglądu w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
- Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych może dokonać tylko jednostka wydająca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.
- Unieważnia się warunki PSGWA.ZMSM.763.332.24.G z dnia 03.10.2024*

.....
podpis

Załączniki: 1. Mapa pogładowa z zakresem zadania – szt. 6


Sporządził/a: Damian Potera, kontakt damian.potera@psgaz.pl tel. 22 667 34 06

5. PRZYJĘCIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Działu/Sekcji **Sekcja Przygotowania Inwestycji i Remontów...**


Data/podpis.....
.....

*) niepotrzebne skreślić lub wybrać/pozostawić właściwy opis

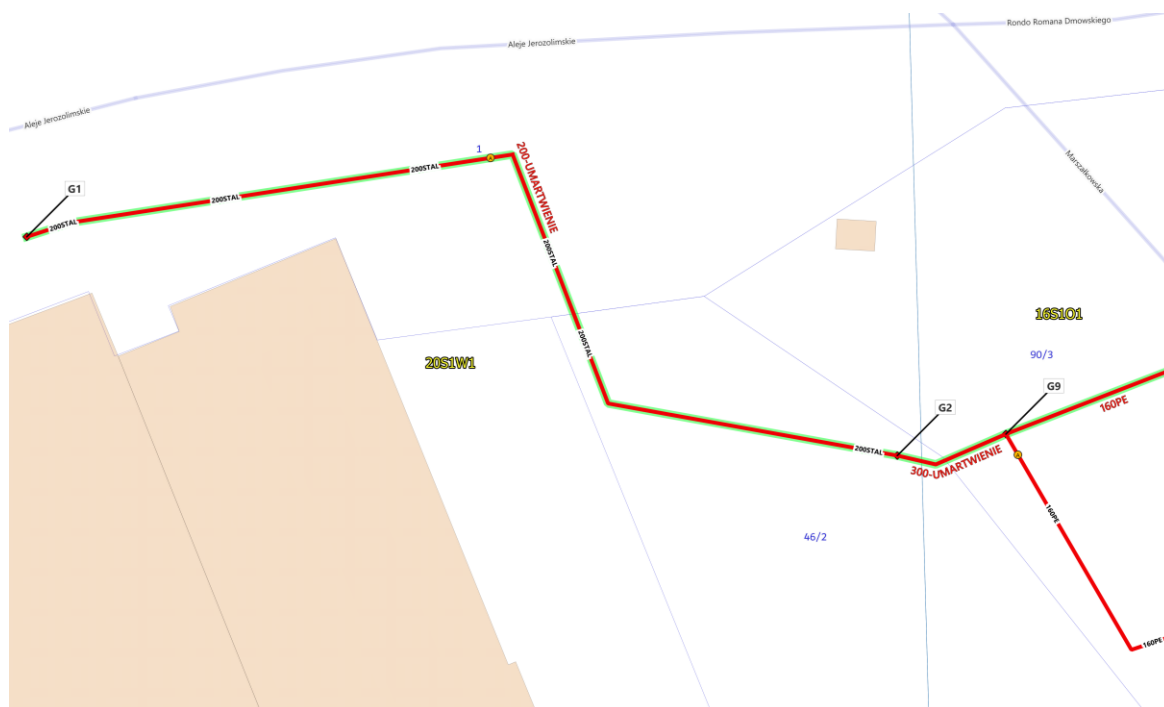


Załącznik nr 1 do WT PSGWA.ZMSM.763.346.25.BP

**Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub
istn. przyłączy średniego/niskiego ciśnienia**
Załącznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunków
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

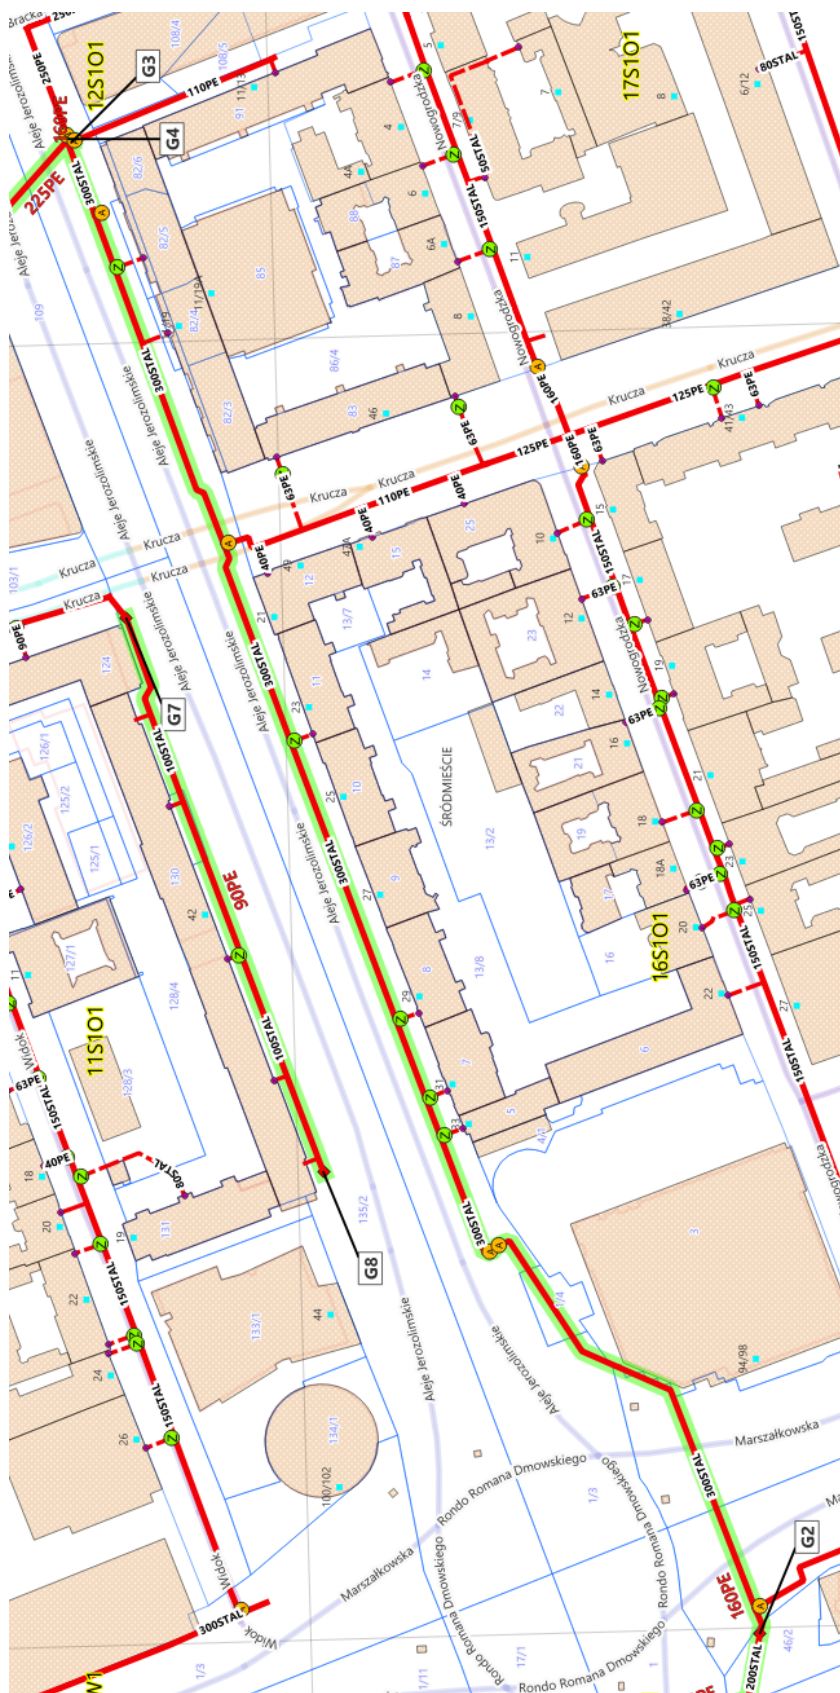


Załącznik nr 2 do WT PSGWA.ZMSM.763.346.25.BP

**Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub
istn. przyłączy średniego/niskiego ciśnienia**
Załącznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunków
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

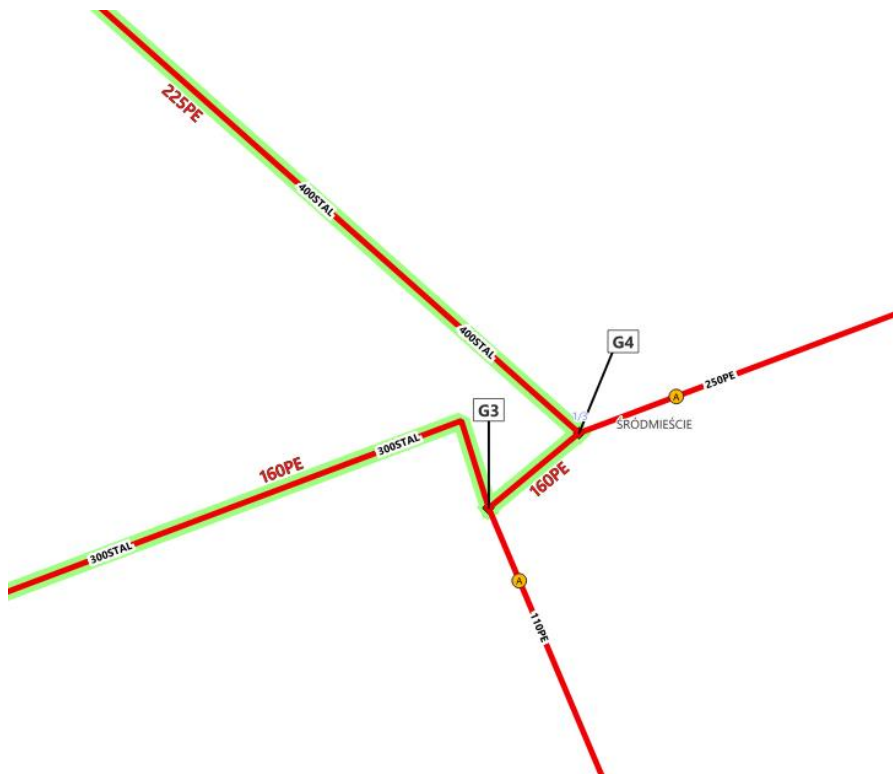


Załącznik nr 3 do WT PSGWA.ZMSM.763.346.25.BP

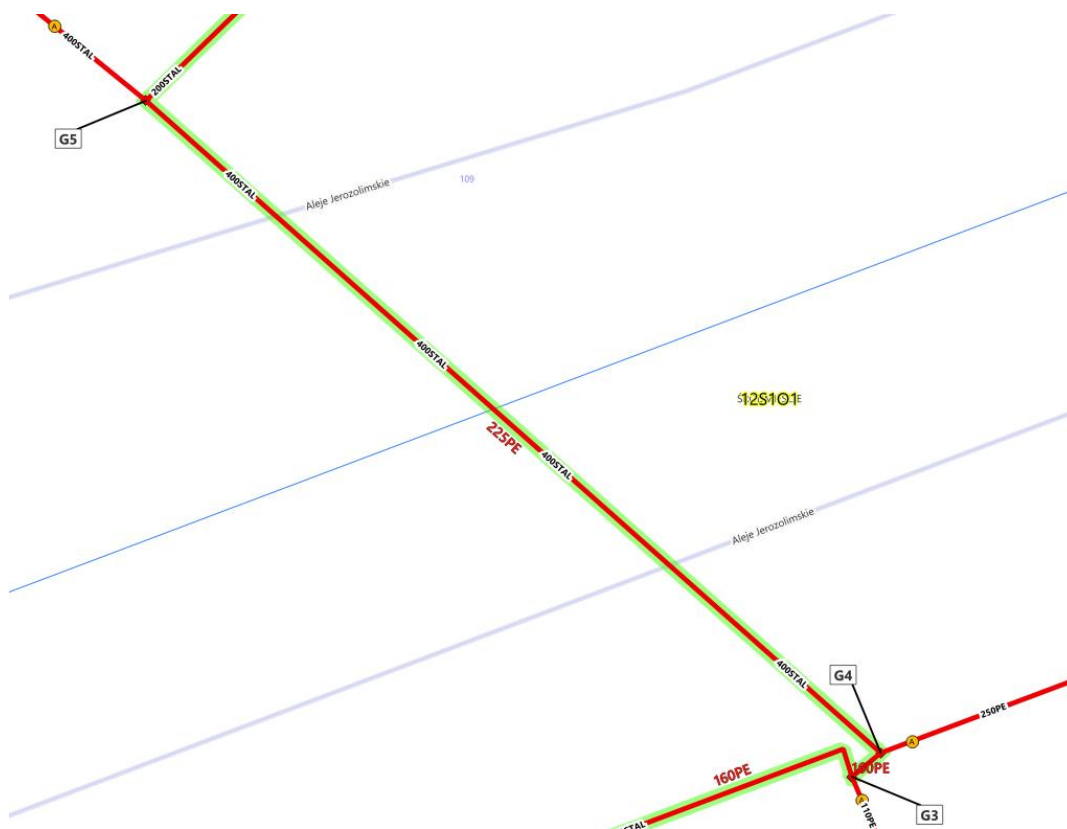

Załącznik nr 4 do WT PSGWA.ZMSM.763.346.25.BP

**Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub
istn. przyłączy średniego/niskiego ciśnienia**
Załącznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunków
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

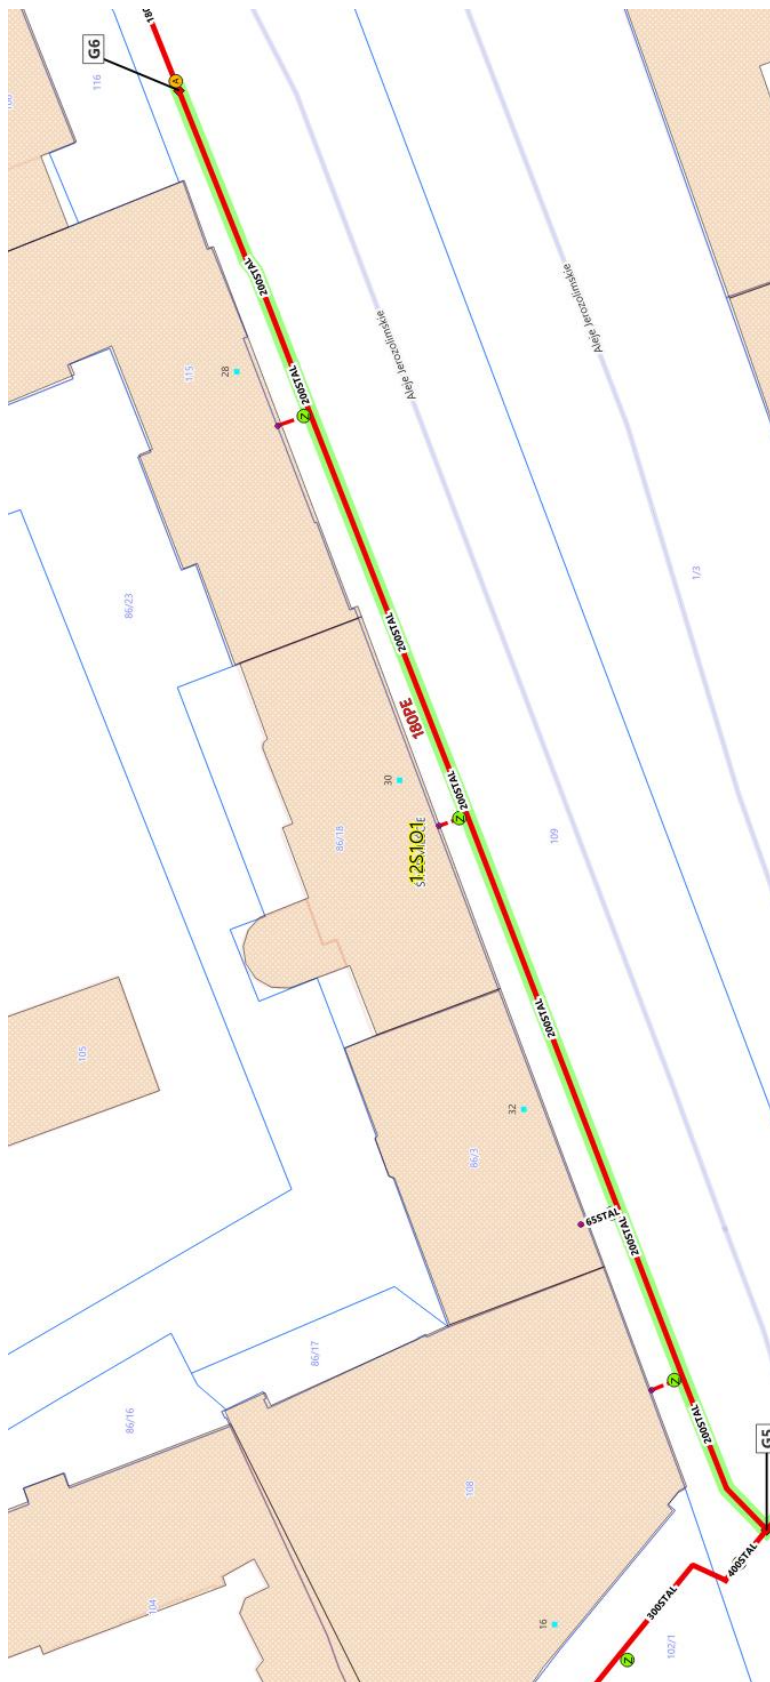

Załącznik nr 5 do WT PSGWA.ZMSM.763.346.25.BP

**Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub
istn. przyłączy średniego/niskiego ciśnienia**
Załącznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunków
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych



Załącznik nr 6 do WT PSGWA.ZMSM.763.346.25.BP