


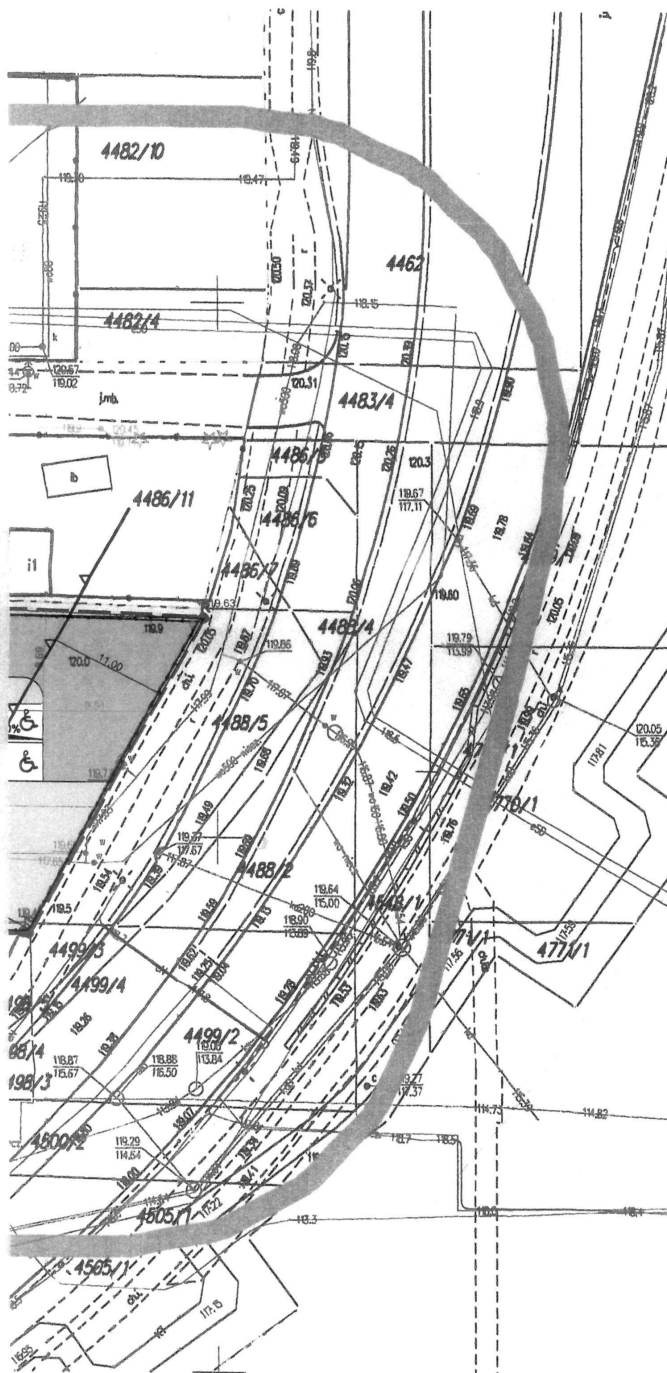

- PROJEKTOWANE INSTALACJE
- instalacja elektryczna 3x6mm² [L=384,89 m]
 - instalacja elektryczna [L=26,60 m]
 - ruraz dedykowany po [L=37,42 m] g. min 1,2m
 - instalacja kanalizacji [L=165 m] g. min. 1,2m
 - instalacja wodociągowa min 0,7m
- PROJ. PRZYŁĄCZA WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
- przyłącze wodociągowe
 - przyłącze kanalizacji
 - przyłącze elektryczne
 - przyłącze ciepłownicze
 - przyłącze telekomunikacyjne

Mapa do celów projektowych

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej		PODGK.6640.129.2025
Miejscowość		Śródmieście dz. 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4907/2, 4921
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	140201_1
	Nazwa	Ciechanów
Obwód ewidencyjny	Identyfikator	140201_1.0010
	Nazwa	Śródmieście
Skala mapy:		1:500
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	Układ 2000/7
	Wysokości	PL-EVRF2007-NH
Obszar objęty aktualizacją		
Arkusz mapy	7.187.17.0513, 0514	
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, sformułowanych w granicach projektowanej inwestycji Mapa została wykonana bez ustaleń o służebnościach gruntowych Granice na mapie przyjęto według stanu ewidencji gruntów. Położenie punktów granicznych spełnia wymaganie dokładności umożliwiającej lokalizację obiektu w odległości 4,0 m i bliżej Data opracowania 20.01.2025		
GEODETA UPRAWNIENY inż. Michał Bączek nr upr. 18886 X-400 Ciechanów, ul. I. Krasińskiego 5 tel. 604 605 676 GEODETA inż. Jacek Betlewicz 66-450 Gliniany, ul. Kwiatowa 15 tel. 692 655 261 fax 23 67 40 200		
Powiadzam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywny weryfikacji PODGK.6640.129.2025.1 z dnia 21.01.2025 r.		

ZESTAWIENIE STANOWISK POSTOJOWYCH DLA ETAPÓW INWESTYCJI

Element ZT	
Budynek A 13 lokali +1 NPS	
Budynek B 13 lokali +1 NPS	
Budynek C 13 lokali +1 NPS	
Budynek D 13 lokali +1 NPS	
Liczba mieszkań	
Min. liczba stanowisk postojowych	
Wymagane miejsca zgodnie z WZ	
Liczba miejsc zapewnionych	
Stanowiska postojowe zewnętrzne + NPS	
Stanowiska postojowe wewnętrzne	
SUMA	

Dz. ew. 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4921 i 4907/3	PR
Lokale mieszkalne (bez NPS)	5
Lokale NPS	1
Średnia powierzchnia lokali mieszkalnych	42
Powierzchnia użytkowa mieszkań	23
Powierzchnia części wspólnych	6
Powierzchnia całkowita (bez garaży)	33
Powierzchnia części podziemnej	11
Balkony zewnętrzne	9
Lokale usługowe	1
Stanowiska postojowe naziemne (2,5 x 5,0m)	5
Stanowiska postojowe NPS (3,6 x 5,0m)	1
Stanowiska postojowe w halach garażowych	4
Szerokość elewacji frontowej (od strony ulicy dz. ew. 449)	16
Wskaźnik pow. biologicznie czynnej do pow. terenu	3
Wskaźnik intensywności zabudowy	
Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej	9

MIEJSCE WŁĄCZENIA PRZYLĄCZA
CIEPŁOWNICZEGO WG WARUNKÓW

