

8525.05.2026-W

Olsztyn, dnia 14.05.2026 r.

DECYZJA nr TE.4061.139.2026

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 889 z późn. zm.), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2025 poz. 1691 z późn. zm.) oraz pełnomocnictwa Prezydenta Olsztyna udzielonego Kierownikowi Wydziału Uzgodnień i Ewidencji Dróg w Zarządzie Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie do działania w imieniu Prezydenta Olsztyna, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku, który złożył(a):

Zbigniew Czajkowski

EL-pro Projektowanie i usługi elektryczne

Klebark Wielki 69

10-687 Olsztyn

działający w imieniu i na rzecz:

ENERGA-OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

zezwalam

na lokalizację w pasie drogowym: **ul. Dolna – dz. nr 228, obr. 126 m. Olsztyna**, następujących urządzeń: **projektowanego elektroenergetycznego przyłącza kablowego niskiego napięcia nn 0,4 kV – załącznik nr 1**, przy zachowaniu następujących warunków:

- zachować normatywne odległości przewidziane przepisami od istniejących sieci i obiektów;
- podczas prowadzenia prac zapewnić bezpieczny ruch pieszych oraz bezpieczny ruch pojazdów samochodowych;
- na okres prowadzenia robót opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót;
- odtworzenie pełnej konstrukcji naruszonych nawierzchni zlecić specjalistycznej firmie drogowej pod nadzorem uprawnionego pracownika ZDZiT w Olsztynie;
- w przypadku zastosowania metody bezwykopowej w odległości ≤ 1 m od kolektora deszczowego zaleca się wykonanie inspekcji TV tego kolektora w celu wykazania, że w trakcie prac nie uszkodzono rurociągu;
- przestrzegać zapisów „Standardów Zieleni Olsztyna” - (Zarządzenie nr 307 Prezydenta Olsztyna z dnia 8 września 2023 r.),
- zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac w rejonie drzew, prace prowadzić z zabezpieczeniem systemów korzeniowych;
- w trakcie zasypywania wykopów wykonywać badania wskaźnika zagęszczenia gruntu (zapewnić spełnienie warunku: $I_s \geq 1,0$);
- zobowiązuje się inwestora przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do wystąpienia do Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenie za powyższe opłaty oraz decyzji ustalającej opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162§2 kpa, który stanowi, że organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunku;
- w razie konieczności przełożenia urządzenia z uwagi na budowę, przebudowę lub remont drogi koszt tego przełożenia ponosi właściciel urządzenia.

UZASADNIENIE

Od uzasadnienia odstąpiono na podstawie art. 107 § 4 Kpa.

-verte-

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT

Zbigniew Czajkowski

POUCZENIE

Niniejsze zezwolenie jest jednocześnie prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowę.

Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszym zezwoleniu nie jest równoznaczna z pozwoleniem na budowę stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz z zezwoleniem na prowadzenie robót oraz umieszczenie liniowych urządzeń obcych w pasie drogowym, o które wykonawca albo inwestor musi wystąpić do Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264 tj.).

Zgodnie z art.127 § 1a. k.p.a. decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna.

Zwolniono od opłaty skarbowej na podstawie części III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

Otrzymują:

1. Strona/pelnomocnik strony
2. a/a



Z up. PREZYDENTA OLSZTYNA

Radostaw Radzikowski
Kierownik

Wydziału Uszczelnienia i Ewidencji Dróg
w Zarządzie Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie


ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT

Zbigniew Czajkowski

A
N

The technical drawing illustrates the proposed cable route and connection points. Key features include:

- PROJ. przyłącze**: Proposed connection point.
- złącze kablowe**: Cable connection point.
- Dolina**: A road or valley area.
- ch.b.t.**: Chybażona brzoza (likely a typo for "ch.b.t.").
- 228**: A specific location or elevation marker.
- 227/4**, **227/6**, **235/6**: Plot numbers or addresses.
- PRZECISK**: A crossing or intersection point.
- proj. w**: Proposed water connection point.
- proj. e**: Proposed electricity connection point.
- granicz**: Boundary line.
- 0.7m**: A distance measurement.
- k**: A small circle symbol, possibly representing a well or a specific feature.
- w**: Water connection points.
- e**: Electricity connection points.

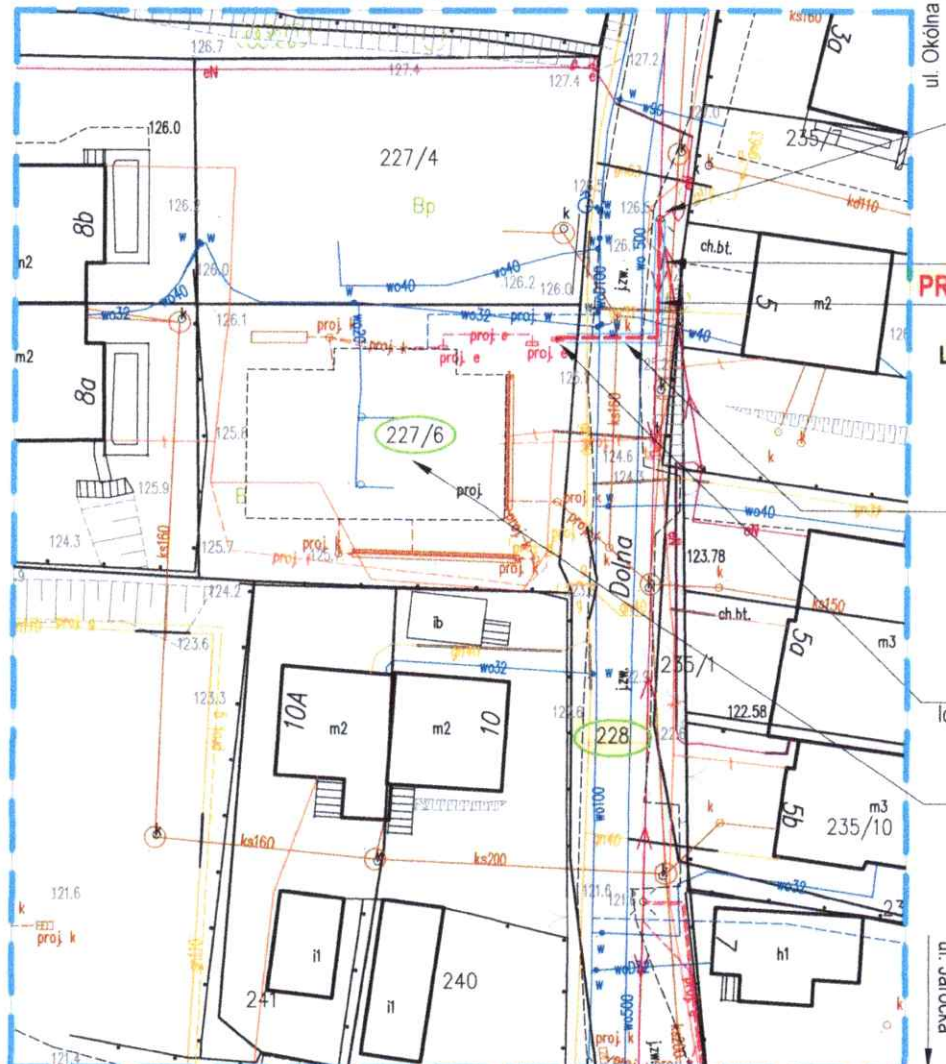

PROJ. przecisk SRS 160 ; L= 6m

działka do przyłączenia
do sieci elektroenergetycznej
obiekt istniejący - w budowie

Zbigniew Czajkowski

- - - - - projektowane przyłącze kablowe nn 0,4kV
 - - - - - projektowana osłona rurowa
 - - - - - projektowane złącze kablowe
 ————— granice działek ewidencyjnych

Radostaw Radzikowski
Kierownik
Wydziału Usługomów i Ewidencji Dróg
w Zarządzie Dróg Zieloni i Transportu w Olsztynie

EL-pro Zbigniew Czajkowski Projektowanie i usługi elektryczne.
10-687 Olsztyn, Klebark Wielki 69 ; Tel.: 502253572.
NIP: 739-137-52-73 ; REGON: 510744183

Tytuł rysunku:		Objekt:
PZT		
Branża:		Adres:
elektryczna		
Inwestor:		Olsztyn, ul. Dolna działki nr. 227/6, 228 obręb Olsztyn [0126]
ENERGA-OPERATOR S.A.		
Nr rys:	Skala:	Opracował, Projektant:
zdzit	1:500	
Data:	Podpis:	Zbigniew Czajkowski upr. nr 103/91/OL
05.2026r	Z. Czajkowski	