

PROJ. KRSN-00/4R-NH2/F
Nr. Z6307456


STAN PROJEKTOWANY

SCHEMAT ZASILANIA
układ pracy sieci nn 0,4kV → TN-C
istniejący obwód nn Nr 01, stacja tr. O-0457

41

MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA

istn. słup 05/PP-9/ZN

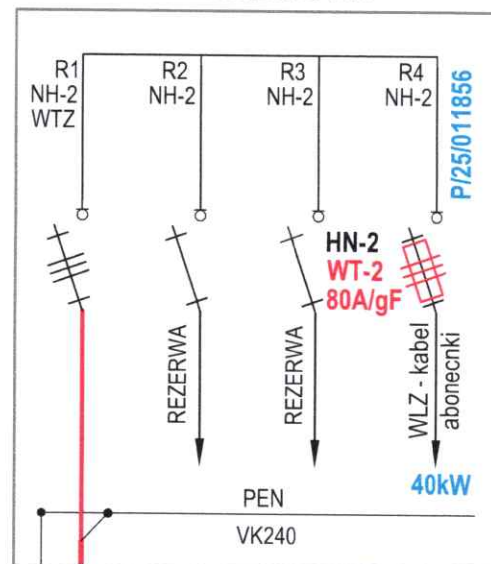


UWAGI:

1. Ochrona od porażeń poprzez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie pracy sieci TN-C
2. Ochrona od porażenia prądem spełniona dla istn. zabezpieczenia w stacji tr WT00/gF 125A; obliczenia dla całego obwodu wykonano programem oblx i dołączono do projektu
3. W miejscu rozdzielenia żył kabla w złączu i na słupie zastosować palczatki termokurczliwe np. typu AK4 240
4. Projektowane złącze posadowić jako wolnostojące na działce nr 277/6, lokalizacja wg. szczegółu lokalizacji na rys. E-1.

proj. $R < 30\Omega$

$I_{zw} = 787A > I_a = 330,4A$; $\Delta U = 6,22\%$

PROJ. NA2XY 4x 240mm² ; L= 15/30m

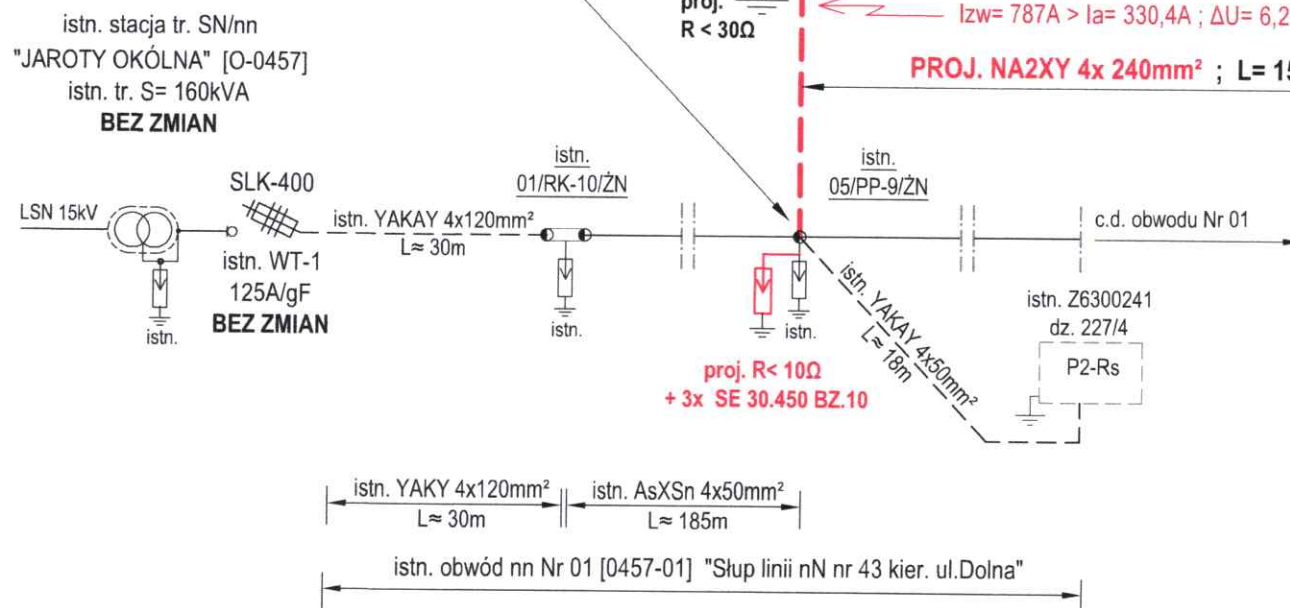

"Schemat zasilania" - OBI/63/2502405

EL-pro Zbigniew Czajkowski Projektowanie i usługi elektryczne. 10-687 Olsztyn, Klebark Wielki 69 ; Tel.: 502253572. NIP: 739-137-52-73 ; REGON: 510744183	
Tytuł rysunku: Schemat zasilania	Obiekt: elektroenergetyczne przyłącze kablów niskiego napięcia nn 0,4kV
Branża: elektryczna	Adres: Olsztyn, ul. Dolna działki nr. 227/6, 228 obręb Olsztyn [0126]
Inwestor: ENERGA-OPERATOR S.A.	Opracował, Projektant: Zbigniew Czajkowski upr. nr 103/91/OL
Nr rys: E-2	Skala: b/s
Data: 06.2026r	Podpis: Z. Czajkowski