



KRISPLAN

Krzysztof Cybulski

KRISPLAN Krzysztof Cybulski

99-210 Uniejów ul. Dąbska 64

NIP: 828-142-05-01

tel. 667-367-124

e-mail: biuro@krisplan.pl

PROJEKT TECHNICZNY

(KW06819/25, OBI 46/2503240)

Egzemplarz nr

Zadanie Inwestycyjne:

**Budowa elektroenergetycznej linii
kablowej nN dla zasilania budynku
mieszkalnego w m. Kuczki gm. Uniejów**

Obiekt:

Sieć elektroenergetyczna 0,4kV

Adres obiektu:

**Gmina Uniejów, działki nr 211, 265 obręb
Kuczki**

Inwestor:

**ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w
Gdańsku**
*ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk*

Projektant:

.....
mgr inż. Paweł Szewczyk
*Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych*
nr ewid.: LOD/2703/PWOE/15

Uniejów, sierpień 2026r.

	Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN dla zasilania budynku mieszkalnego w m. Kuczki gm. Uniejów	Projekt nr:	Strona:
		P66	27
		Tom:	Zmiana:
		TOM 1	-

9. Decyzje administracyjne

**BURMISTRZ MIASTA
UNIEJÓW**
DG.7230.14.2026

WPLYNĘŁO 04. 03. 2026

Uniejów, dnia 03.03.2026 r.

ZEZWOLENIE

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153); oraz art. 39 ust. 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 889) i § 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264) po rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dnia 05.02.2026 r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.06.2026r.) złożonego przez:

Panią Patrycję Kucharską – Górską, reprezentującą firmę KRISPLAN Krzysztof Cybulski, ul. Dąbska 64, 99-210 Uniejów, działającą z upoważnienia Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Kaliszu al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, na podstawie pełnomocnictwa nr 25/2026 z dnia 24 stycznia 2026 r.

Wyraża się zgodę na umieszczenie i pozostawienie w drodze gminnej nr 111172 E – Wilamów – Góry – Kuczki nr ewid. gr. 211 obręb Kuczki, projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej tj. przyłącza kablowego nn – 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 265 obręb Kuczki, w lokalizacji zgodnej z naniesieniem na kserokopii mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500, stanowiącej integralną część niniejszego zezwolenia (legz.)

na niżej wymienionych warunkach:

1. Projektowane elektroenergetyczne przyłącze kablowe nn-0,4 kV w pasie drogowym drogi gminnej należy wykonać metodą wykopu otwartego, za istniejącym poboczem w pasie zieleni – Jak najbliższej granicy z działką sąsiednią, z jednoczesnym uporządkowaniem zieleni po skończonych pracach. Przejścia w poprzek drogi należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu sterowanego sytuując komory robocze w pasie zieleni oraz na działkach do których wykonywane jest przedmiotowe przyłącze.
2. Projektowane przyłącze kablowe sytuowane na działce nr 265 obręb Kuczki gm. Uniejów, powinno zostać zaprojektowane tak, aby odległość pomiędzy projektowanym złączem kablowym a krawędzią jezdni o nawierzchni asfaltowej zlokalizowanej na dz. 211 obręb Kuczki gm. Uniejów wynosiła co najmniej 3,00 m, zgodnie z art. 43 ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 889)
3. Zabrania się naruszania konstrukcji jezdni oraz zanieczyszczania nawierzchni jezdni drogi gminnej, a także składowania materiałów w pasie drogowym drogi.
4. Projektowane w pasie drogi gminnej na dz. 211 obręb Kuczki gm. Uniejów przyłącze kablowe nn-0,4 kV należy przesunąć jak najbliższej granicy z działką sąsiednią.
5. Wszystkie roboty prowadzone w pasie drogowym w poboczu o nawierzchni nieutwardzonej należy wykonać metodą wykopu otwartego. Po wykonanych robotach należy odtworzyć pas drogowy do poprzedniego stanu użyteczności poprzez:

	Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN dla zasilania budynku mieszkalnego w m. Kuczki gm. Uniejów	Projekt nr: P66	Strona: 28
		Tom: TOM 1	Zmiana: -

- a) zasypanie wykopu i zagęszczenie warstwami;
 - b) wyprofilowanie pasa zieleni;
 - c) uprządkowanie terenu.
6. Prowadzący roboty jest zobowiązany przywrócić działkę do stanu pełnej użyteczności ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia istniejących skarp.
7. Właściciel umieszczonego w pasie drogowym elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN, zobowiązany jest do jego przełożenia na własny koszt i we własnym zakresie w przypadku gdy budowa, przebudowa lub remont drogi będzie wymagała jego przełożenia.
8. Zgoda na lokalizację w/w urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem dróg gminnych, wydawana jest na okres 10 lat od daty jego umieszczenia, potwierdzona przez zarządcę drogi protokołem odbioru pasa drogowego. Po tym okresie właściciel urządzenia zobowiązany jest do jego usunięcia i przywrócenia pasa drogowego do stanu pełnej użyteczności lub wystąpienia do zarządcy drogi z nowym wnioskiem o przedłużenie terminu przedmiotowej lokalizacji urządzenia w pasie drogi gminnej.
9. Za umieszczoną w pasie drogowym infrastrukturę - elektroenergetyczne przyłącze kablowe będzie pobierana coroczna opłata, od daty jego umieszczenia, ustalona jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy przyłącza i rocznej stawki za zajęcie 1 m² pasa drogowego.
10. Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nie może naruszać prawa własności stron trzecich, a za jego naruszenie odpowiada wykonawca robót lub inwestor.
11. Utrzymanie elektroenergetycznego przyłącza kablowego należy do jego posiadacza.
12. W przypadku ewentualnych zapadnięć w konstrukcji pasa drogowego, w miejscu robót, uszkodzone elementy pasa drogowego zostaną odtworzone przez wykonawcę na koszt inwestora.
13. Wszelkie zmiany i odstępstwa będące podstawą wydania niniejszego zezwolenia, należy ponownie uzgodnić z zarządcą drogi.
14. Wydane przez zarządcę drogi uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego niskiego napięcia, jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia inwestora, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025r., poz. 418), do dysponowania częścią pasa drogowego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym zezwoleniu.


Mając na uwadze brzmienie art. 107, § 4 k.p.a. odstąpiono od uzasadnienia zezwolenia, bowiem uwzględnia ono w całości żądanie strony.

POUCZENIE


Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych, jest zobowiązany do:

- a) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;

Oznaczanie kierunków zgłoszonej zmiany	obiekty (ulica, dz. nr)		msc. Kuzki dz. nr 285	msc. Kuzki dz. nr 285			
	Adresata ewidencji		101/14_5 gmina Pielice				
Opis ewidencji	obiekty		101/14_5, 6, 12	101/14_5, 6, 12			
	nazwa		Kuzki				
Skala mapy			1 : 500	20000 powiatu 18			
Nazwa ulicy wgranych			prostejczych obłoków wyściółki				
Oznaczenie i symbol konturu układu granicowego, który nie jest ujemny i bieżąco danych ewidencji granic.			PA-EP/2007/44	brak			
Data aktualizacji mapy			21.12.2025				
Wyciągnięcie ewidencji mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnego skrócenia granicznych projektowanych gruntu podłoża w granicach projektowanej ewidencji budowlanej.							
Przebieg cieków oraz konturów klasycznych gronożeniów na podstawie danych ewidencji granicy i budowlanej.							
UWAGA: Nie wykaza się istnienia w terenie historycznych, o których brak informacji wynika z załącznika historycznych lub z niedoprecyzacji przepisów ogłoszonego do inwentaryzacji. Na istnienie w/w przedmiotu wykonania mapy nie ponosi odpowiedzialności. (art. 43 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.01.1969. Dz. U. 2013 r. poz. 1469)							
Pozwolenie Udział Geoarchitektoniczny (Kartograficzny) "ZEC041"							
Mapa 87. 69.200 Podpłocze							
RECON 100082241, MP: 528101867							
opracowanie mapy							
mgr inż. Piotr Brannowski							
Upr. nr 2286/1, str. 3/19 624							
gmina opusznica							
Dokument podpisany przez: PIOTR							
Data: 2026.01.09 18:28:05 CET							



AROSLAW BRAMOWSKI
Data: 2026.01.09 18:28:05 CET

[illegible]


Obwód 1

3


63A (GF)

TNDSLH 160/15
15/0.4kV
Yz15
160kVA


1. Układ sieci TV-C
2. Wartość rezystancji uziemienia złącza nie może być większa niż 30 Ohm
3. Uziemienie wykonane z bednarki stalowej ocynkowanej o wymiarach 25x4 oraz prętów stalowych ocynkowanych
4. Po wykonaniu układu wykonać pomiary rezystancji uziemiania. W przypadku zbyt wysokich wartości rezystancji wykonać dodatkowe uziemienia
5. Ze względu na zmianę układu połączeń należy zaktualizować opisy relacji kablowych w istniejących złączach

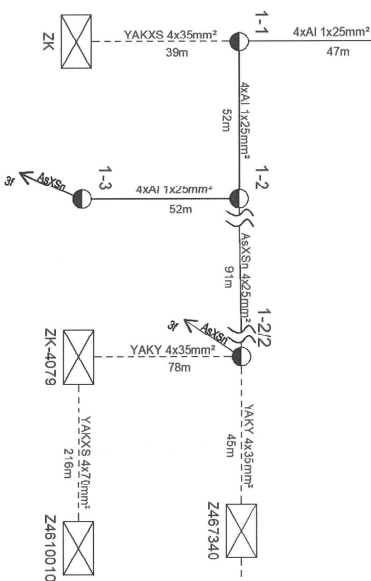

istniejący kabel odkopnąć i wprowadzić do projektowanego złącza kablowego

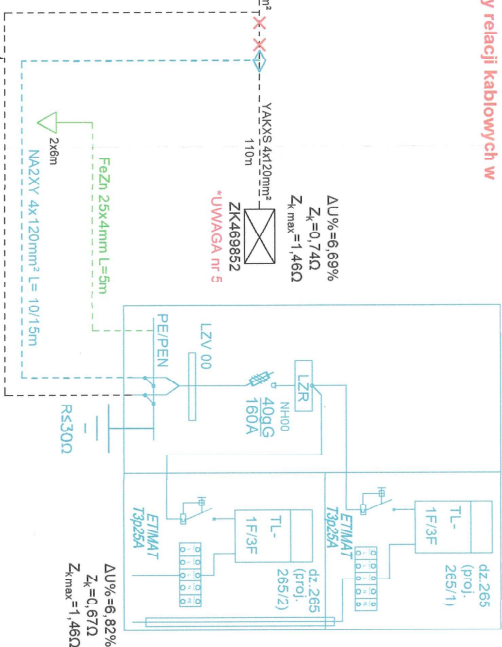

Z4610433
Projektowane złącze kablowe
P2-Rs/LZV/LZR/F
WP nr: P/25/071894, P=13kW
WP nr: P/25/071550, P=13kW

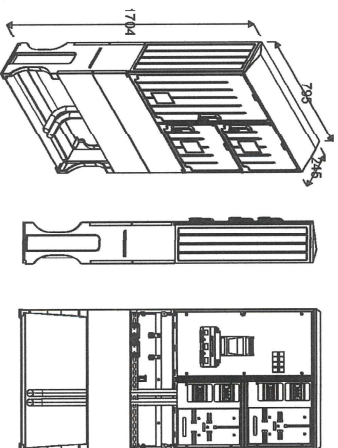

Projektowane złącze kablowe

P2-Rs/LZV/LZR/F

Symbol	Opis
	Elementy istniejące
	Elementy projektowane
	Projektowana bednarka
	Projektowana przyłącza napowietrzne
	Istniejące złącze kablowe
	Projektowany układ pionowy
	Elementy przewidziane do demontażu
	Projektowana muła kablowa JL-P-CX4 120-150

 Energa operator Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynatki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk				 KRISPLAN krysztof cybulski KRISPLAN Krzysztof Cybulski 99-210 Uniechów ul. Dąbska 64 tel. 667 367-1124 e-mail: biznes@krisplan.pl			
Nr OB:		Nr Umowy:		Nr Warunków:		Nr Skłp:	
OBI 46 2503240		KW6819/25		P/25/O71550 P/25/O71894		60454 KUCZKI	
Nazwa zadania:		BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ NN DLA ZAŚLANIA					
Adres zadania:		BUDYNKU MIESZKALNEGO W M. KUCZKI G.M. UNIECHÓW KUCZKI G.M. UNIECHÓW DZ. NR 211, 265					
Bronza:		ELEKTROENERGETYCZNA		Stadum:		PROJEKT TECHNICZNY	
Imię i nazwisko:		Specjalność:		Nr uprawnień:		Data	
mgr inż. PAMEŁ SZCZĘCIK		INSTALACyjNA		LD/2703/PWOE/15		08.2026	
Opracował		mgr inż. SYMEONER ŚMOLARZ					
Opracował		mgr inż. KRZYSZTOF CYBULSKI					
Tytuł rysunku:				Skala rysunku		Fornet	
SCHEMAT SIECI				B.S.		Nr rysunku E-02	
						297X420	