


Os-196 Jurecki Młyn

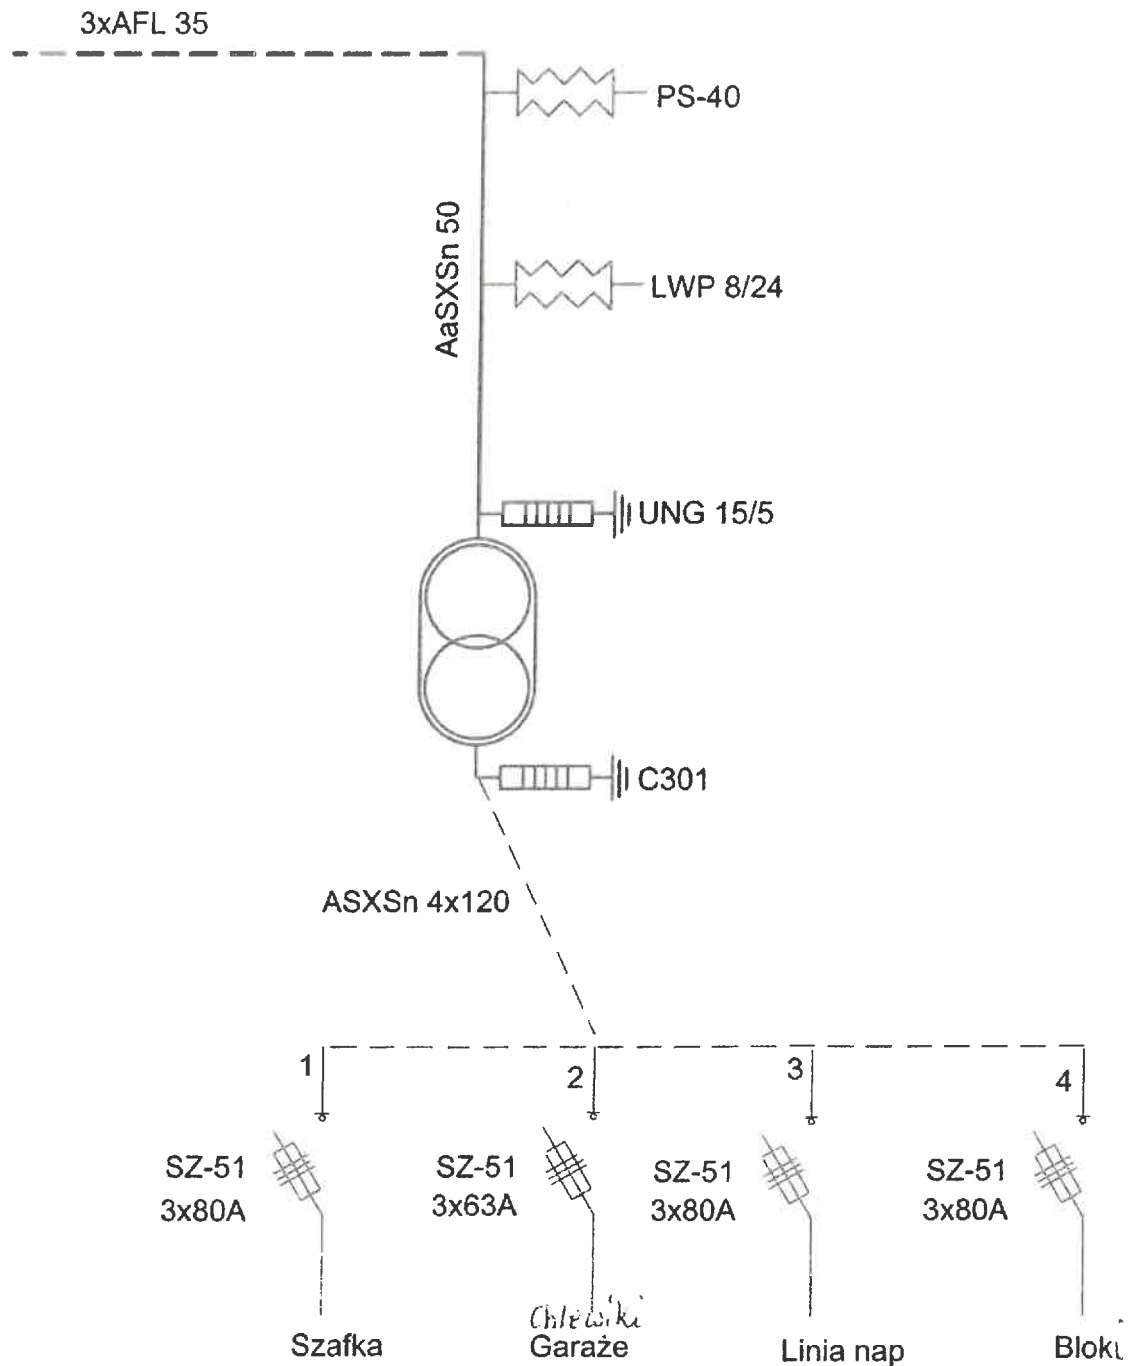

*Dostosowanie st. słup 15/0.6kV wg nowych poleceń
Przebudowa st. pól odłożona przez zastosowanie
smary halobowej przy słup 15/0.6kV*

28.05.2026

Technik Wiodący
ds. Przyłączeń
Sebastian Pose
Sebastian Pose