


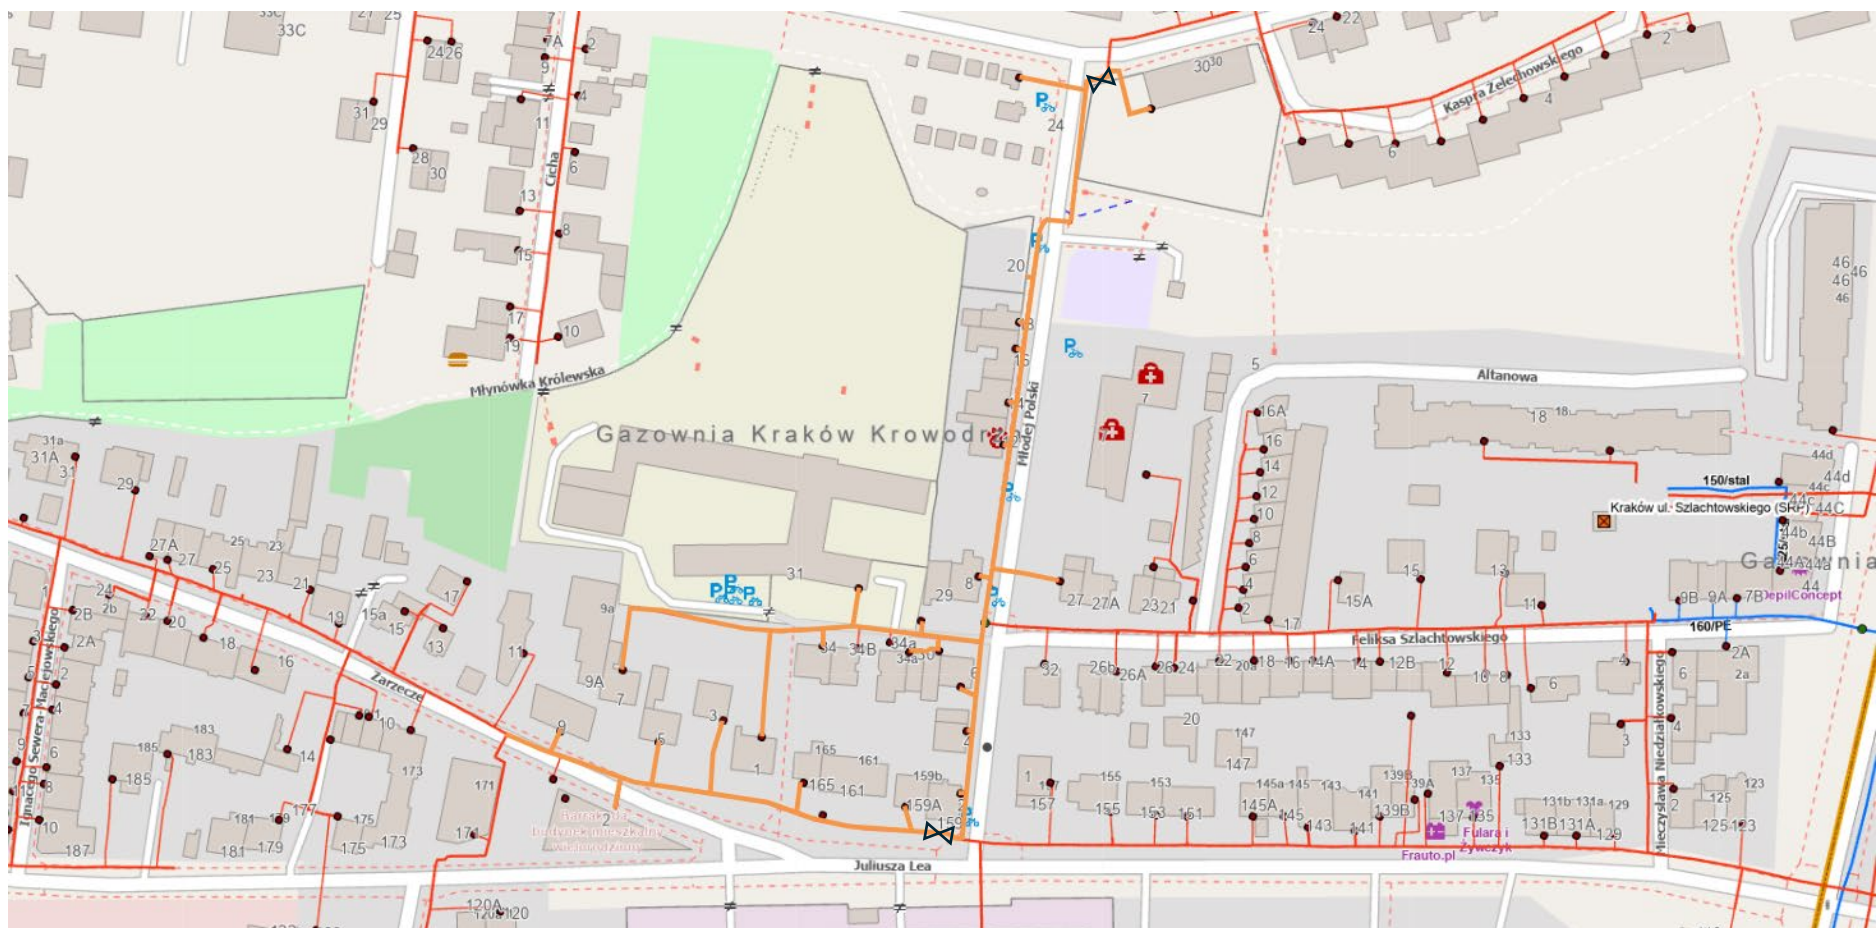


Kolorem pomarańczowym oznaczono sieć gazową N/C do przebudowy na PE w ramach przetargu

Kolorem czerwonym oznaczone są istniejące sieci gazowe N/C

Kolorem niebieskim oznaczone są istniejące sieci gazowe Ś/C

⚡ ZSU DN 150 z podwójnym upustem wraz ze skrzynkami ulicznymi do zastosowania w ramach przetargu

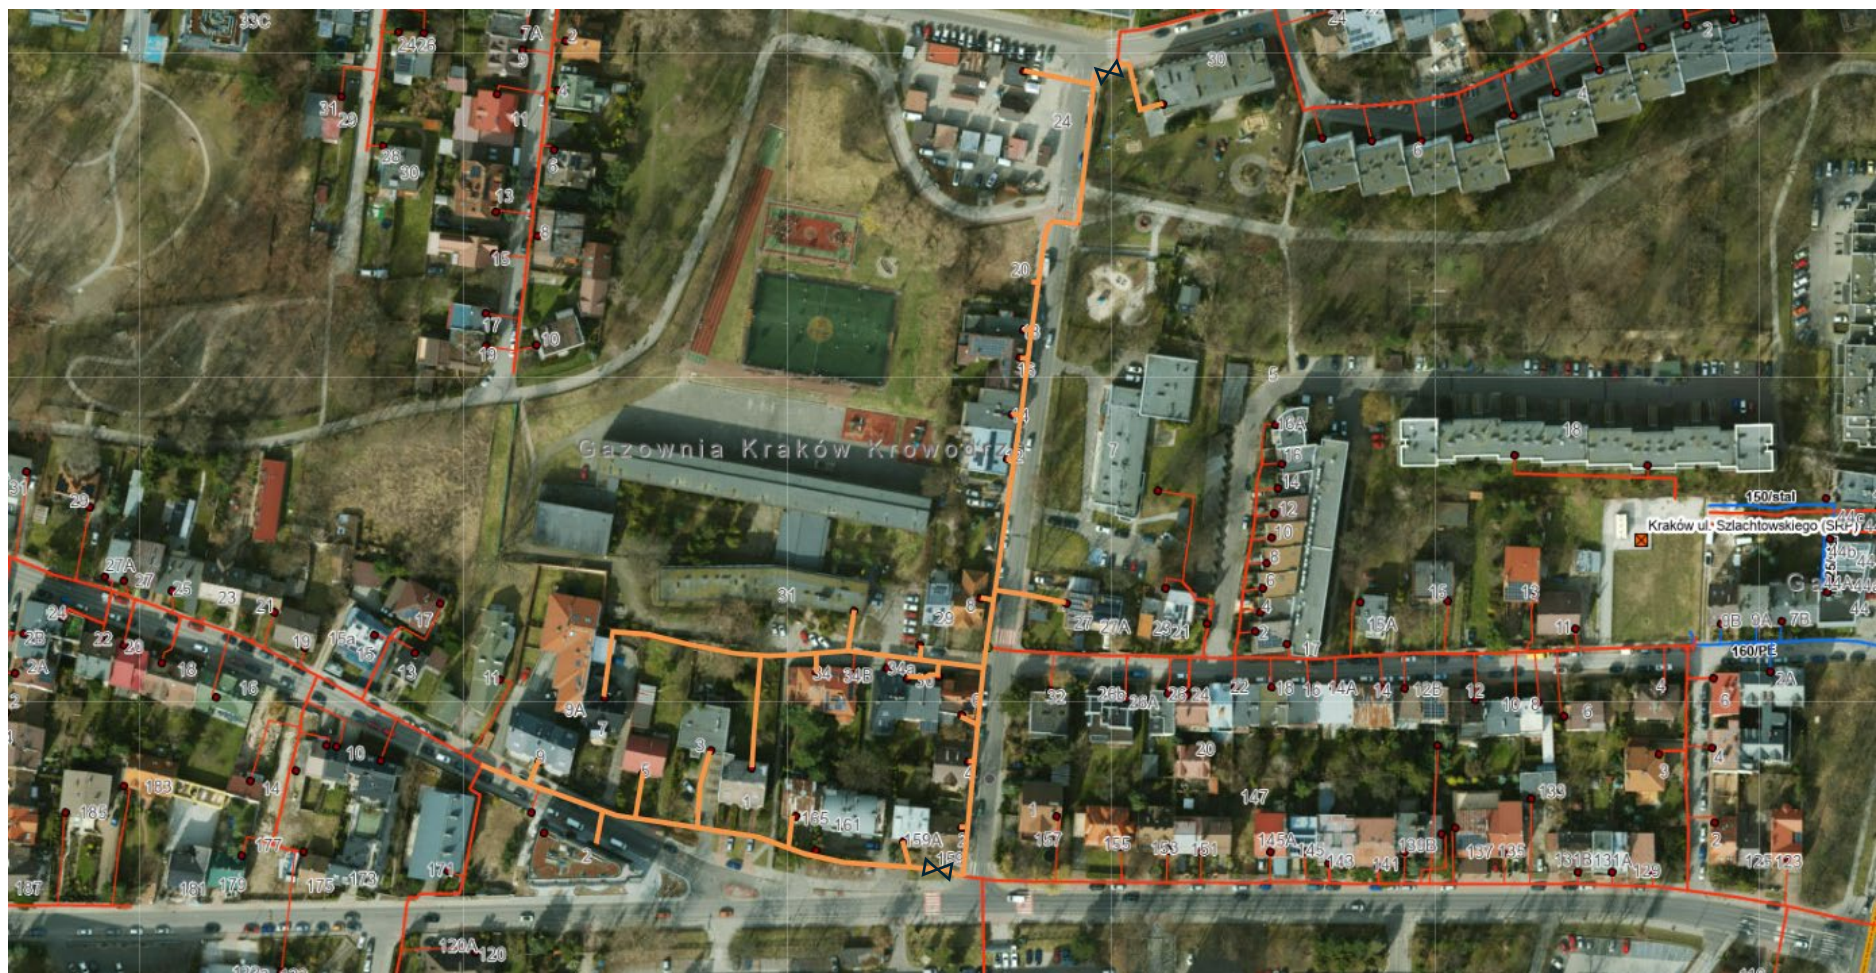

Kolorem pomarańczowym oznaczono sieć gazową N/C do przebudowy na PE w ramach przetargu

Kolorem czerwonym oznaczone są istniejące sieci gazowe N/C

Kolorem niebieskim oznaczone są istniejące sieci gazowe Ś/C

⌵ ZZU DN 150 z podwójnym upustem wraz ze skrzynkami ulicznymi do zastosowania w ramach przetargu



Kolorem pomarańczowym oznaczono sieć gazową N/C do przebudowy na PE w ramach przetargu

Kolorem czerwonym oznaczone są istniejące sieci gazowe N/C

Kolorem niebieskim oznaczone są istniejące sieci gazowe Ś/C

⊗ ZUZ DN 150 z podwójnym upustem wraz ze skrzynkami ulicznymi do zastosowania w ramach przetargu