



istn. słupowa stacja transf. 15/0,4kV
S-0133 "PASYM KAJKI"

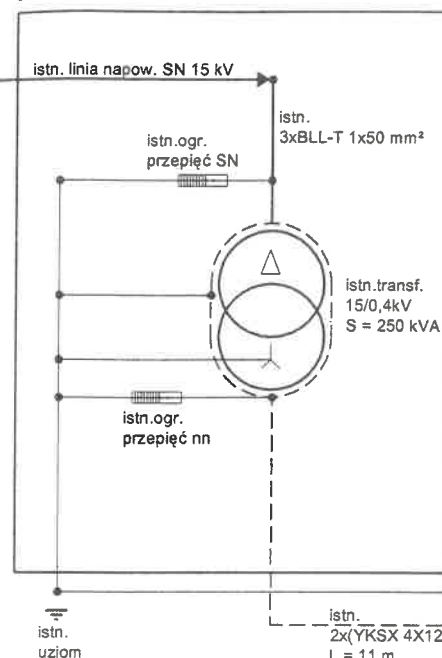

istn. Z6501381
ZKPP/F

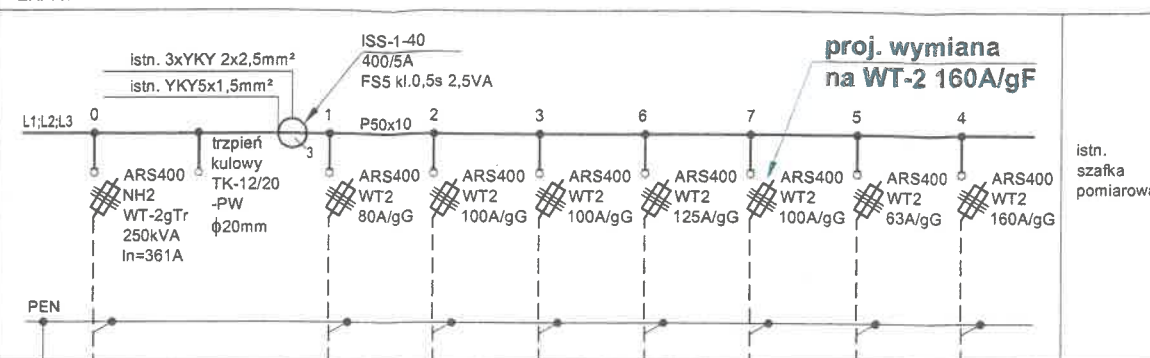

proj. wymiana
na WT-2 160A/gG


UWAGI:

- 1) Włz i kable zalicznikowe - wg oddzielnych opracowań.
- 2) Połączenia PEN z uziomami - płaskownik FeZn 30x4.
- 3) Układ sieci - TN-C.
- 4) * - element przystosowany do plombowania.

INWESTYCYJNE BIURO ELEKTROENERGETYKI "MEGAPRO" Mariusz Miechowicz 11-041 Olsztyn ul. Czarnieckiego 17			
Zadanie ENERGA: OBI/65/2502902, nr umowy: ZN/5627/6363MZI/2025/2503237/1			
Objekt: Sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV Adres: Pasym ul. Pogodna Temat: Schemat sieci nn - cz. 1			
Projektant: mgr inż. Mariusz Miechowicz upr. bud. WAM/0136/PWOE/05 specj. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		Skala: b.sk.	Rys. nr
		Data: 03/2026	E -2/1

LEGENDA:

- proj. kabel nn 0,4 kV
- proj. mufa nn 0,4 kV typu SMHSV 95-240
- linia kablowa nn 0,4 kV proj. wg oddz. oprac. ENERGA-OPERATOR S.A. (OBI/65/2101385) - do rozcięcia i mufowania

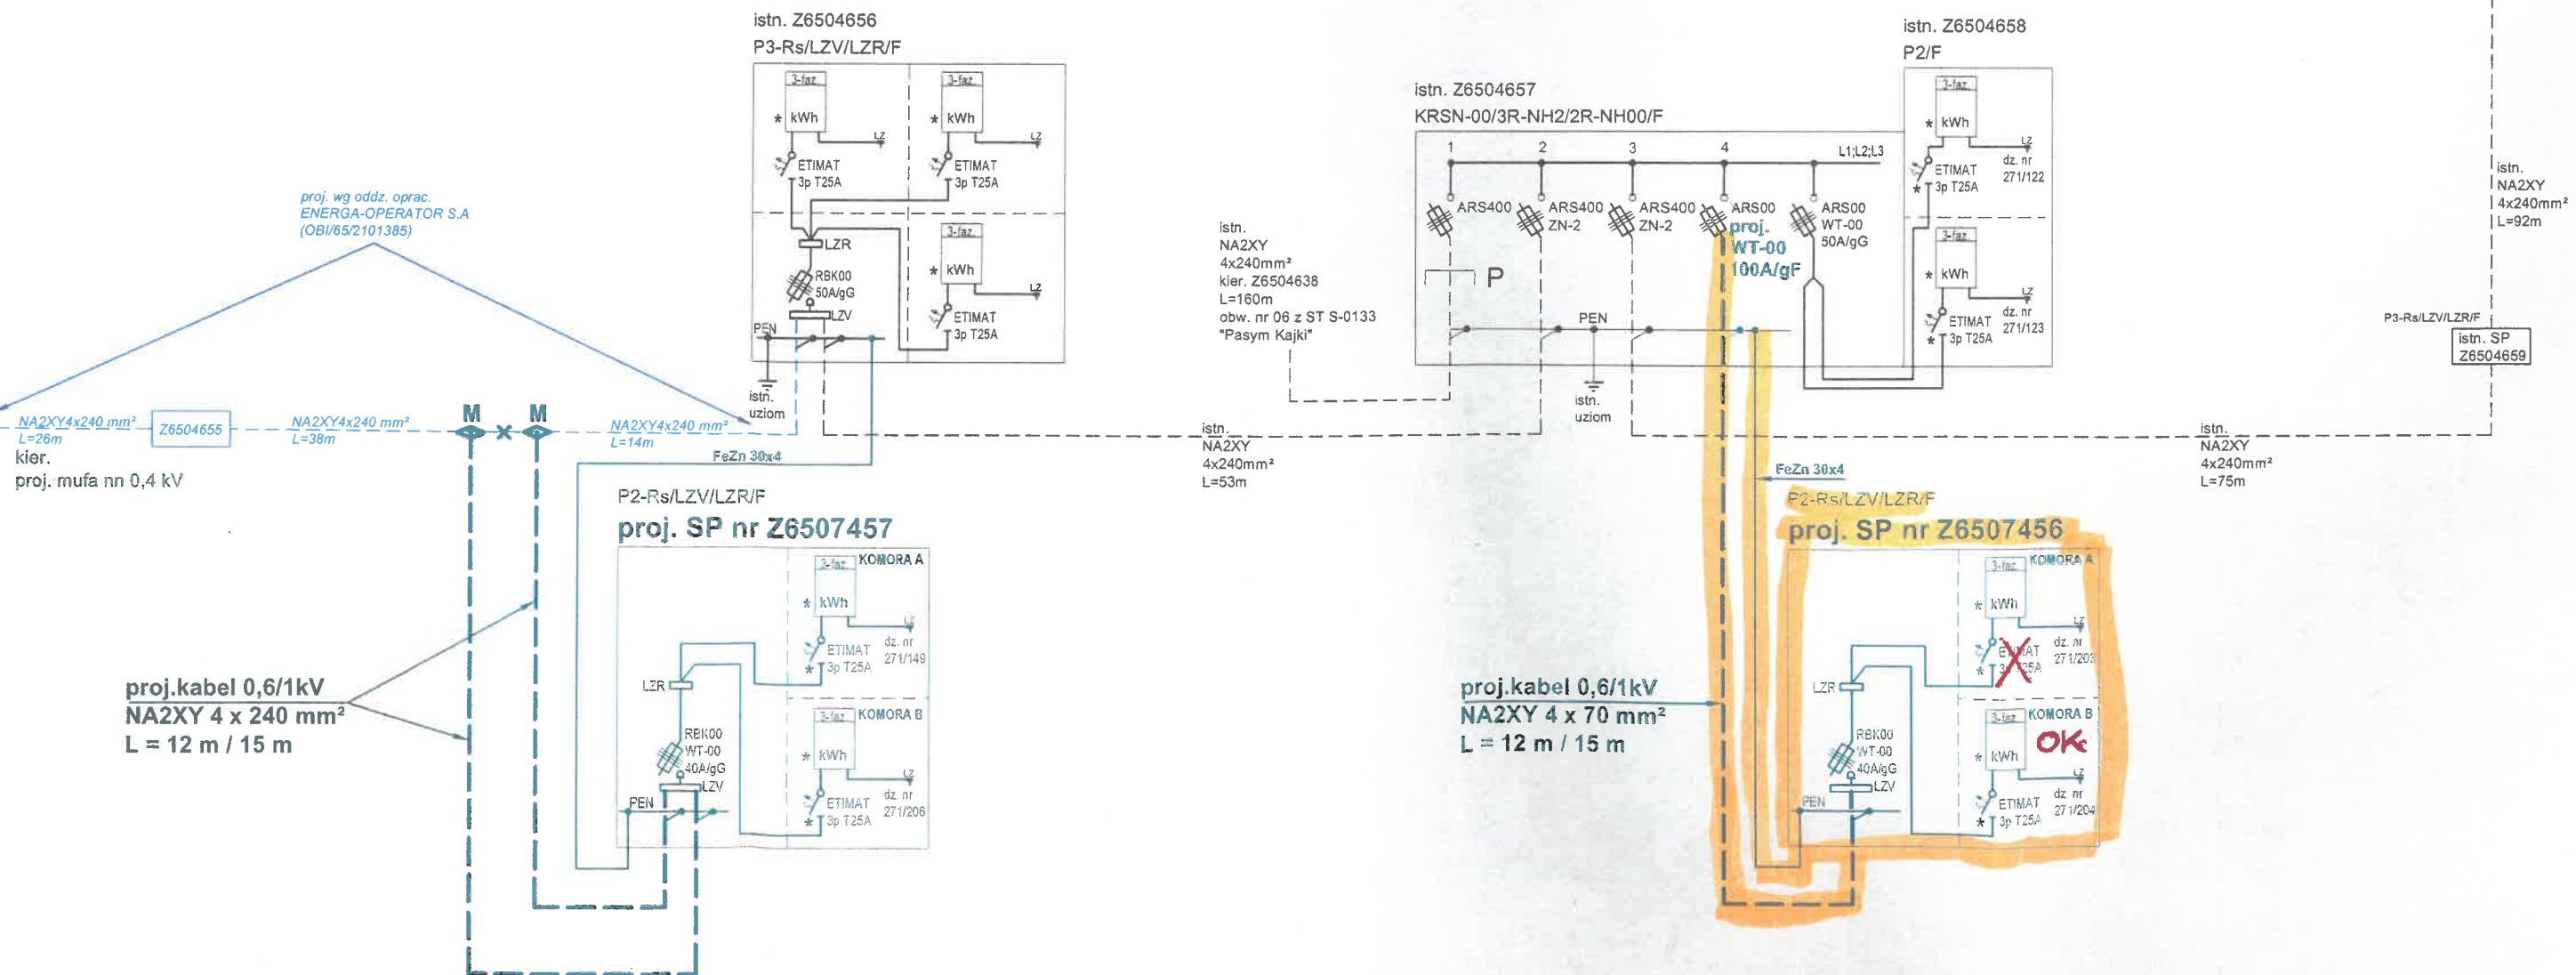


LEGENDA :

— LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU W MPZP

2.MN2 FUNKCJE TERENÓW Z MPZP



Z
O
A
T
Pro
mgr
upr.h
spec
iurz

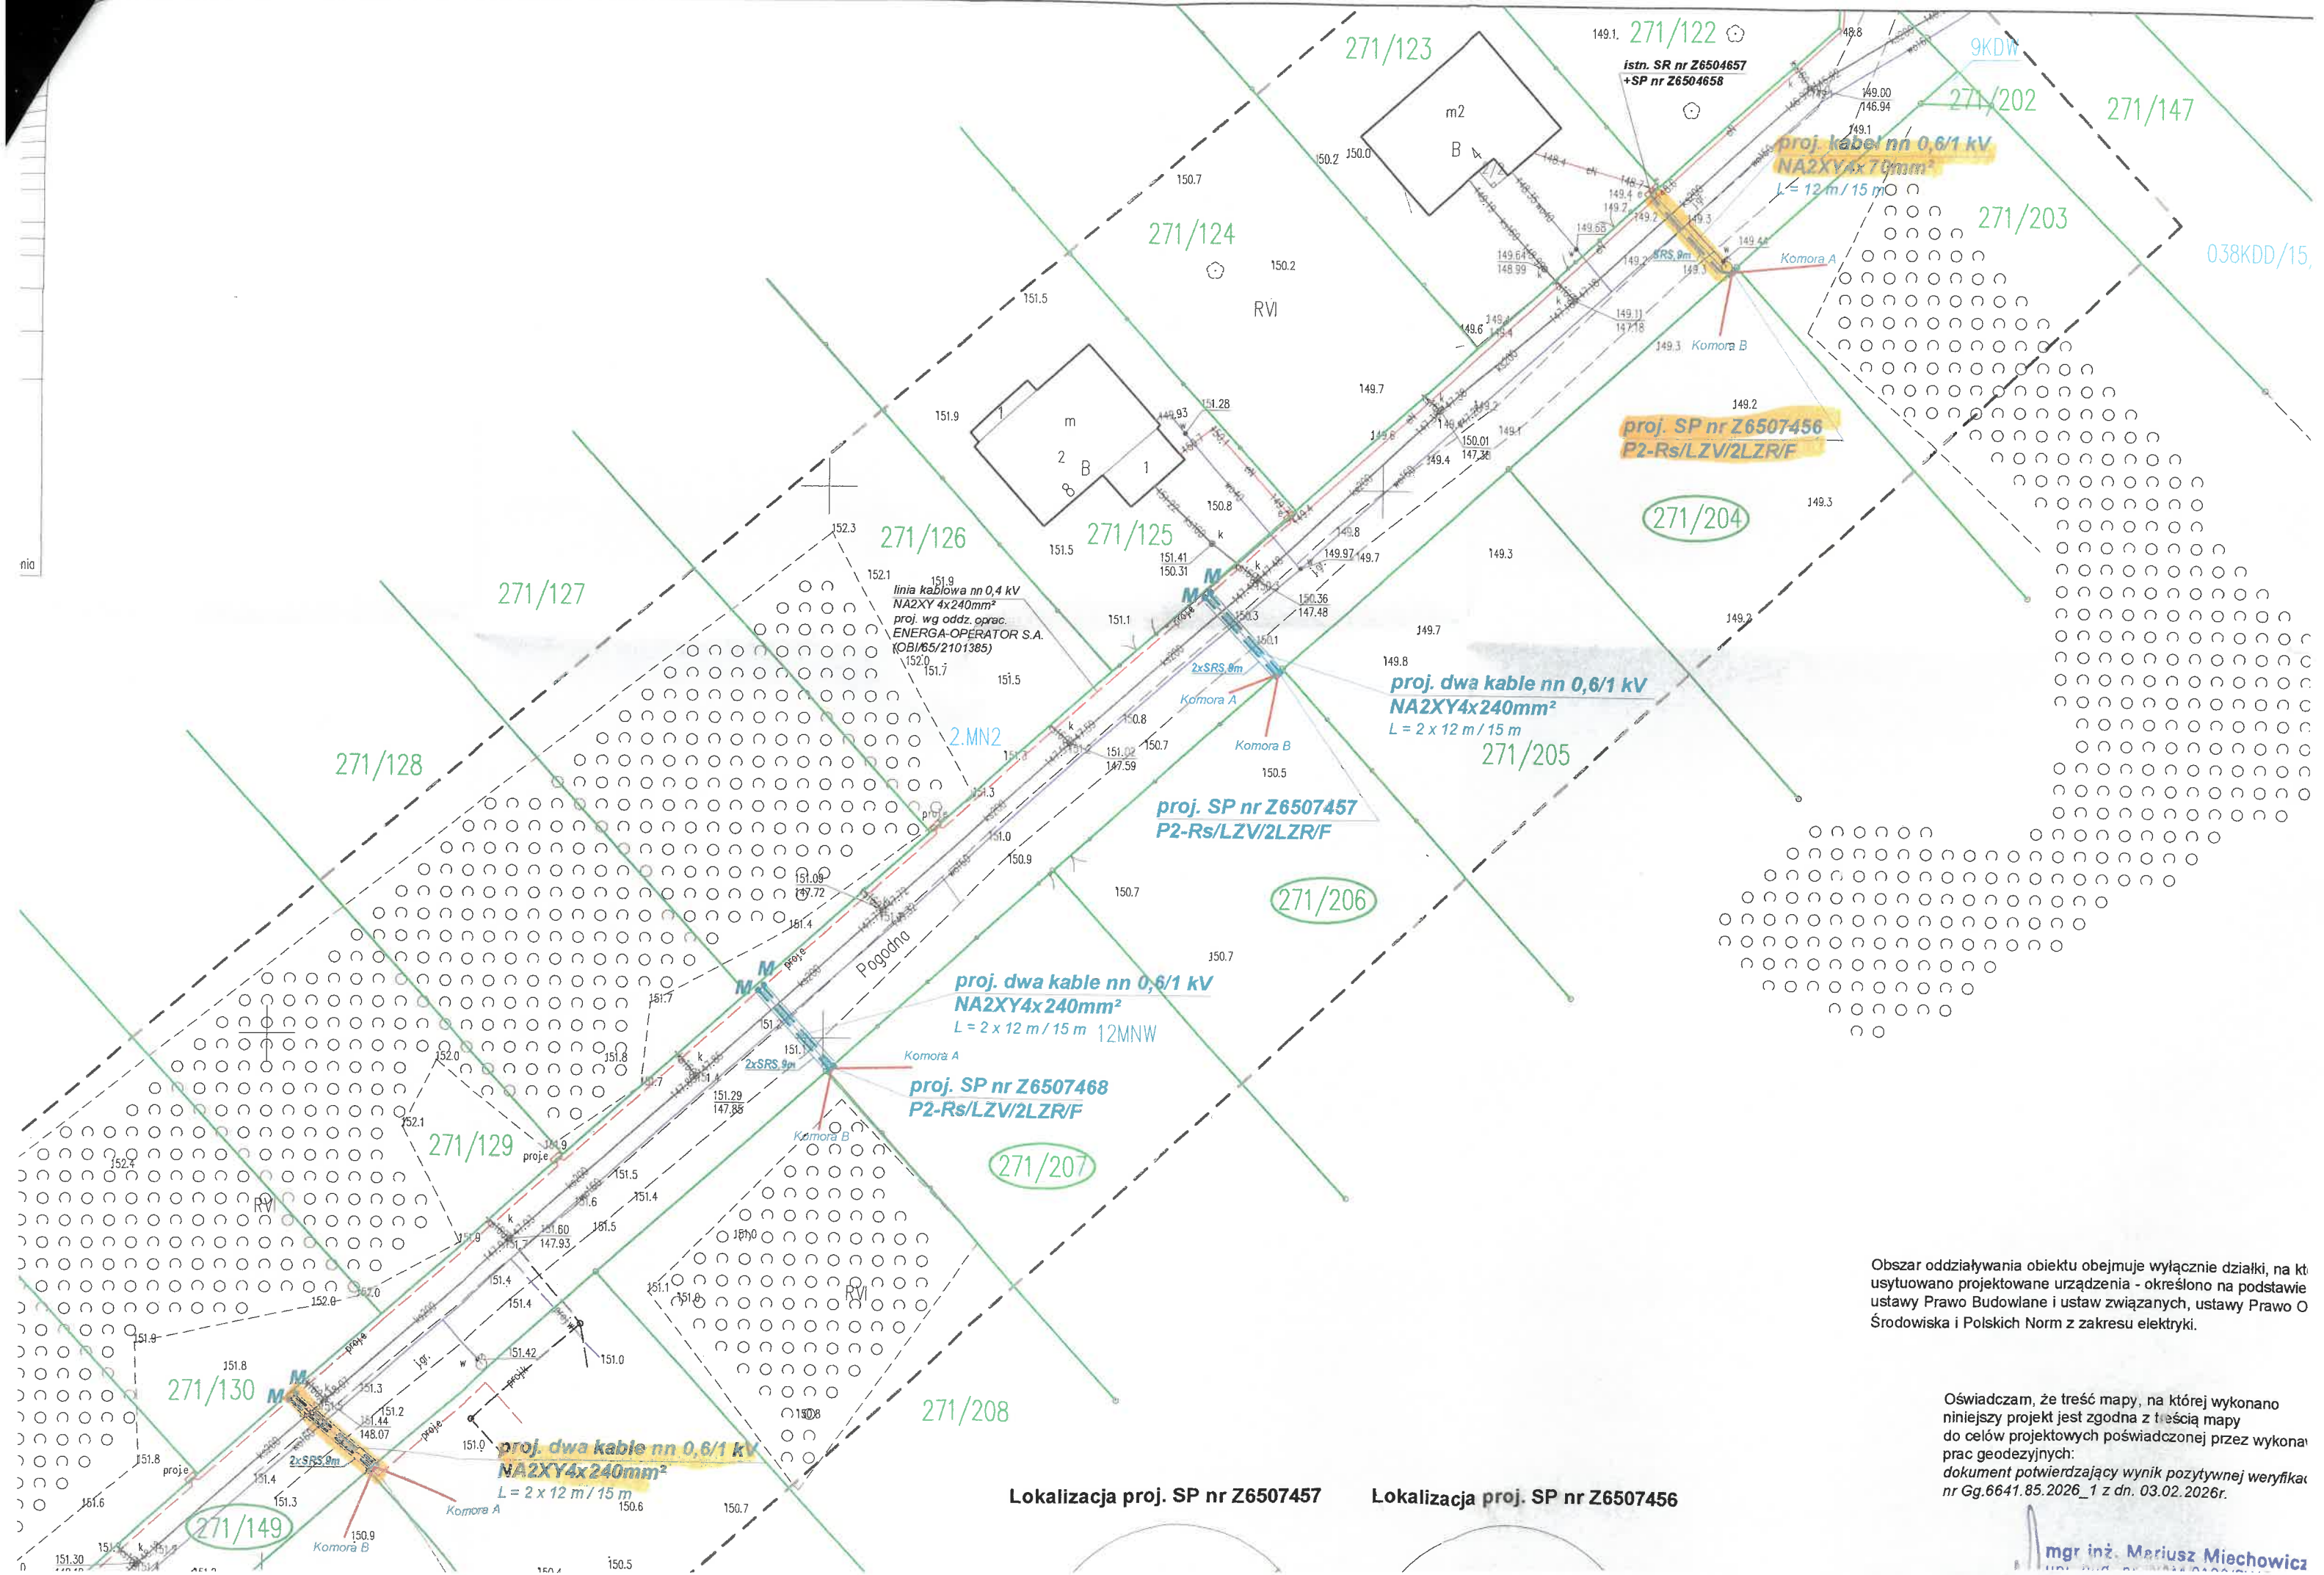

Lokalizacja proj. SP nr Z6507457

Lokalizacja proj. SP nr Z6507456

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nr OBI/65/2502902

Nazwa i adres obiektu (zamówienia): Pasym, ul. Pogodna dz. nr 0001-271/203, 0001-271/204...

I. Dotyczy tylko robót na nN:

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

PPN 0.4kV

b) agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

II. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☒

2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☐

NIE ☒

3. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

4. Przewidywany czas pracy na sieci:

- ilość wyłączeń: 1

- czas wyłączeń: 4

5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.

TAK ☐

NIE ☐

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	IŁOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

6. Uwagi:

proj 26507470 - PPN

proj 26507468 i 26507469 z wyłączeniem

Sporządził
Pracownik MZE:

Specjalista
ds. Rozliczeń i Sprawozdawczości

Mikołaj Mączykowski

Zatwierdził:
Kierownik MZE

Kierownik
Zespołu Zarządzania Eksploatacją

Krzysztof Wódkiewicz

RRG-D.7230.5.2026

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 1a, 3, 3a, 4, 5, art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.02.2026 r. złożonego przez firmę Inwestycyjne Biuro Elektroenergetyki „MEGAPRO” Mariusz Miechowicz z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 17, 11-041 Olsztyn, działającej w imieniu Energa - Operator SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanych urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii kablowych nn 0,4 kV o łącznej długości 85m z instalacjami uziemiającymi w pasie drogowym drogi gminnej – działka nr 271/149, obr. Pasym 1, gm. Pasym do zasilenia w energię elektryczną zespołu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

zezwałam

na lokalizację projektowanych linii kablowych nn 0,4 kV o łącznej długości 85m z instalacjami uziemiającymi w pasie drogowym drogi gminnej – działka nr 271/149, obr. Pasym 1, gm. Pasym do zasilenia w energię elektryczną zespołu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną pod następującymi warunkami:

- projektowane linie kablowe usytuować w całości w rurach osłonowych w miejscu zgodnym z załączonym do wniosku planem sytuacyjnym;
- złącza kablowo-pomiarowe zlokalizować poza pasem drogowym na działkach należących do właścicieli zasilanych w energię elektryczną budynków bądź nieruchomości sąsiednich;
- zabezpieczyć i oznakować roboty prowadzone w pasie drogowym – czynności dostosować do występujących utrudnień na drodze, zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonującym roboty drogowe;
- w przypadku wystąpienia kolizji projektowanych urządzeń z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej, inwestor na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia ww. urządzeń lub obiektów;
- utrzymanie urządzeń obcych oraz reklam należy do ich posiadaczy, zgodnie z art 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
- jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia obcego koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel;
- zobowiązuje się właścicieli umieszczonych w pasie drogowym urządzeń do odpowiedzialności cywilnej za ich stan;
- minimum 14 dni przed wejściem z robotami budowlanymi w pas drogowy drogi gminnej, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, należy wystąpić do tutejszego organu o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz decyzji o ustaleniu opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi.

Wobec powyższego wyrażam zgodę na usytuowanie projektowanych szafek pomiarowych nn 0,4 kV w pobliżu pasa drogowego ww. drogi gminnej – działka nr 271/149, obr. Pasym 1, w odległości mniejszej niż określona art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889), z załączonej mapy.

UZASADNIENIE

Dnia 04.02.2026 r. firma Inwestycyjne Biuro Elektroenergetyki „MEGAPRO” Mariusz Miechowicz z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 17, 11-041 Olsztyn, działającej jako pełnomocnik Energa - Operator SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn złożyła wniosek w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanych urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii kablowych nn 0,4 kV o łącznej długości 85m z instalacjami uziemiającymi w pasie drogowym drogi gminnej

– działki nr 271/149, obr. Pasym 1, gm. Pasym do zasilenia w energię elektryczną zespołu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Do wniosku dołączono dwa egzemplarze mapy z lokalizacją urządzenia obcego w pasie drogowym, pełnomocnictwo udzielone Panu Adamowi Szczepaniakowi przez Energa - Operator Oddział w Olsztynie, opłatę za pełnomocnictwo, warunki przyłączenia do sieci oraz wypis uproszczony z rejestru gruntów. Ponadto wstąpiła o zgodę na usytuowanie projektowanych szafek pomiarowych nn 0,4 kV w pobliżu pasa drogowego ww. drogi gminnej – działka nr 271/149, obr. Pasym 1 w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889).

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Zgodnie z art. 39 ust. 1a ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889), nie stosuje się zakazu określonego w art. 39 ust. 1 pkt 1, który zabrania lokalizacji lub umieszczania urządzeń obcych przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2024 poz. 34 z późn. zm.) oraz urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, w tym punktów ładowania stanowiących część infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją, a także do innych czynności związanych z eksploatacją infrastruktury i tych urządzeń, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają.

Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją, Burmistrz Miasta Pasym wydał decyzję zgodnie z wnioskiem strony. Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą ww. warunków.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do organu wyższej instancji, którym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie tego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję poprzez złożenie oświadczenia. Oświadczenie można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Oświadczenie złożone w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

2. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowę, ani nie stanowi zezwolenia na wejście z robotami na teren pasa drogowego.

3. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889) inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych, zobowiązany jest do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
- uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urządzenia, o którym mowa w ust. 3;
- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urządzenia, o którym mowa w ust. 3.

Otrzymują:

1. Adresat;
2. aa.

Załączniki:

1. Mapa stanowiąca integralną część decyzji;



Z up. BURMISTRZA
Barbara Prusewicz
SEKRETARZ MIASTA

1-271/127