

WÓJT GMINY PURDA
11-030 Purda 19
woj.warmińsko-mazurskie

Purda, dnia 28.10.2025r.

GKI.7230.37.2025

DECYZJA Nr 37/2025

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Panią Marzenę Dąbrowską reprezentującą firmę EL-VIK PROJEKT Sp. z o. o., 11-041 Olsztyn ul. Żurawia 24c/1 działającą z pełnomocnictwa Inwestora: ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację linii kablowej nN, złącza kablowego i złącza kablowo-pomiarowego oraz na wymianę linii napowietrznej i słupów na terenie działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi 406/1, 711/4 w miejscowości Purda, obręb Purda, gmina Purda, stanowiących własność gminy Purda

ZEZWALAM

na lokalizację linii kablowej nN, złącza kablowego i złącza kablowo-pomiarowego oraz na wymianę linii napowietrznej i słupów na terenie działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi 406/1, 711/4 w miejscowości Purda, obręb Purda, gmina Purda, zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu, który stanowi integralną część niniejszej decyzji, na niżej podanych warunkach.

Warunki realizacji inwestycji:

1. Roboty wykonać na podstawie i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Przejścia poprzeczne pod drogą wykonać metodą przecisku (przewiertu). Na całej szerokości pasa drogowego przyłączyć ułożyć w rurze osłonowej.
3. W projektowanej trasie kabla zlokalizowany jest istniejący chodnik. W celu realizacji robót niezbędne będzie dokonanie jego rozbiórki na odcinku przebiegu projektowanego kabla. Po zakończeniu prac instalacyjnych odtworzyć nawierzchnię chodnika do stanu pierwotnego, z zastosowaniem materiałów o parametrach i jakości zgodnych z istniejącymi oraz w uzgodnieniu z zarządcą terenu.
4. Zachować normatywne odległości przewidziane przepisami od sieci i obiektów.
5. Podczas prowadzenia prac zapewnić bezpieczny ruch pieszych oraz bezpieczny ruch pojazdów samochodowych.
6. Zabrania się lokalizowania sieci i przyłączy w pasach ruchu drogowego.
7. Linie należy lokalizować na głębokości minimum 60cm poniżej dna konstrukcji drogi. Należy przyjąć 65 cm grubości konstrukcji drogi.
8. W przypadku budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu drogi w sytuacji wystąpienia kolizji z projektowaną drogą Zarządca linii zobowiązany jest do wykonania projektu oraz usunięcia kolizji na własny koszt po uprzednim

11

wyznaczeniu przez Zarządcę drogi terminu planowanej do realizacji inwestycji.
Projekt usunięcia kolizji należy skoordynować z generalnym wykonawcą.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 k.p.a odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględniono w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:

- 1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;*
- 2. uzgodnienia z Wójtem Gminy Purda, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia;*
- 3. uzyskania zezwolenia Wójta Gminy Purda na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.*

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Purda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Powyższa decyzja wywołuje skutki prawne na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.).

Zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie cz. III, ust. 44, kol. 4, pkt. 9 załącznik do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 z późn. zm.).



Z up. WÓJTA GMINY PURDA

Wojciech Fabisiak
Zastępca Kierownika Referatu
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.

Sporządziła: Karolina Iwaniukowicz, tel. (89) 544 42 44
Sprawę prowadzi: Wojciech Fabisiak, tel. (89) 512 24 12

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO informuję iż

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Purda, Purda 19, 11-030 Purda, tel. (089) 512 22 23, e-mail ug@purdapl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pwrda.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia lub załatwienia sprawy oraz w celach archiwizacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe mogą być udostępniane lub przekazywane, w celu rozpatrzenia sprawy innym podmiotom przetwarzającym dane na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej prawem archiwizacji akt sprawy.

Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługują:

1. prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych w RODO
2. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnienie danych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia lub załatwienia sprawy.

Istn. AsXSn4x50mm²+AsXSn2x25mm²- ośw. L=46m+
 Istn. 4xAL50mm²+1xAL25mm²- ośw L=140m+
 Istn. 2xŚwiatłowód
 Proj. AsXSn4x120mm², L=186/205m


GMINA PURDA 11-030 Purda 19 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 51 22 223, fax 89 51 22 280 NIP 7393766720 REGON 510743189

Niniejszy załącznik Nr.
 stanowi integralną część
 decyzji o postawieniu pisma
 Nr. 51/10/11 z up. WOJTA GMINY PURDA
 z dnia 18.10.11 podpis.
 Wojciech Fabisiak
 Zastępca Kierownika Referatu
 Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Istn. stacja transformatorowa O-0831
 Istn. 250kVA

Tytuł opracowania:		EL-VIK Projekt sp. z o.o.	
Projekt budowlany zasilania budynku mieszkalnego w m. Purda, dz. nr 108/7, gm. Purda		11-041 Olsztyn, ul. Żurawia 24c/1	
Tytuł rysunku:		OBU/65/2501317	Rys. nr E-3
Projekt zagospodarowania przestrzennego		Skala: 1:500	
Projektant:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data
Opracował:	mgr inż. Tomasz Dąbrowski	WAM/147/POD/E/13	06.2025
	inż. Piotr Stefaniak		06.2025

371/2

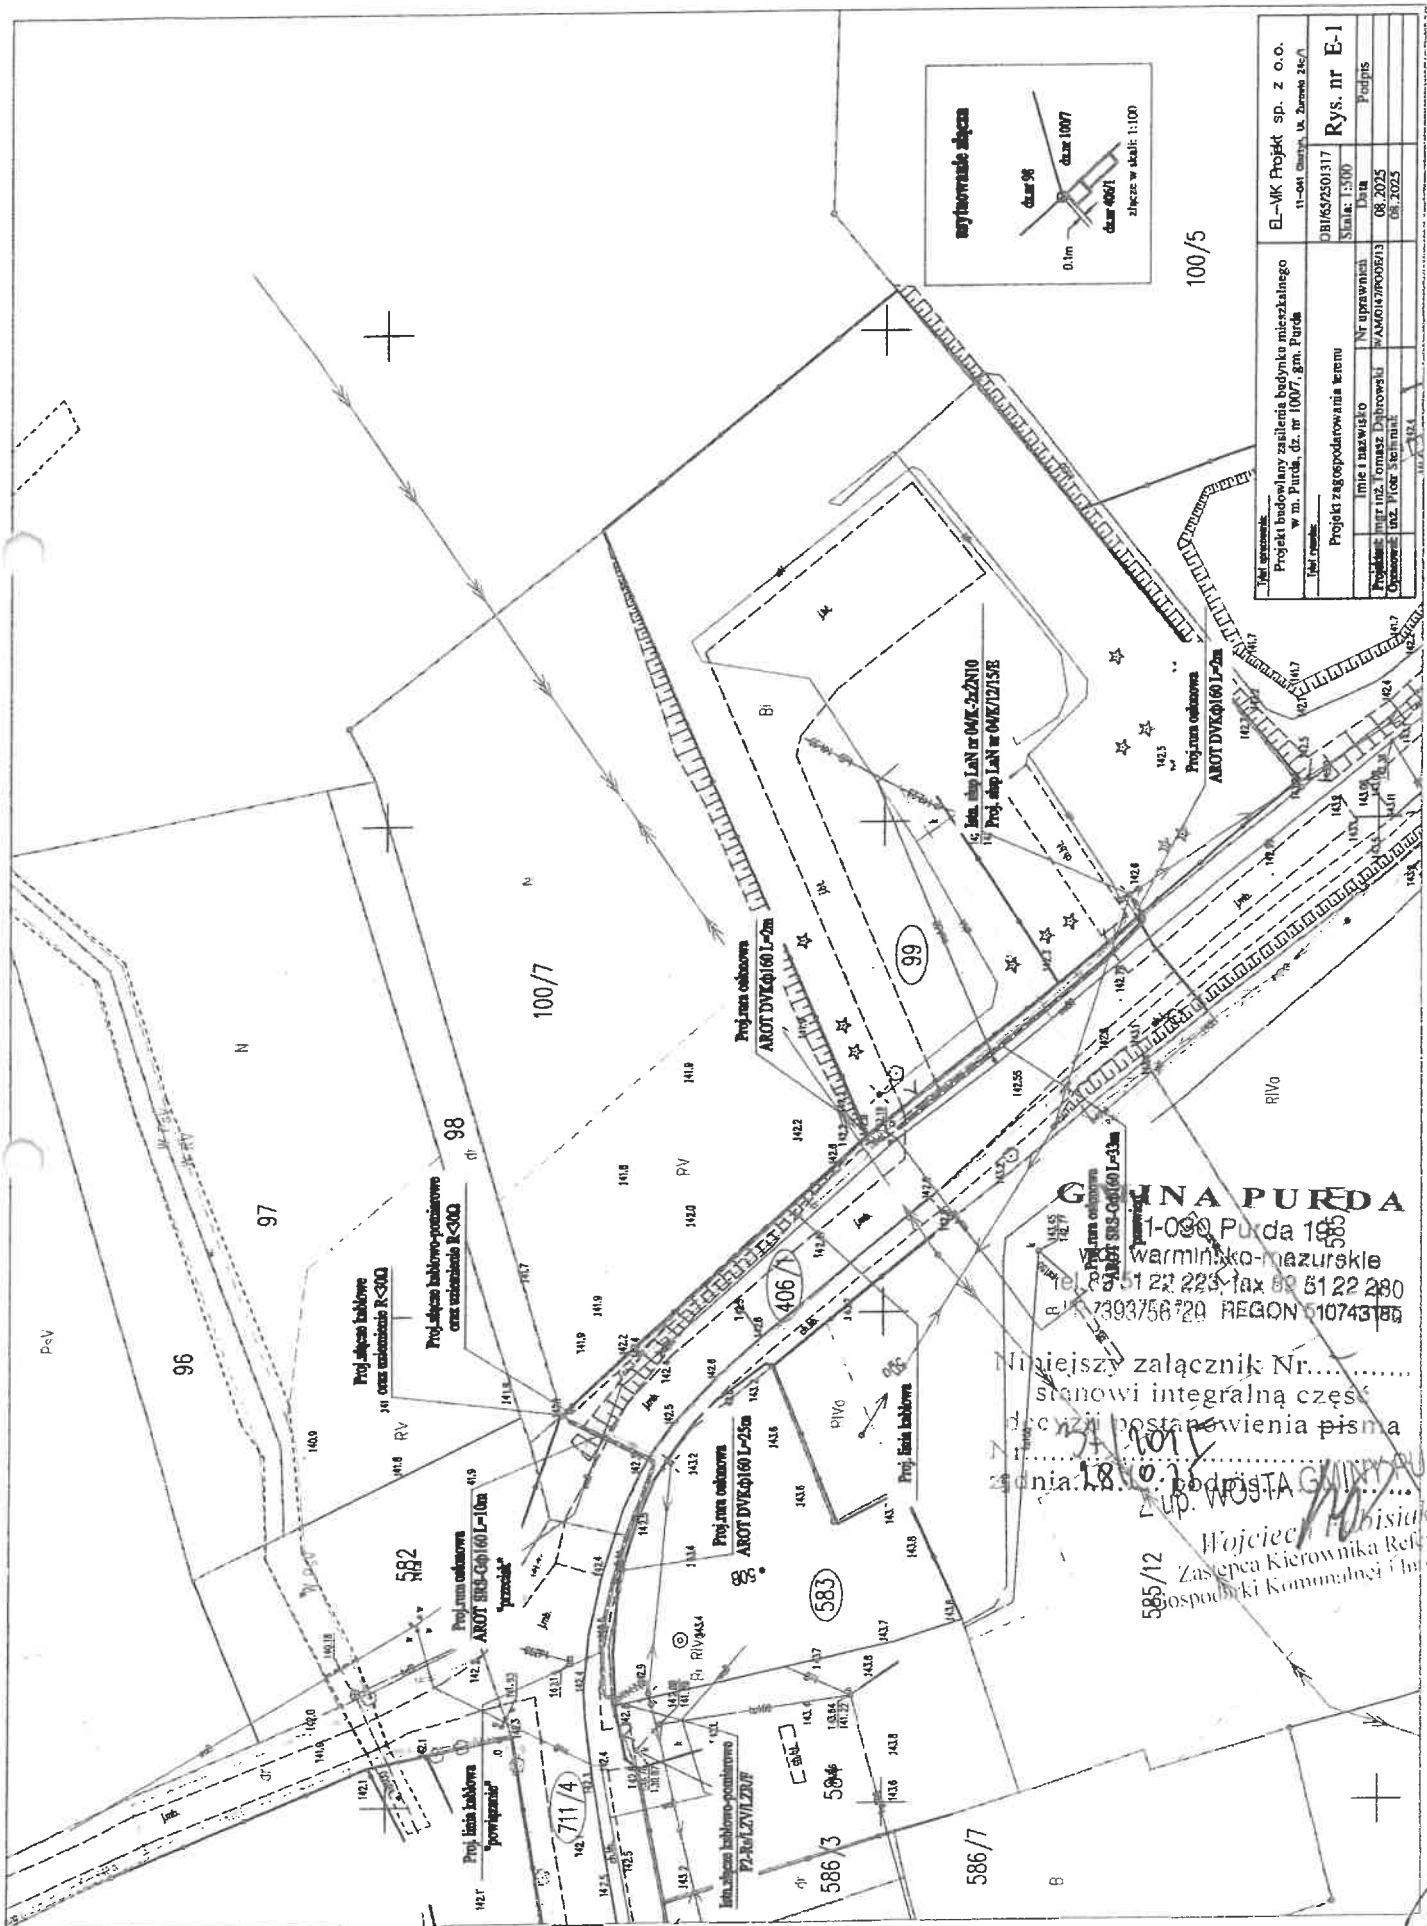

EL-WK Projekt sp. z o.o.	
11-04 Chęcin, ul. Żurawia 24c/1	
Projekt budowlany zasilania budynku mieszkalnego w m. Puda, dz. nr 1007, gm. Puda	
Rys. nr E-1	
Projektant: JBI/MS/2501317	Skala: 1:500
Projektant: JBI/MS/2501317	Data: 08.2025
Projektant: JBI/MS/2501317	Opis: 08.2025
Projekt zagospodarowania terenu	
Imię i nazwisko: JBI/MS/2501317	
Projektant: mgr inż. Tomasz Dobrowolski	
Opis: inż. Tomasz Dobrowolski	

GOSPODARSTWA PUDA
 11-090 Puda 198
 Warmińsko-Mazurskie
 tel. 51 22 225, fax 51 22 280
 2393756720 REGON 510743185

Niniejszy załącznik Nr.
 stanowi integralną część
 decyzji postanowienia pisma
 z dnia 18.10.2015 r. podpisany przez
 Wójta Gminy Puda
 Wojciech Bisiak
 Zastępca Kierownika Referatu
 Gospodarki Komunalnej i Inwestycji