

MOC OBLICZENIOWA: Po= 24kW
PRĄD OBLICZENIOWY: I=35A


PARAMETRY ROZDZIELNICY:

- napięcie robocze: 230V/400V
- wytrzymałość zwarciowa aparatów: Ik=6kA
- szczegółowa specyfikacja zgodnie z opisem
- drzwi pełne
- doprowadzenie zasilania: od góry
- zasilanie odbiorów: wyprowadzenie od góry

UWAGI:

- tablica wisząca
- w rozdzielnicy pozostawić rezerwę miejsca ~30%
- wszystkie sygnały automatyki wyprowadzić na listwy zaciskowe
- wszystkie połączenia z aparaturą rozdzielnic poprzez listwy zaciskowe
- zabezpieczenie transformatora, dobezpieczenie ograniczników przepięć, dobór parametrów styczników na podstawie kart katalogowych urządzeń po wyborze dostawcy systemu
- oznaczenia:
 - na drzwiach: "rozdzielnica / symbol"
 - wewnątrz: numery zgodnie ze schematem
 - oznaczenia przewodów wg schematu

Uwagi do okablowania:
Klasa min. CPR: B2ca-s1b,d1,a1 (drogi ewakuacyjne)
Klasa min. CPR: Dca-s2,d1,a2 (poza drogami ewakuacyjnymi)

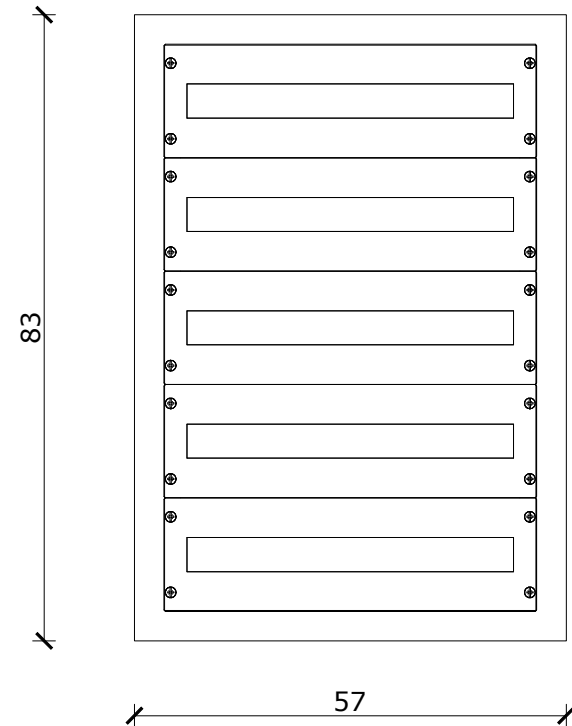

tytuł projektu: PROJEKT AUDIO-WIDEO SALI KONFERENCYJNEJ NR 10 - NA 37 OSÓB ul. Marcina Kasprzaka 25, Budynek C1, 01-224 Warszawa	tytuł projektu: 4/4 GRUPA sp. z o.o. sp.k. Wybrzeże Gdyńskie 6B 01-531 Warszawa	nazwa rysunku: SCHEMAT ROZDZIELNICY TE
inwestor: ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock	projektant: Marcin Wójcik	
data: 07.2026	nr arkusza: AW.07.1	