


T-1708 BIAŁY DWÓR PGR I
S=100 kVA

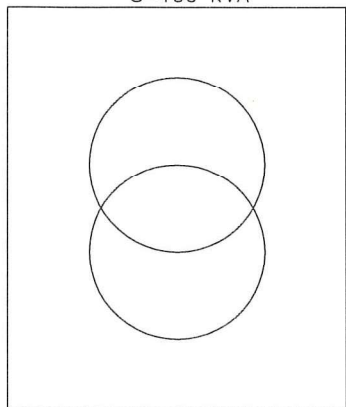

istn. zabezpieczenie
obw. 200
I_b=63A gG

AsXSn 4x50mm²
l = 11 m

201

AsXSn 4x50mm²
l = 48 m

202

AsXSn 4x50mm²
l = 49 m

203

AsXSn 4x50mm²
l = 38 m

204

2 odb.

proj. SZ160.41
63A gF

proj. SE30.4 44 BZ10
R<10 Ω

proj. YAKXS 4x70mm²
l = 154/174 m

AL 4x50mm²
l = 40 m

4 odb.

AL 4x50mm²
l = 39 m

206

4 odb.


AL 4x50mm²
l = 51 m

207

4 odb.

208

proj. P2-Rs/LZV/LZR/F
zasil. dz. 12/24
Z6801482

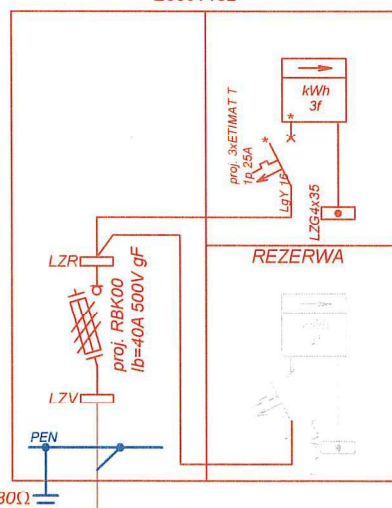

I_{k1}=595,2A
I_a=157,5A
dU=2,76%

I_{k1}=505,5A
I_a=308,7A
dU=2,47%

Uwaga:

- System ochrony od porażeń - Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN
- * - przystosowany do plombowania

Biurowy Projektów VOLT s.c.
Marcin Górski, Paweł Danilczuk
ul. Frata 28/27, 82-300 Elbląg
tel. 513 076 000, 506 961 101

Temat	Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej do zasilania domu jednorodzinnego w Białym Dworze	Faza	PBW
Adres	Biały Dwór, gm. Orneta dz. 496, 12/4, 12/22, 12/24 obręb ewid. 0014 Opin	Data	08.2025
Inwestor	ENERGA Operator S.A. Oddział w Gdańsku, 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130	Skala	----
Nazwa rysunku	Schemat zasilania	Branża	ELEKTRYCZNA
Projektant	mgr inż. Paweł Danilczuk upr. WAM0144/POOE/10	nr rys.	2

OBI/22/2502184, P/24/024387