


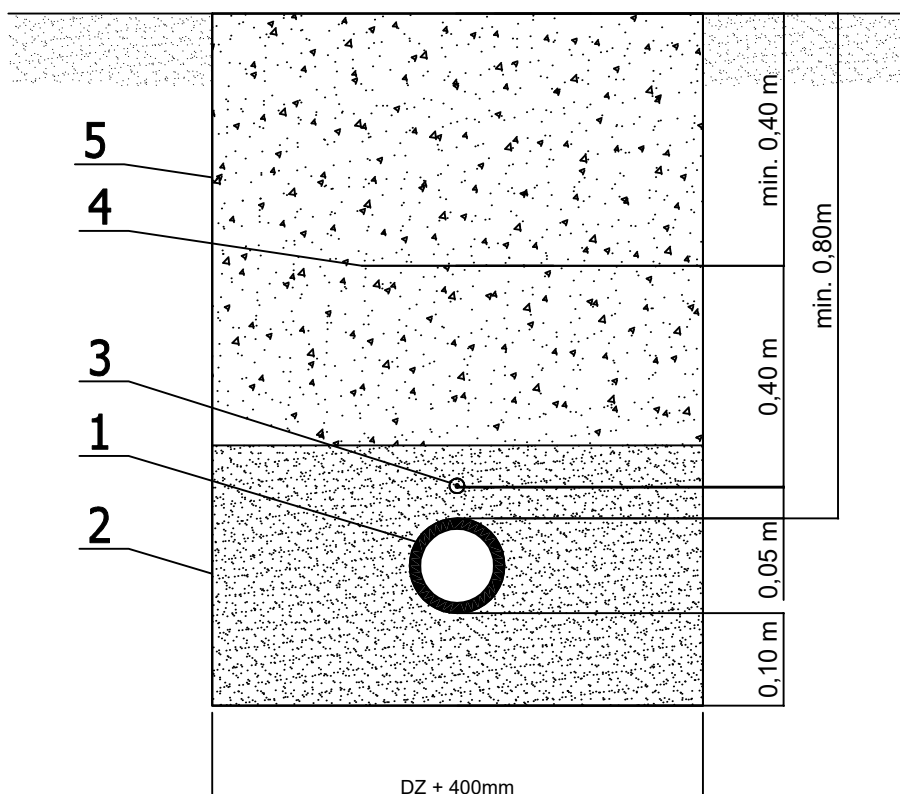

1. Gazociąg z PE
2. Grunt rodzimy oczyszczony (lub piasek w przypadku konieczności wymiany gruntu)
3. Druk lokalizacyjny Cu DY 1x2,5mm² (w przypadku przewierć Cu DY 1x6,0mm²)
4. Taśma ostrzegawcza w kolorze żółtym o szerokości większej od średnicy gazociągu
5. Zasyw wykopu gruntem rodzimym

Uwaga:

W przypadku wystąpienia gruntu kamienistego, należy go wymienić w celu równomiernego ułożenia przewodu gazowego na całym jego obwodzie.

Generalny Wykonawca	TSPLAN Tomasz Synowski 43-600 Jaworzno, ul. Leśna 56, tel. 668 847 192	
Jednostka Projektowa	PROFILEX Pracownia Projektów Instalacyjnych Barbara Macuda 32-300 Olkusz, ul. Skalska 24/3, tel. 509 992 190	
Temat	BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚR/C DZ 63 PE ORAZ DZ 40 PE WRAZ Z DZIESIĘCIOMA PRZYŁĄCZAMI DZ 25 PE W MIEJSCOWOŚCI WIERBKA UL. KOCHANOWSKIEGO.	
Adres	Wierbka ul. Kochanowskiego działki nr 281/20, 281/21, 421, 307/21, obręb 241607_5.0021, Wierbka - SIEĆ GAZOWA Wierbka ul. Kochanowskiego działki nr 281/16, 281/23, 281/22, 307/9, 307/7, 307/10, 307/13, 307/14, 307/16, 307/23, 307/20, obręb 241607_5.0021, Wierbka - PRZYŁĄCZA GAZU - REALIZOWANE W OPARCIU O ART. 29 PRAWO BUDOWLANE	Data Czerwiec 2026
Inwestor	PSG sp. o.o. z siedzibą w Tamowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamów, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze	Nr rys./strona Rys. G4
Tytuł rysunku	Przekrój przez wykop	
Projektant	mgr inż. Barbara Macuda nr upr. bud. MAP/0490/PWOS/14 spec. instalacyjna	podpis Skala -
Sprawdzający	mgr inż. Dorota Gąsior nr upr. bud. MAP/0042/PWBS/25 instalacyjna	podpis