
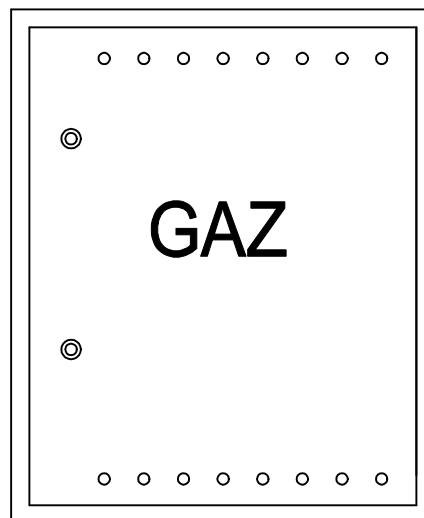


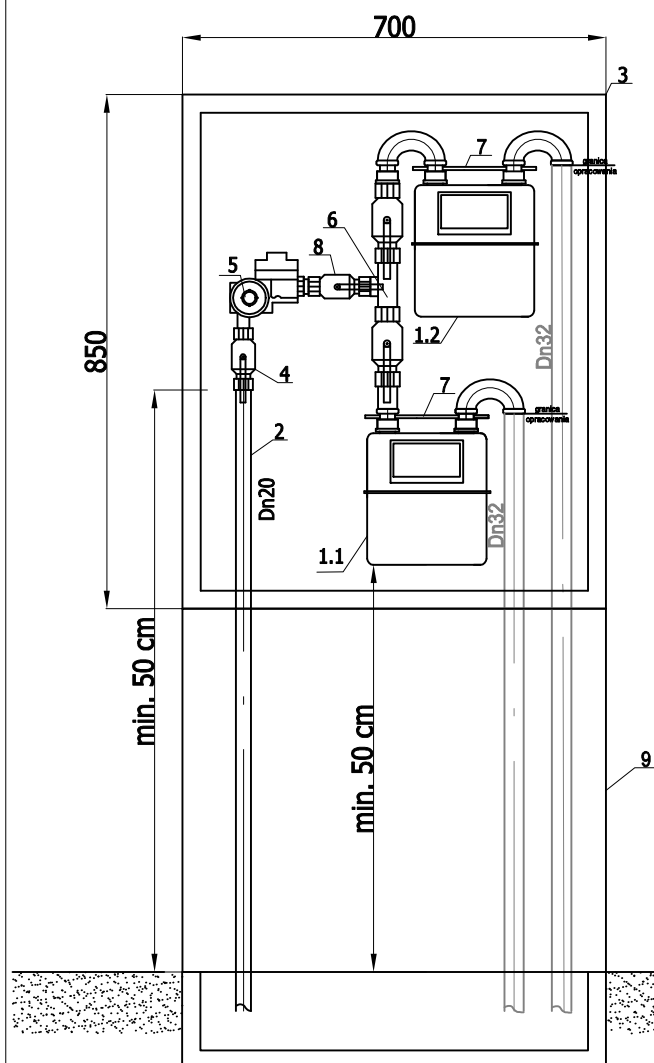

| Poz. | OZNACZENIA:                                |
|------|--------------------------------------------|
| 1.1  | Gazomierz G2,5 (130mm)                     |
| 1.2  | Gazomierz G1,6 (130mm)                     |
| 2    | Przyłącze gazu PE25/20stal                 |
| 3    | Szafka gazowa 700x850x250                  |
| 4    | Zawór odcinający gazometka DN15            |
| 5    | Reduktor np. MIX 10                        |
| 6    | Monozłącze na 2 gazomierze                 |
| 7    | Stelaż przyłącza gazomierza 130mm          |
| 8    | Kurek główny DN32                          |
| 9    | Prefabrykowany postument pod szafkę gazową |

**UWAGA:**

1. Szafka gazowa powinna być wentylowana w sposób naturalny przez otwory wentylacyjne (łąčna powierzchnia otworów min. 2% powierzchni przekroju poziomego obudowy).
2. Punkt redukcyjno-pomiarowy należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu w sprawie Warunków technicznych dla standardowych szafek gazowych - Załącznik do Zarządzenia Nr 72 z dnia 16.10.2024

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Generalny Wykonawca  | TSPLAN Tomasz Synowski<br>43-600 Jaworzno, ul. Leśna 56, tel. 668 847 192                                                                                                                                                                                                                                                                    | TSPLAN Tomasz Synowski                                              |
| Jednostka Projektowa | PROFILEX Pracownia Projektów Instalacyjnych Barbara Macuda<br>32-300 Olkusz, ul. Skalska 24/3, tel. 509 992 190                                                                                                                                                                                                                              | PROFILEX PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACYJNYCH mgr inż. BARBARA MACUDA |
| Temat                | BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚR/C DZ 63 PE ORAZ DZ 40 PE WRAZ Z DZIESIĘCIOMA PRZYŁĄCZAMI DZ 25 PE W MIEJSCOWOŚCI WIERBKA UL. KOCHANOWSKIEGO.                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |
| Adres                | Wierbka ul. Kochanowskiego działki nr 281/20, 281/21, 421, 307/21, obręb 241607_5.0021, Wierbka - SIEĆ GAZOWA<br>Wierbka ul. Kochanowskiego działki nr 281/16, 281/23, 281/22, 307/9, 307/7, 307/10, 307/13, 307/14, 307/16, 307/23, 307/20, obręb 241607_5.0021, Wierbka - PRZYŁĄCZA GAZU - REALIZOWANE W OPARCIU O ART. 29 PRAWO BUDOWLANE | Data<br>Czerwiec 2026                                               |
| Inwestor             | PSG sp. o.o. z siedzibą w Tamowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamów, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze                                                                                                                                                                                      | Nr rys./strona<br>Rys. G6.2                                         |
| Tytuł rysunku        | Punkt redukcyjno-pomiarowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |
| Projektant           | mgr inż. Barbara Macuda<br>nr upr. bud. MAP/0490/PWOS/14<br>spec. instalacyjna                                                                                                                                                                                                                                                               | podpis<br>Skala<br>-                                                |
| Sprawdzający         | mgr inż. Dorota Gąsior<br>nr upr. bud. MAP/0042/PWBS/25<br>instalacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                      | podpis                                                              |