


GLÓWNA SZYNA POŁĄCZEŃ EKWIPOTENCJALIZACYJNYCH

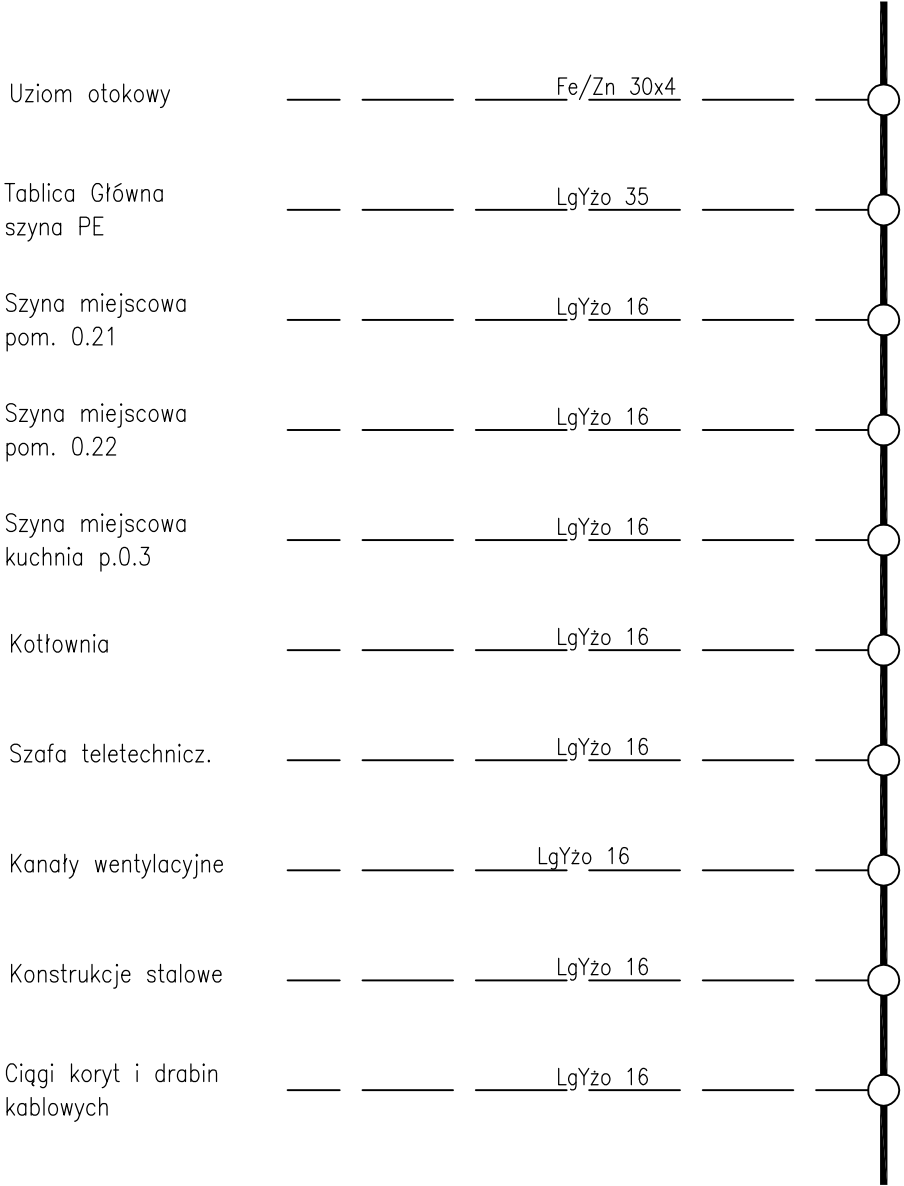

- UWAGI :
1. Po wykonaniu instalacji, dokonac sprawdzenia ciągłości połączeń i sporządzić oświadczenie o zachowaniu ciągłości połączeń wyrównawczych głównych.
 2. W przypadku stosowania uszczeltek lub podkładek izolujących w ciągach kanałów wentylacyjnych wykonac połączenia boczniujące.
 3. Jeżeli zastosowane koryta kablowe posiadają oświadczenie producenta iż system łączenia odcinków koryt spełnia warunki połączeń wyrównania potencjałów, nie ma potrzeby łączenia koryt między sobą.

ZAMAWA NR:		OPIS ZMIANY:		DATA ZMIANY:		
INWESTOR:		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
 ORLEN SA ul. Chybków 7 09-411 Puck		 ARCH-PM Sp. z o.o. s.k. 53-533 Wrocław, ul.Powstańców Śląskich 112 tel. 506 144 855, 600 020 874 www.archpm.pl, biuro@archpm.pl				
INWESTYCJA:		Rozbudowa i przebudowa budynku stacji paliw wraz z rozbiórką budynku stacji transformatorowej oraz przebudową niezależnej infrastruktury technicznej				
ADRES INWESTYCJI:		województwo dolnośląskie, powiat zgorzelecki 59-900 Zgorzelec, ul. Słowiańska 1 dz. nr. 3/3, 4, obręb ewidencyjny : III. 022502_1,0003, jednostka ewidencyjna : 022502_1, Miasto Zgorzelec				
TYTUŁ RYSUNKU:		SCHEMAT POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH GŁÓWNYCH				
STADIUM:		PROJEKT WYKONAWCZY	NR DZIAŁU:	3.5	NR RYSUNKU:	08
SKALA:		-	REWIZJA:	-	DATA:	
BRANŻA:		ELEKTRYCZNE	BIURO BRANŻOWE:	ARCH-PM Sp. z o.o. s.k. 53-533 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 112 www.archpm.pl, biuro@archpm.pl		
PROJEKTANT:		mgr inż. Zygmunt Stronisk uprawnienia do projektowania w specjalności instalacji elektrycznych upr. 233/88/UW				