

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok

Dział Obsługi Klienta
ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok
tel. 22 444 33 33
e-mail: bialystok@psgaz.pl

Nasz znak: W700/0000077510/00001/2026/00000

Białystok, 11.08.2026

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

***Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m³/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m³/h.***

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.07.2026 r. w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
2. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego):
 - BUDYNEK SAKRALNY, adres: Suwałki, ul. Targowa 4, nr działki: 35532,
 - Obszar Rozliczeniowy Ciepła spalania (ORCS)¹ CS050004
 - Obiekt zlokalizowany w obszarze zasilanym ze stacji regazyfikacji LNG (PWE_{LNG}): LNG - Suwałki.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
 - Przygotowanie CWU
 - Ogrzewanie pomieszczeń
4. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Moc urządzeń [kW]
Kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.)	84	1	84
Łączna moc [kW]			84

5. Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
 - 5.1. Moc przyłączeniowa 10.0 [m³/h];
 - 5.2. Roczny odbiór paliwa gazowego: 7285 [m³/rok].
6. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
 - 6.1. Gazociąg średniego ciśnienia.
 - 6.2. Materiał: PE, DN 90 [mm]
 - 6.3. Lokalizacja: Suwałki, ul. Targowa
7. Ciśnienie paliwa gazowego:

¹ Wartość ORCS dostępna na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa - Mapa ORCS i jakość gazu (psgaz.pl)

- 7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa], maksymalne: 400,00 [kPa]
 7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
 8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:

Ciśnienie	Materiał-rodzaj, typ, typoszereg,	Średnica [mm]	Długość [m]
średnie	Materiał Rura PE 100 SDR 11	90	40

- 8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.
 9. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza (odcinka od gazociągu zasilającego do kurka głównego) służącego do przyłączenia instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie Klienta:
 Liczba przyłączy: 1 szt.

Ciśnienie	Moc przyłączeniowa [m ³ /h]	Materiał - rodzaj, typ, typoszereg	Średnica [mm]	Długość [m]	Granica własności i jej lokalizacja
średnie	10	Materiał Rura PE	25	11	Kurek główny w punkcie gazowym w linii ogrodzenia

- 9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy przyłącza gazowego:
 W przypadku, gdy linia ogrodzenia nie pokrywa się z linią granicy działki, szafkę gazową należy zlokalizować w linii granicy działki, z zachowaniem swobodnego dostępu poprzez trwałe wydzielenie części działki od strony pasa drogowego i umożliwienie z niej korzystania bez konieczności angażowania w tym celu właściciela nieruchomości czy osób trzecich.
10. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
 10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek sakralny, adres: Suwałki, ul. Targowa 4, nr działki: 35532
 10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
 10.2.1. dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 11 [m] - w linii ogrodzenia.
 10.3. Charakterystyka układu pomiarowego:
 10.3.1. typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw króćców: 130 [mm], lokalizacja: Szafka w ogrodzeniu posesji, status urządzenia: projektowane.
 10.4. Wymagania dotyczące redukcji:
 10.4.1. montaż urządzenia: o przepustowości do 10 [m³/h] - 1 [szt.], lokalizacja: w punkcie gazowym status urządzenia: projektowane.
11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego: zgodnie z pkt 9.
 12. Gazociąg/przyłącze/podziemne odcinki instalacji powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie określonym prawem budowlanym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, w oparciu o dokumentację techniczną oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.
 13. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie). Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.
 14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta. Obowiązkiem Klienta, jako Inwestora instalacji gazowej jest zapewnienie, zgodnie z Prawem Budowlanym, powierzenia prac projektowych i budowlanych osobom posiadającym wymagane kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiadającym przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
 15. Dokumentację projektową należy uzgodnić w Oddziale Zakładzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie rozwiązań technicznych budowy gazociągu/przyłącza oraz redukcji i/ pomiaru paliwa gazowego.
 16. Opłata za przyłączenie jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej z Taryfy obowiązującej w dniu zawarcia Umowy o przyłączenie.
 17. Opłata za przyłączenie określona zostanie w Umowie o przyłączenie, stanowiącej podstawę do rozpoczęcia przez PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku prac projektowych i budowlanych.
 18. Szacunkowa wysokość opłaty za przyłączenie wynosi 3.696,40 zł netto plus podatek VAT, to jest łącznie 4.546,57 zł.
 19. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu określonego Prawem budowlanym, wykonanie przyłączenia, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci gazowej oraz montaż gazomierza.
 20. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
 20.1. bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego,

- 20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń,
- 20.3. zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
21. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku zgód właścicieli działek, przez które przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących we władaniu osób trzecich. Planowany termin realizacji przyłączenia 12 miesięcy od zawarcia umowy o przyłączenie.
- 21.1. Informujemy, że przed zawarciem umowy o przyłączenie do sieci gazowej podmiot jest zobowiązany do wyboru Sprzedawcy Paliwa gazowego, który będzie dostarczał LNG do stacji regazyfikacji (opisanej w pkt. 2 powyżej) oraz do złożenia Oświadczenia o obowiązku zawarcia Umowy Kompleksowej.
22. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
23. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od daty ich wydania.
24. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25. Klauzule:
- 25.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej lub elektronicznej.
- 25.2. Dopuszcza się przyjęcie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwiązań technicznych innych niż opisane w pkt. 6, 8, 9 (z wyłączeniem zmiany lokalizacji granicy własności), co nie powoduje konieczności zmiany warunków przyłączenia. W przypadku zmian wpływających na wysokość opłaty za przyłączenie w stosunku do wysokości wynikającej z zawartej Umowy o przyłączenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.
- 25.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
- 25.4. PSG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania Klienta związane z przyłączeniem, podjęte przed zawarciem Umowy o przyłączenie.
- 25.5. Niniejsze warunki przyłączenia do sieci gazowej nie stanowią zobowiązania PSG sp. z o.o. do zawarcia Umowy o przyłączenie. Umowy o przyłączenie są zawierane po złożeniu wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej w miarę istniejących warunków technicznych i ekonomicznych zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Energetyczne.
- 25.6. Zawarcie Umowy o przyłączenie podtrzymuje ważność Warunków przyłączenia.
- 25.7. Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie oraz wzór Umowy o przyłączenie udostępniany jest na stronie internetowej PSG sp. z o.o. - www.psgaz.pl.
- 25.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje: brak.

L. p.

PoD

Kod kreskowy

1.

8018590365500099745771



Adres: Suwałki ul. Targowa 4 dz. nr 35532

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA
Dokument został zaakceptowany przez:
PAWEŁ BORKOWSKI, Kier. Działu Zarządz. Majątkiem Siec.
LUIZA OŁDZIEJ-DZIEJMA, Z-ca Dyr. O/zakład Gaz. ds. Technicznych
Wygenerowany elektronicznie.
Nie wymaga podpisu ani stempla.


Opracował/a: Sławomir Wierzbicki

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

.....
(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:

1. Klient
2. W700

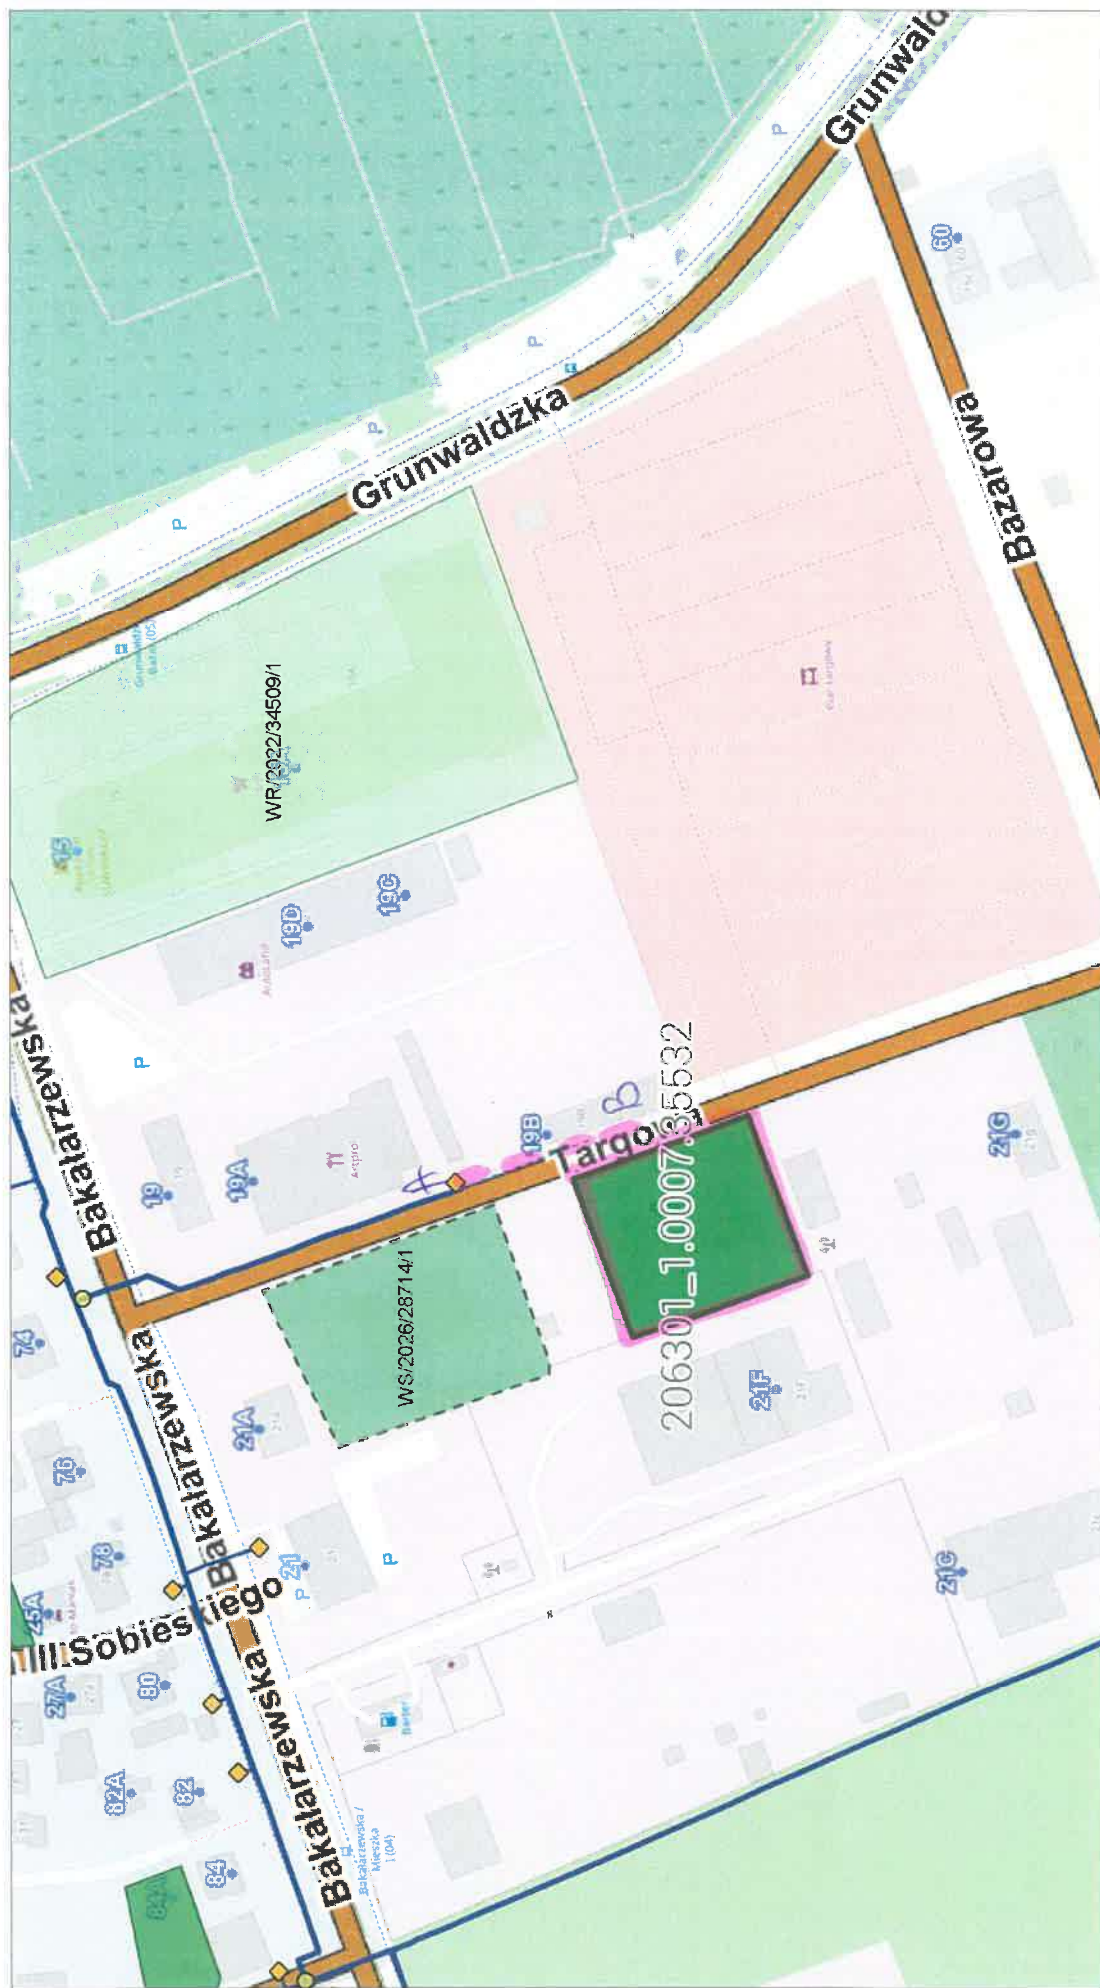

Suma ul. Targowa

A-B Tęsa projektowanego odc. A-B sc o m 30 L= 40 m





Średnica [mm]	Długość [m]
63	34

Cisnienie	Moc przyłączeniowa [m ³ /h]	Materiał - rodzaj, typ, typoszerzeg	Średnica [mm]	Długość [m]	Granica własności i jej lokalizacja
średnie	3	Materiał Rura PE	25	15	Kurek główny w punkcie gazowym w linii otędrzenia

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy przyłącza gazowego:

W przypadku, gdy linia ogrodzenia nie pokrywa się z linią granicy działki, szafkę garową należy zlokalizować w linii granicy działki, z zachowaniem swobodnego dostępu poprzez łwałe wydzielenie części działki od strony pasa drogowego i umożliwienie z niej korzystania bez konieczności anagazowania w tym celu właściciela nieruchomości czy osób trzecich.

Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek jednorodzinny, adres: Suwałki, ul. Zwrotnicza, nr działki: 24620/6
10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przyłącza o średnicy DN 25 [mm] i długości L= 15 [m] - w linii ogrodzenia.

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ W TRYBIE ART. 7
UST. 9 USTAWY PRAWO ENERGETYCZNE**

Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż $10 \text{ m}^3/\text{h}$
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż $25 \text{ m}^3/\text{h}$.

1. Rodzaj paliwa: Gaz ziemny wyszczególniony symbol E
2. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkty wyjścia z systemu gazowego):
 - BUDYNEK JEDNORODZINNY, adres: Suwalski, ul. Zwrotnicza, nr działki: 24620/6
 - Oszusz Rozliczeniowy Ciepła spalania (ORCS)¹ CS050004
 - Obiekt zlokalizowany w obszarze zasilanym ze stacji reacyfikacji LNG (PWE...): LNG - Suwalski

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie CWU

Ogrzewanie pomieszczeń

4. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej;

5 Dostawa i odbiór paliwa razowego

5.1. Moc przyłączeniowa $3.0 \text{ m}^3/\text{h}$.

5.2. Roczny odbiór paliwa gazowego: 1330 [m³/rok].

6. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Gazociąg średniego ciśnienia.

6.2. Material: PE100/17.6 DN 63 [mm]

6.3. Lokalizacja: SUWAŁKI PAROWOZOWA

¹ Wartość ORCS dostępna na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa - Mapa ORCS i jakość gazu (psgaz.pl)

Polska Spółka Gazownicza sp. z o.o.
 ul. Włocłocha Bandrowskiego 16
 13-103-100 Tarnów
 Oddział Zakład Gazowniczy
 w Białymoku
 ul. Gen. S. Sosabowskiego 24
 15-182 Białystok
 Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
 XII Wydział Gospodarczy KRS
 NIP 5252496411 REGON 142739515 KRS 000037400;
 Kapitał zakładowy: 10 995 630 000 zł

Strona 2 z 3

18.3. zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

19. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po uzyskaniu przez PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku zgód właścicieli działek, przez które przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących we władaniu osób trzecich.

19.1. Informujemy, że przed zawarciem umowy o przyłączenie do sieci gazowej podmiot jest zobowiązany do wyboru Sprzedawcy Paliwa gazowego, który będzie dostarczał LNG do stacji regazyfikacji (opisaną w pkt. 2 powyżej) oraz do złożenia Oświadczenia o obowiązku zawarcia Umowy Kompleksowej.

20. Klauzule:

20.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane w wewnętrznych opracowaniach PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantom/wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej lub elektronicznej.

20.2. Dopuszcza się przyjęcie w dokumentacji projektowej (projekcie budowlanym sieci gazowej rozwiązań technicznych innych niż opisane w pkt. 6, 8, 9 (z wyłączeniem zmiany lokalizacji granicy własności), co nie powoduje konieczności zmiany warunków przyłączenia. W przypadku zmian wpływających na wysokość opłaty za przyłączenie w stosunku do wysokości wynikającej z zawartej Umowy o przyłączenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

20.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG.

20.4. PSG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania Klienta związane z przyłączeniem, podjęte przed zawarciem Umowy.

20.5. Niniejsze Warunki stanowią integralną część Umowy.

20.6. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje: brak

L. p.

PoD

Kod kreskowy

1.

8018590385500069443424

Adres: Suwalki ul. Zwrotnicza dz. nr 24620/6



POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Dokument został zaakceptowany przez:

LUIZA OŁDZIEJ-DZIEJMA, Ż-ca Dyr. OZakład Gaz. ds. Technicznych

MICHAŁ SZUBSKI, Dyrektor Oddziału Zakład Gazowniczy

Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempli.

Opracowała: Sławomir Wierzbicki

