

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

data wydania: 23.01.2026 r.

.....
pieczęć jednostki wydającej Warunki Techniczne**WARUNKI TECHNICZNE****Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub istniejących przyłączy średniego/niskiego
ciśnienia*****Nr PSGWA.ZMSM.763.16.26.G.BP****I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU**Miejscowość/ ~~gmina/~~ dzielnica: *** Warszawa / Śródmieście**Ulica/ ~~nr działki/~~ inne określenia miejsca: *** Al. Solidarności przy Bielańskiej (str.
południowa)**Jednostka eksploatująca: **Gazownia Warszawa Centrum.****Adres: ul. Lewicka 12, 02-547 Warszawa**

Rodzaj paliwa gazowego:

☒ E ☐ LW ☐ LS ☐ inny: Informacja dodatkowa: * Gazociąg jest zlokalizowany w jezdni asfaltowej i po wykonaniu
frezowania istnieje obawa pojawienia się uchodzeń i konieczności naruszenia jezdni.**II. STAN ISTNIEJĄCY OBIEKTU** (dot. ~~przebudowy/remontu~~*)Ciśnienie (MOP) [kPa]: **10****a. Gazociąg:***

- Al. Solidarności odc. od pkt G1 nr 77 Al. Solidarności do pkt. G2 ul. Bielańska 9,
d_n 100 stal; L ca 70 m rok budowy 1980

b. Przyłącza:*

- d_n 40 stal; szt. 1, L ca 20 m; (nr 77 w ul. Al. Solidarności)
- d_n 50 stal; szt. 1, L ca 10 m; (nr 9 w ul. Bielańska)
- d_n 80 stal; szt. 1, L ca 5 m; (nr 75 w ul. Al. Solidarności)

c. Punkty gazowe do 10 m³/h:* Nie dotyczy**d. Informacja dodatkowa:*** Nie dotyczy.

	WARUNKI TECHNICZNE Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub istniejących przyłączy średniego/niskiego ciśnienia Załącznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunków Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych	ZMS/137/2018/1/1
--	---	--

III. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Ciśnienie (MOP): **10**

a. Gazociąg:*

- Al. Solidarności odc. od pkt G1 nr 77 Al. Solidarności do pkt. G2 ul. Bielańska 9, d_n 100 stal; L ca 70 m – **przebudować na d_n 110 PE 100 SDR17(17,6)**

b. Przyłącza:*

- d_n 40 stal; szt. 1, L ca 20 m; (nr 77 w ul. Al. Solidarności) – **do przebudowy na d_n 63 PE 100 SDR11**
- d_n 50 stal; szt. 1, L ca 10 m; (nr 9 w ul. Bielańska) – **do przebudowy na d_n 63 PE 100 SDR11**
- d_n 80 stal; szt. 1, L ca 5 m; (nr 75 w ul. Al. Solidarności) – **do przebudowy na d_n 110 PE 100 SDR17(17,6)**

c. Punkty gazowe do 10 m³/h:* W celu podjęcia decyzji o konieczności wymiany szafek gazowych na nowe dokonać inwentaryzacji w terenie.

d. Zalecenia dot. miejsc włączeń i prac przełączeniowych:* uzgodnić we właściwej terenowo Gazowni schemat wyłączenia gazociągów w celu wykonania przełączeń.

e. Zalecenia dot. armatury:* Nie dotyczy.

f. Informacja dodatkowa:*

- Wymagany jest kontakt wybranego wykonawcy robót z ZDM w celu uzgodnienia terminu robót gazowniczych

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI

1. Wymagania ogólne

Sieci gazowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Sieci gazowe powinny być budowane z zastosowaniem wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z późn. zm.).

Punkty gazowe powinny spełniać wymagania ST-IGG-0502 Załącznik B „Wymagania dla Punktu Gazowego”.

Prace na czynnej sieci gazowej powinny uwzględniać obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1787 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie

	WARUNKI TECHNICZNE Budowy/Przebudowy/Remontu gazociągu i/lub istniejących przyłączy średniego/niskiego ciśnienia Załącznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunków Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych	ZMS/137/2018/1/1
--	---	---

redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/942 oraz wymagania zawarte w regulacjach PSG sp. z o.o., w szczególności z zakresu organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych, dotyczących ograniczenia i raportowania emisji lub spalania gazu.

2. Wymagania dot. technologii budowy

Metoda: wykop otwarty.

3. Gazociągi i przyłącza z PE*

Gazociągi i przyłącza z PE należy wykonywać zgodnie z regulacjami PSG sp. z o.o. „Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych” i „Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

4. Gazociągi i przyłącza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociągi i przyłącza stalowe należy wykonywać zgodnie z regulacjami PSG sp. z o.o. „Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych” i „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*

Nie dotyczy

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobów

- Wyroby budowlane powinny być oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z późn. zm.) i posiadać deklaracje właściwości użytkowych sporządzone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
- Własności materiałowe i wytrzymałościowe wyrobów budowlanych metalowych powinny być potwierdzone w dokumentach kontroli, świadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Nie dotyczy

V. UZGODNIENIA

Nie dotyczy

VI. DANE INWESTORA I WARUNKI FINANSOWANIA

INWESTOR: POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE


ADRES: 02-235 WARSZAWA, UL. RÓWNOLEGŁA 4A

Uwagi: Modernizacja sieci gazowej na obszarze objętym działaniami modernizacyjno-remontowymi infrastruktury miejskiej – drogi, mosty itp.(kat. 3b)

Pozycja z Projektu Planu Inwestycyjnego na lata 2026-2028: NR_P KON_P poz. **38**Miejsce (pozycja) zadania według rankingu: **2** Punktacja według rankingu: **132/317**

VII. UWAGI KOŃCOWE

- Niniejsze warunki techniczne są ważne 24 miesiące od daty wydania.
- Przywołane instrukcje obowiązujące w PSG sp. z o.o. dostępne są na stronie internetowej <https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne>
- Przywołane standardy techniczne IGG są do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglądu w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
- Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych może dokonać tylko jednostka wydająca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

KIEROWNIK
Sektora Ewidencji i Majątku i Uzgodnień

Aleksander Sawicki

Aleksander Sawicki
Kierownik Sekcji Ewidencji
Majątku i Uzgodnień
2026.01.26 09:31:53 +01'00'

.....
podpis**Załączniki:**

1. Mapa pogładowa z aktualnym zakresem zadania szt. 1
2. Mapa pogładowa z proponowanym zakresem zadania szt. 1

Sporządził/a:Paweł Krawczyk, Kontakt e-mail pawel.krawczyk@psgaz.pl tel. 22 667 37 63, 691 670 284

VIII. PRZYJĘCIE DO REALIZACJI


Nazwa firmy/jednostki/Działu/Sekcji **Sekcja Przygotowania Inwestycji i Remontów...**

Agnieszka.
Zawadzka


Położenie: Kierownik
Działu Inwestycji i
Remontów
Data: 2026.03.09
12:35:09 +01'00'

Data/podpis.....

*) niepotrzebne skreślić lub wybrać/pozostawić właściwy opis

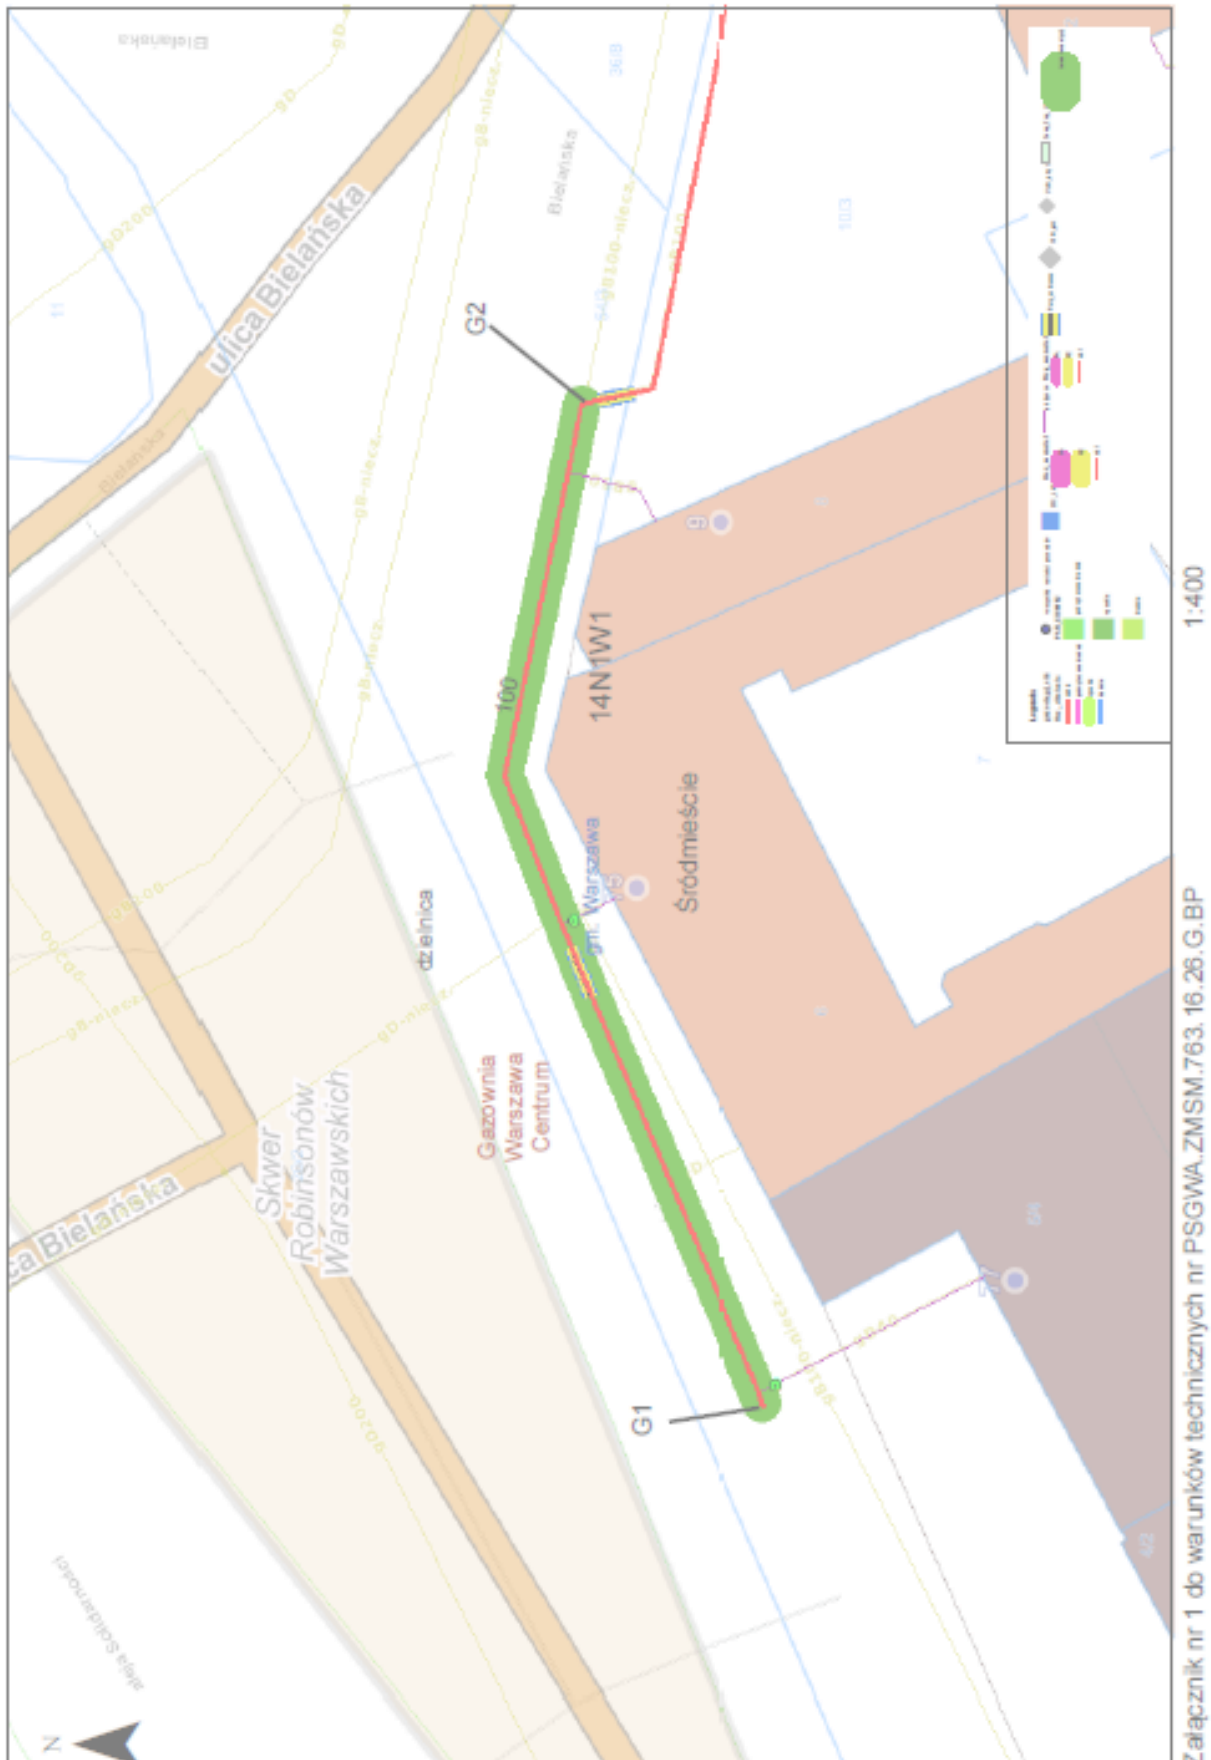

Załącznik nr 1 do warunków technicznych nr PSGWA.ZMSM.763.16.26.G.BP

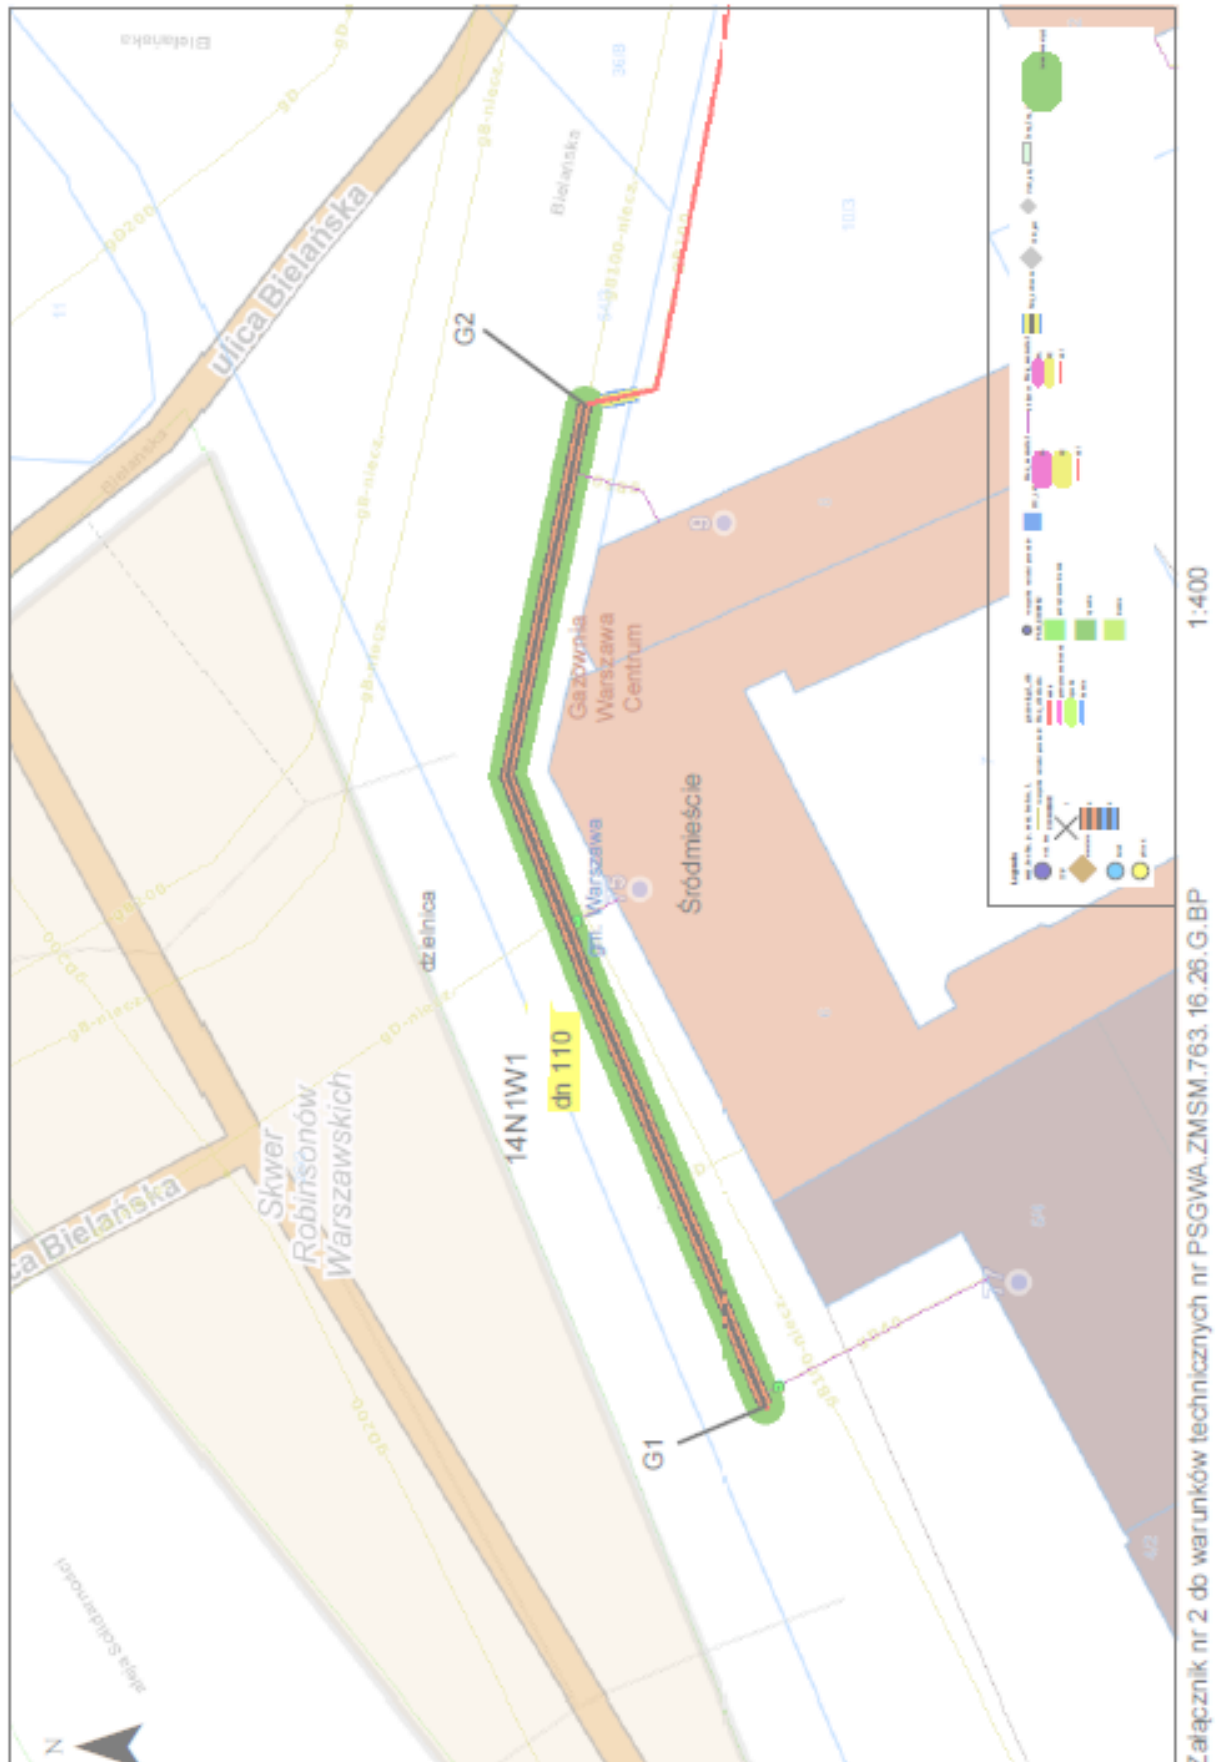

Załącznik nr 2 do warunków technicznych nr PSGWA.ZMSM.763.16.26.G.BP